


1. サービススペース

本製品のサービススペースには下図の寸法が必要となります。

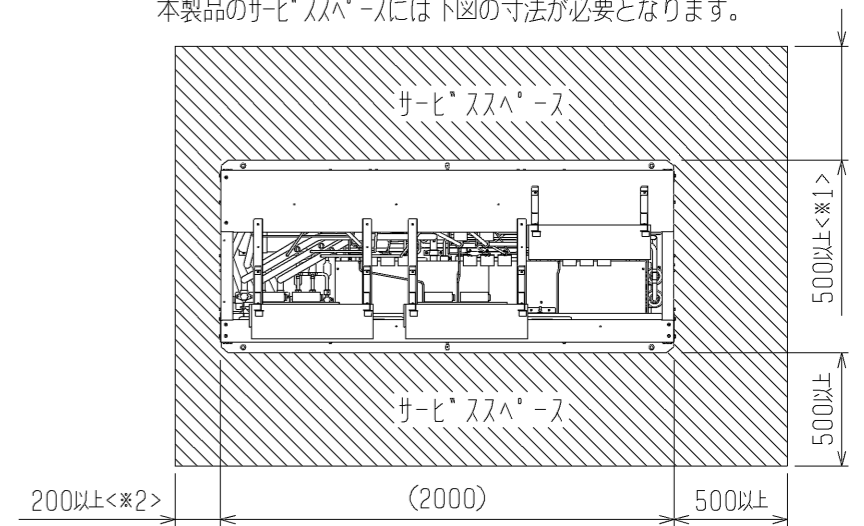

- ※1. 製品の背面側にもサービススペースを設けてください。
- ※2. 左側に配線取出し分のスペースが必要となります。

2. 取付方法

取付方法の詳細につきましては、アクティブフィルタに付属している取付要領書を参照ください。

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE リモート空冷式インバータスクロール形圧縮ユニット アクティブフィルタ:PAC-KP50AAC 取付キット:K-NFW59A 適用機種:ECV-EN260, 300, 335A		
	DIM. mm	2012-12-07			
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKN94L947	REV.	PAGE 1/1