






三菱電機株式会社

コンデンシングユニット<中・低温用>


一体空冷式・<R404A・スクロール>

項目	単位	ERA-EP22A (-BS - BSG)		
呼称出力	kW	2.2		
法定冷凍トン	トン	1.5		
吸入圧力飽和温度範囲	°C	-45~-5		
冷媒		R404A		
据付条件		屋外設置		
	<注5>	°C	周囲温度-15~+43	
電源		三相 200V 60Hz		
電気特性	消費電力 <注1>	kW	3.9	
	運転電流 <注1>	A	12.1	
	力率 <注1>	%	93.0	
	始動電流	A	67	
圧縮機	形名		ZDJ055TA	
	定格出力	kW	2.2	
	押しのけ量	m ³ /h	11.6	
	電熱器<オイル>	W	62	
冷凍機油	種類		ダイヤモンドフリース MEL32R	
	初期充てん量	圧縮機	L	2.3
		その他	L	-
	正規充てん量 <注2>	L	1.3	
凝縮器	熱交換器形式		プレートフィンチューブ式	
	送風機	電動機出力	W	110
		ファン径	mm	φ490×1
	風量	m ³ /min		66
	凝縮圧力調整装置		電子ファンコントローラ	
受液器	内容量	L	6.5	
	可溶栓		有<口径:7.2mm、溶融温度:71°C以下>	
容量制御			-	
始動方式			-	
高圧カット防止機能			-	
保護装置	圧力開閉器<高圧・低圧>		有<高圧:機械式、低圧:テジ式>	
	電磁開閉器・熱動過電流継電器		有<21A設定>	
	温度開閉器<吐出>		有<OFF:135°C、ON:115°C>	
	温度開閉器<圧縮機インサート>		有<OFF:130°C、ON:108°C>	
	ヒューズ	制御回路用		250V 5A×2、6A
		凝縮器送風機用		250V 15A
	逆相防止器			有<基板組込>
油温検出保護			-	
内蔵品	圧力計		有<高圧>	
	サクションアキュムレータ		有<4L>	
	油分離器		有	
	ドライヤ		有	
	サイトグラス		有	
付属部品	予備ヒューズ		5A、6A、15A	
	その他		チェックポイント	
外装色			マンデル 5Y 8/1 近似色	
外形寸法<高さ×幅×奥行>	mm		1375×990×420	
質量	荷造質量	kg	146	
	製品質量	kg	143	
配管寸法<注3>	吸入配管	mm	φ19.05S	
	液配管	mm	φ9.52S	
	ホットガス配管	mm	-	
騒音	<注4>	dB (A)	47	


- 注 1. 測定条件は次のとおりです。
 周囲温度: 32°C、蒸発温度: -10°C、吸入ガス温度: 18°C、サブクール: 5K
 2. 正規充てん量は、圧縮機油面窓中心での油量を示します。
 3. 配管寸法欄 記号F: フラ接続、記号S: 叩付接続
 4. 騒音値の測定条件は次のとおりです。
 周囲温度: 32°C、蒸発温度: -40°C
 測定場所: 無響音室相当でユニット前面より距離1m、高さ1m
 5. 設置条件により-15~+40°Cになる場合があります。
 工事説明書、ハンドブックなどをご確認ください。
 6. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

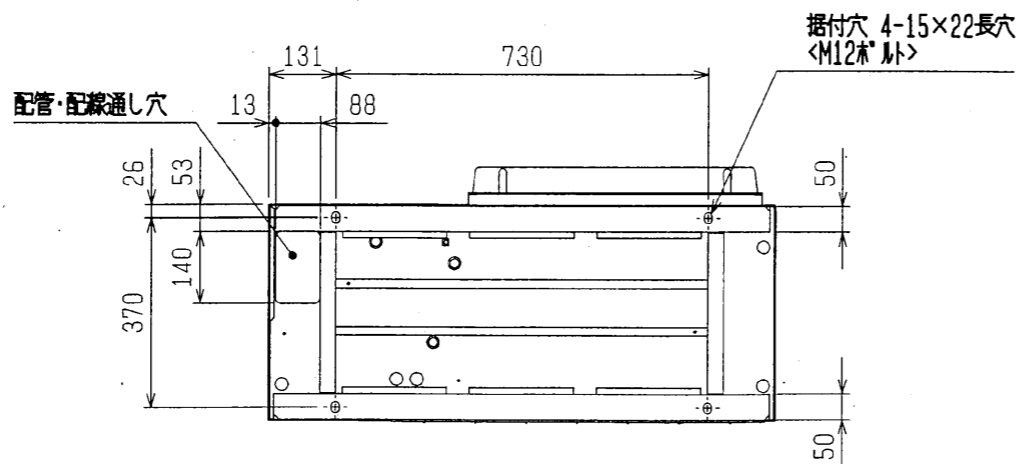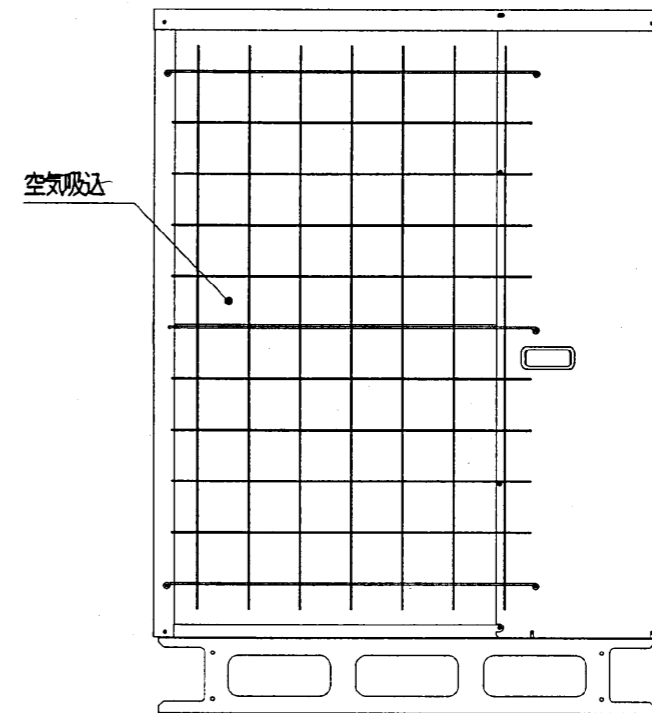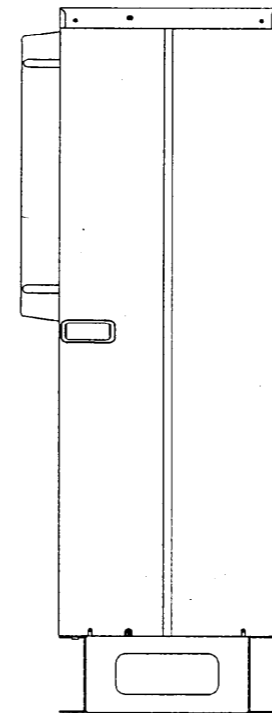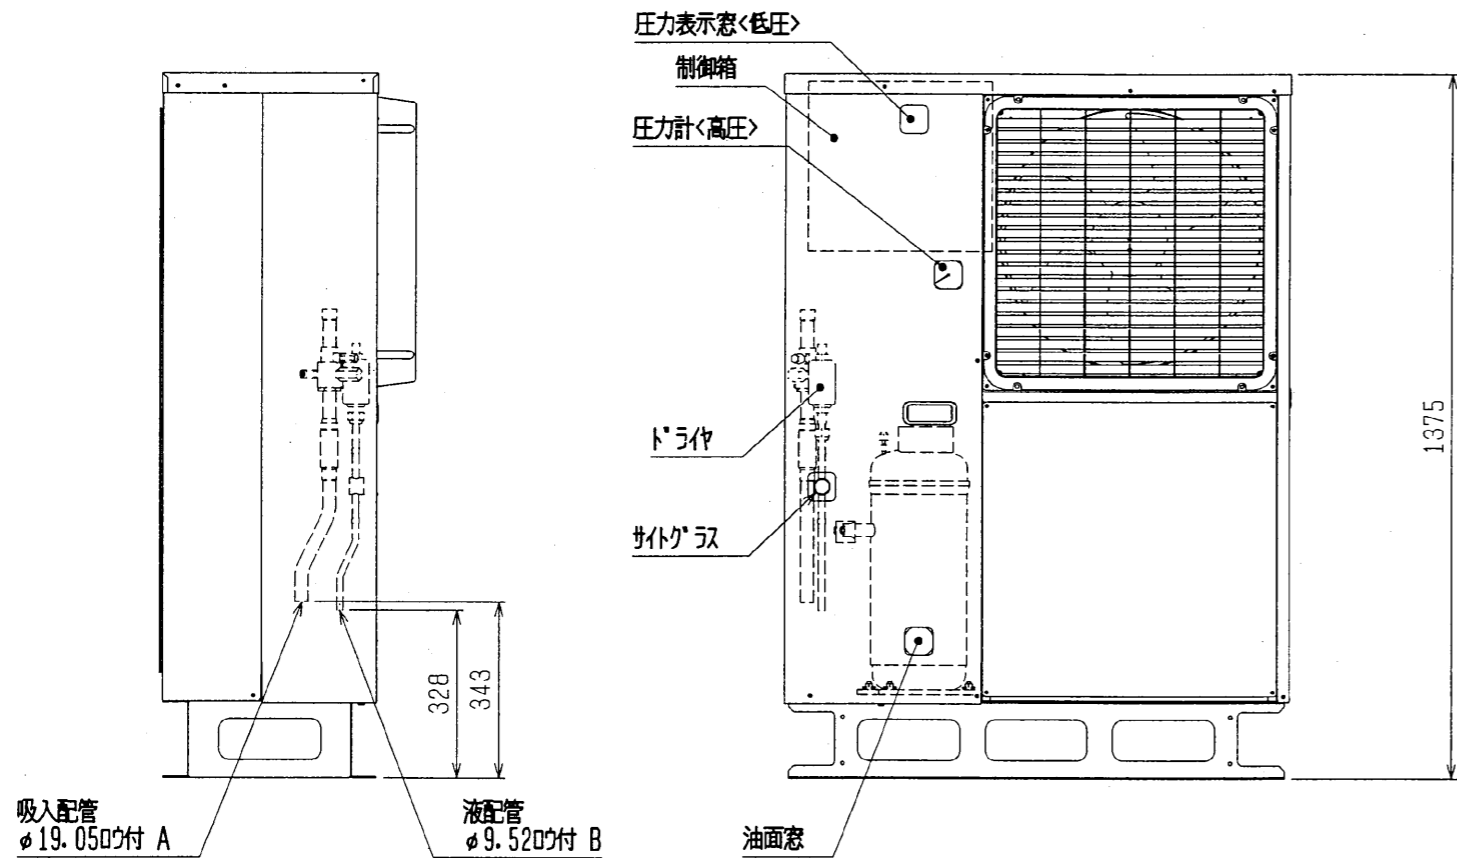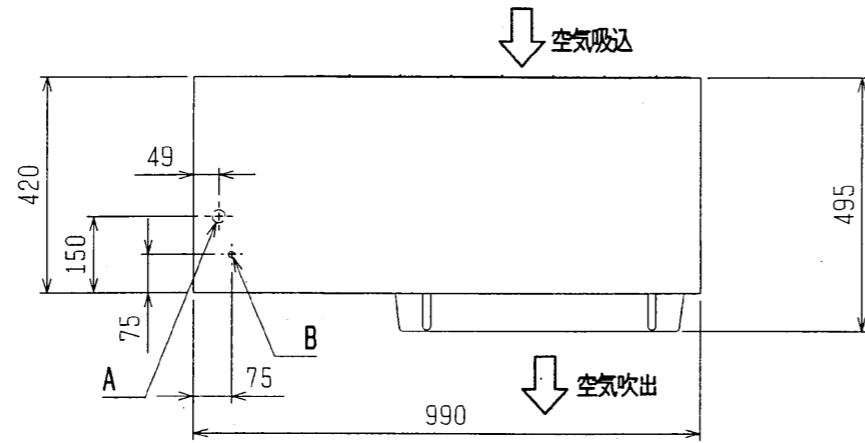

1. サービススペース
サービススペースには下図の寸法が必要になります。




2. 据付ナット
M12の据付ナットでユニットの据付足を4箇所強固に固定してください。
(据付ナット、座金、ナットは現地手配です。)

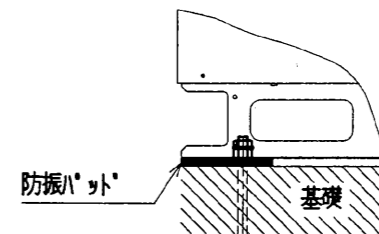



注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	2002-11-07	2004-10-27	一体空冷式スクロール形 コンプレッソユニット外形図 ERA-EP22A (-BS・-BSG)
DIM. mm	SCALE NTS		DRW. NO. W650803
三菱電機株式会社		REV. C	PAGE 1/1

電源
3~200V
50/60Hz

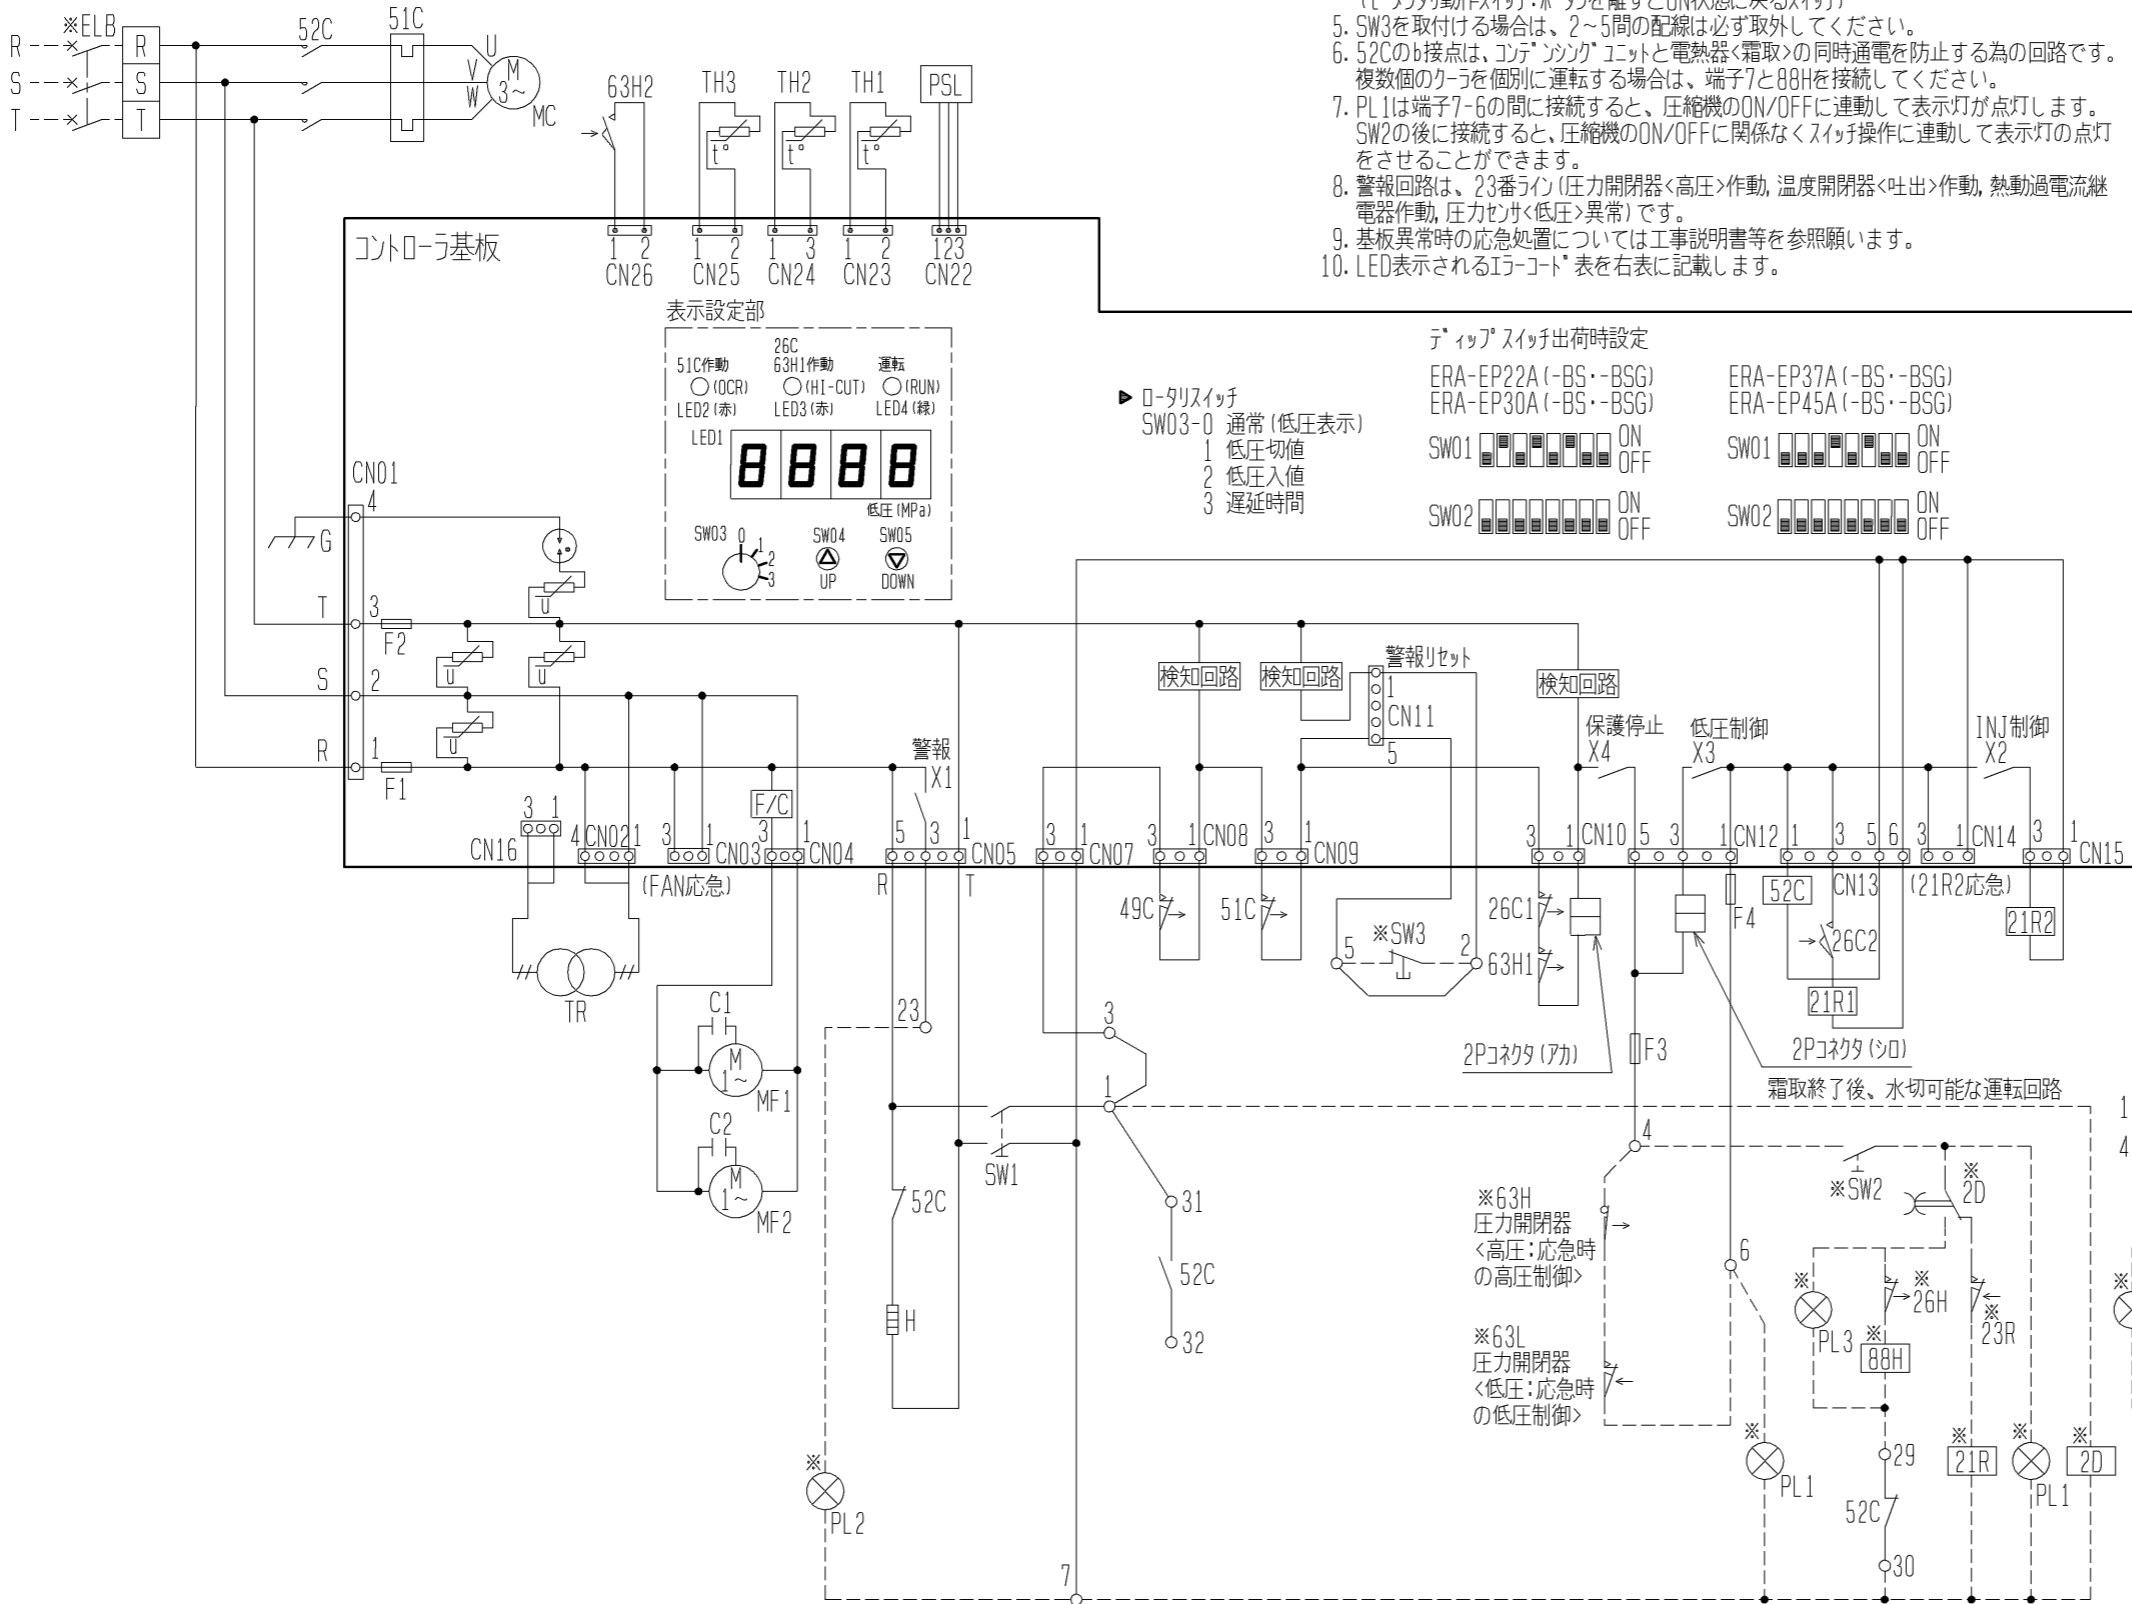

- 注1. ※印の機器は、現地手配となります。
 2. -----線は、現地配線となります。また回路はポンプタウ回路方式の場合を示します。
 3. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
 4. SW2, SW3, PL1~3の現地手配機器は別途リモコンボックスとして別売しています。
 SW3はモニター動作の押ボタンスイッチ限定です。
 (モニター動作スイッチ:ポンプを離すとON状態に戻るスイッチ)
 5. SW3を取付ける場合は、2~5間の配線は必ず取外してください。
 6. 52Cのb接点は、コンプレッサユニットと電熱器<霜取>の同時通電を防止する為の回路です。
 複数個のクーを個別に運転する場合は、端子7と88Hを接続してください。
 7. PL1は端子7-6の間に接続すると、圧縮機のON/OFFに連動して表示灯が点灯します。
 SW2の後に接続すると、圧縮機のON/OFFに関係なくスイッチ操作に連動して表示灯の点灯をさせることができます。
 8. 警報回路は、23番ライン(圧力開閉器<高圧>作動, 温度開閉器<吐出>作動, 熱動過電流継電器作動, 圧力センサ<低圧>異常)です。
 9. 基板異常時の応急処置については工事説明書等を参照願います。
 10. LED表示されるエラーコード表を右表に記載します。

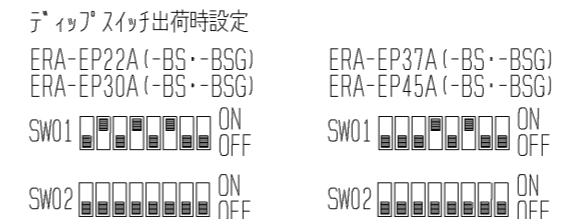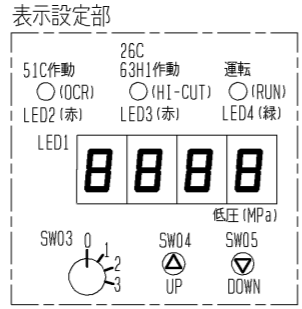

記号	名称	記号	名称
C1, 2	コンプレッサ送風機用電動機	21R2	電磁弁<インジェクションon/off>
	EP22・EP30はC1のみ	26C1	温度開閉器<吐出>
F1	ヒューズ<送風機:15A>	26C2	温度開閉器<インジェクション>
F2	ヒューズ<制御回路:6A>	49C	温度開閉器<圧縮機インナーサーモ>
F3	ヒューズ<制御回路:5A>	51C	熱動過電流継電器<圧縮機>
F4	ヒューズ<制御回路:5A>	52C	電磁開閉器<圧縮機>
G	接地<アース>	63H1	圧力開閉器<高圧>
H	電熱器<オイル>	63H2	圧力開閉器<ファンコンパックアップ>
MC	圧縮機用電動機	※ELB	漏電遮断器
MF1, 2	送風機用電動機	※PL1	表示灯<運転・モニター>
	EP22・EP30はMF1のみ	※PL2	表示灯<異常・アカ>
PSL	圧力センサ<低圧>	※PL3	表示灯<霜取・カウジ>
SW1	スイッチ<運転-停止>	※SW2	スイッチ<運転-停止:ポンプタウ>
TH1	サーミスタ<凝縮温度>	※SW3	スイッチ<異常リセット>
TH2	サーミスタ<吐出管温度>	※X	補助継電器
TH3	サーミスタ<圧縮機オイル油温>	※2D	タイムスイッチ<霜取>
	EP37・EP45のみ	※21R	電磁弁<液>
TR	トランス	※23R	温度調節器<庫内>
X1	補助継電器<警報出力>	※26D	温度開閉器<霜取終了>
X2	補助継電器<インジェクション制御>	※26H	温度開閉器<過熱防止>
X3	補助継電器<低圧制御>	※63H	圧力開閉器<高圧:応急時の高圧制御>
X4	補助継電器<保護停止制御>	※63L	圧力開閉器<低圧:応急時の低圧制御>
21R1	電磁弁<インジェクション流量切換>	※88H	電磁接触器<電熱器>

エラーコード対応表

コード	エラー内容
E00	電源異常<電源同期信号異常>
E01	電源異常<逆相>
E02	差圧起動防止作動
E03	高圧力差保護作動
E05	吐出昇温防止保護作動
E06	圧力センサ<低圧>異常
E07	サーミスタ<吐出管温度>異常
E08	サーミスタ<凝縮温度>異常
E10	サーミスタ<圧縮機オイル油温>異常
	EP37・EP45のみ
E11	液ハック保護作動
	EP37・EP45のみ
E12	高油温異常
	EP37・EP45のみ
※E13	熱動過電流継電器作動
※E14	圧力開閉器<高圧>作動
	温度開閉器<吐出>作動
※E15	瞬停保護


※E13, E14, E15は異常履歴表示のための識別記号で通常はデジタル表示しません。

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	ERA-EP22A (-BS・-BSG)	ERA-EP30A (-BS・-BSG)	ERA-EP37A (-BS・-BSG)	ERA-EP45A (-BS・-BSG)
MF1, C1	有	有	有	有
MF2, C2	無	無	有	有
TH3	無	無	有	有

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	
		一体空冷式スクロール形コンプレッサユニット電気回路図 ERA-EP22A・EP30A・EP37A・EP45A (-BS・-BSG)	
作成日付 ISSUED	2008-04-22	改定日付 REVISED	2014-03-10
SCALE	NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKN94G147
		REV.	A
		PAGE	1/2

電源
3~200V
50/60Hz
(コントロー基板コネクタ非表示)

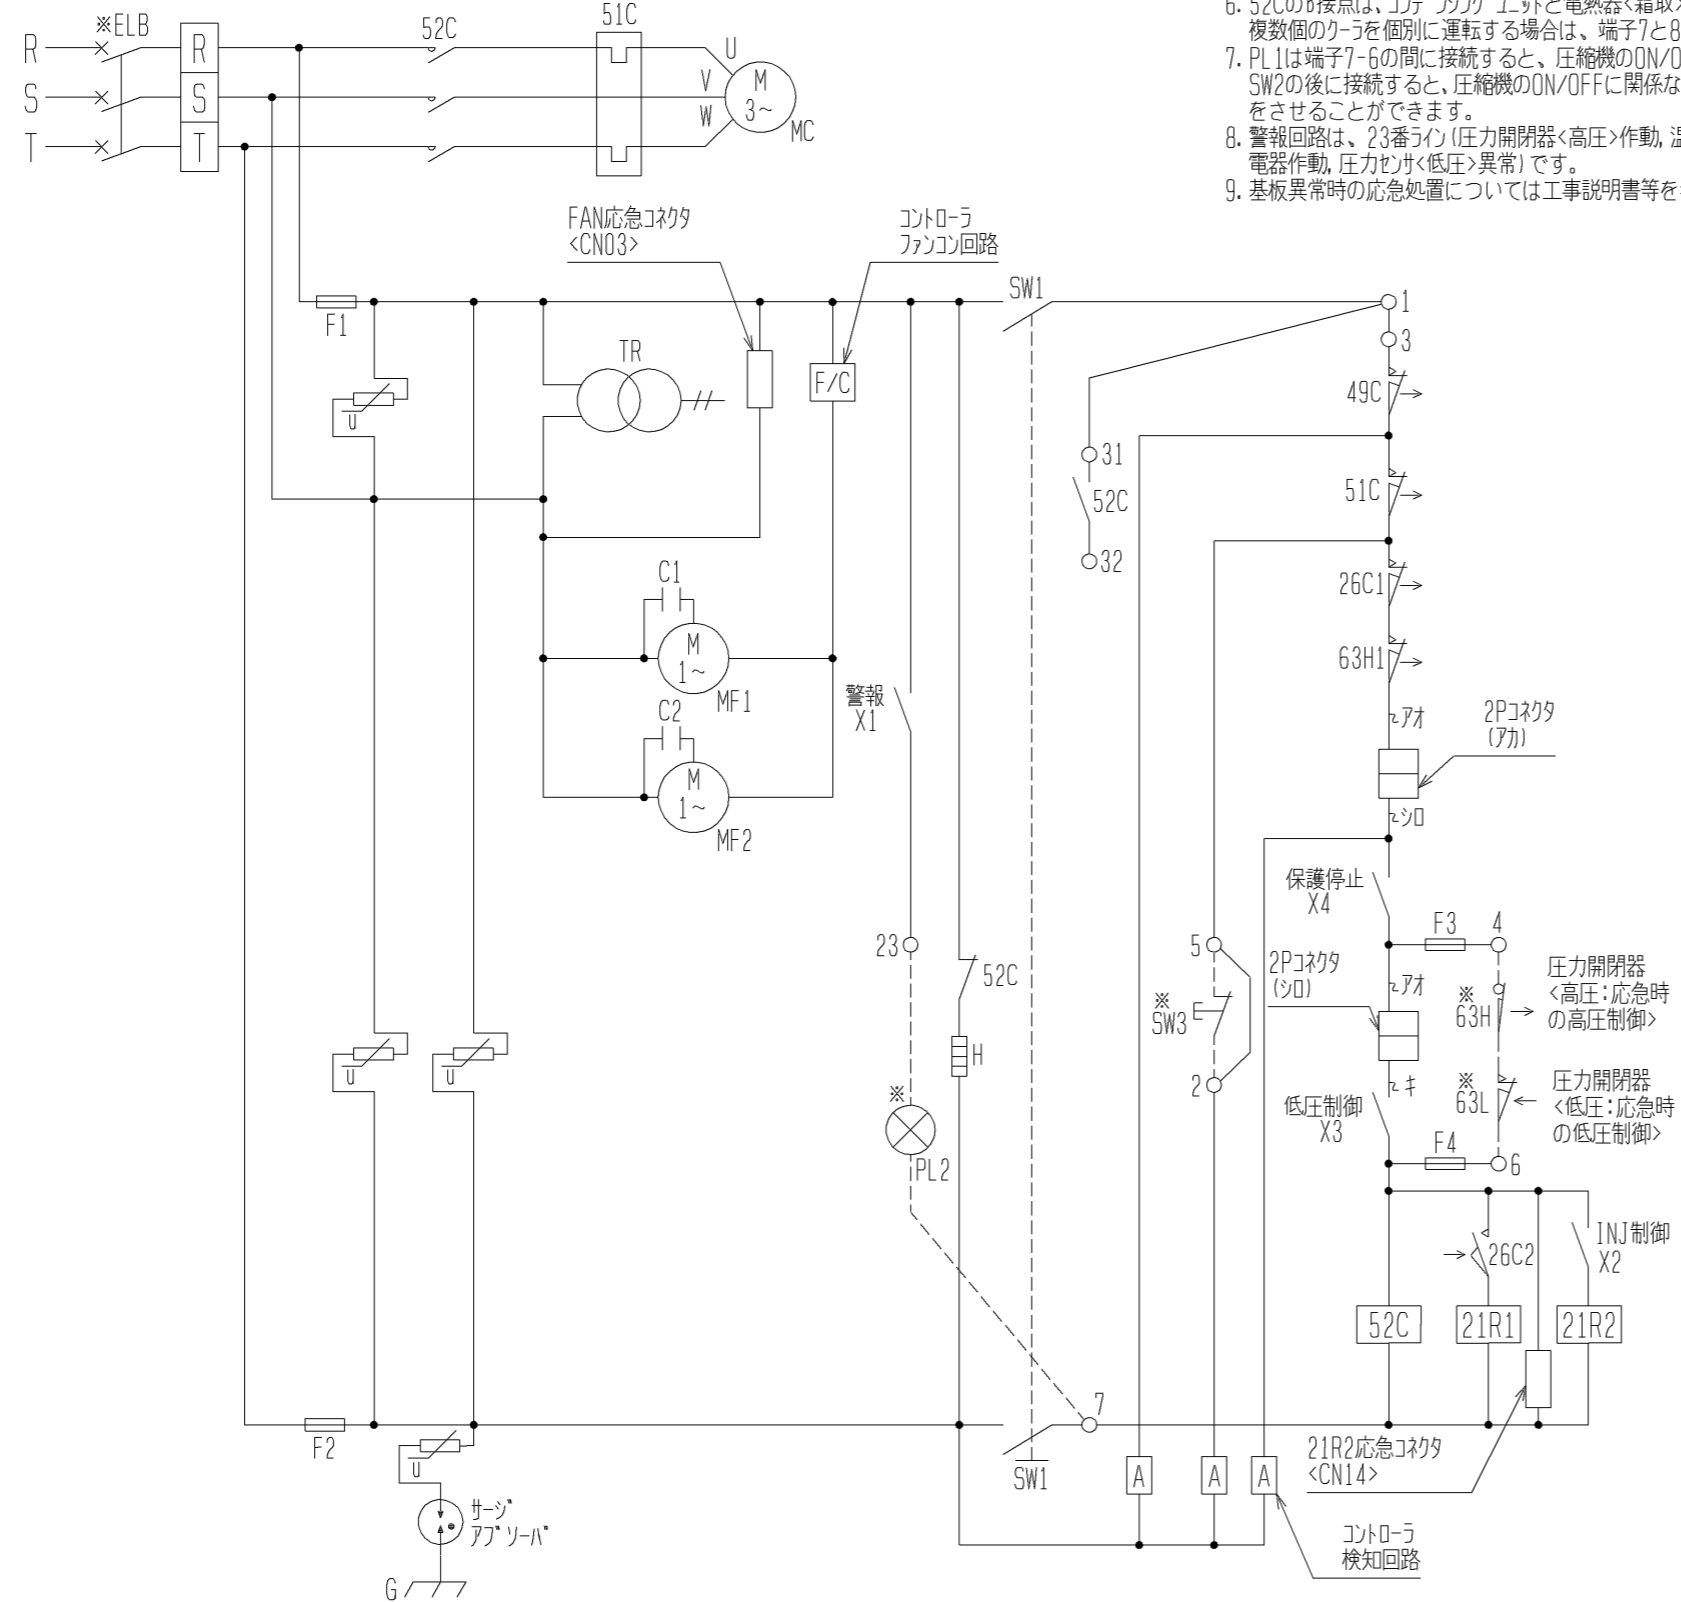


- ※印の機器は、現地手配となります。
- 線は、現地配線となります。また回路はポンプタウ回路方式の場合を示します。
- 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
- SW2, SW3, PL1~3の現地手配機器は別途モジュールとして別売しています。
SW3はモータリ動作の押しボタンスイッチ限定です。
(モータリ動作スイッチ:ポンプを離すとON状態に戻るスイッチ)
- SW3を取付ける場合は、2~5間の配線は必ず取外してください。
- 52Cのb接点は、コンプレッサユニットと電熱器<霜取>の同時通電を防止する為の回路です。
複数個のクーラを個別に運転する場合は、端子7と8Hを接続してください。
- PL1は端子7-6の間に接続すると、圧縮機のON/OFFに連動して表示灯が点灯します。
SW2の後に接続すると、圧縮機のON/OFFに関係なくスイッチ操作に連動して表示灯の点灯をさせることができます。
- 警報回路は、23番ライン(圧力開閉器<高圧>作動, 温度開閉器<吐出>作動, 熱動過電流継電器作動, 圧力センサ<低圧>異常)です。
- 基板異常時の応急処置については工事説明書等を参照願います。

記号	名称	記号	名称
C1, 2	コンプレッサ<送風機用電動機> EP22・EP30はC1のみ	26C2	温度開閉器<インジェクション>
F1	ヒューズ<送風機:15A>	49C	温度開閉器<圧縮機インサート>
F2	ヒューズ<制御回路:6A>	51C	熱動過電流継電器<圧縮機>
F3	ヒューズ<制御回路:5A>	52C	電磁開閉器<圧縮機>
F4	ヒューズ<制御回路:5A>	63H1	圧力開閉器<高圧>
G	接地<アース>	※ELB	漏電遮断器
H	電熱器<オイル>	※PL1	表示灯<運転・シフトリ>
MC	圧縮機用電動機	※PL2	表示灯<異常・アカ>
MF1, 2	送風機用電動機 EP22・EP30はMF1のみ	※PL3	表示灯<霜取・ホリツ>
SW1	スイッチ<運転-停止>	※SW2	スイッチ<運転-停止:ポンプタウ>
TR	トランス	※SW3	スイッチ<異常リセット>
X1	補助継電器<警報出力>	※X	補助継電器
X2	補助継電器<インジェクション制御>	※2D	タイムスイッチ<霜取>
X3	補助継電器<低圧制御>	※21R	電磁弁<液>
X4	補助継電器<保護停止制御>	※23R	温度調節器<庫内>
21R1	電磁弁<インジェクション流量切換>	※26D	温度開閉器<霜取終了>
21R2	電磁弁<インジェクションon/off>	※26H	温度開閉器<過熱防止>
26C1	温度開閉器<吐出>	※63H	圧力開閉器<高圧:応急時の高圧制御>
		※63L	圧力開閉器<低圧:応急時の低圧制御>
		※88H	電磁接触器<電熱器>

注) X1~4は、コントロー基板の出力接点を示し、作動は次のとおりです。
詳細は工事説明書を参照願います。


X1	圧力開閉器<高圧>作動, 温度開閉器<吐出>作動, 熱動過電流継電器作動, 圧力センサ<低圧>異常によりON, 上記異常解除後、リセット動作<SW1またはSW3をOFF→ON>によりOFF。
X2	電磁弁<インジェクション>ON, OFF制御
X3	低圧が低圧入値以上でかつ遅延時間経過後にON, 低圧切値以下でOFF, また、圧力センサ<低圧>異常時はOFF。
X4	通常運転時はON, 圧力開閉器<高圧>作動, 温度開閉器<吐出>作動, 熱動過電流継電器作動, 圧力センサ<低圧>異常, 各種保護停止時にOFF。

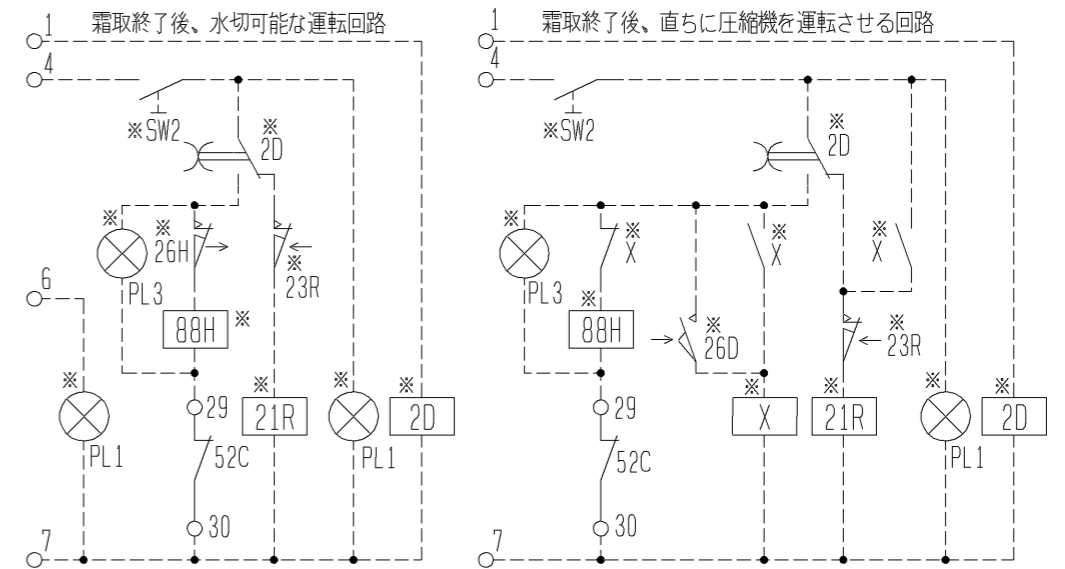

注。製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	ERA-EP22A (-BS・-BSG)	ERA-EP30A (-BS・-BSG)	ERA-EP37A (-BS・-BSG)	ERA-EP45A (-BS・-BSG)
MF1, C1	有	有	有	有
MF2, C2	無	無	有	有
TH3	無	無	有	有

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2008-04-22	2014-03-10	一体空冷式スクロール形コンプレッサユニット電気回路図 ERA-EP22A・EP30A・EP37A・EP45A(-BS・-BSG)
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKN94G147
		REV. A
		PAGE 2/2

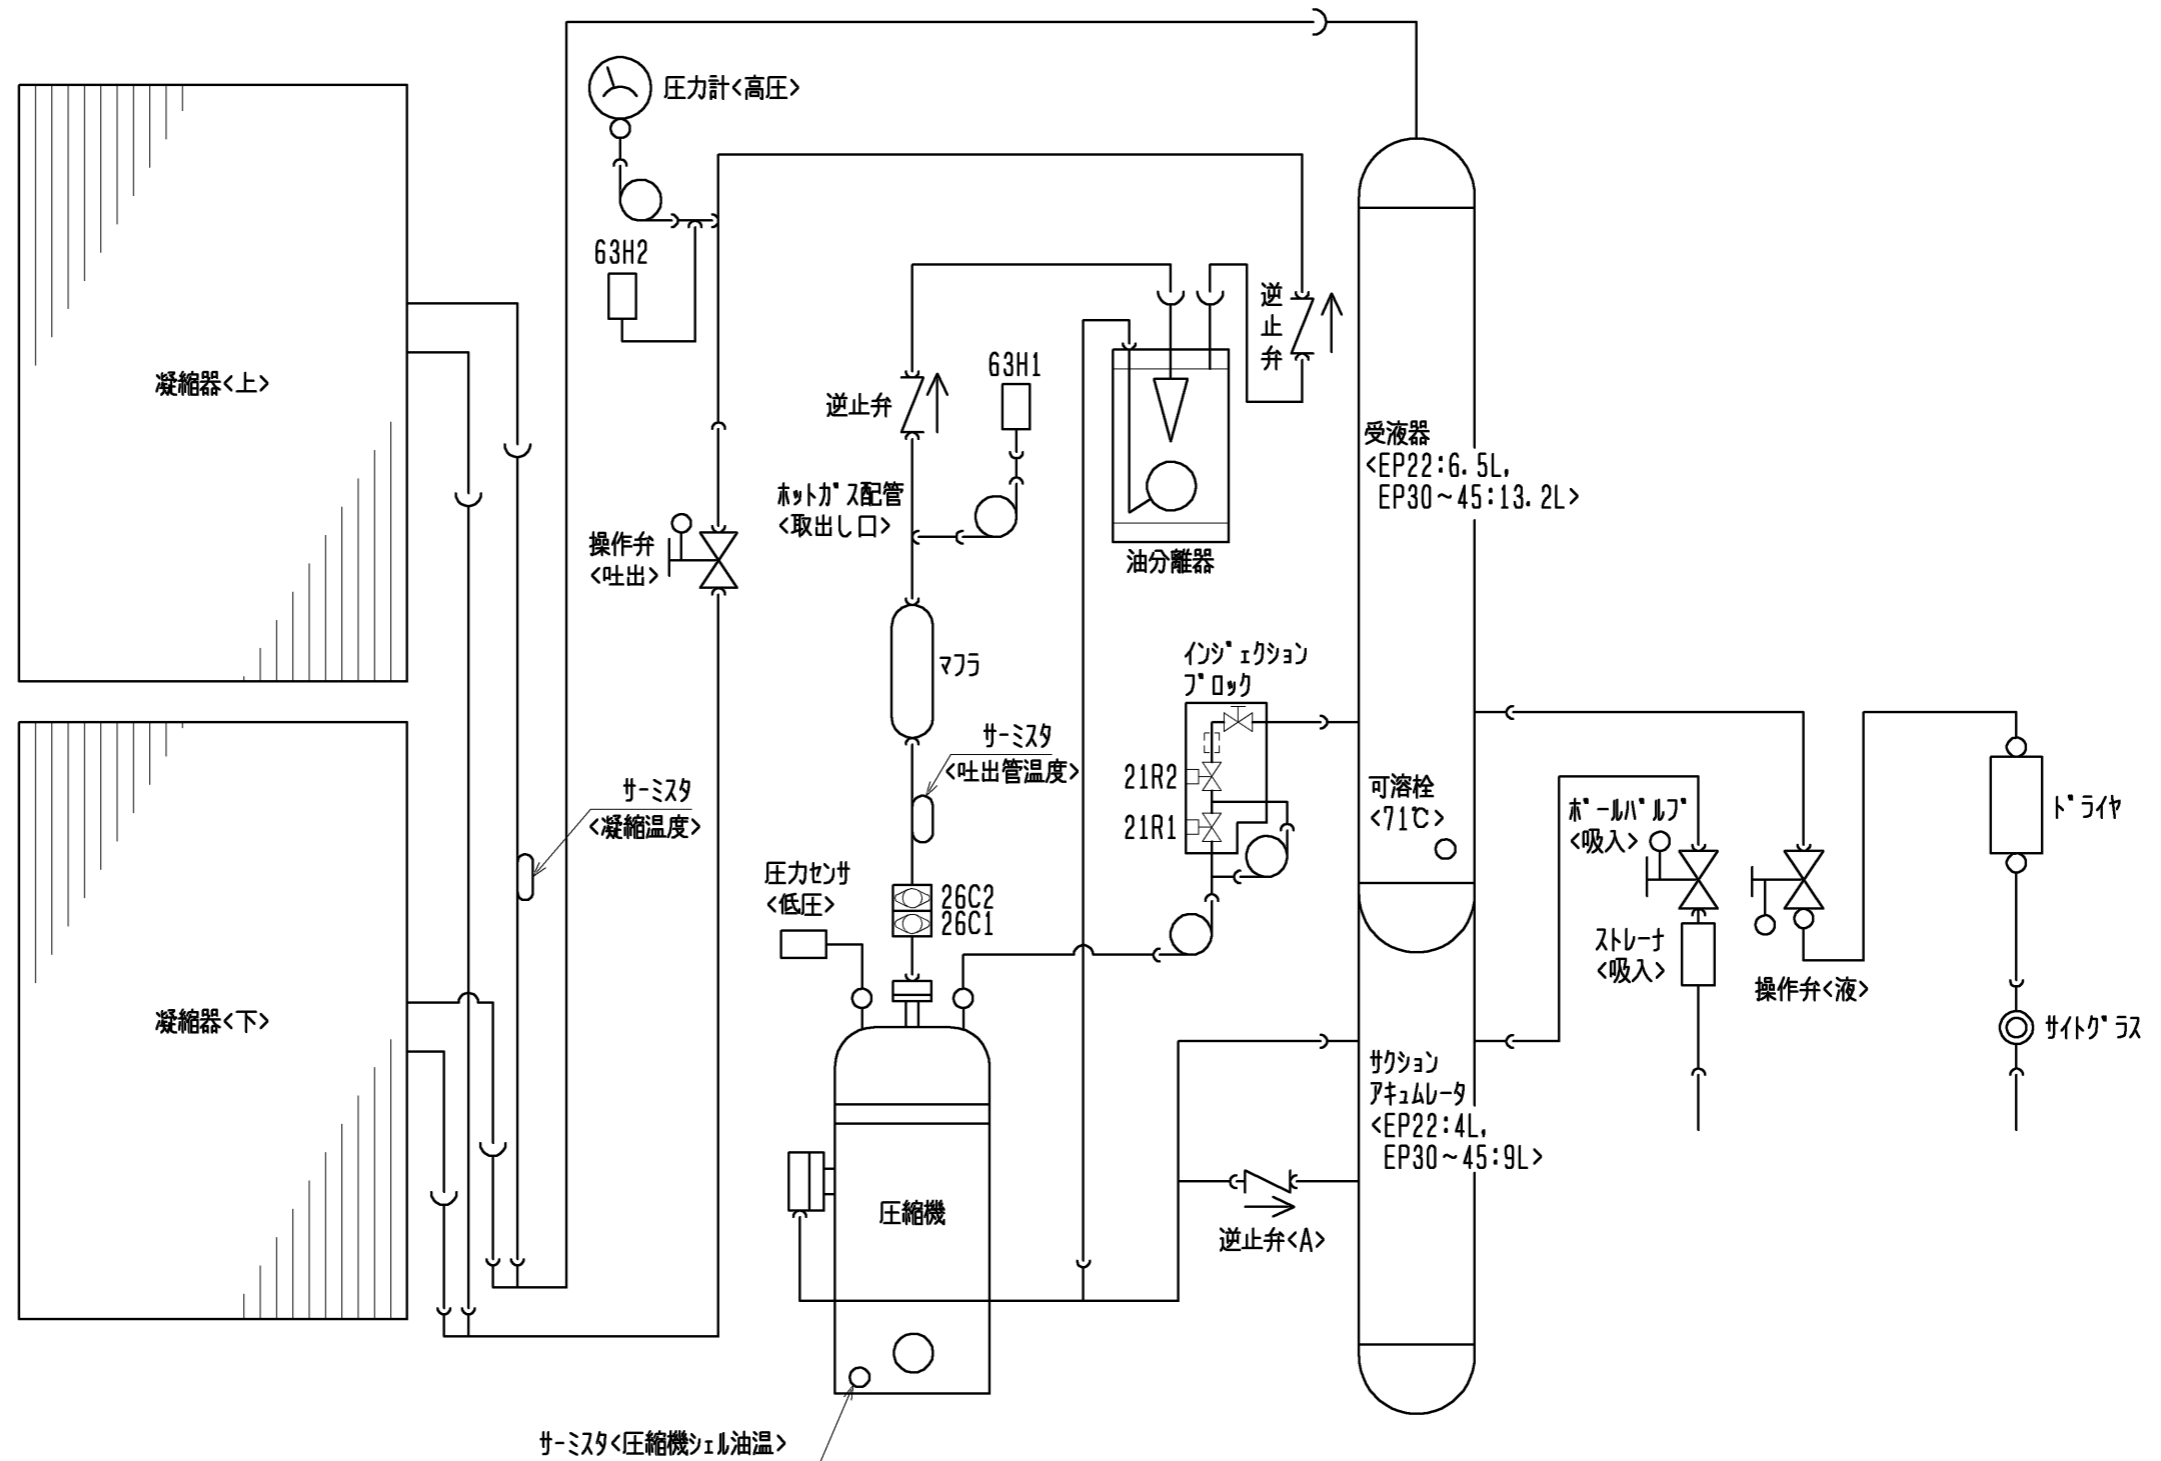

注：製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

	ERA-EP22A (-BS・-BSG)	ERA-EP30A (-BS・-BSG)	ERA-EP37A (-BS・-BSG)	ERA-EP45A (-BS・-BSG)
ホットガス配管<取出口>	無	有	有	有
サーミスタ<圧縮機>オイル油温	無	無	有	有
逆止弁<A>	無	有	有	有
凝縮器<下>	無	有	有	有


図中記号	機器名称	作動値
26C1	温度開閉器<吐出>	115℃ ON, 135℃ OFF
26C2	温度開閉器<インジェクション>	101℃ ON, 113℃ OFF
63H1	圧力開閉器<高压>	2.94MPa OFF, 2.35MPa ON
63H2	圧力開閉器<ファンコンパウンドアップ>	1.67MPa OFF, 2.06MPa ON
21R1, 2	電磁弁<インジェクション>	通電時 OPEN

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2003-04-24	2014-03-10	一体空冷式スクロール形コンテナユニット冷媒回路図 ERA-EP22A・EP30A・EP37A・EP45A(-BS・-BSG)
DRW. NO. W653107	REV. C	PAGE 1/1

SCALE NTS 三菱電機株式会社

ERA-EP22A(-BS·-BSG)能力線図(60Hz)

電源 三相200V 吸入ガス温度 18°C
 周囲温度 32°C 過冷却度 5K

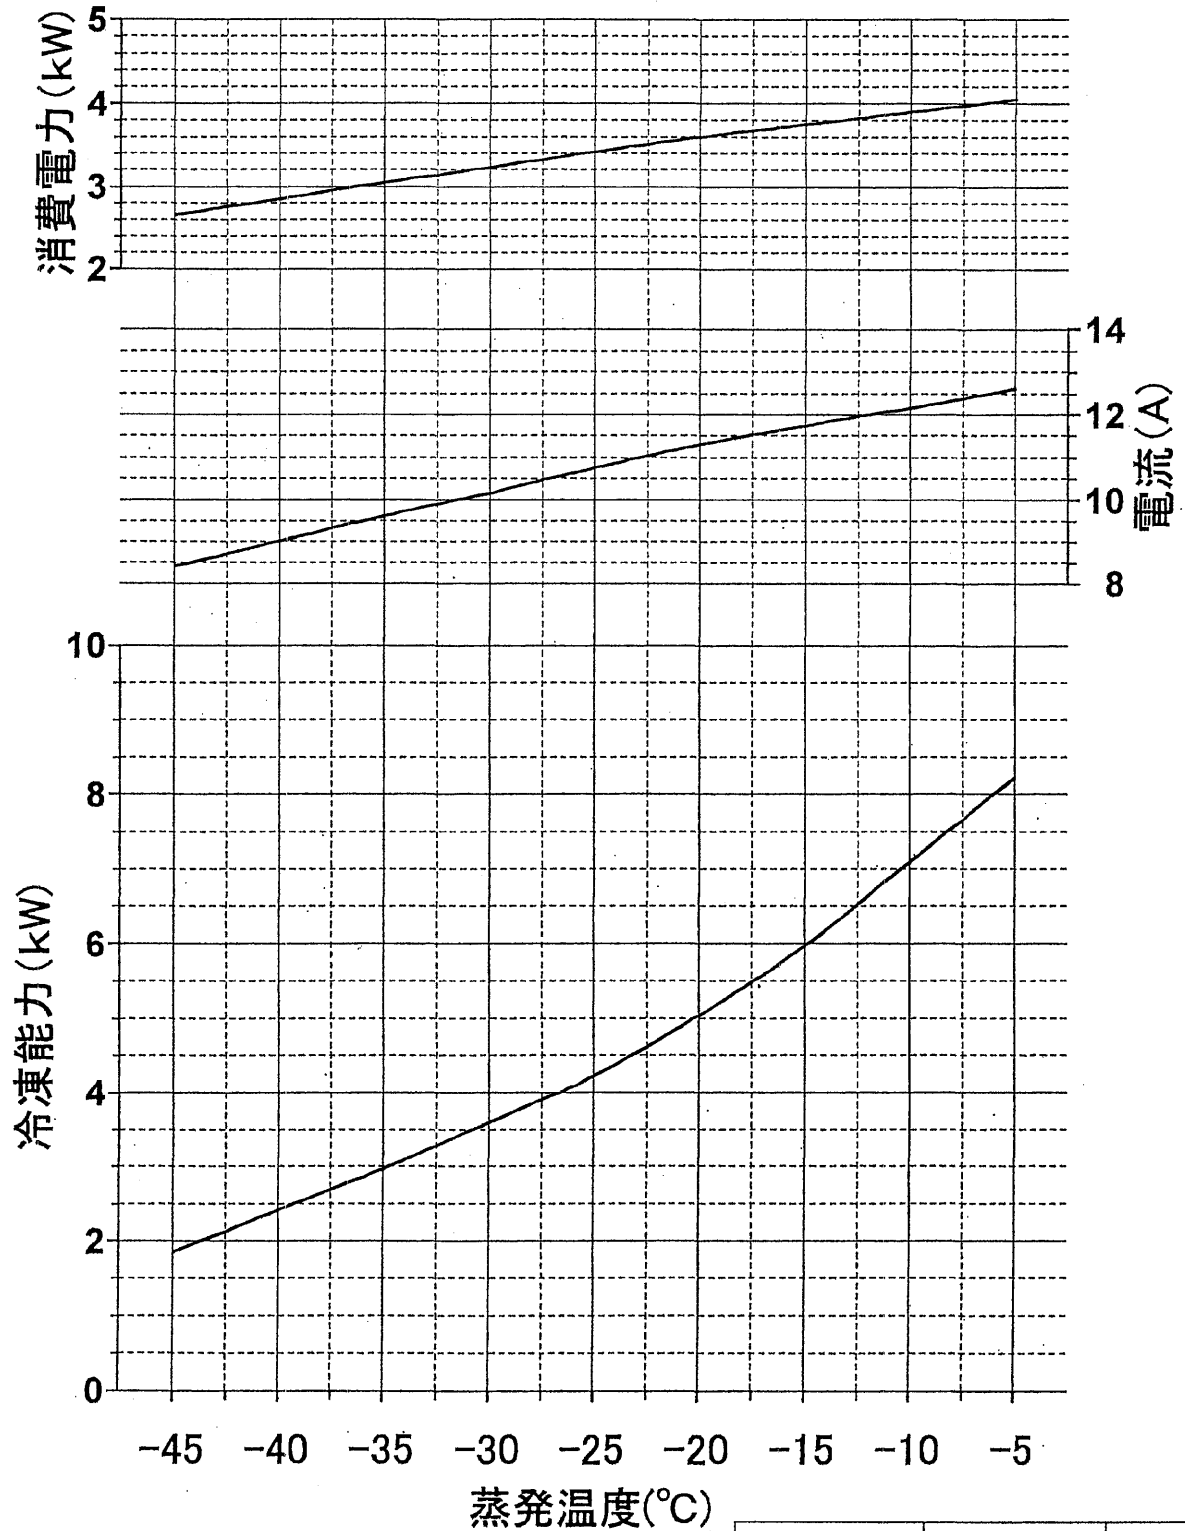

作成	照査	検認