
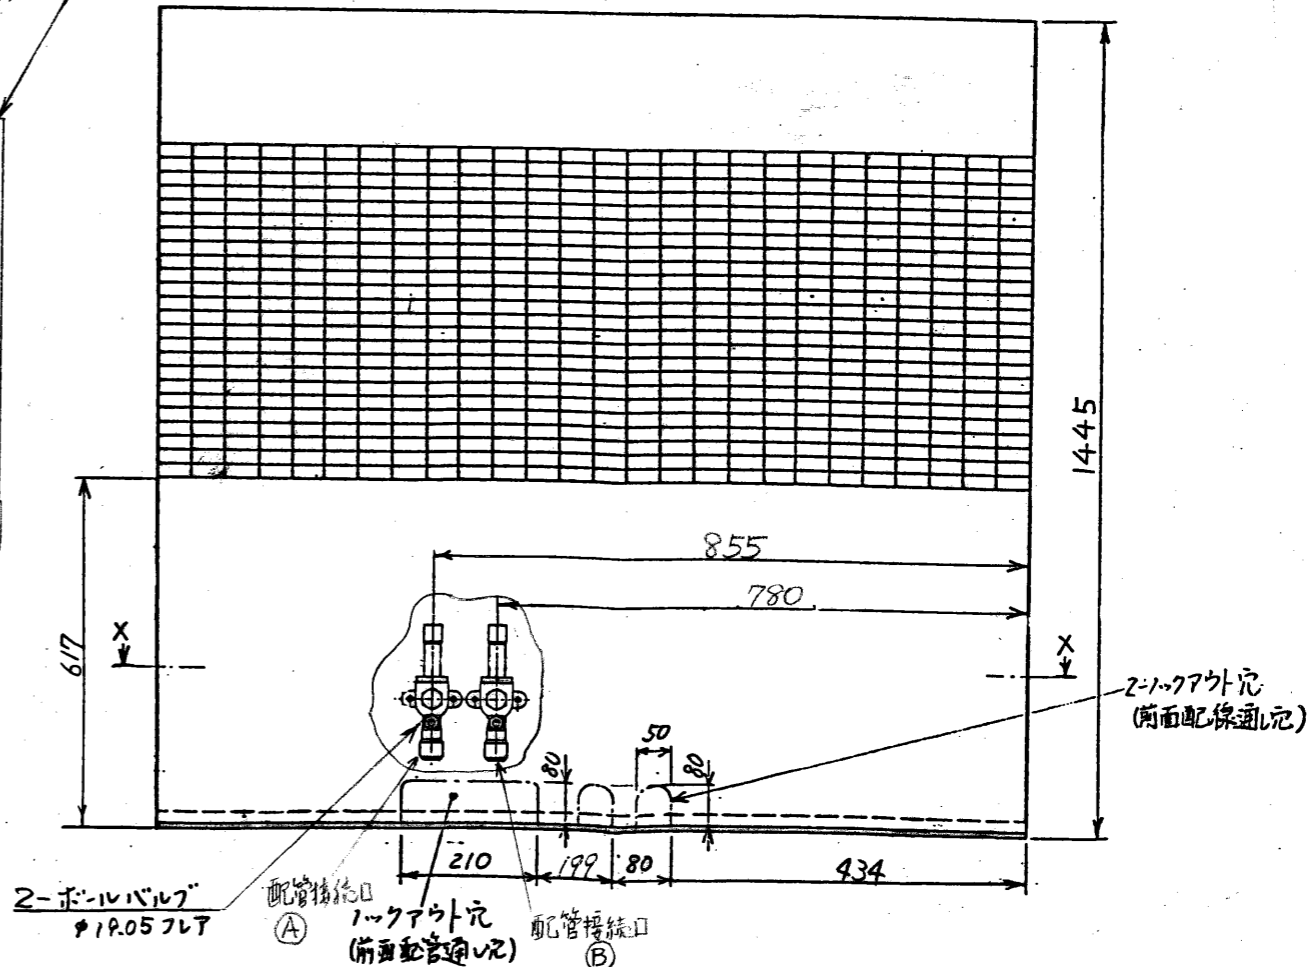
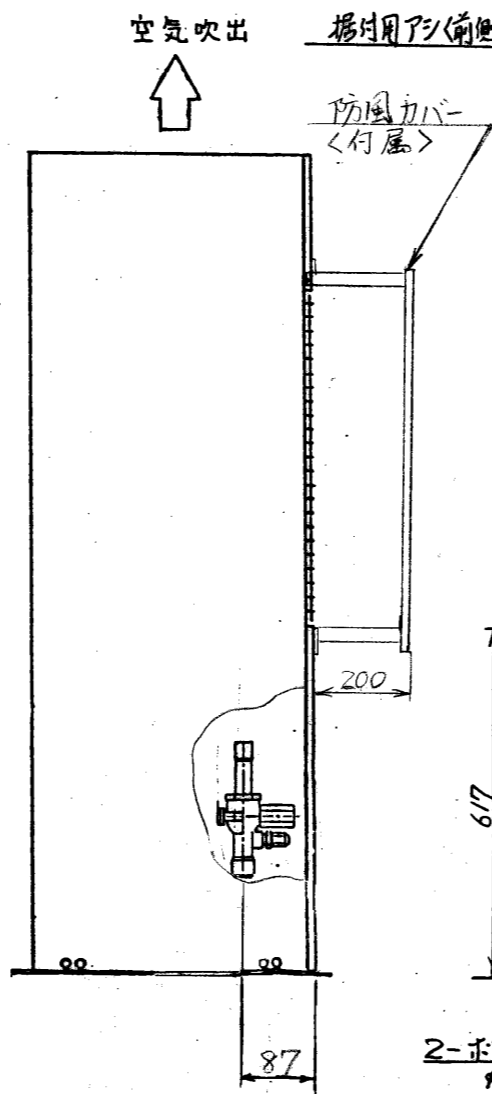
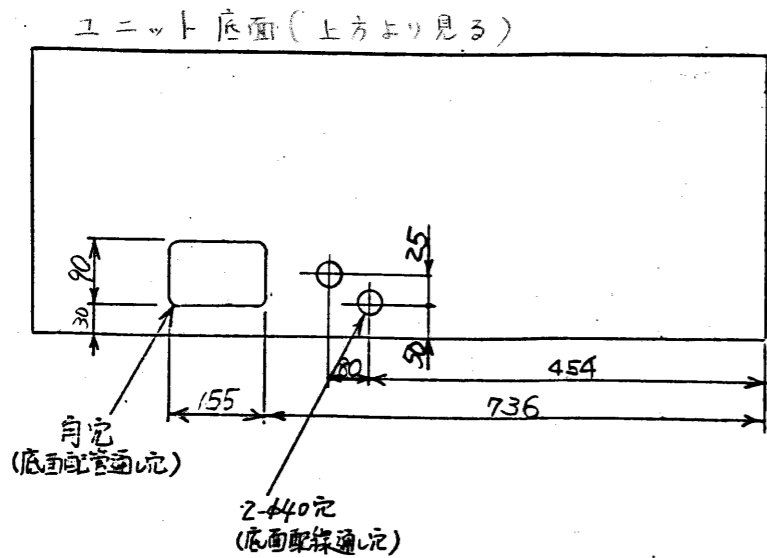
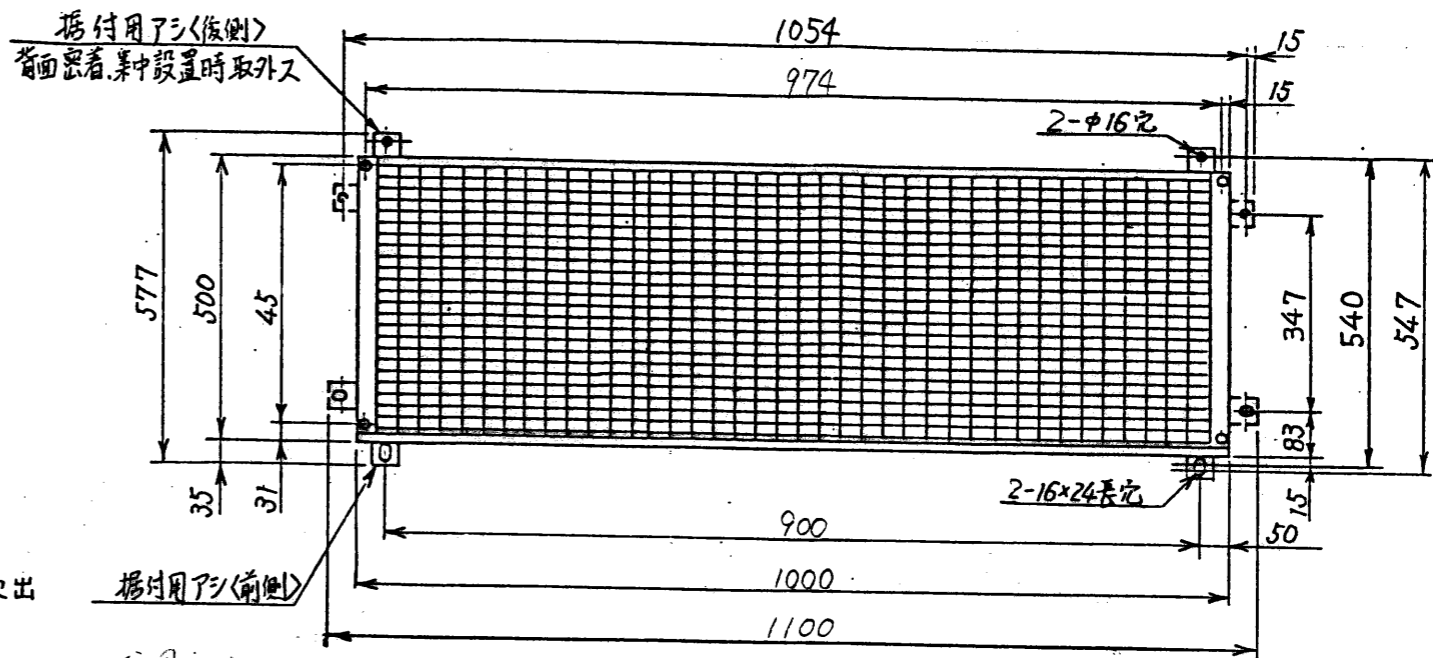


注. 防風カバーは現地に2本体に取付けください。

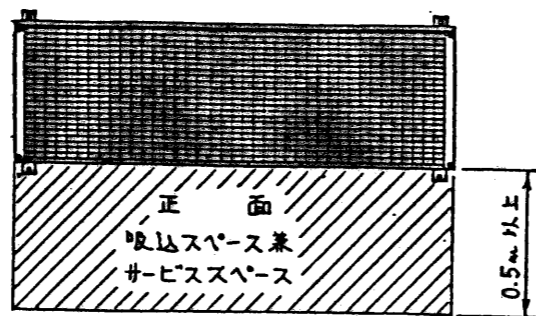

改定	CHANGE	A	B	C
左側面(バック)穴の位置				
91-6-18 戸田				
仕様変更・出口位置				
91-9-12 戸田				
左側面(バック)穴の位置				
92-2-28 戸田				

出図先 ()	
控	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN mm	作成日付 DATE	90-5-23	検認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	田浦	工田
	照査 CHECKED	戸田	
	設計 DESIGNED	田浦	

W393977

TITLE 定温除湿乾燥機 (庫外機)
TUH-5 外形図

DWG. No. **W393977**