
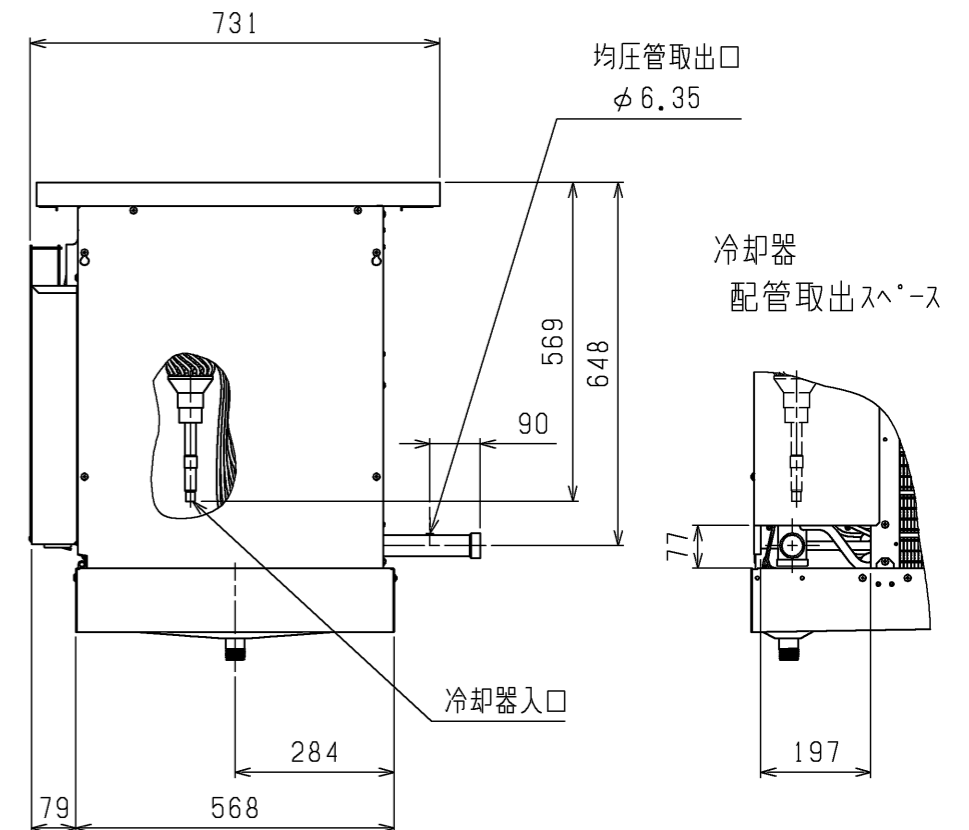
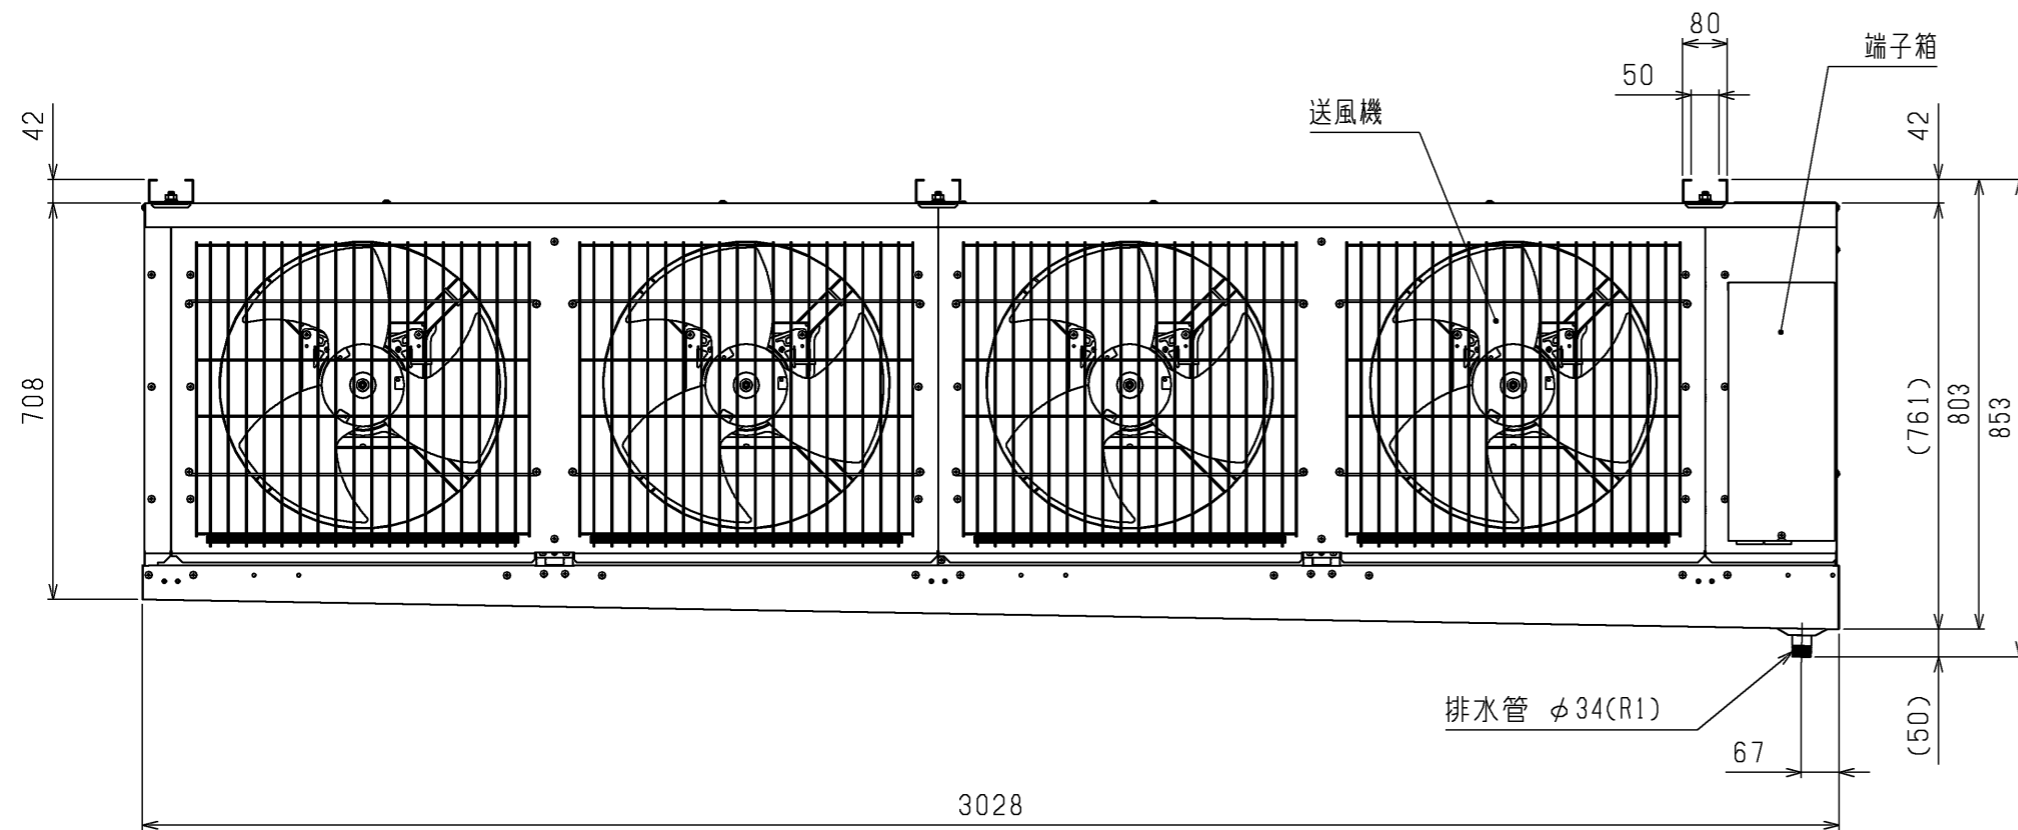
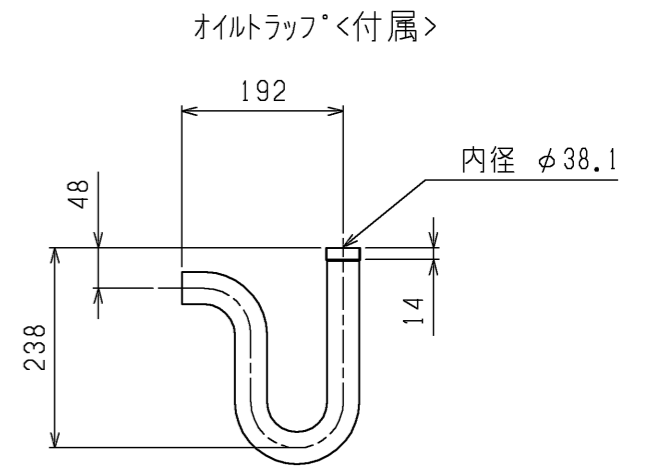


項目		形名	UCL-D20BHA (-BBN)
取付方法			天井吊下げ
外装ケース			アルミニウム (表面一部エポキシ加工)
使用温度		℃	-5~+15
冷媒			R410A、R463A-J (現地チャージ)
電源			三相 200V 60Hz (送風機：三相)
冷却能力 <注1>	R410A	TD7K	23.5
		TD10K	33.6
		TD13K	43.6
	R463A-J	TD7K	24.0
		TD10K	34.3
		TD13K	44.5
冷却器	外表面伝熱面積		m <sup>2</sup> 118.0
	フィンピッチ		mm 6.5
	内容積		L 46.8
送風機	電動機出力		kW 0.6×4
	入力		W 2960
	ファン径		mm φ490×4
風量		m <sup>3</sup> /min	510
冷風到達距離 (0.5m/s)		m	26.0
電気特性	運転	消費電力	kW 2.96
		運転電流	A 9.68
	霜取	消費電力	kW 10.0
		運転電流	A 34.6
霜取方式			ヒータ
ヒータ容量	冷却器		kW 8.00
	ドレンパン		kW 2.00
	ファンカバー		kW -
	端子台		W 17
	液管		W -
配管寸法 <注2>	冷却器入口		mm φ15.88S
	冷却器出口		mm φ38.1S
	外部均圧管		mm φ6.35F
	排水管		mm φ34 (R1ねじ加工)
付属	電磁弁・膨張弁		SEV-1004DY・JAE-E100GMD
付属部品		オイルトラップ、ドレン排水ホース、ホースバンド、電磁弁固定板、ストレーナ、感温筒バンド/ホルダ	
外形寸法<高さ×幅×奥行>		mm	803×3028×720
質量	荷造質量		kg 327
	製品質量		kg 265
運転音<注3>		dB (A)	70


- 注1. 冷却能力 (負荷となる送風機の入力を含む) の条件は次のとおりです。  
 R410A時：過熱度 4K、無着霜状態  
 R463A-J時：UC出口温度-蒸発温度=4K、無着霜状態  
 TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。(TD=ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度)  
 R463A-J時の蒸発温度は蒸発器入口温度と低圧飽和ガス温度の平均値にて算出しています。
2. 配管寸法欄 記号F：フレア接続、記号S：叩付接続
3. 運転音値の測定条件は次のとおりです。  
 測定場所：無響音室相当でユニット前面中心より45° 下方方向に距離1m
4. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
5. 運転電流は各相の最大値を示します。
6. 霜取設定 (霜取周期、霜取時間、水切り時間など) は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
7. 庫内温度を制御するサミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。
8. 冷媒毎に膨張弁開度設定が必要です。  
 膨張弁はR463A-J冷媒用に調整しておりますので、R410A冷媒で使用の際は工事説明書に沿って調整下さい。

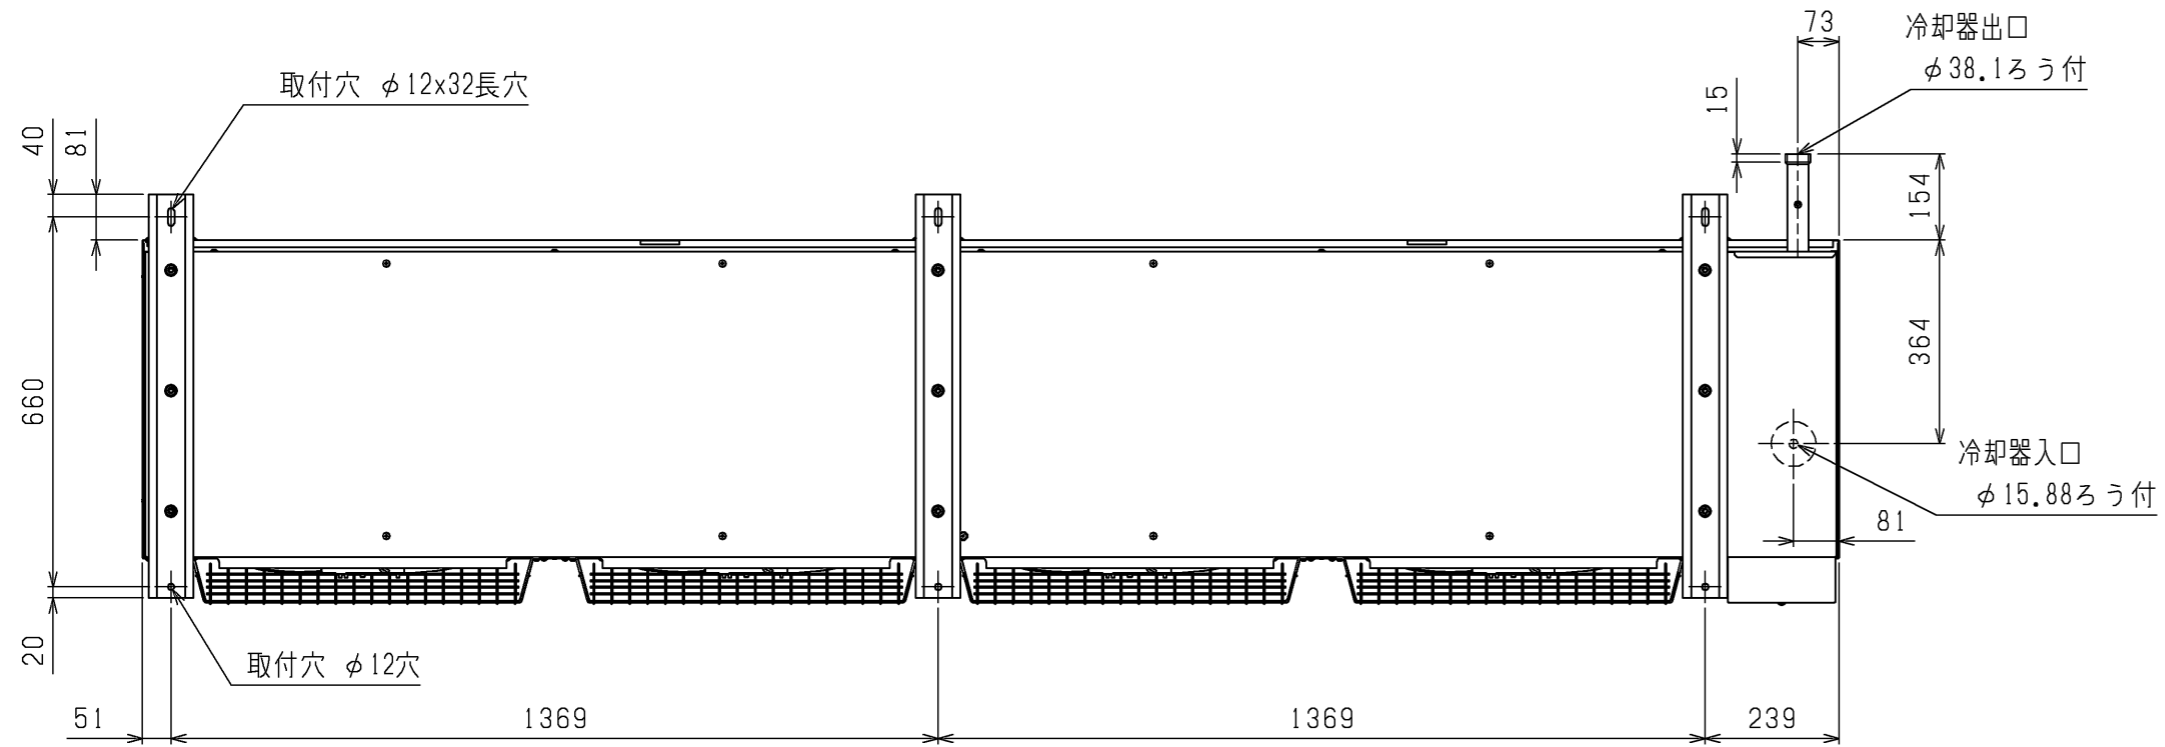

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

注1. 冷凍機との接続配管寸法は冷凍機出口配管寸法に合わせてください。  
2. 製品仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ 外形図 UCH-D20BNA (-BBN) UCL-D20BHA (-BBN)		
	2021-08-20		DWG.NO. W KA94COW1	REV.	PAGE 1/1
尺度 SCALE DO NOT SCALE	<b>三菱電機株式会社</b>				

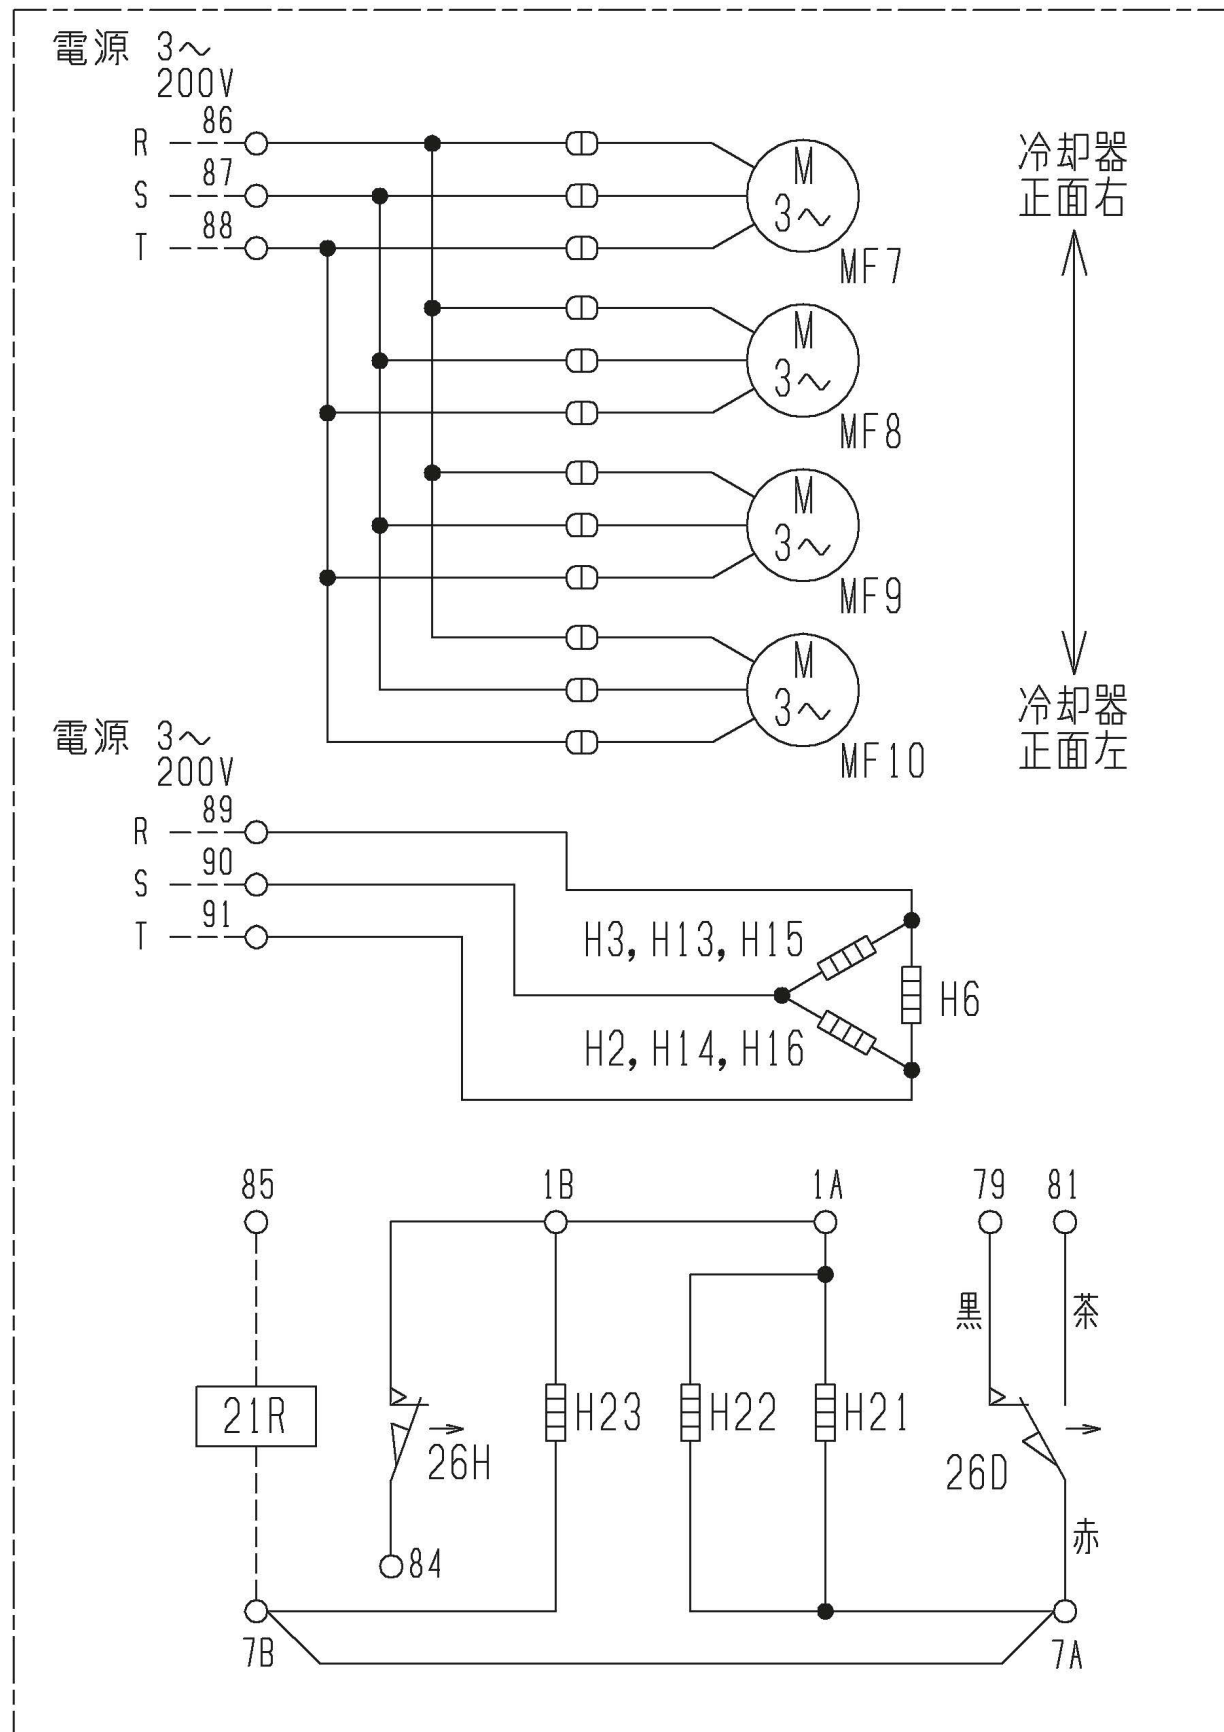

- 注1. ---は現地配線を示します。  
 注2. 接点部の矢印は、温度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

記号	名称
H2・H3	電熱器(霜取り・冷却器吸込側)
H6	電熱器(トレンパソ)
H13~H16	電熱器(霜取り・冷却器吹出側)
H21~H23	電熱器(端子台)
MF7~MF10	送風機用電動機
26D	温度開閉器(霜取終了)
26H	温度開閉器(過熱防止)
21R	電磁弁

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ電気回路図 UCL-D15BHA (-BBN) UCL-D20BHA (-BBN)		
	2021-08-20		DWG.NO.	REV.	PAGE
尺度 SCALE DO NOT SCALE	<b>三菱電機株式会社</b>			W KA94U208	1/1

# 三菱電機株式会社

## UCH(L)-D形ユニットクーラ冷却能力線図


電源 三相 200V 60Hz

冷媒 R463A-J

ユニットクーラ出口温度-蒸発温度=4K

(蒸発温度=(蒸発器入口温度+低圧飽和ガス温度)/2)

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。

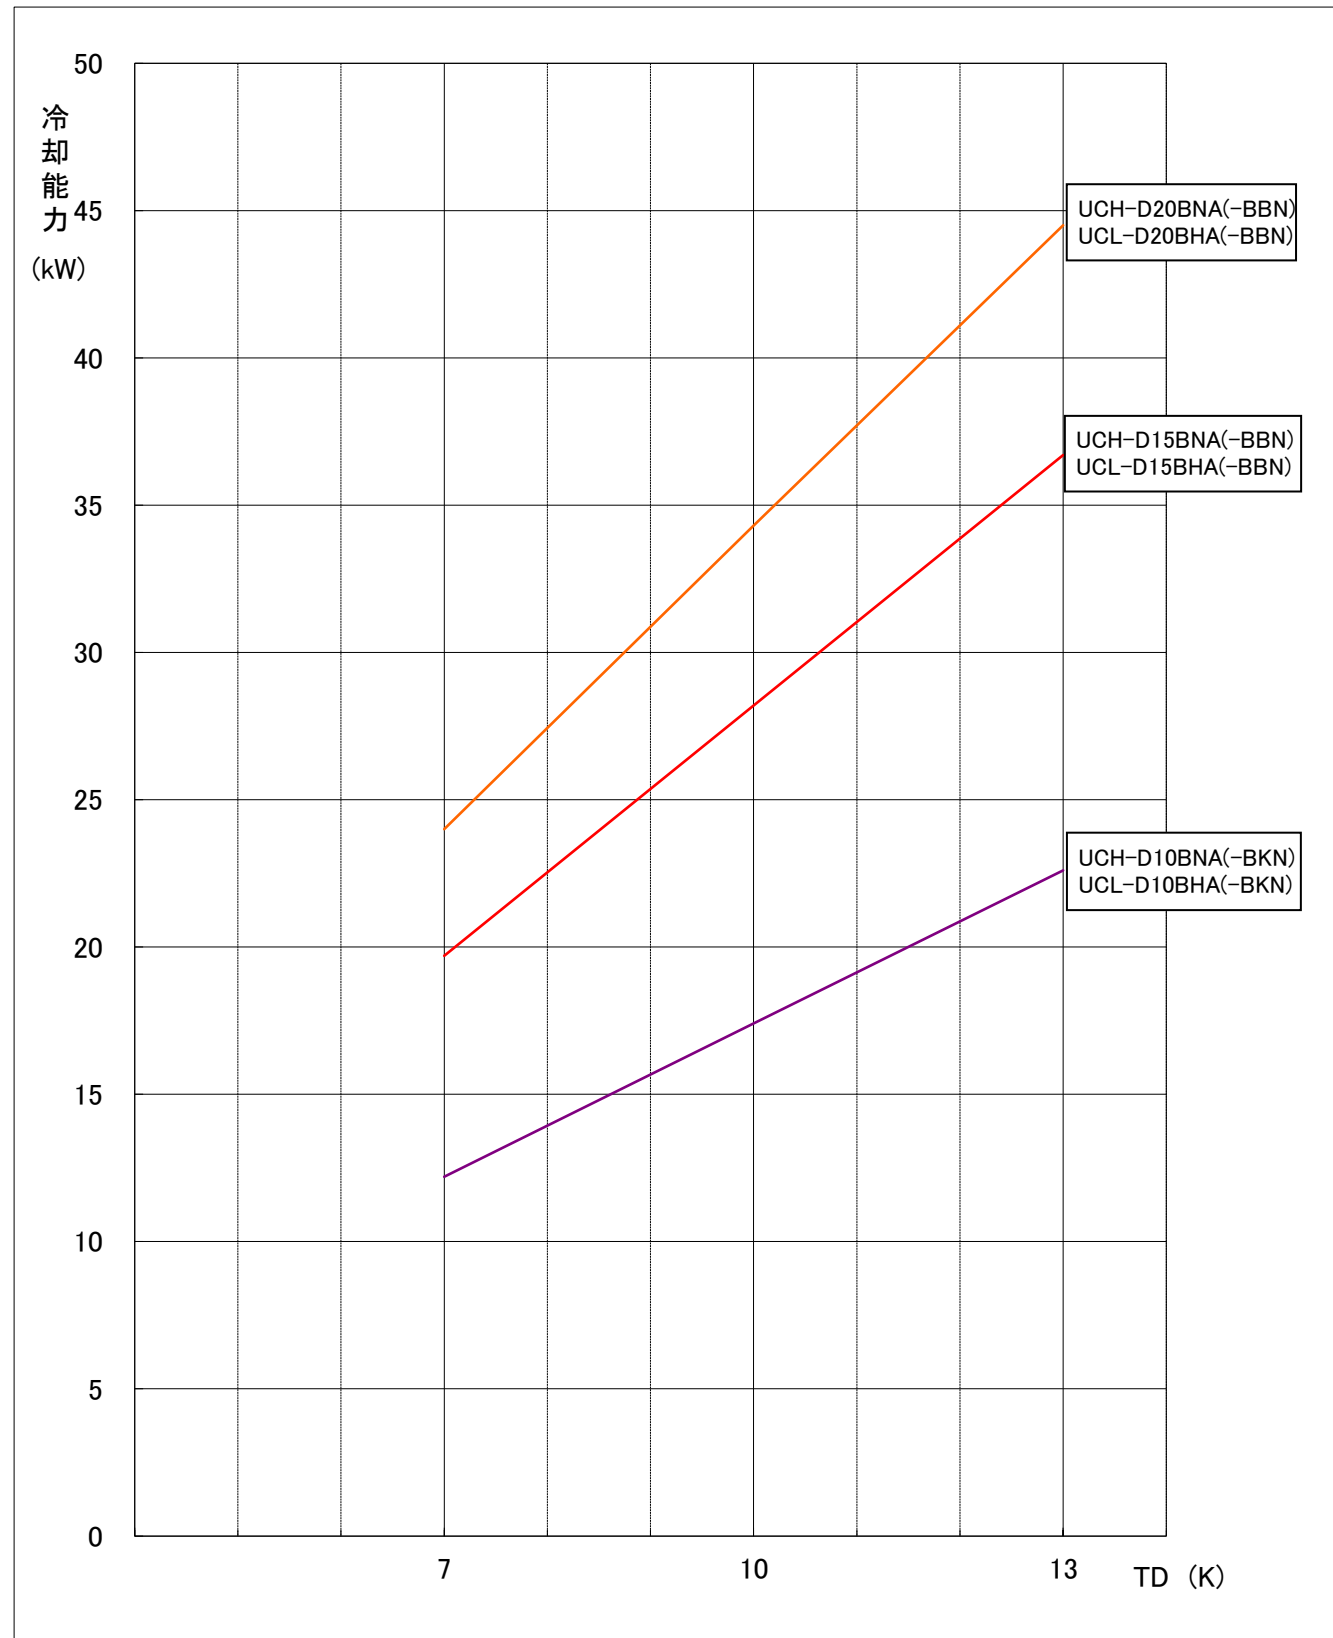

# 三菱電機株式会社


## UCH(L)-D形ユニットクーラ冷却能力線図

電源 三相 200V 60Hz

冷媒 R410A

過熱度(ユニットクーラ出口温度-低圧飽和ガス温度) = 4K

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。

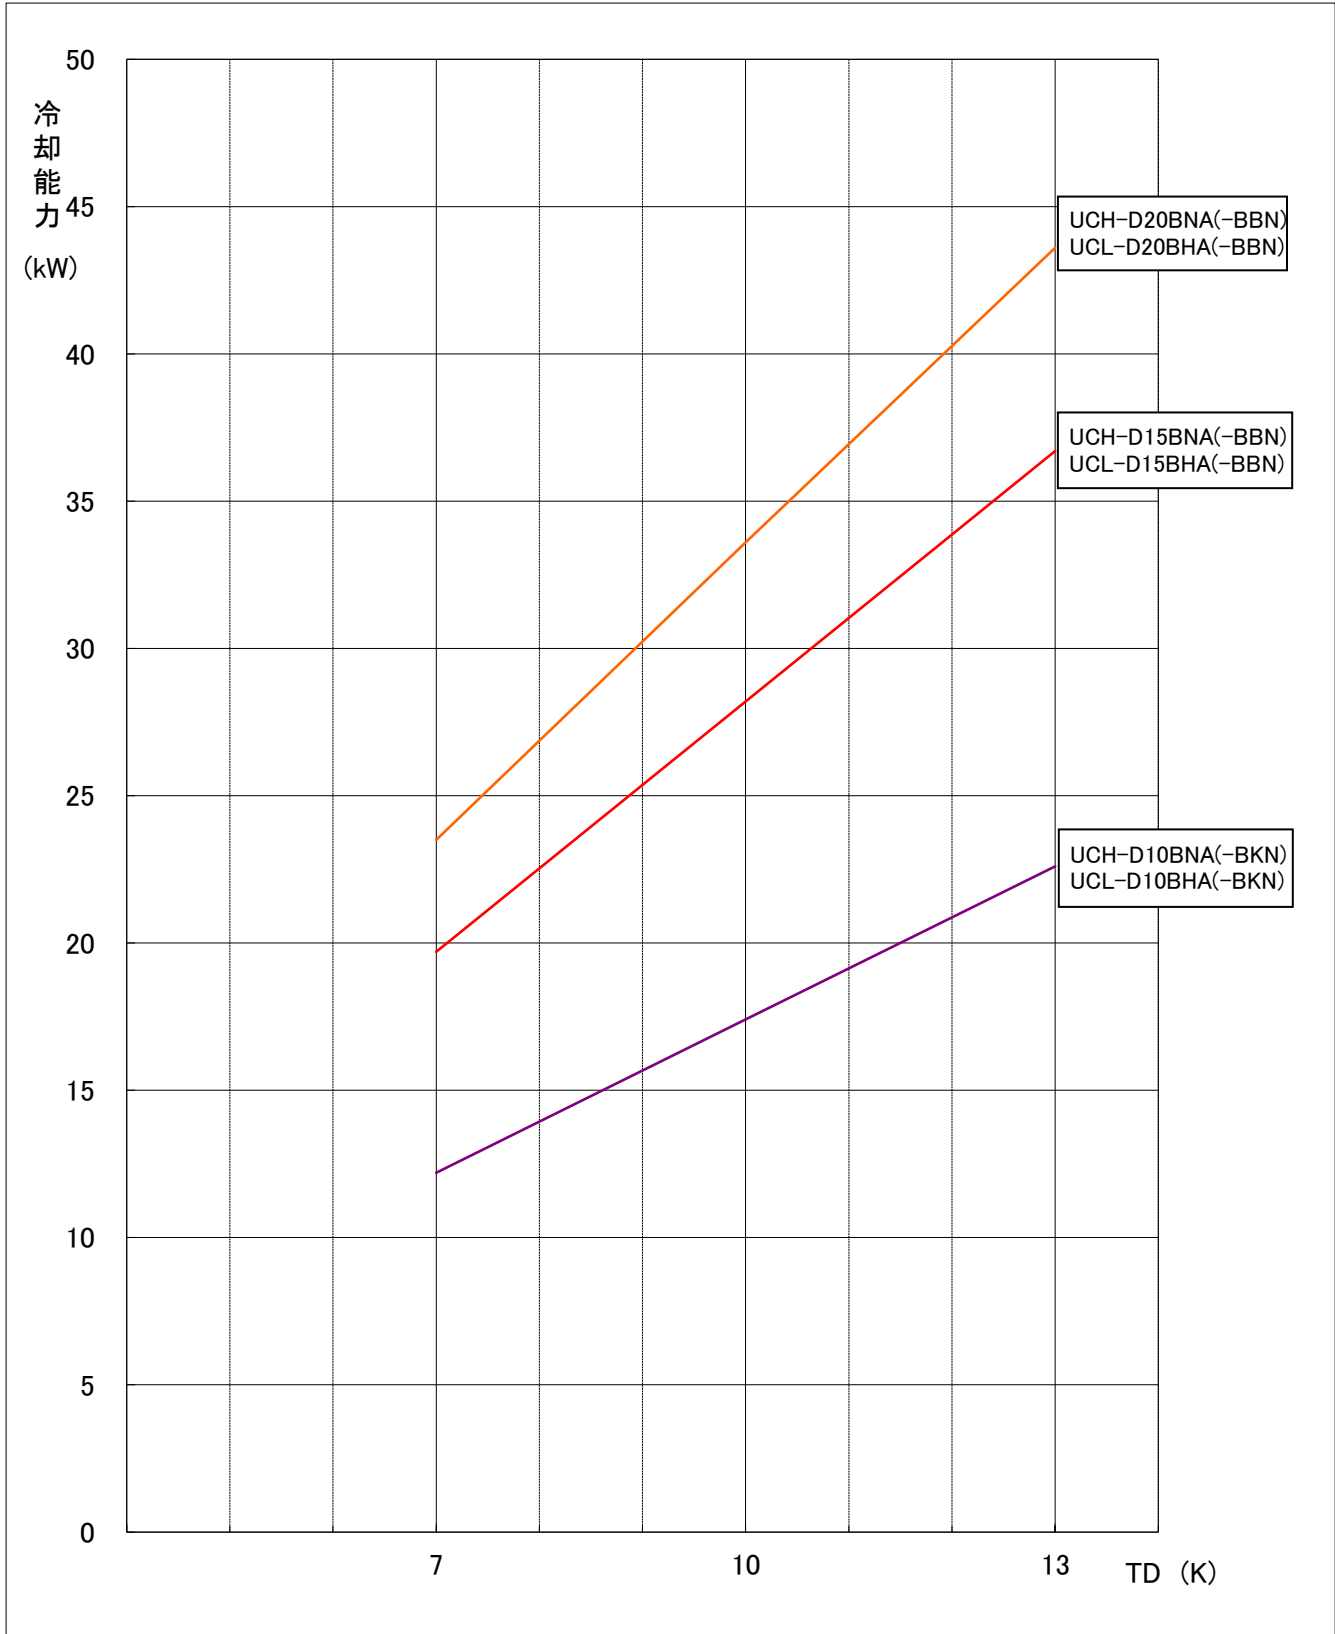

WAN69-6357

# ユニットクーラ防食(ティッピング塗装<-BBN>, ガチン電着塗装<-BKN>)仕様書

適用：この仕様は、次の環境条件にユニットクーラを据付ける場合に適用します。

BBN：UCH, L-D15/20B形、UCR-D20/25B形

BKN：UCH, L-D10B形、UCR-D15B形

適用	目的
腐食性ガスを発生するような貯蔵物を保管する 例) ・寿司米、惣菜、パン生地などの酢酸・イースト菌を含んだ食品 ・納豆、豆腐、おからなど豆類とその加工品 ・ゆでたまご、たまご焼きなど卵加工品 ・鮮魚、ハム、くんせい、ねり製品など ・生ごみ	1. 銅管及び銅管のろう付に用いたろう材のりんが侵されるのを防止  2. アルミフィン腐食防止

—留意事項—

- 防食仕様機を使用した場合でも腐食・発錆に対して万全ではなく、ユニットクーラを設置する場所や設置後のメンテナンスに十分留意願います。
- 防食仕様であっても腐食に対しては万全ではありません。貯蔵品による腐食性ガスの種類や濃度あるいは使用環境によっては短期間で腐食が進行する場合がありますので塗装のふくれなどの異常がないか定期的な点検をしてください。

仕様一覧

部品名	素材	表面処理	H, L-10		H, L-15, 20	
			R-15	標準	R-20, 25	標準
パネル (ファンカバー、ドレンパン等)	アルミ	素地のまま	○	○	○	○
熱交換器	フィン	アルミ	○	○	○	○
		エポキシ樹脂塗装①		○		
		アクリル樹脂塗装③				○
	管板	ステンレス	○		○	
アルミ			○		○	
配管	りん脱酸銅	素地のまま	○		○	
	特殊銅管	エポキシ樹脂塗装①		○		
	りん脱酸銅	素地のまま	○		○	
配管ろう付部	りん銅ろう	エポキシ樹脂塗装①		○		
		素地のまま			○	
	真鍮ろう	アクリル樹脂塗装③				○
モータ	熔融亜鉛鋼板	マリン樹脂塗装	○	○		
	亜鉛メッキ鋼板	静電塗装			○	○
モータリツケイタ	合金化熔融亜鉛メッキ鋼板	ポリエステル粉体塗装	○		○	○
	ステンレス	素地のまま		○		
配管	りん脱酸銅	素地のまま	○		○	
		変性エポキシ樹脂塗装②		○		○
配管ろう付部	りん銅ろう	素地のまま	○		○	
		変性エポキシ樹脂塗装②		○		○
サーモリツケイタ (UCL, UCR形のみ)	アルミ	素地のまま	○			
	クワッチ銅板	アクリル樹脂塗装③		○		
	アルミ	素地のまま			○	○
ファンガード (UCH, UCL形のみ)	鉄線	樹脂コーティング	○	○	○	○
吹出しダクト (UCR形のみ)	アルミ	素地のまま	○	○	○	○
吸込みフード (UCR形のみ)	アルミ	素地のまま	○	○	○	○

—補足説明—

- ガチン電着塗装二回塗り
- 一液性常温乾燥形変性エポキシ樹脂一回塗り (パワーバインド)
- ティッピング焼付け塗装一回塗り (STR-250)