
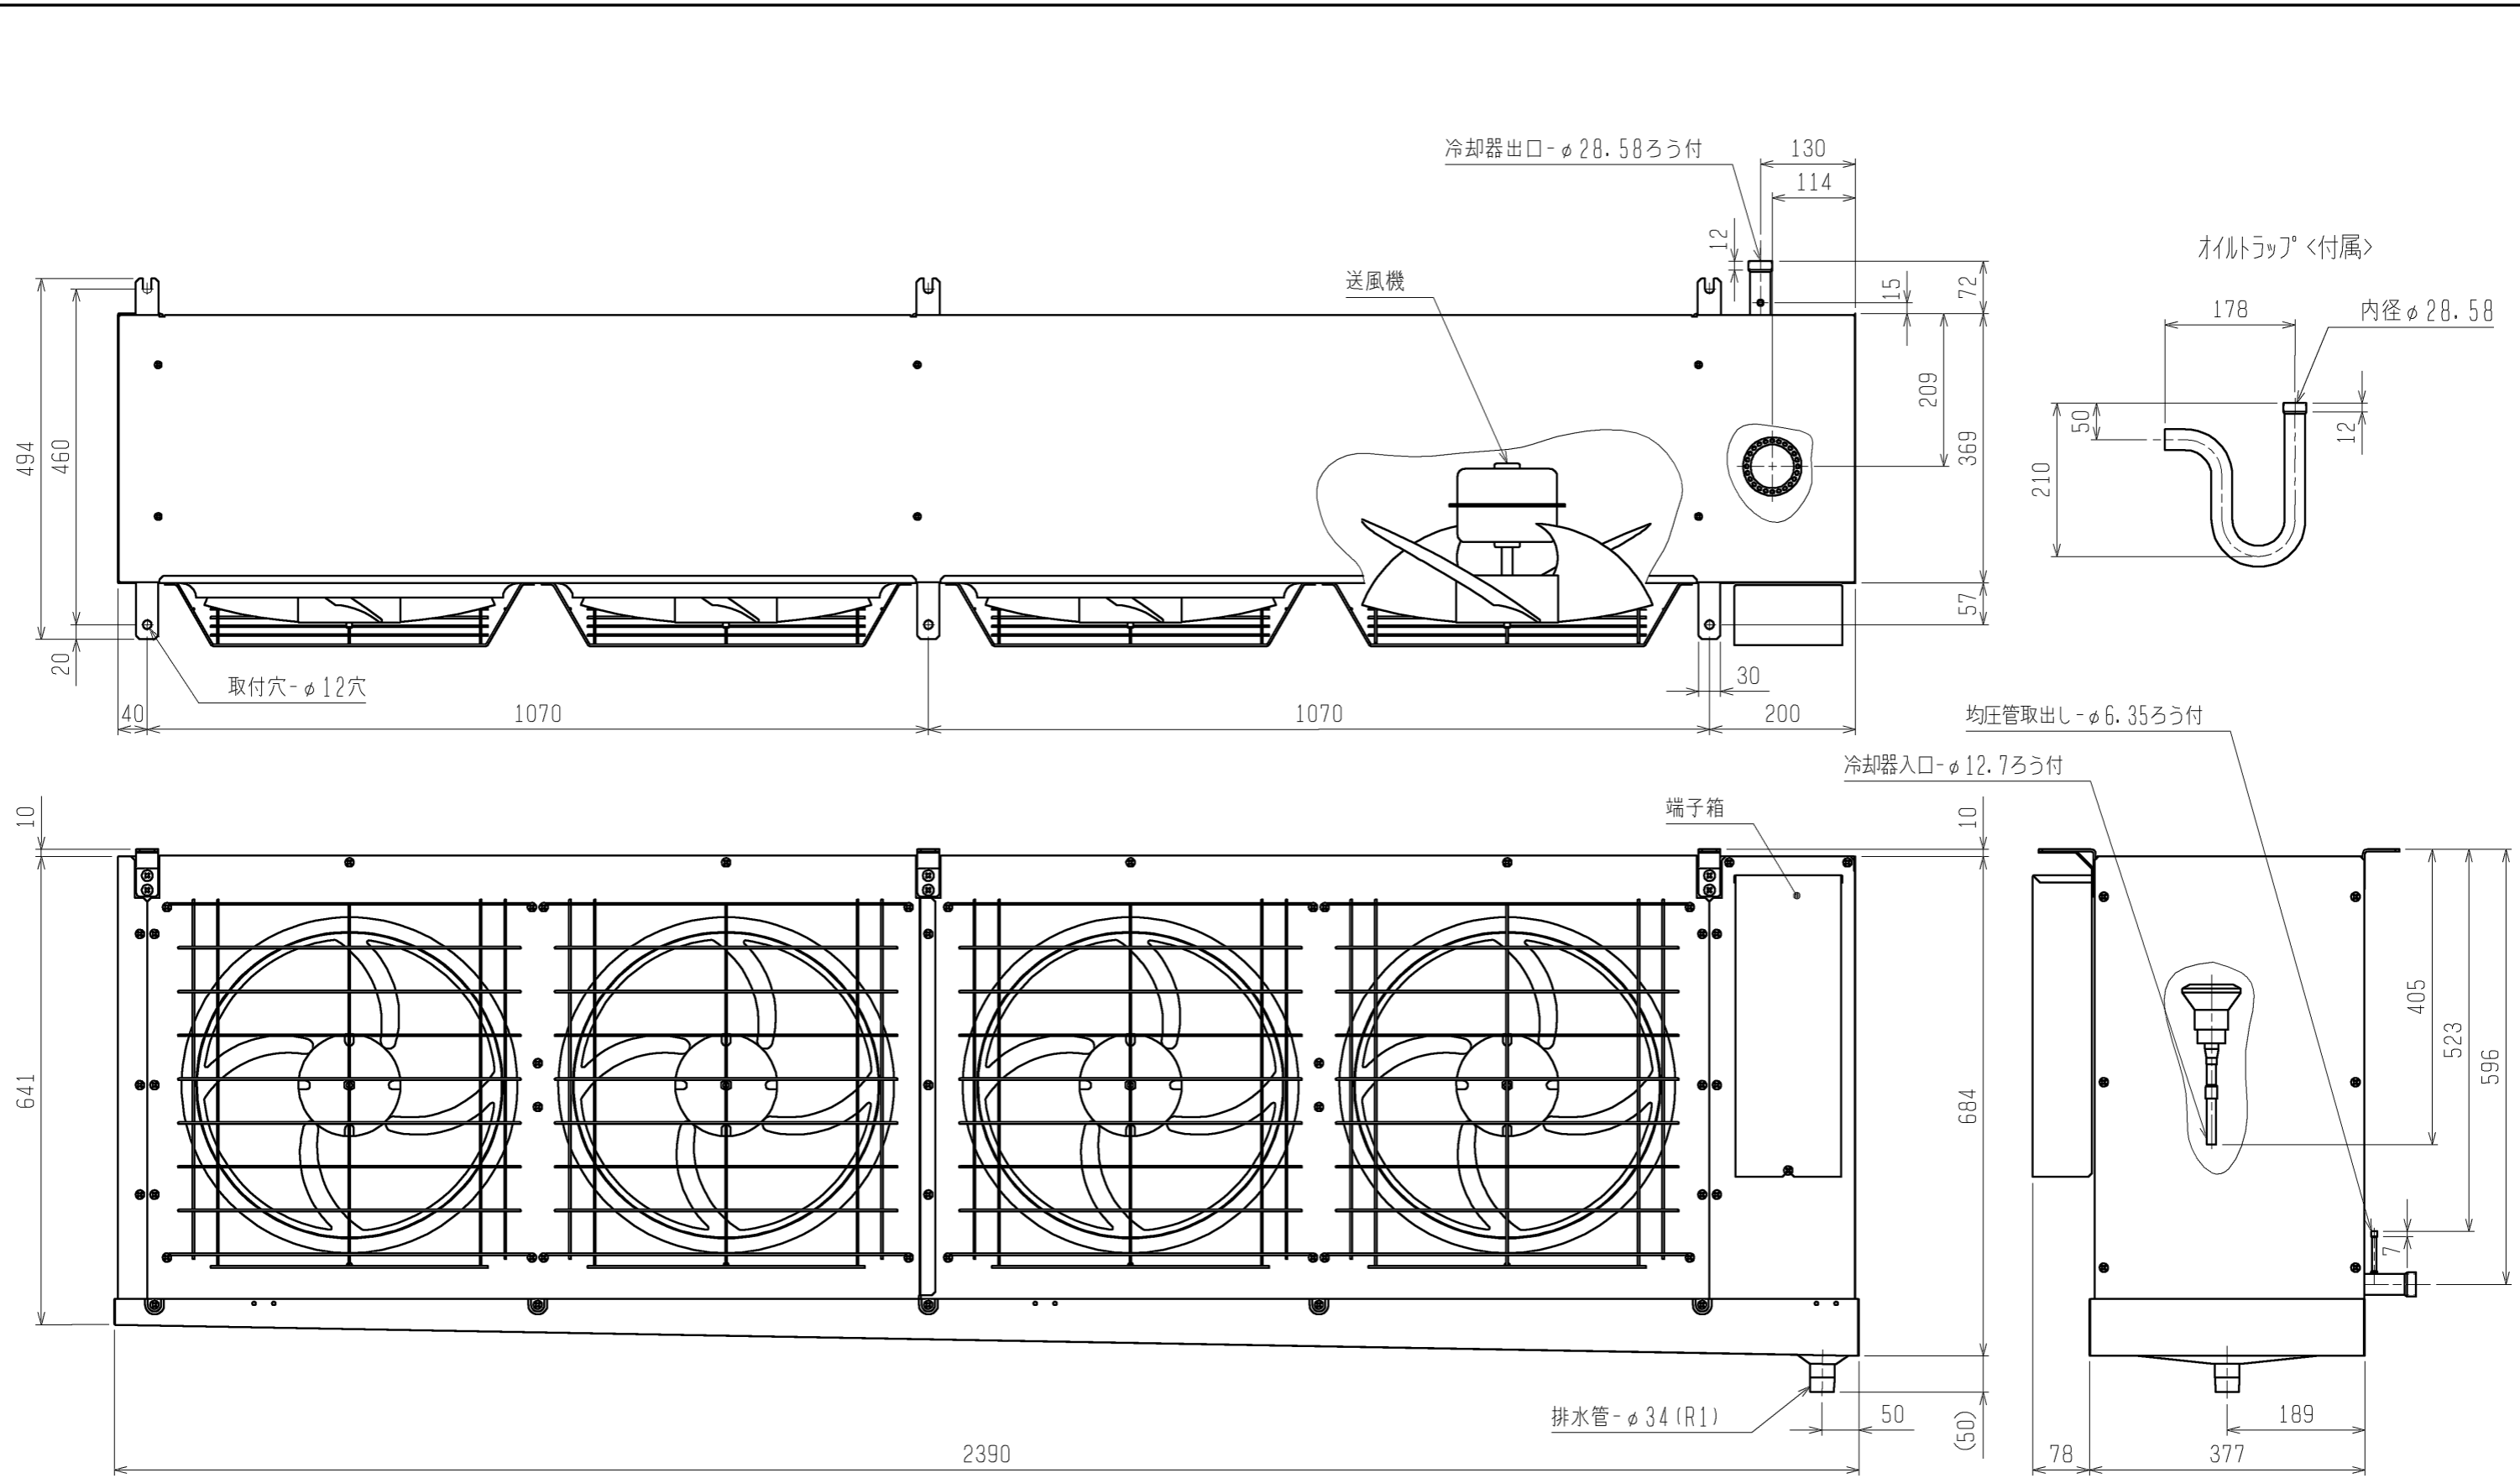



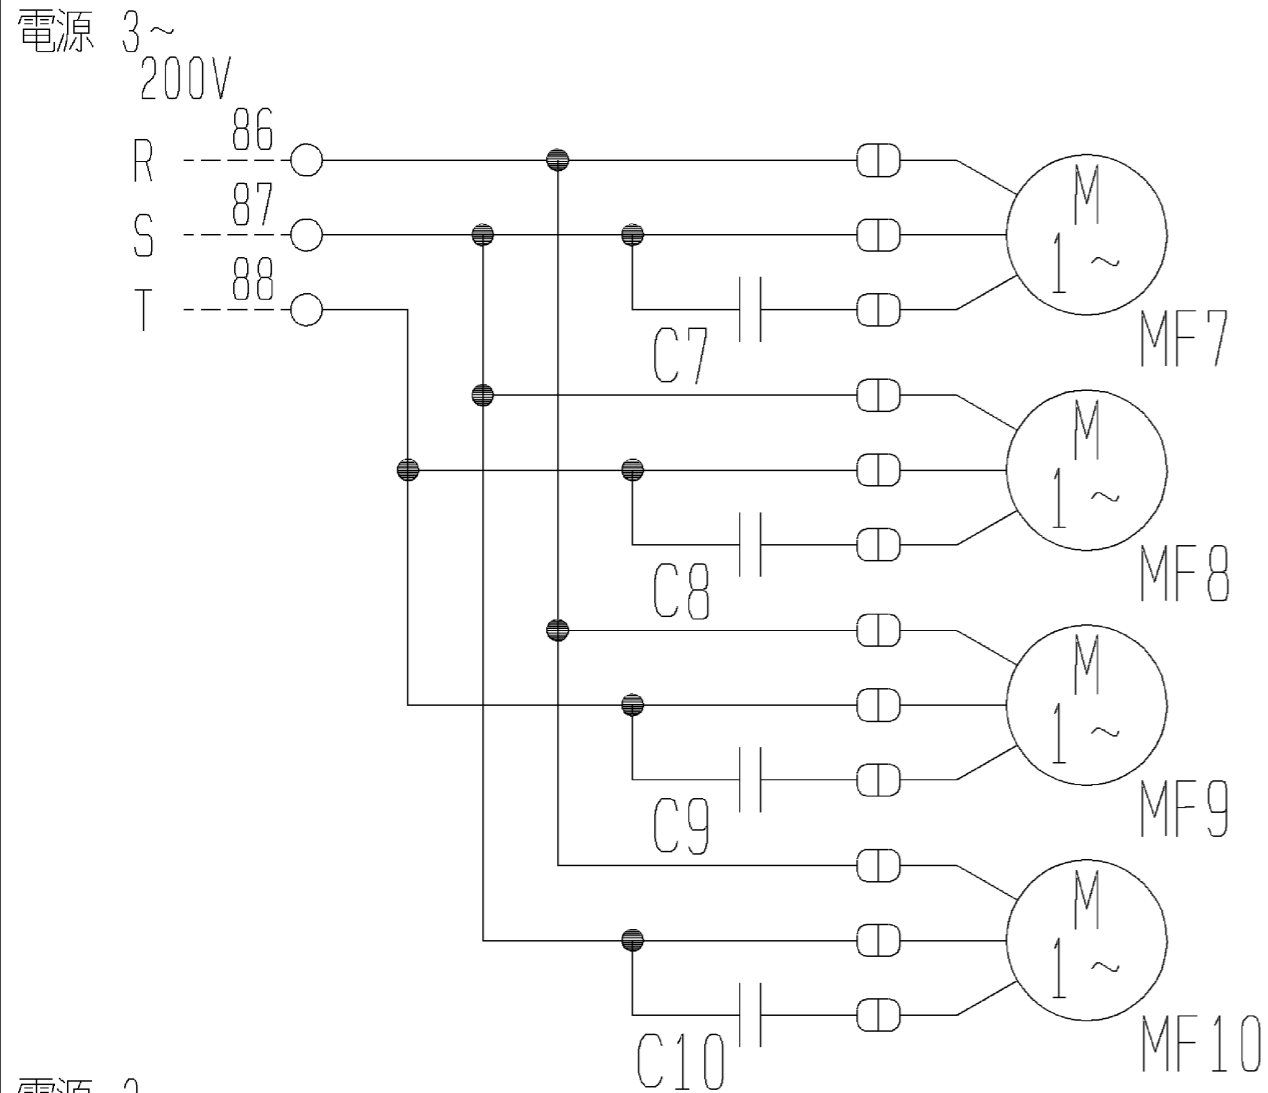
項目		単位	UCL-N10BHA(-BKN)	
取付方法			天井吊下げ	
外装ケース			アルミニウム(表面一部エンボス加工)	
使用温度		°C	-5~+15	
冷媒			R410A (現地チャージ)	
電源			三相 200V 50Hz(送風機：単相)	
冷却能力 <注1>	TD7K	kW	11.5	
	TD10K	kW	16.4	
	TD13K	kW	21.3	
冷却器	外表面伝熱面積	m ²	55.2	
	フィンピッチ	mm	6.35	
	内容積	L	20.0	
送風機	電動機出力	kW	0.2×4	
	入力	W	780	
	ファン径	mm	φ400×4	
風量		m ³ /min	211	
冷風到達距離(0.5m/s)		m	13.0	
電気特性	運転	消費電力	kW	0.780
		運転電流	A	4.00
	霜取	消費電力	kW	6.80
		運転電流	A	22.5
霜取方式			ヒータ	
ヒータ容量	冷却器	kW	5.10	
	ドレンパン	kW	1.70	
	ファンカバー	kW	—	
	端子台	W	7	
	液管	W	—	
配管寸法 <注2>	冷却器入口	mm	φ12.7S	
	冷却器出口	mm	φ28.58S	
	外部均圧管	mm	φ6.35S	
	排水管	mm	φ34(R1ねじ加工)	
付属品	電磁弁		SEV-1004DY	
	膨張弁		ATX-34035DVC	
付属部品			オイルトラップ、ドレン排水ホース、ホースバンド	
外形寸法 <高さ×幅×奥行>		mm	694×2390×494	
荷造質量		kg	138	
製品質量		kg	107	
騒音 <注3>		dB(A)	63	

- 冷却能力(負荷となる送風機の入力を含む)の条件は次のとおりです。
過熱度 4K、無着霜状態
TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。(TD=ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度)
- 配管寸法欄 記号F：フレア接続、記号S：ろう付接続
- 騒音値の測定条件は次のとおりです。
測定場所：無響音室相当でユニット前面中心より45° 下方向に距離1m
- 運転電流は各相の最大値を示します。
- 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
- 霜取設定(霜取周期、霜取時間、水切り時間など)は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
- 庫内温度を制御するサーミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。



注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

 DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットラ外形図 UCH-N10BNA (-BKN) UCL-N10BHA (-BKN)		
	09-07-21		DRW. NO.	REV.	PAGE
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		WKA94G751		1 / 1





冷却器
正面右

↑

↓

冷却器
正面左

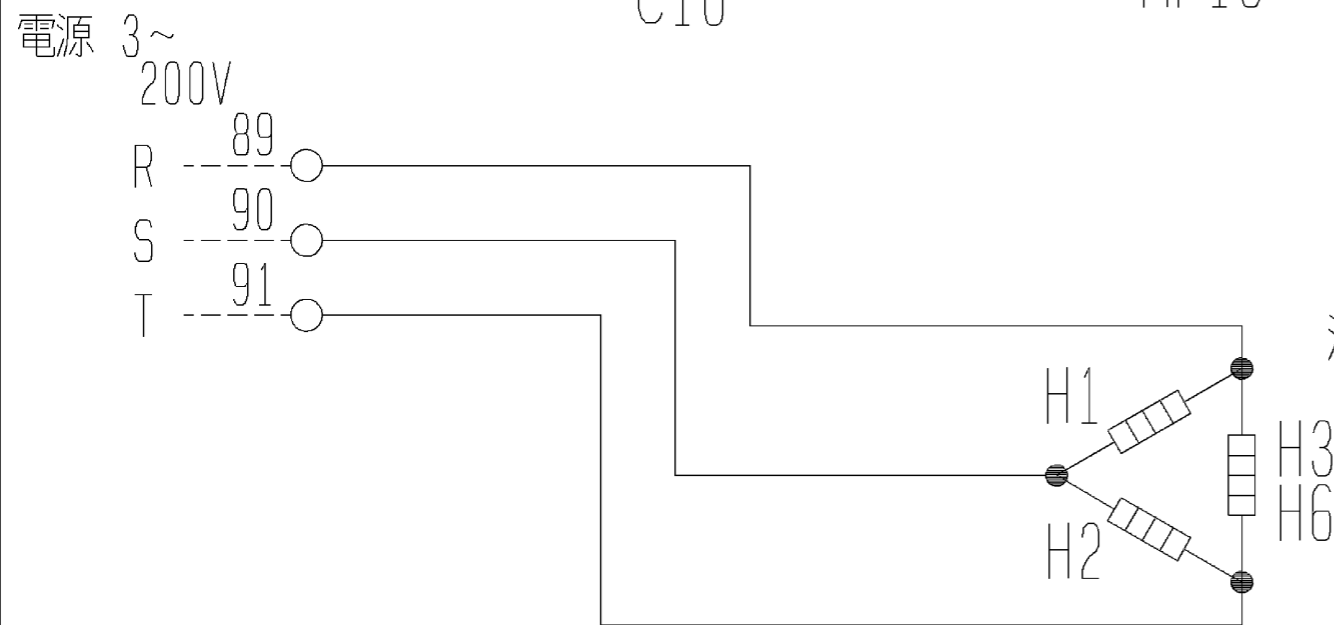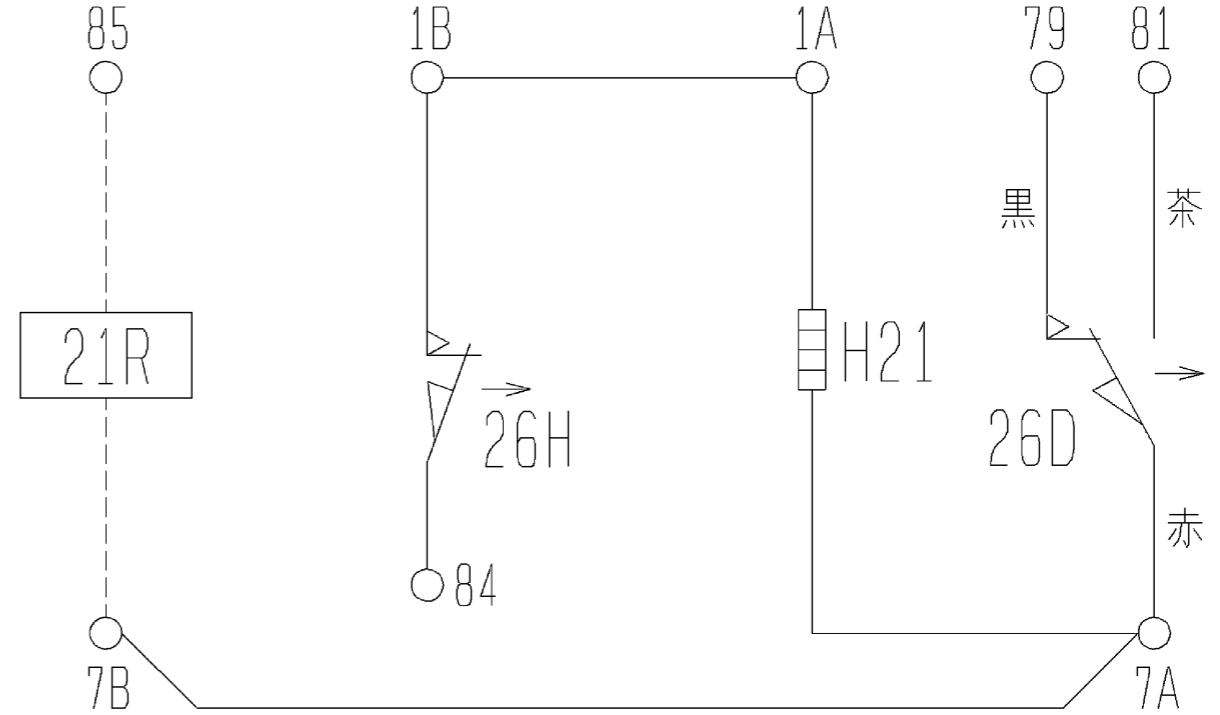

- 注1. ---は現地配線を示します。
 注2. 接点部の矢印は、温度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。

記号	名称
C7~C10	コンデンサ
H1・H2・H3	電熱器 (霜取り・冷却器吸込側)
H6	電熱器 (トレンパン)
H21	電熱器 (端子台)
MF7~MF10	送風機用電動機
26D	温度開閉器 (霜取終了)
26H	温度開閉器 (過熱防止)
21R	電磁弁

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ電気回路図 UCL-N10BHA (-BKN)		
	DIM. mm	09-07-17			
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKA94H336	REV.	PAGE 1/1

UCH(L)-B形ユニットクーラ冷却能力線図

電源 三相 200V 50Hz
過熱度 4K

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。

