

ユニットクーラ ＜薄形 中温用＞

霜取方式：ヒータ

項目		形名	UCL-T1. 6THA (-BKN)
取付方法			天井吊下げ
外装ケース			アルミニウム（表面一部エポキシ加工）
使用温度		℃	-5～+15
冷媒			R404A、R448A、R449A（現地チャージ）
電源			三相 200V 60Hz（送風機：単相）
冷却能力 ＜注1＞	TD7K	kW	1.47
	TD10K		2.09
	TD13K		2.72
冷却器	外表面伝熱面積	m ²	6.9
	フィンピッチ	mm	4.0
	内容積	L	1.7
送風機	電動機出力	kW	0.02×2
	入力	W	110
	ファン径	mm	φ250×2
風量		m ³ /min	21
冷風到達距離（0.5m/s）		m	4.0
電気特性	消費電力	kW	0.110
	運転電流	A	0.500
	消費電力	kW	0.900
	運転電流	A	3.90
霜取方式			ヒータ
ヒータ容量	冷却器	kW	0.90
	ドレンパン	kW	—
	ファンカバー	kW	—
	端子台	W	7
	液管	W	—
配管寸法 ＜注2＞	冷却器入口	mm	φ9.52S
	冷却器出口	mm	φ15.88S
	外部均圧管	mm	φ6.35S
	排水管	mm	φ34（R1ねじ加工）
内蔵品	電磁弁		SEV-302
	膨張弁		WCX-0834DUC
付属部品			ドレン排水ホース、ホースバンド*
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞		mm	205×1060×440
質量	荷造質量	kg	28
	製品質量	kg	18
騒音＜注3＞		dB (A)	59

注1. 冷却能力（負荷となる送風機の入力を含む）の条件は次のとおりです。

R404A時：過熱度 4K、無着霜状態

R449A、R448A時：UC出口温度-蒸発温度=4K、無着霜状態

TDIはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。（TD=ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度）

R449A、R448A時の蒸発温度は蒸発器入口温度と低圧飽和ガス温度の平均値にて算出しています。

2. 配管寸法欄 記号F：フル接続、記号S：叩付接続

3. 騒音値の測定条件は次のとおりです。

測定場所：無響音室相当でユニット前面中心より45° 下方向に距離1m


4. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

5. 運転電流は各相の最大値を示します。

6. 霜取設定（霜取周期、霜取時間、水切り時間など）は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。




7. 庫内温度を制御するサーミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。

8. 2023年4月出荷分より、膨張弁をR449A、R448A冷媒用に調整して出荷しておりますが、試運転にて液パッドが発生する場合やR404Aを使用する場合は、据付工事説明書の記載に沿って調整してください。

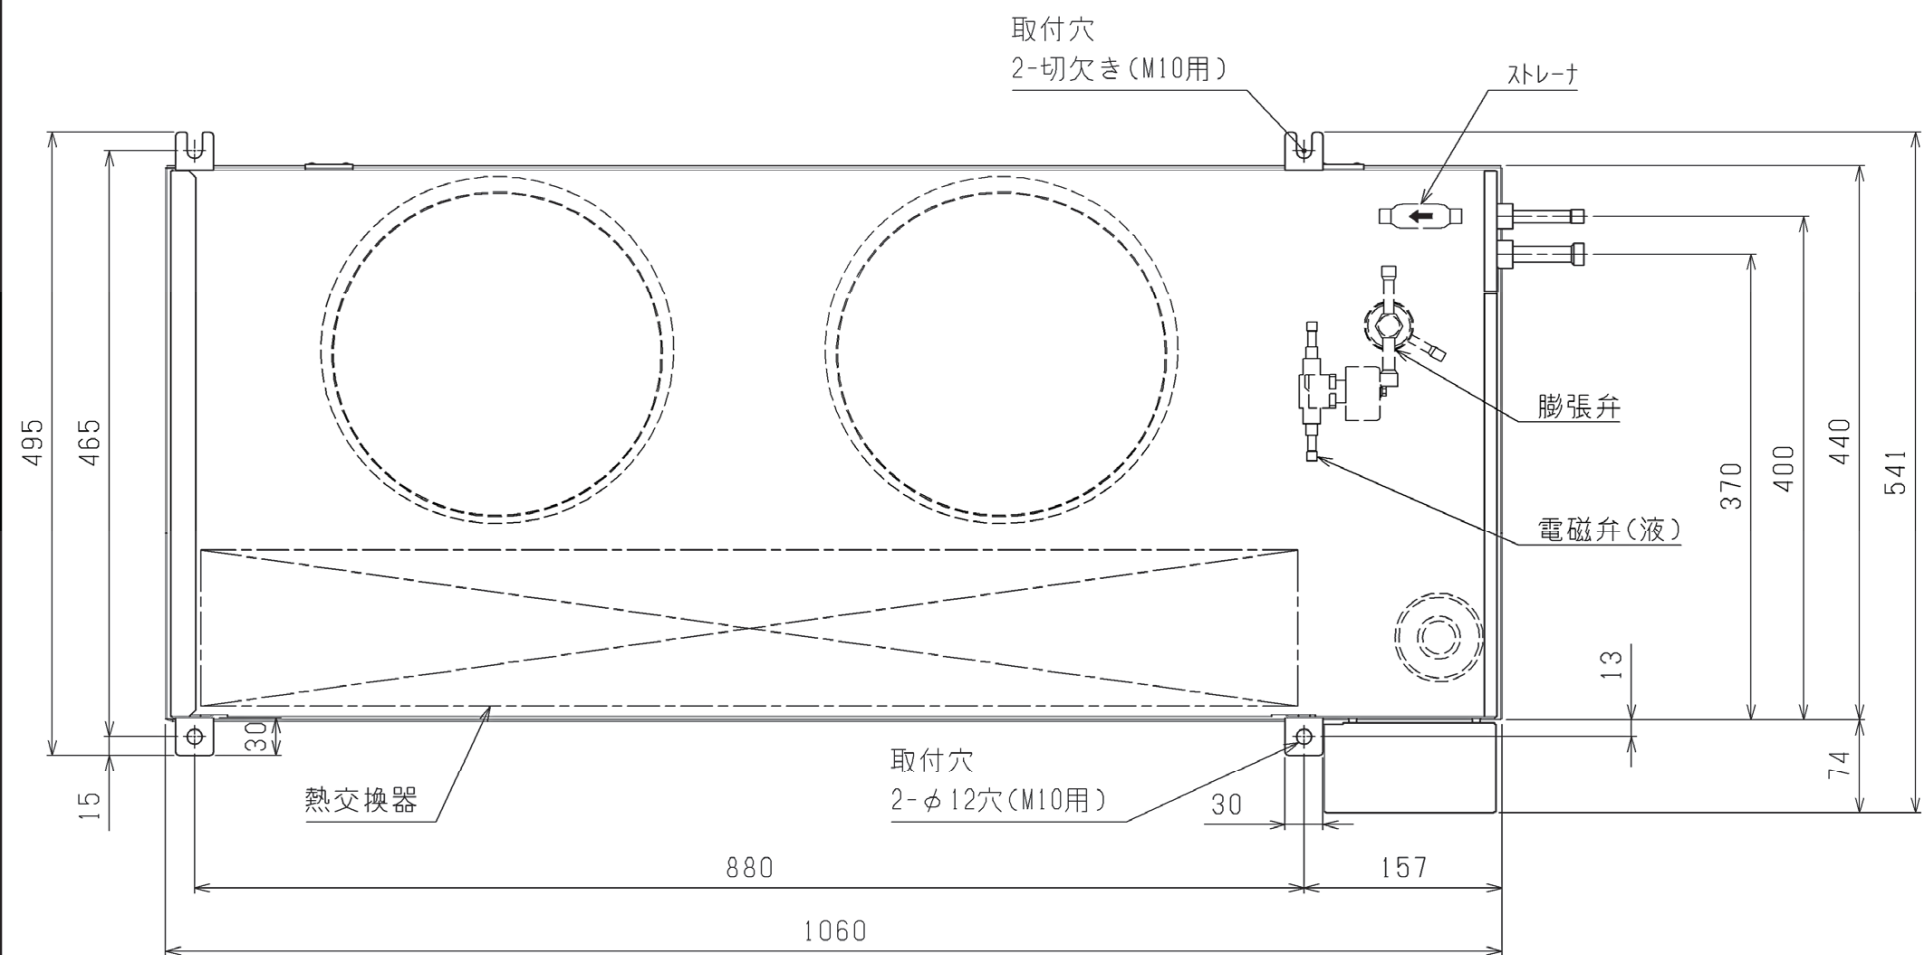


サービススペース


サービススペースには下図の寸法が必要となります。

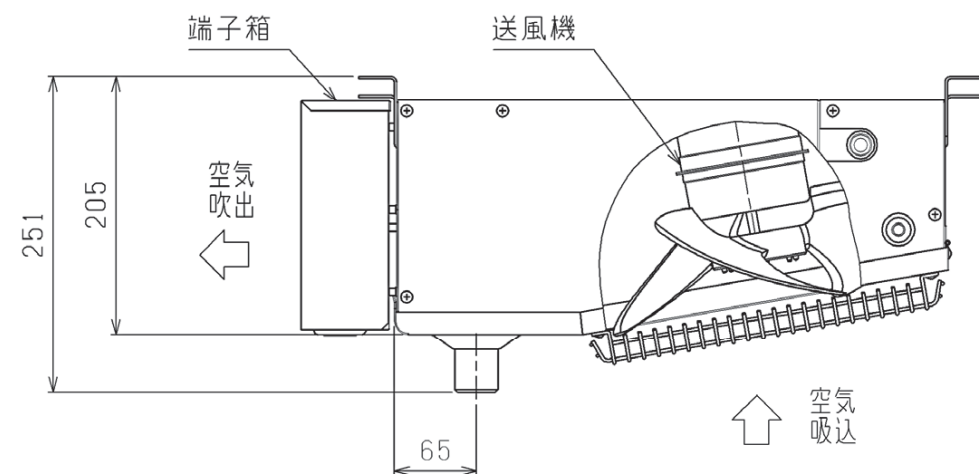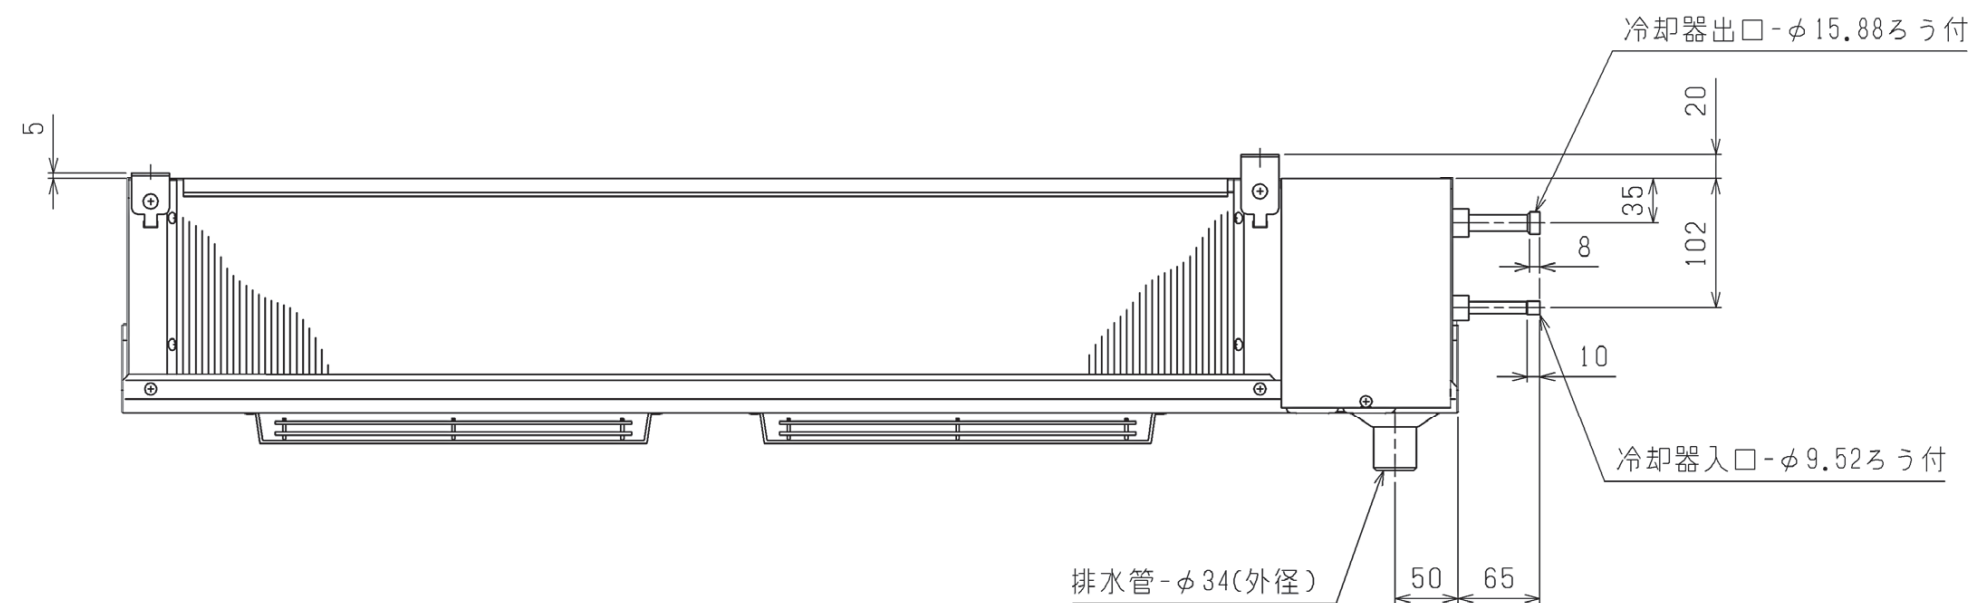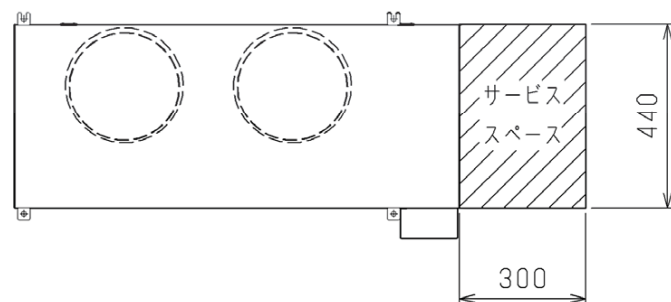

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ 外形図 UCH (L) -T1.6TN (H) A (-BKN)		
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2020-08-06	2020-10-27			
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KA94C0QC	REV. A	PAGE 1/1

注. 製品仕様の改良のため、予告なく変更する場合があります。

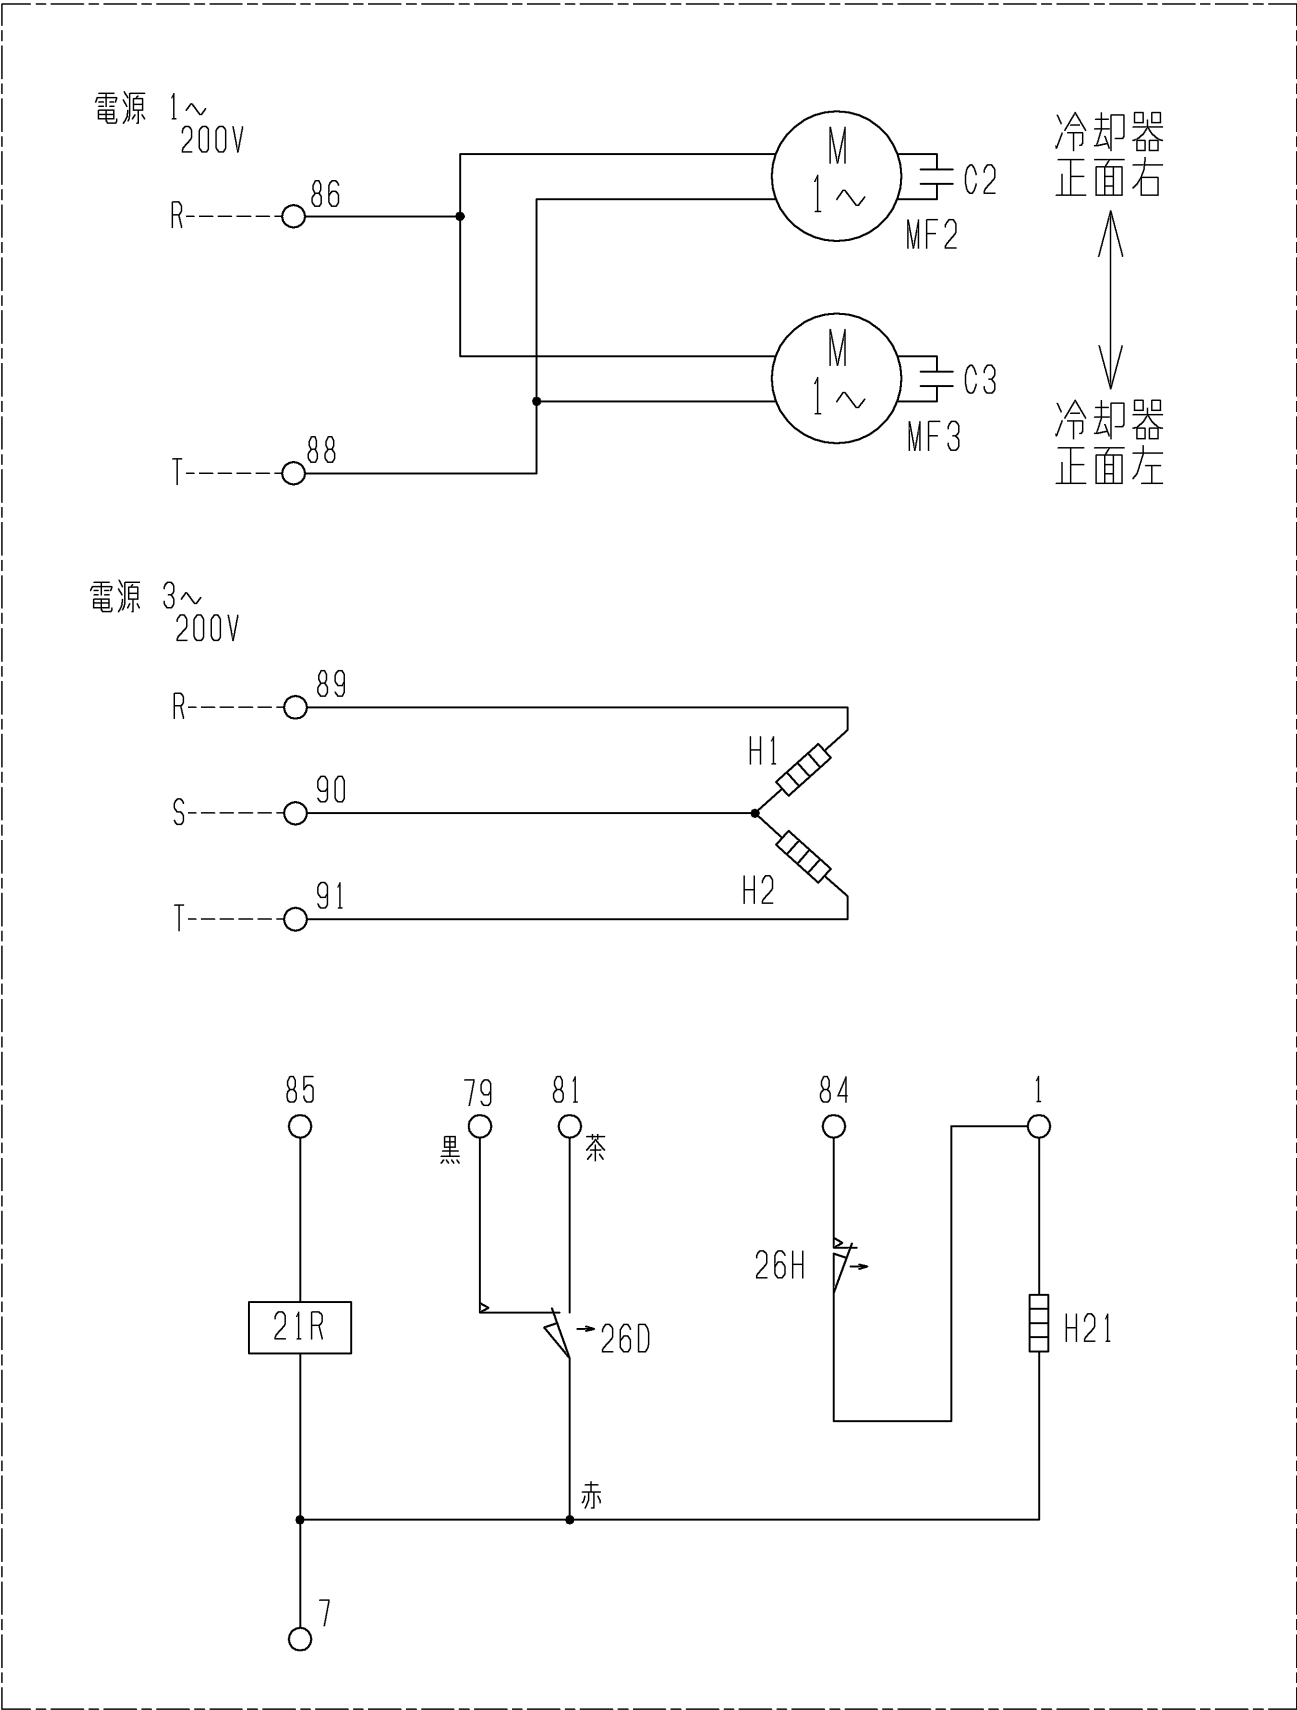

注1. -----線は現地配線となります。
2. 接点部の矢印は、温度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。

記号 名称	C2	C3	H1	H2	H21	MF2	MF3	21R	26D	26H
電熱器(霜取・冷却器下部側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(霜取・冷却器吸込側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電磁弁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度開閉器(霜取終了)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度開閉器(過熱防止)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
形名										
UCL-T08THA (-BKN)	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○
UCL-T1THA (-BKN)	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○
UCL-T1.6THA (-BKN)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UCL-T2THA (-BKN)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ 電気配線図 UCL-T08・1・1.6・2THA (-BKN)			
	2020-07-30					
尺 度 DO NOT SCALE	三菱電機株式会社			DWG.NO. W KA94C0Q5	REV.	PAGE 1/1

UCH(L)-T形ユニットクーラ冷却能力線図

電源 UCH時：単相 UCL時：三相 200V 60Hz

冷媒 R404A時

過熱度(ユニットクーラ出口温度-低圧飽和ガス温度) = 4K

冷媒 R449A、R448A時

ユニットクーラ出口温度-蒸発温度 = 4K

(蒸発温度=(蒸発器入口温度+低圧飽和ガス温度)/2)

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。

