


# 運転音分析成績書


●MBZ-32PS-IN

〔 周囲温度：(冷)室内27℃ 室外35℃ 測定場所：無響室 測定方法はJIS C 9612による )  
 (暖)室内20℃ 室外 7℃ 暗騒音：15dB  
 室内ユニット：50/60Hz 強ノッチ運転 〕


## 天袋設置(半間幅・一間幅)

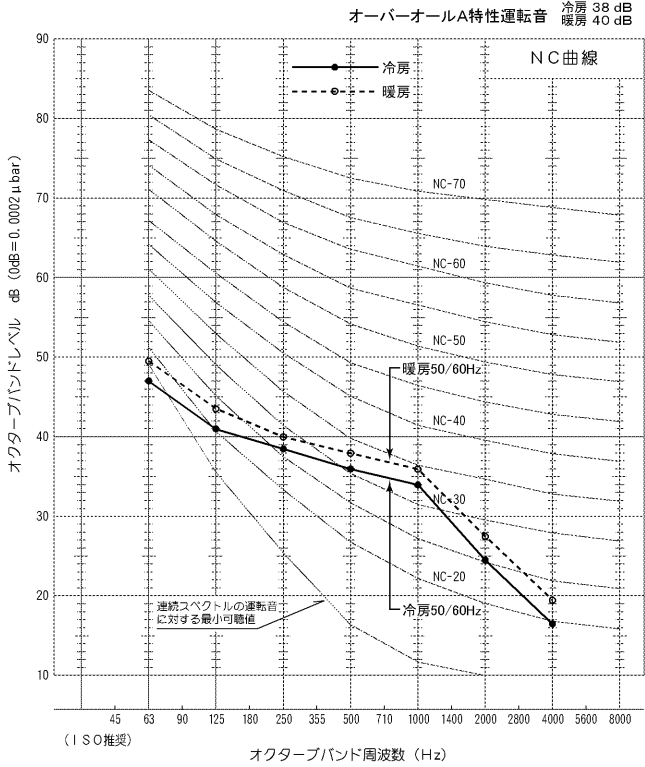

## 地袋設置(半間幅・一間幅)

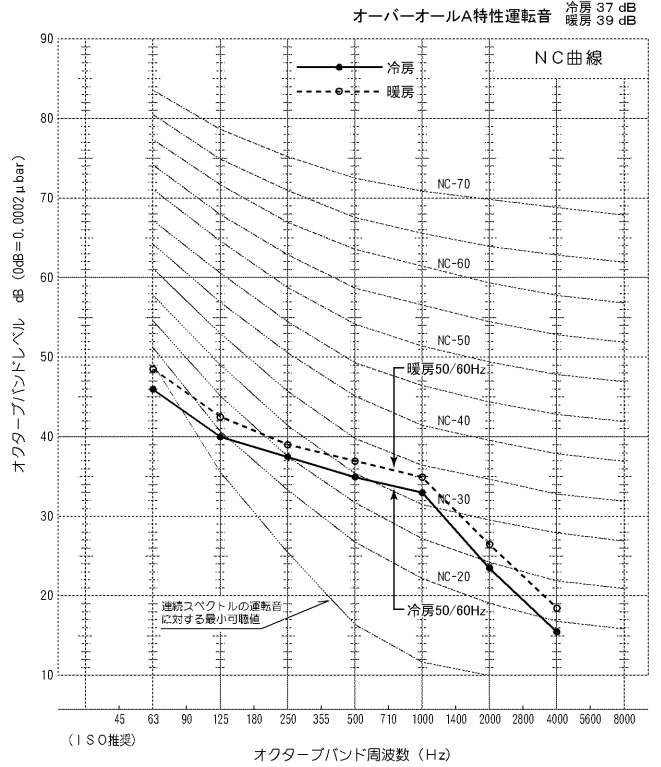

## 下がり天井設置

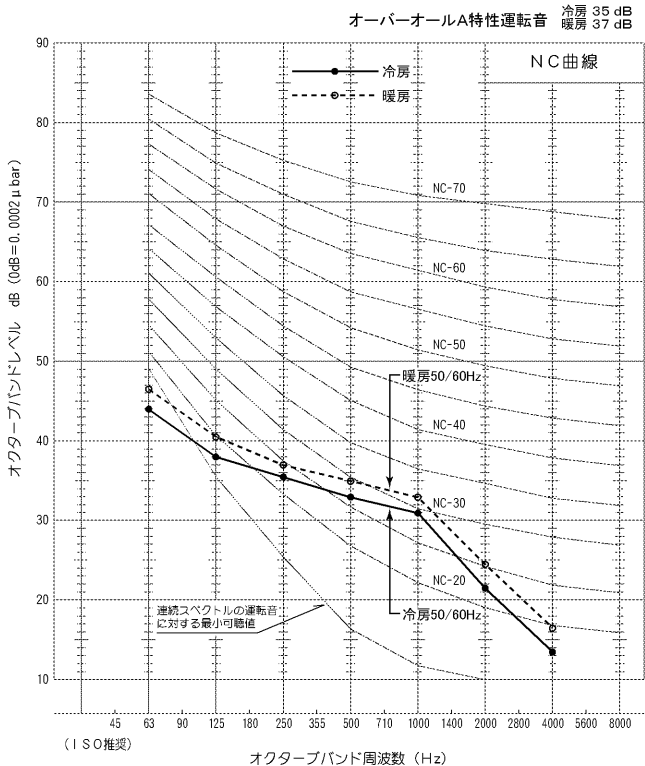

## 天埋設置

