

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C	被測定物	室内ユニット MLZ-25GS-IN
	暖房 20 °C	備 考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗 騒 音	15 dB		オーバーオールA特性運転音 涼房 35 dB 暖房 36 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。

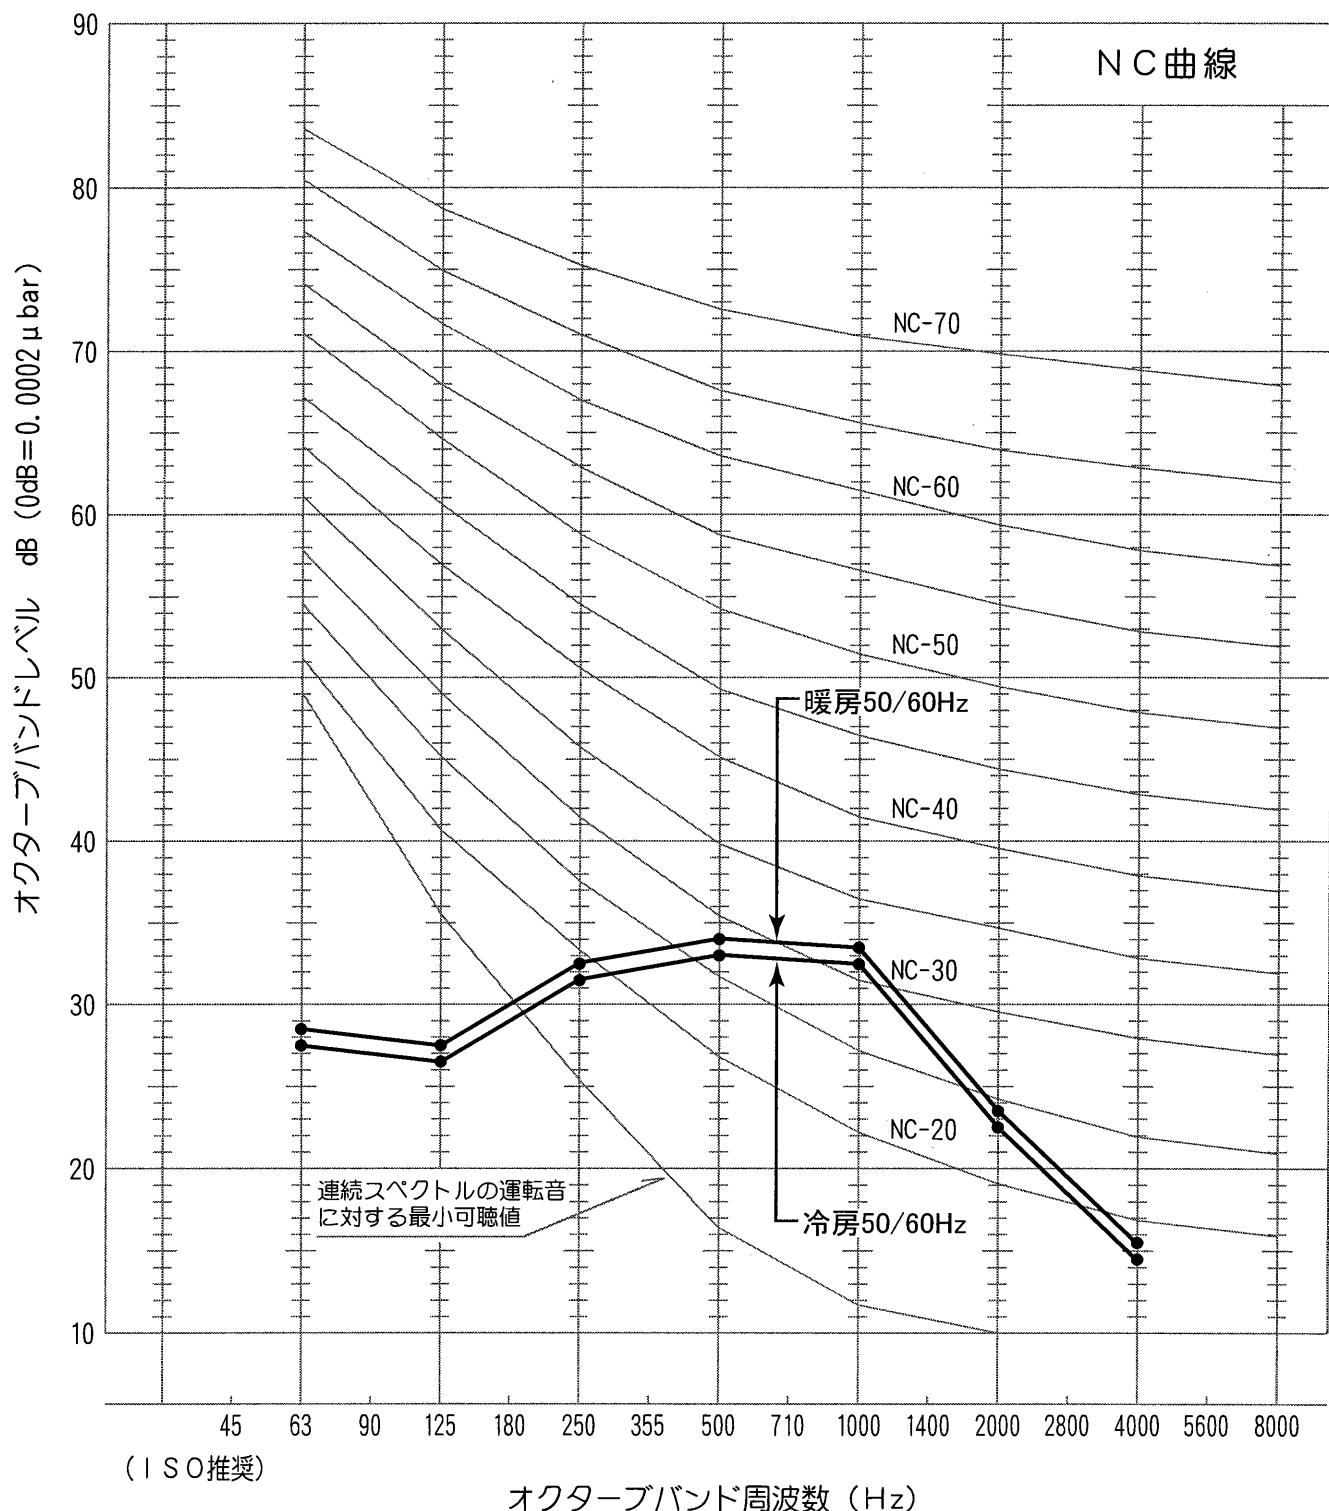


図
番

VCN-OON032

副
番