


運転音分析成績書

| | | | |
|------|----------|------|----------------------|
| 周囲温度 | 冷房 27 °C | 被測定物 | MLZ-4017S 形室内ユニット |
| | 暖房 20 °C | 備考 | 50/60Hz 強ノッチ運転 |
| 暗騒音 | 15 dB | | 冷房 37 dB 暖房 38 dB |
| 測定場所 | 無響室 | 測定法は | JIS Z 8731 による。 |

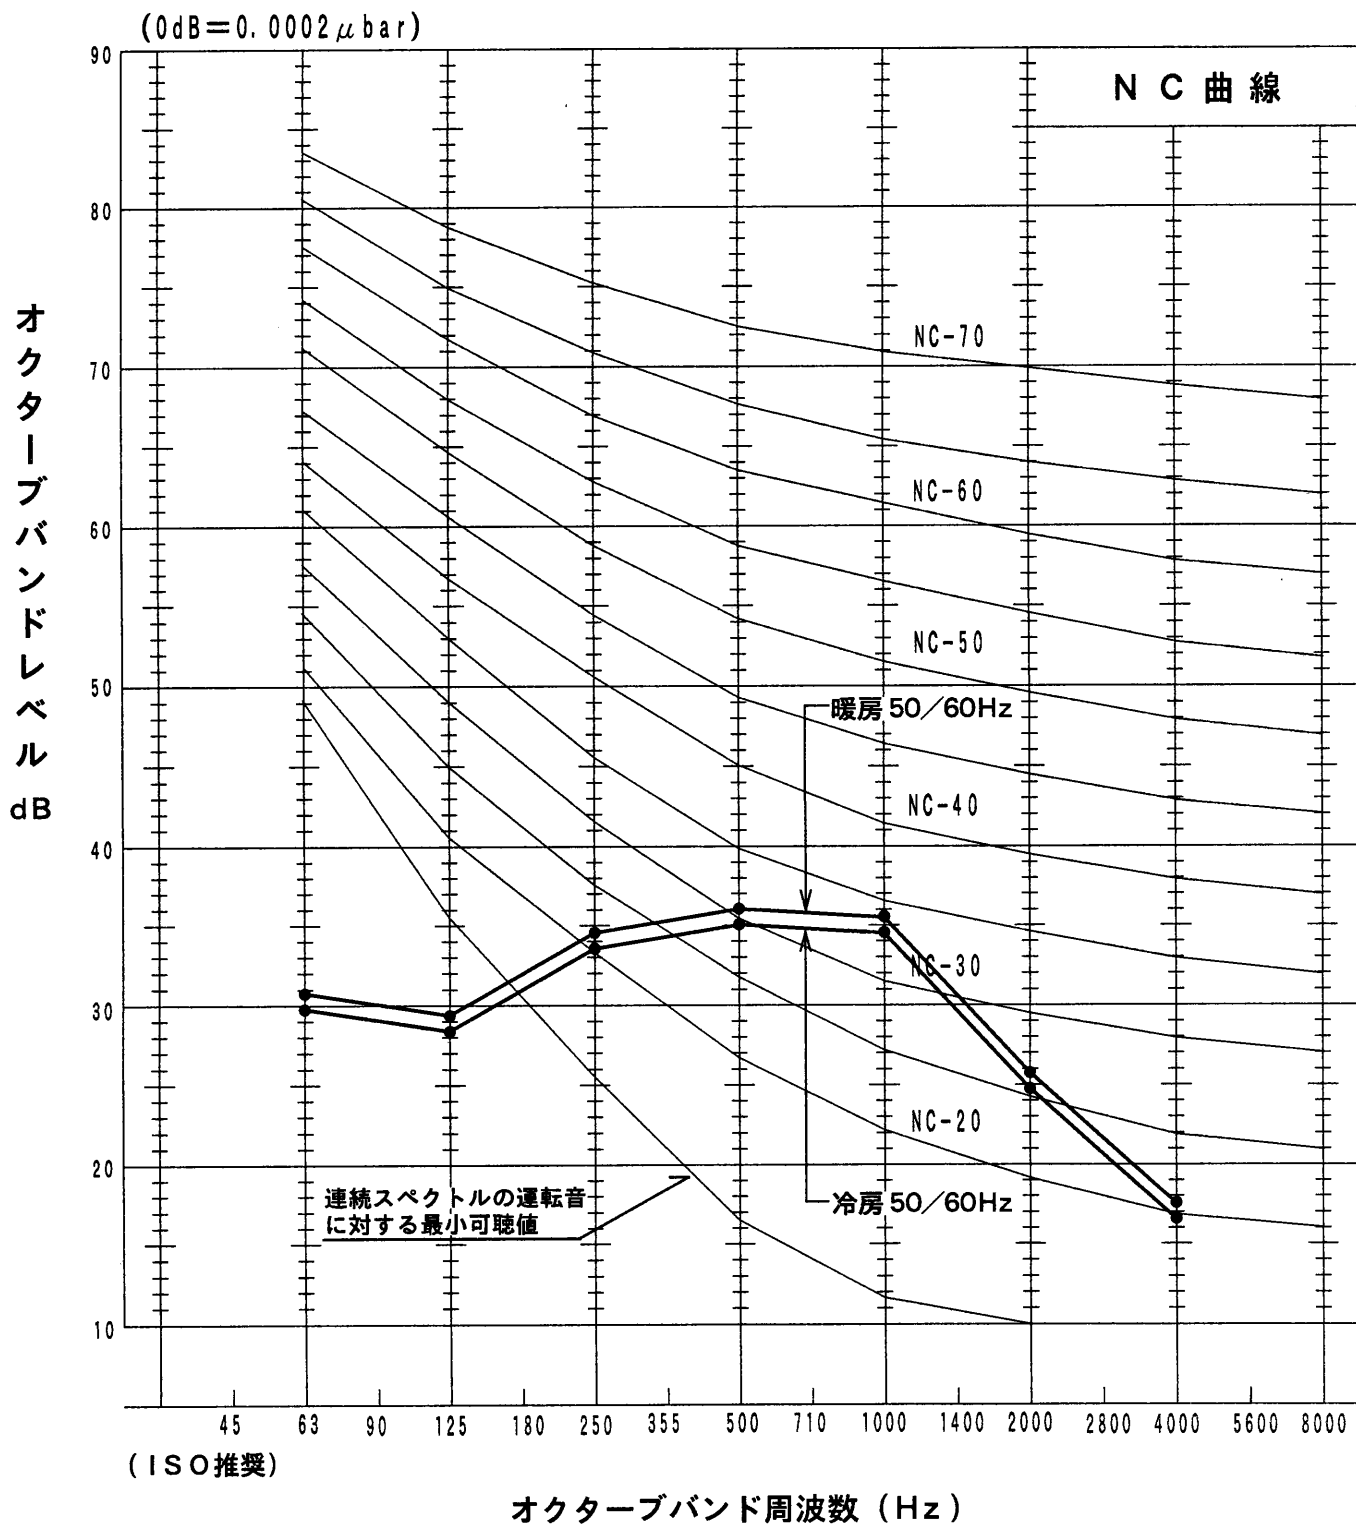

| | | | |
|----|----------------|----|--|
| 図番 | VCN-96N008 (1) | 副番 | |
|----|----------------|----|--|

G7LZHC