


運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C	被測定物	MLZ-5017S 形室外ユニット
	暖房 7 °C	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 46 dB 暖房 46 dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS Z 8731 による。

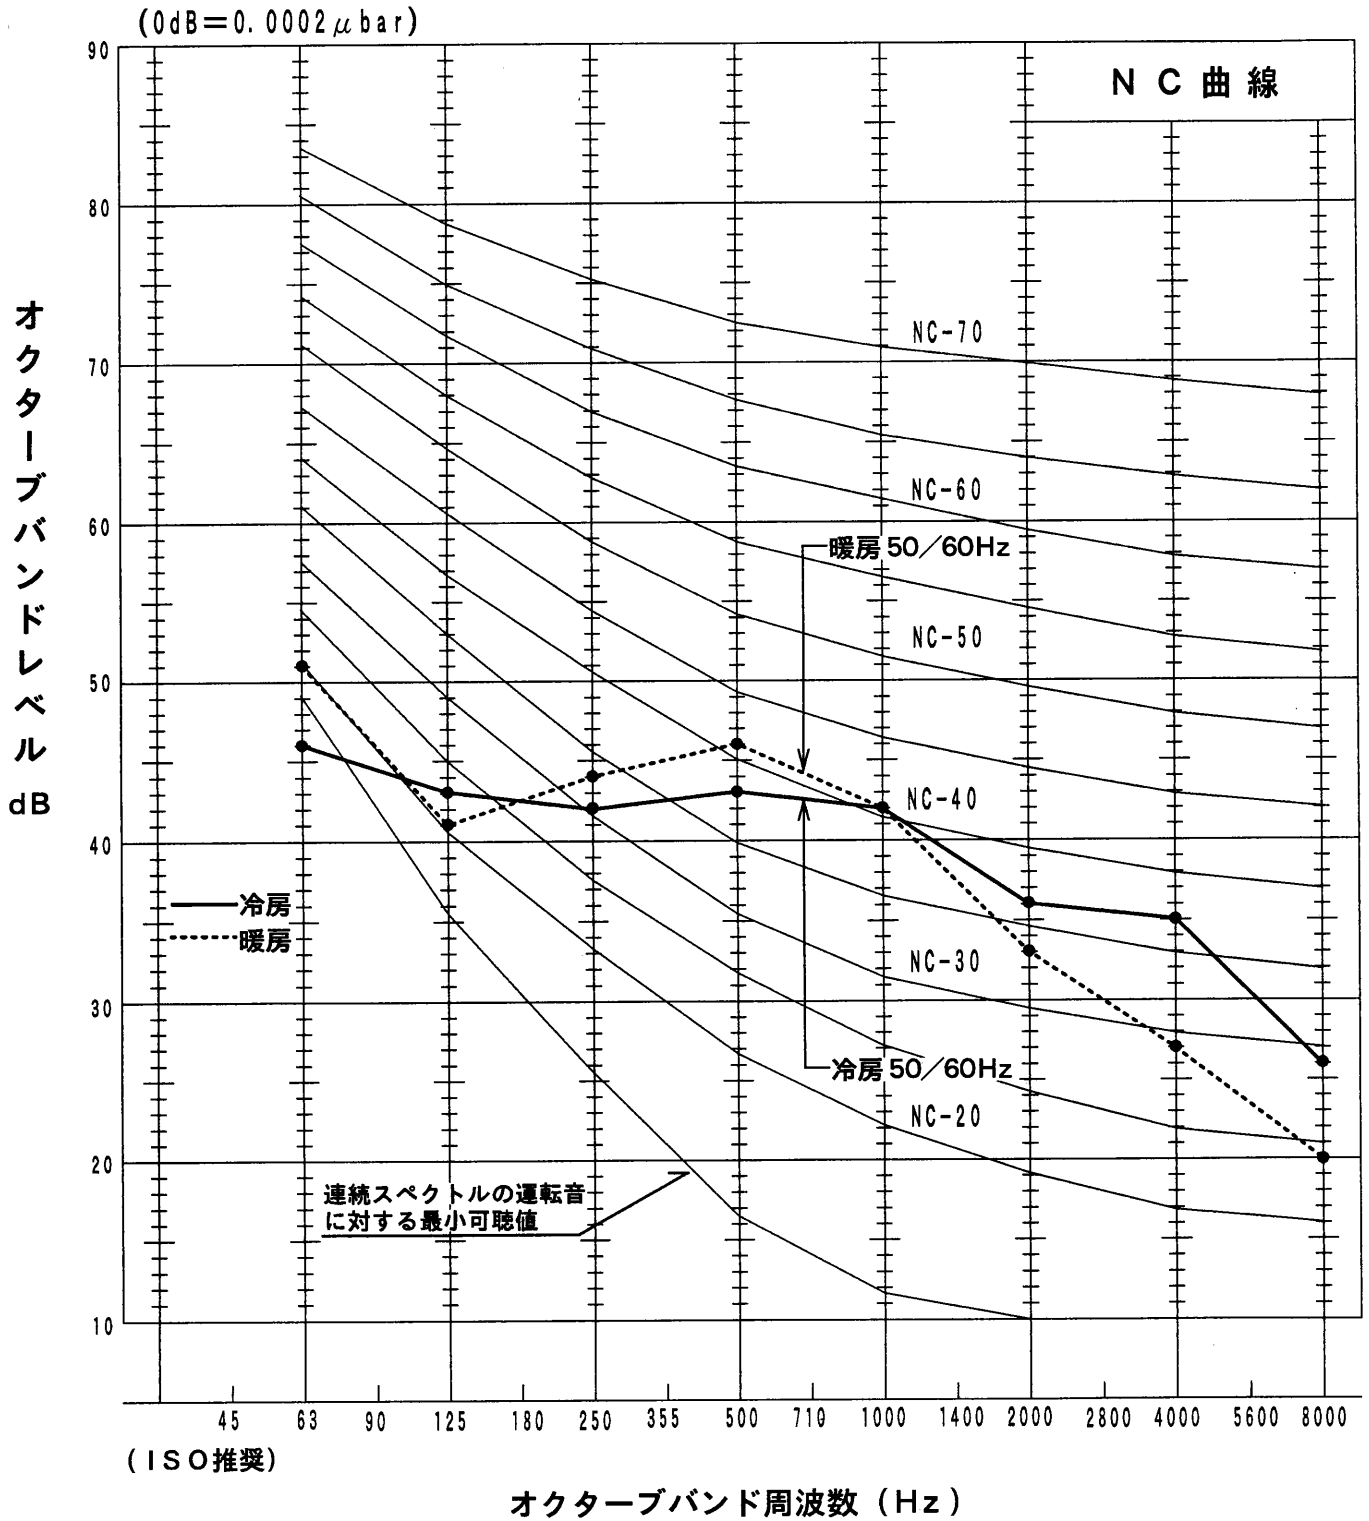

図番	VCN-96N010 (2)	副番
----	----------------	----