


運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C	被測定物	室外ユニット MULZ-GX50JS
	暖房 7 °C	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 49 dB 暖房 50 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

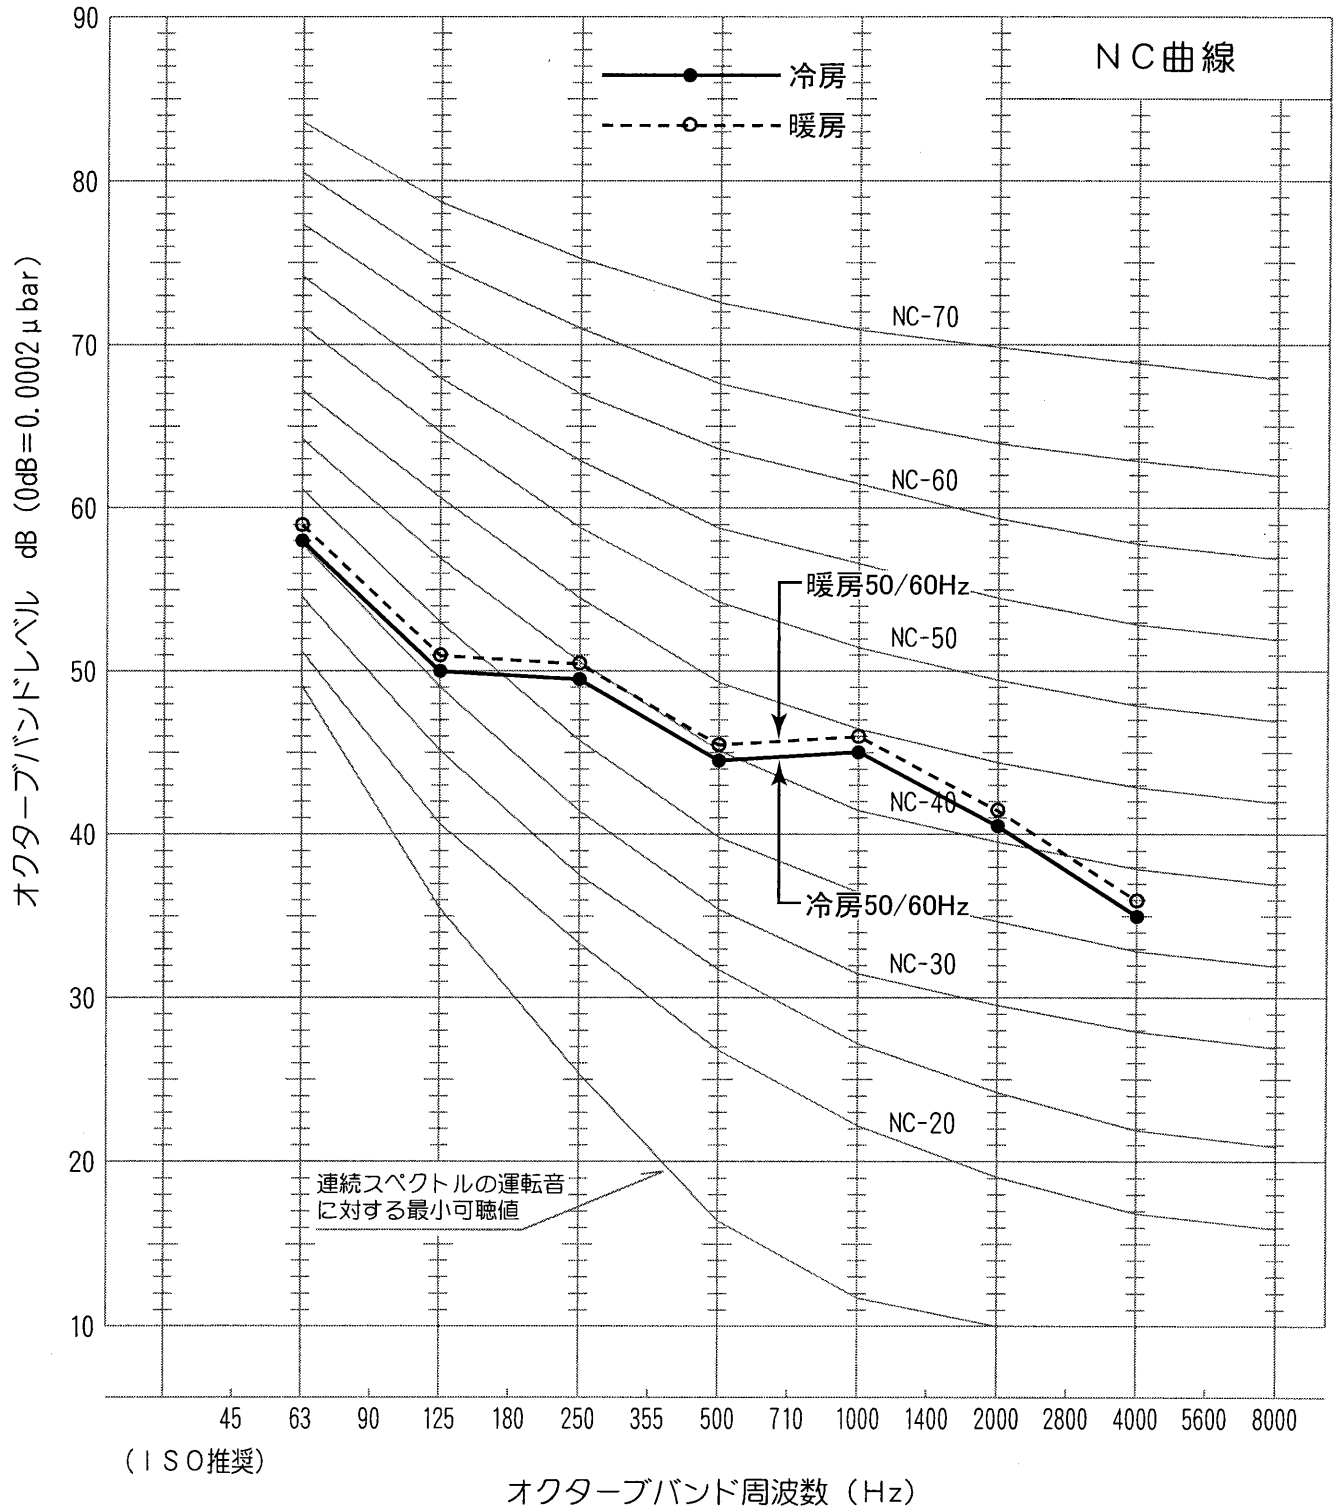

図番

VCN-01N194 (2)

副番