


騒音分析成績書

機種：MPUZ-P140IHA

冷房運転(蓄熱利用/蓄熱非利用)、暖房運転

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	53.2	47.7	45.9	45.8	41.5	37.1	31.9	33.1	47
●	暖房	56.9	51.4	48.1	47.4	43.5	39.2	33.1	36.3	49

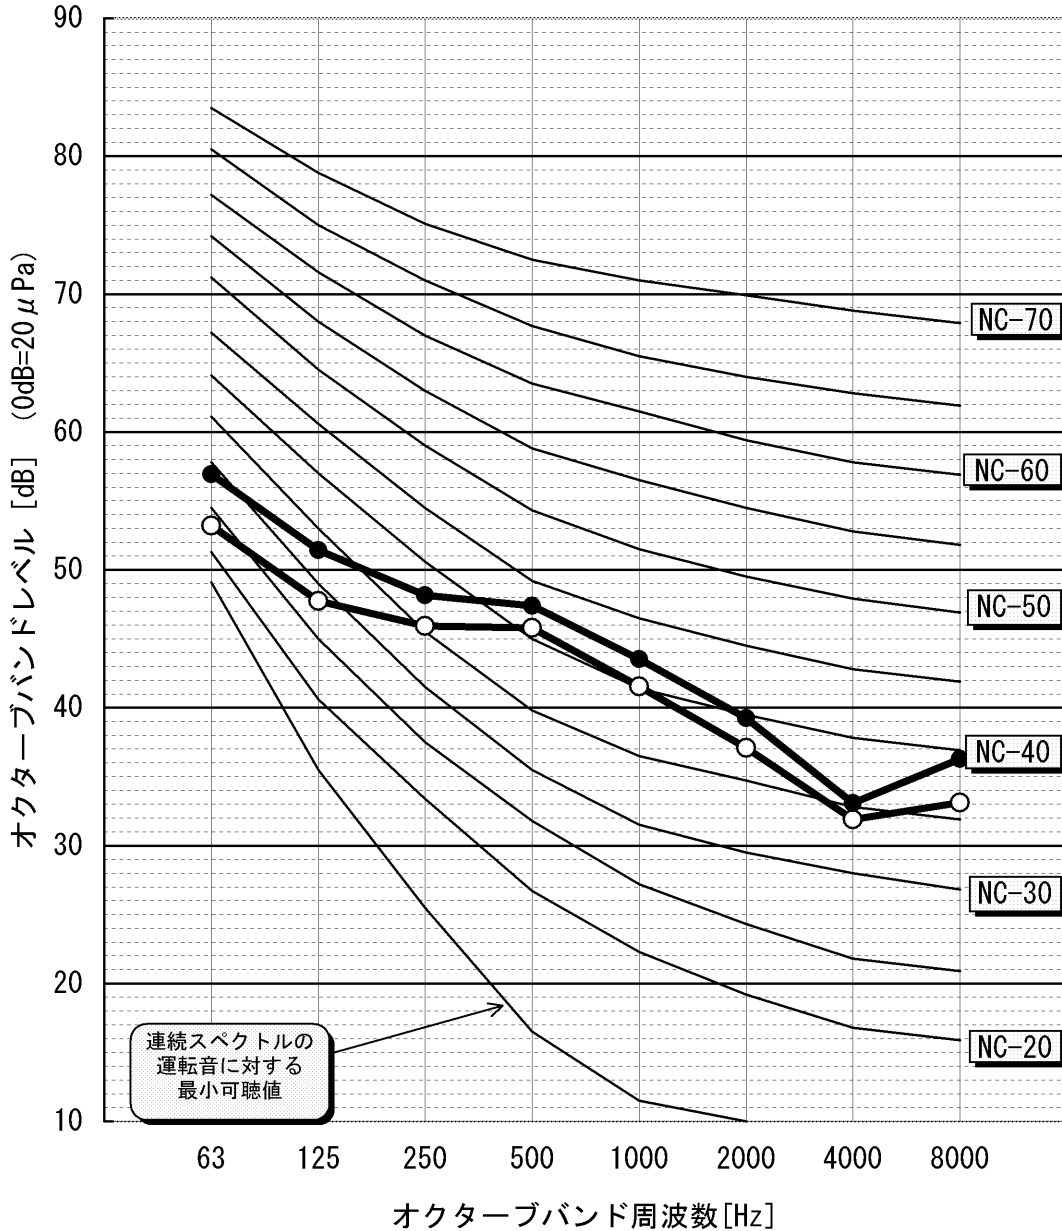

騒音分析成績書

機種：MPUZ-P140IHA

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	蓄熱単独	50.2	44.7	42.9	42.8	38.5	34.1	28.9	30.1	44
●	冷房併用蓄熱	54.2	48.7	46.9	46.8	42.5	38.1	32.9	34.1	48

