

# 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C	被測定物	室内ユニット MSZ-50RXAS-IN
	暖房 20 °C	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 46 dB 暖房 46 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

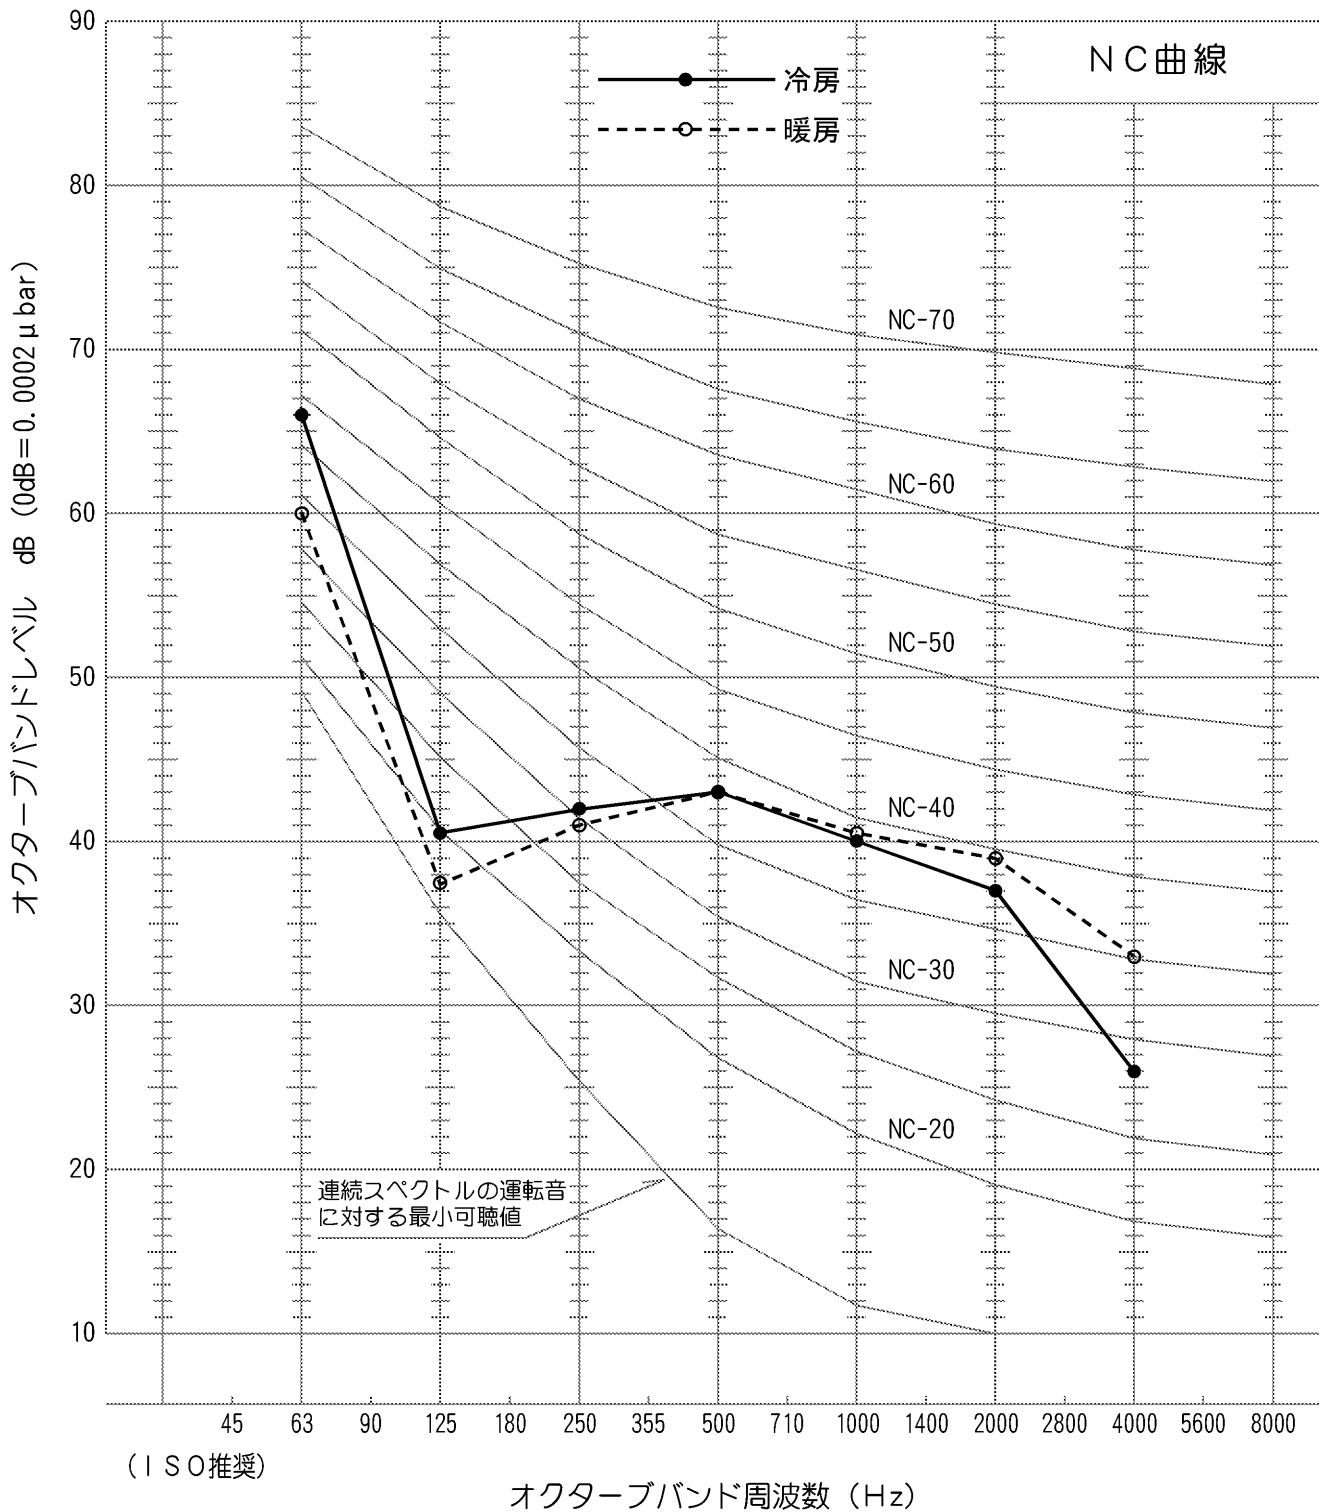


図  
番

VCN-05N084

副  
番