

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C	被測定物	MSZ-AXV227 形 室外ユニット
	暖房 7 °C	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 44 dB 暖房 45 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

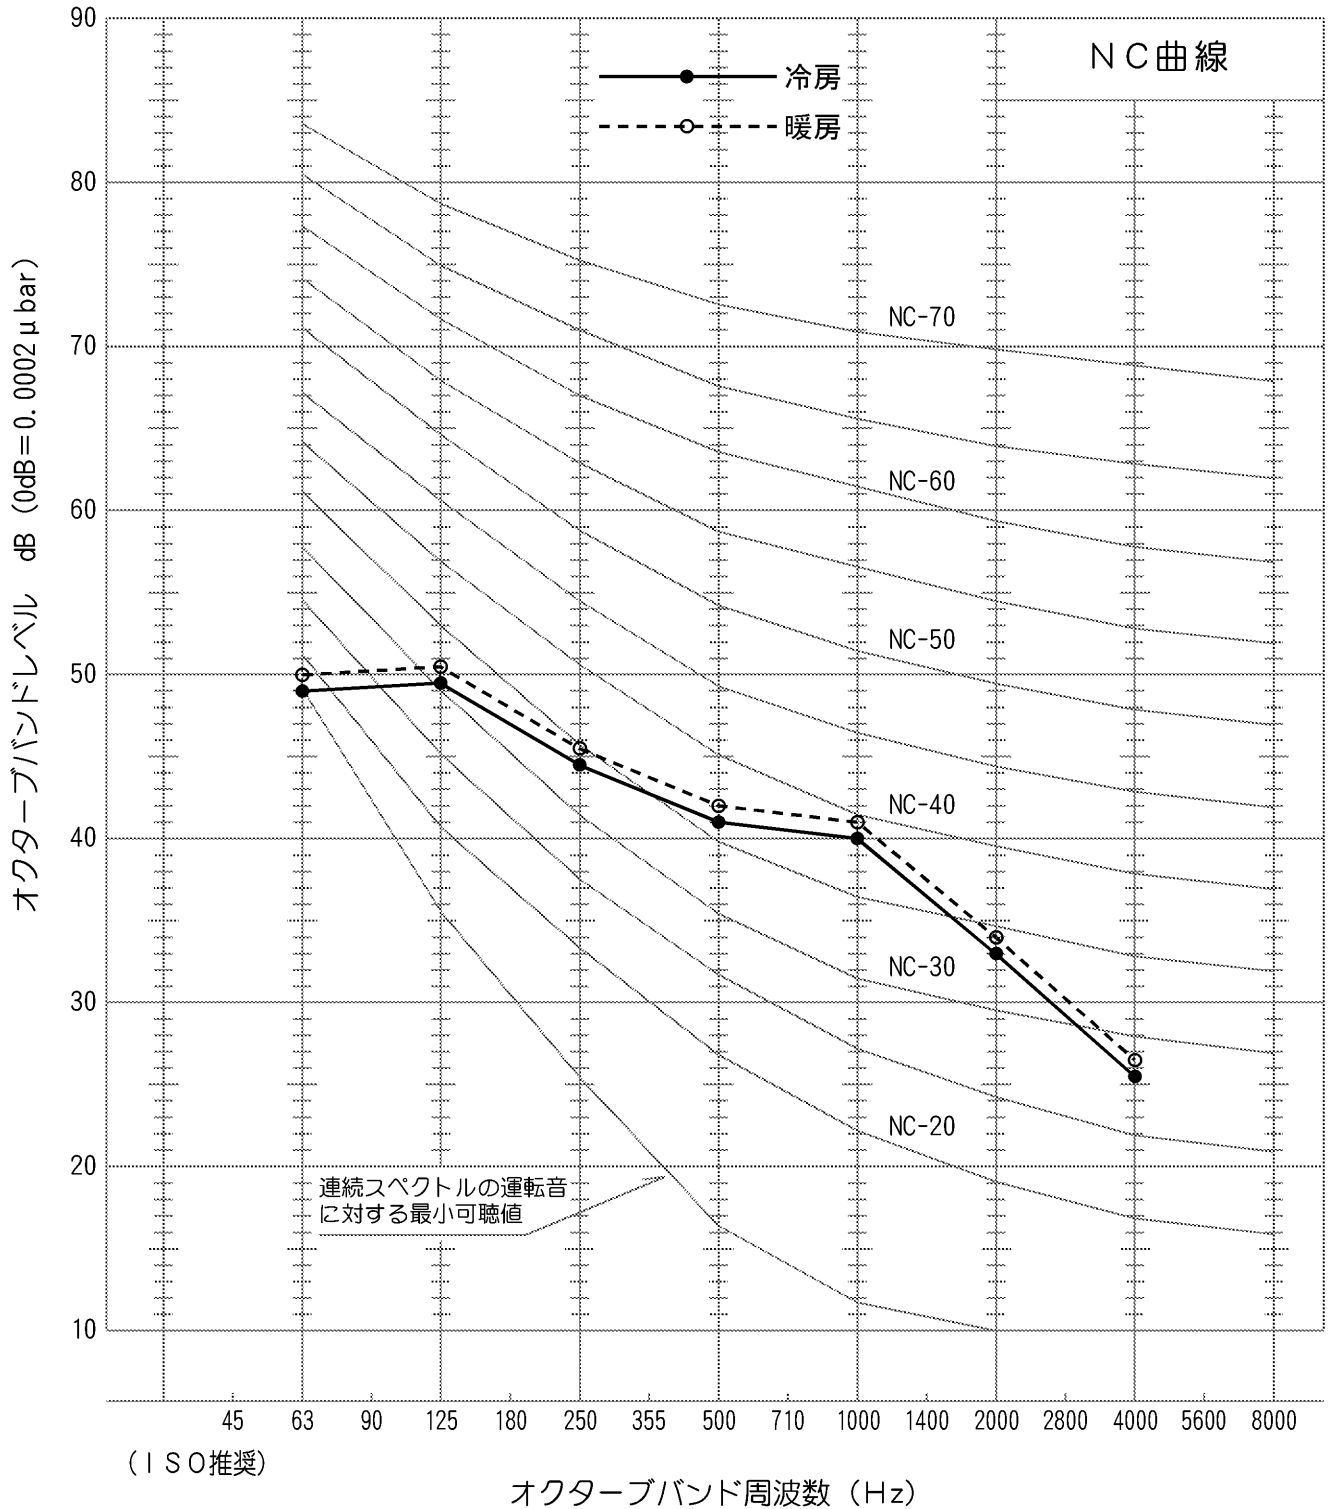


図
番

VCN-06N113 (2)

副
番