


運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C	被測定物	MSZ-GXV36J 形 室外ユニット
	暖房 7 °C	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB		オーバーオールA特性運転音 冷房 46 dB 暖房 46 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。

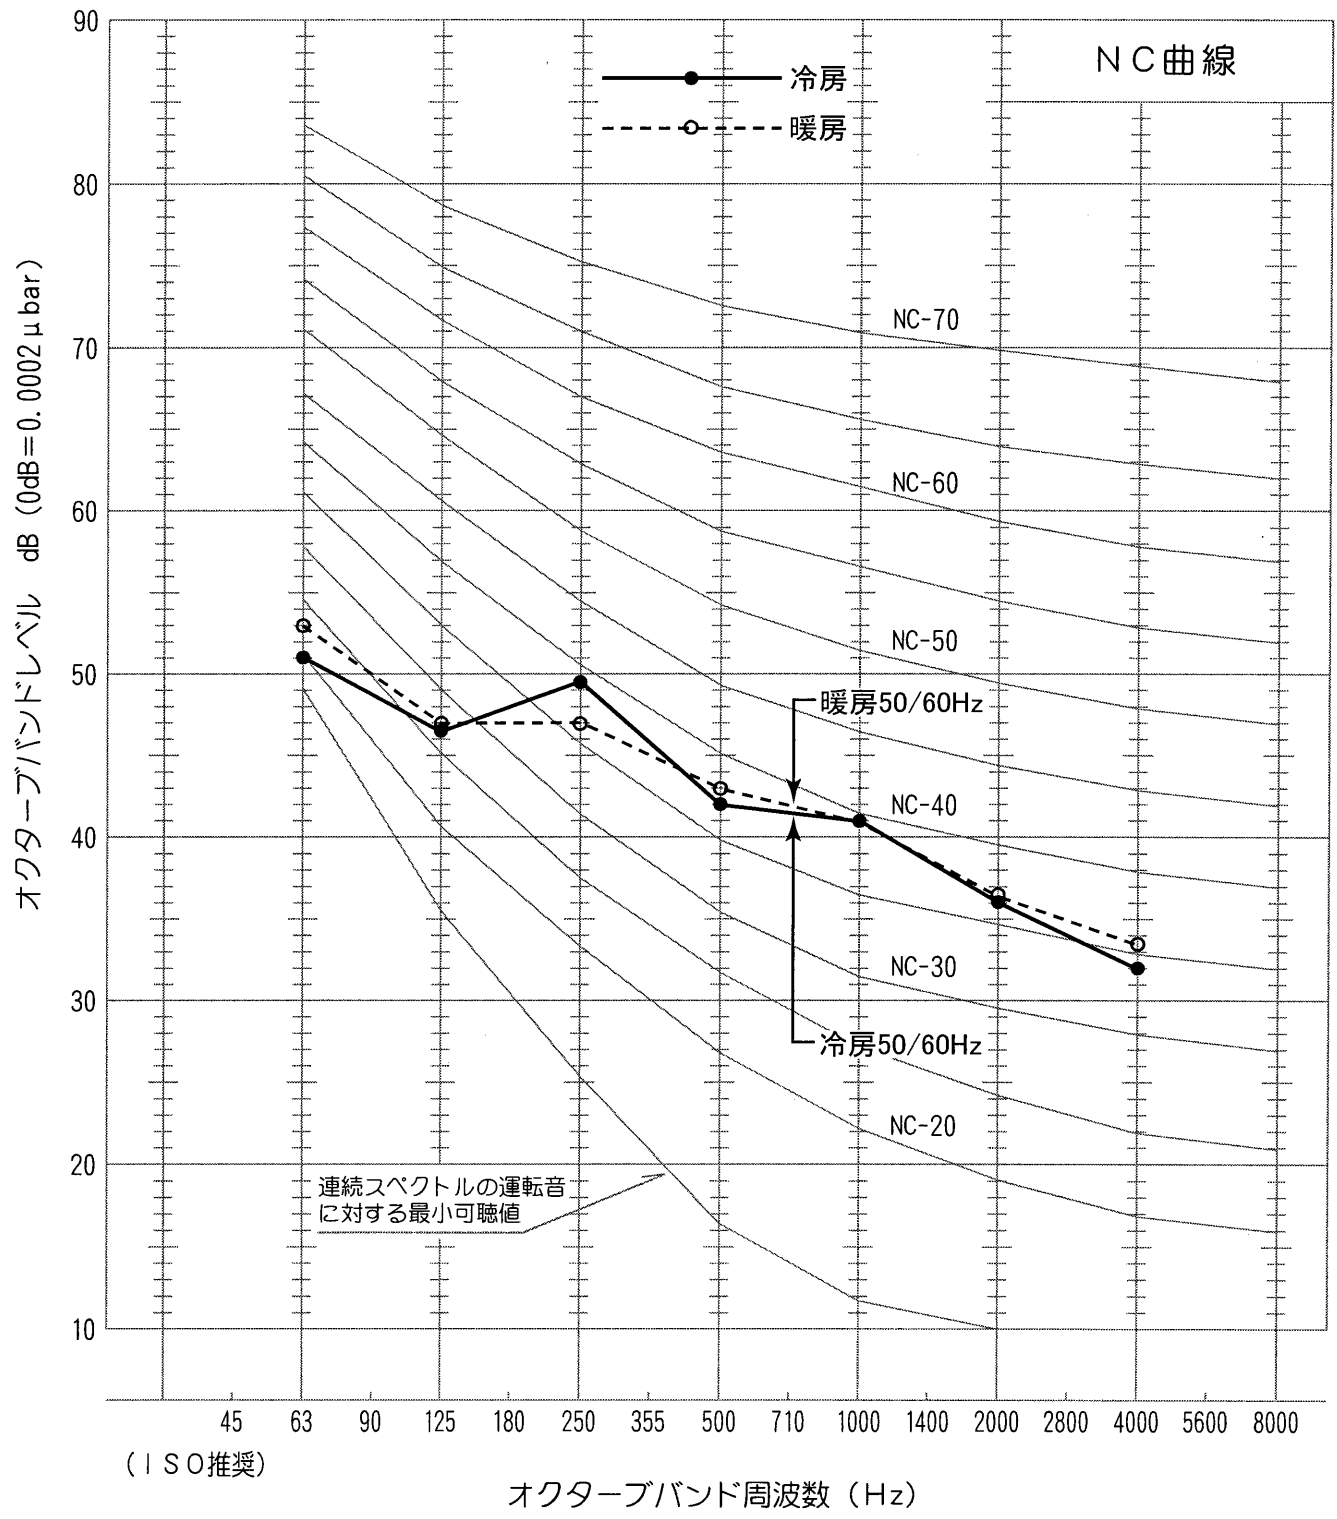

(ISO推奨)