

# 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C	被測定物	MSZ-GXV36JS 形 室外ユニット
	暖房 7 °C	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 46 dB 暖房 46 dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS C 9612 による。

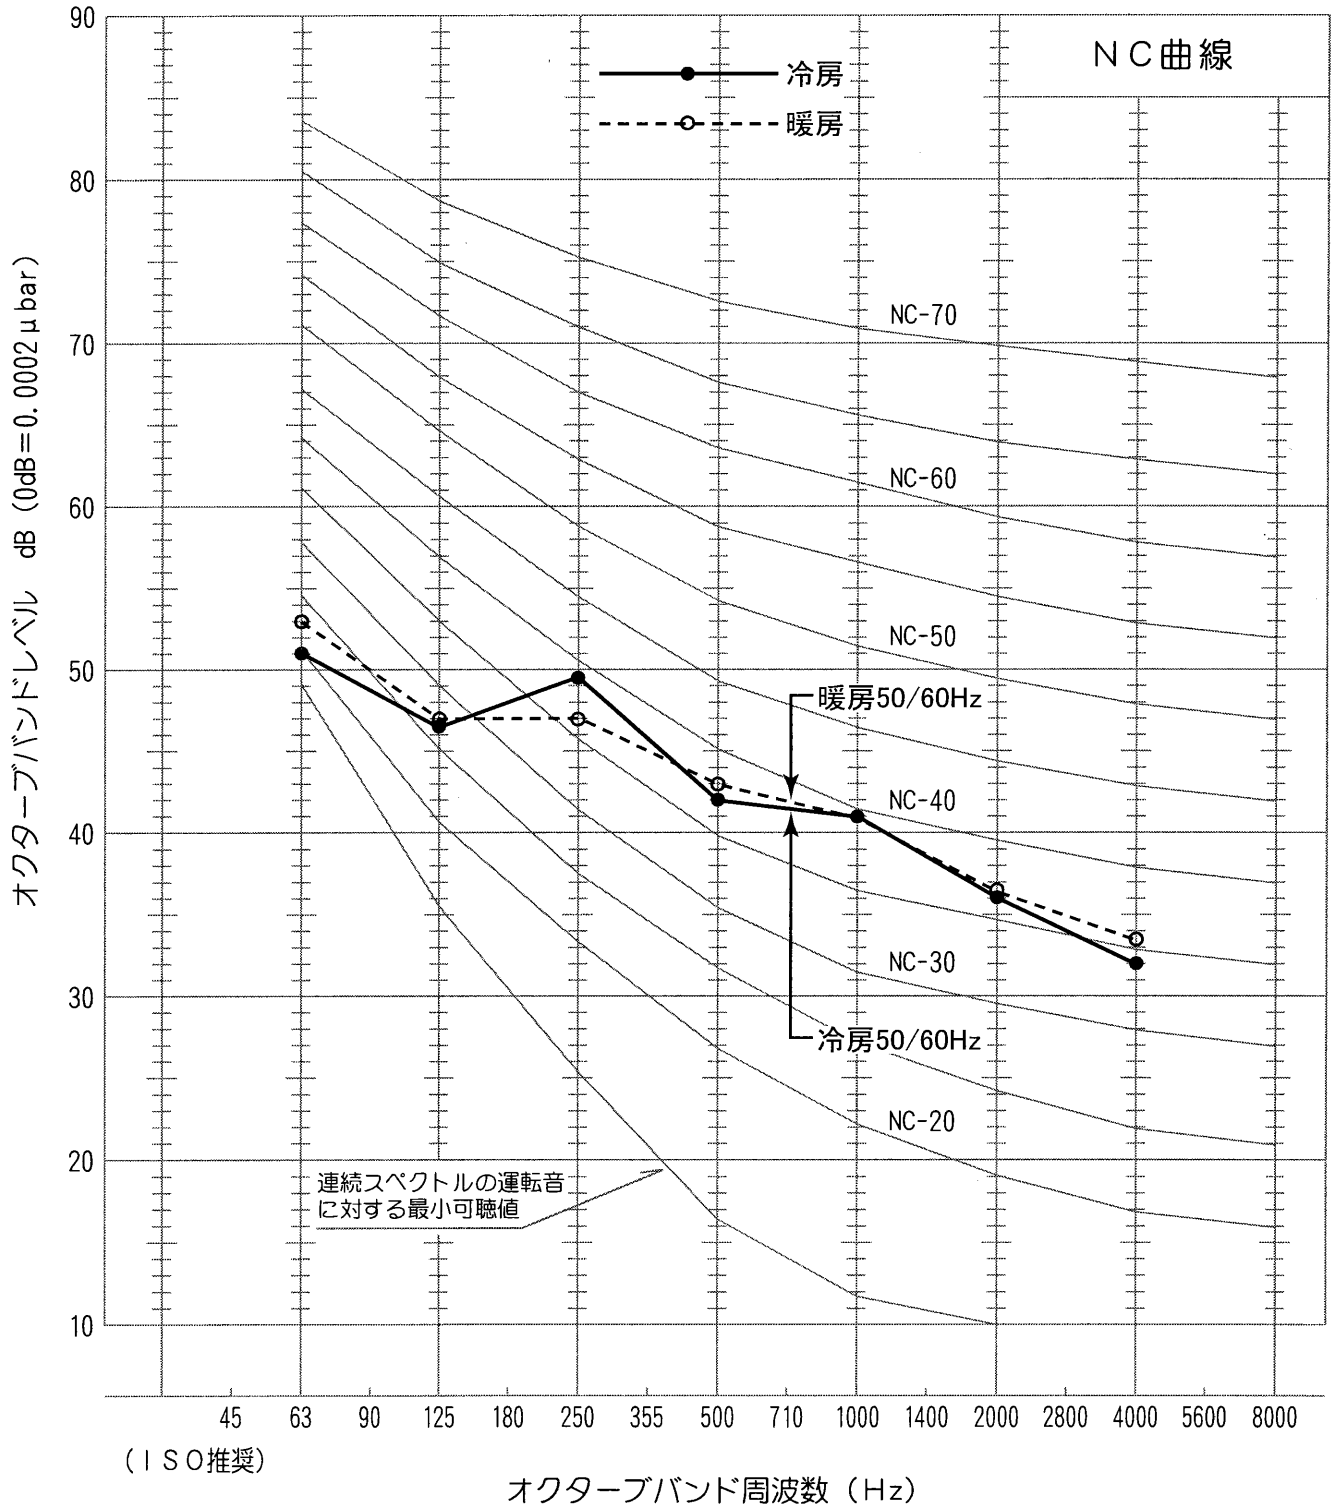


図  
番

VCN-01N146 (2)

副  
番