
# 運転音分析成績書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 周囲温度 | 冷房 27 ℃ | 被測定物 | MSZ－RXV50TS 形 室内ユニット |
| | 暖房 20 ℃ | 備　　考 | 50/60Hz　強ノッチ運転 |
| 暗 騒 音 | 15 dB | | オーバーオールA特性運転音　冷房 46 dB　暖房 46 dB |
| 測定場所 | 無 響 室 | | 測定法は JIS C 9612 による。 |

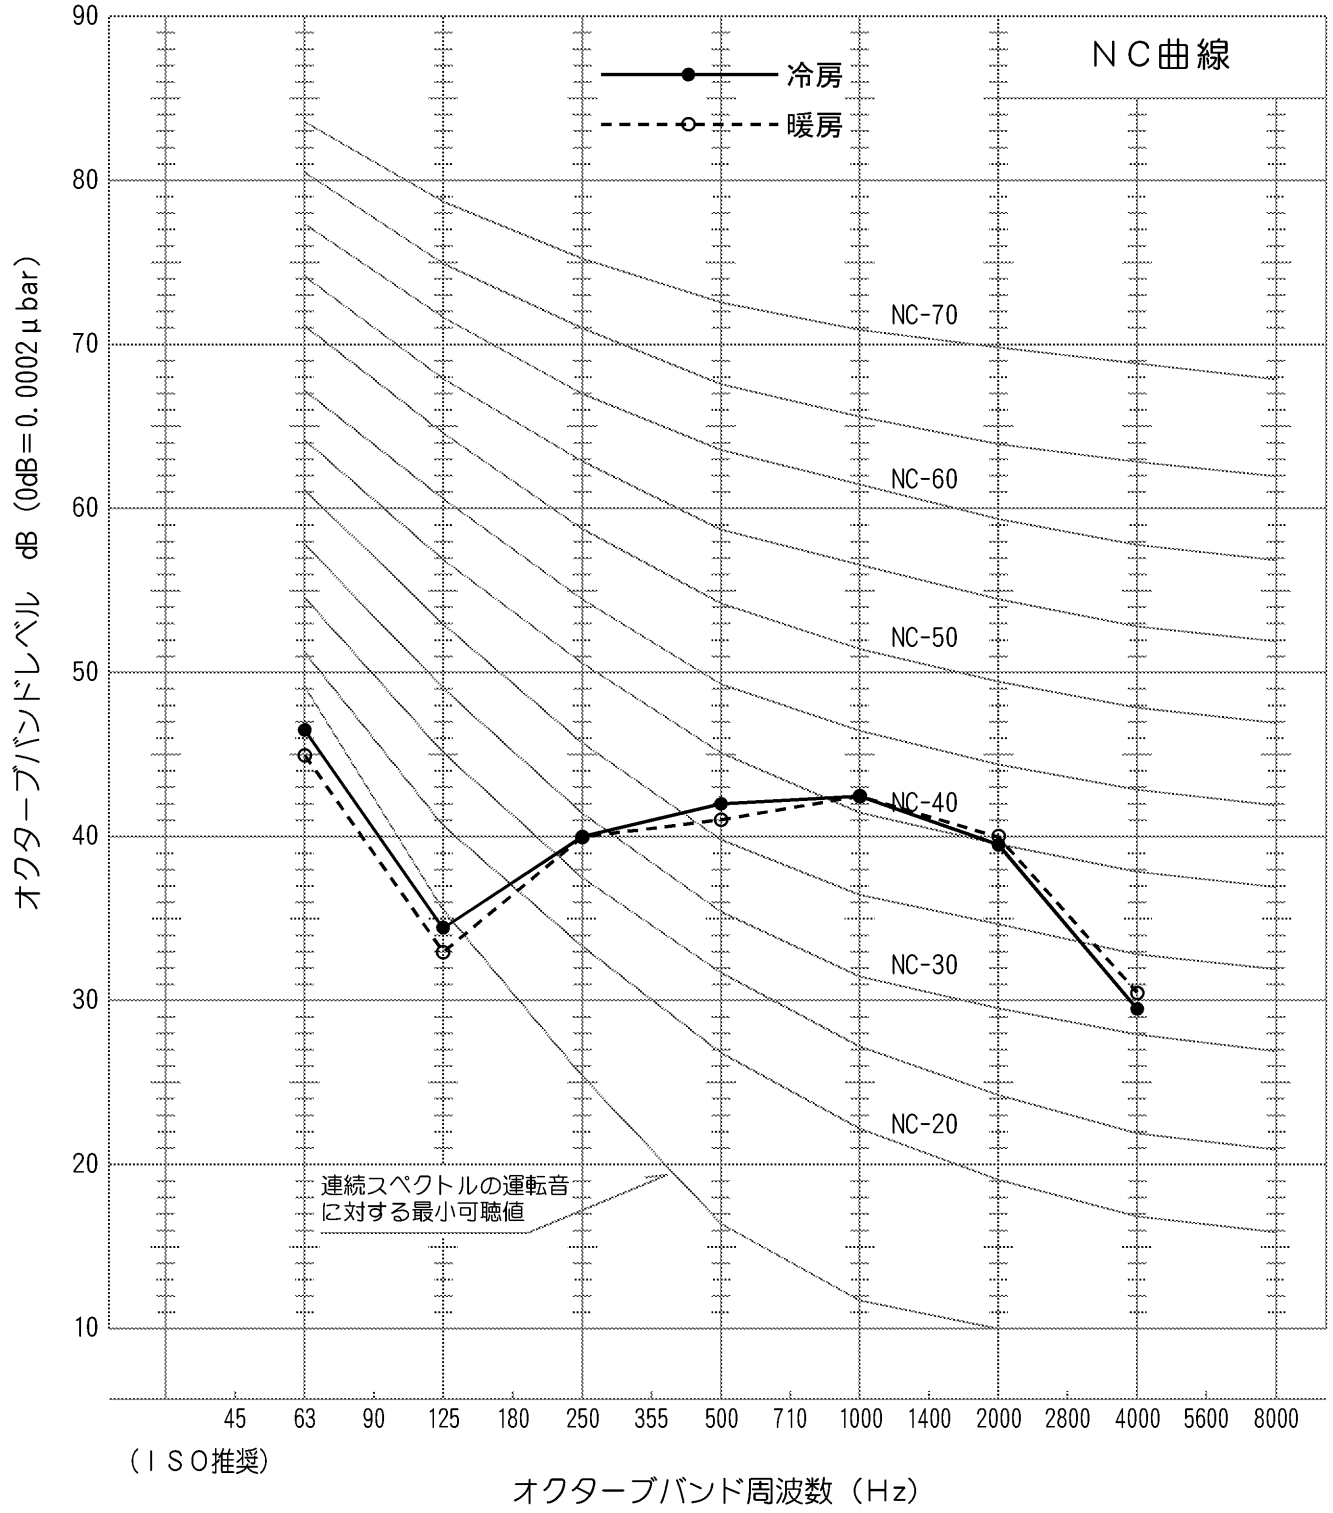


| 図番 | VCN－05N206（1） | 副番 | |
|---|---|---|---|