

# 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C 暖房 20 °C	被測定物	MSZ-ZW28TS 形 室内ユニット
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。
			冷房 45 dB 暖房 46 dB

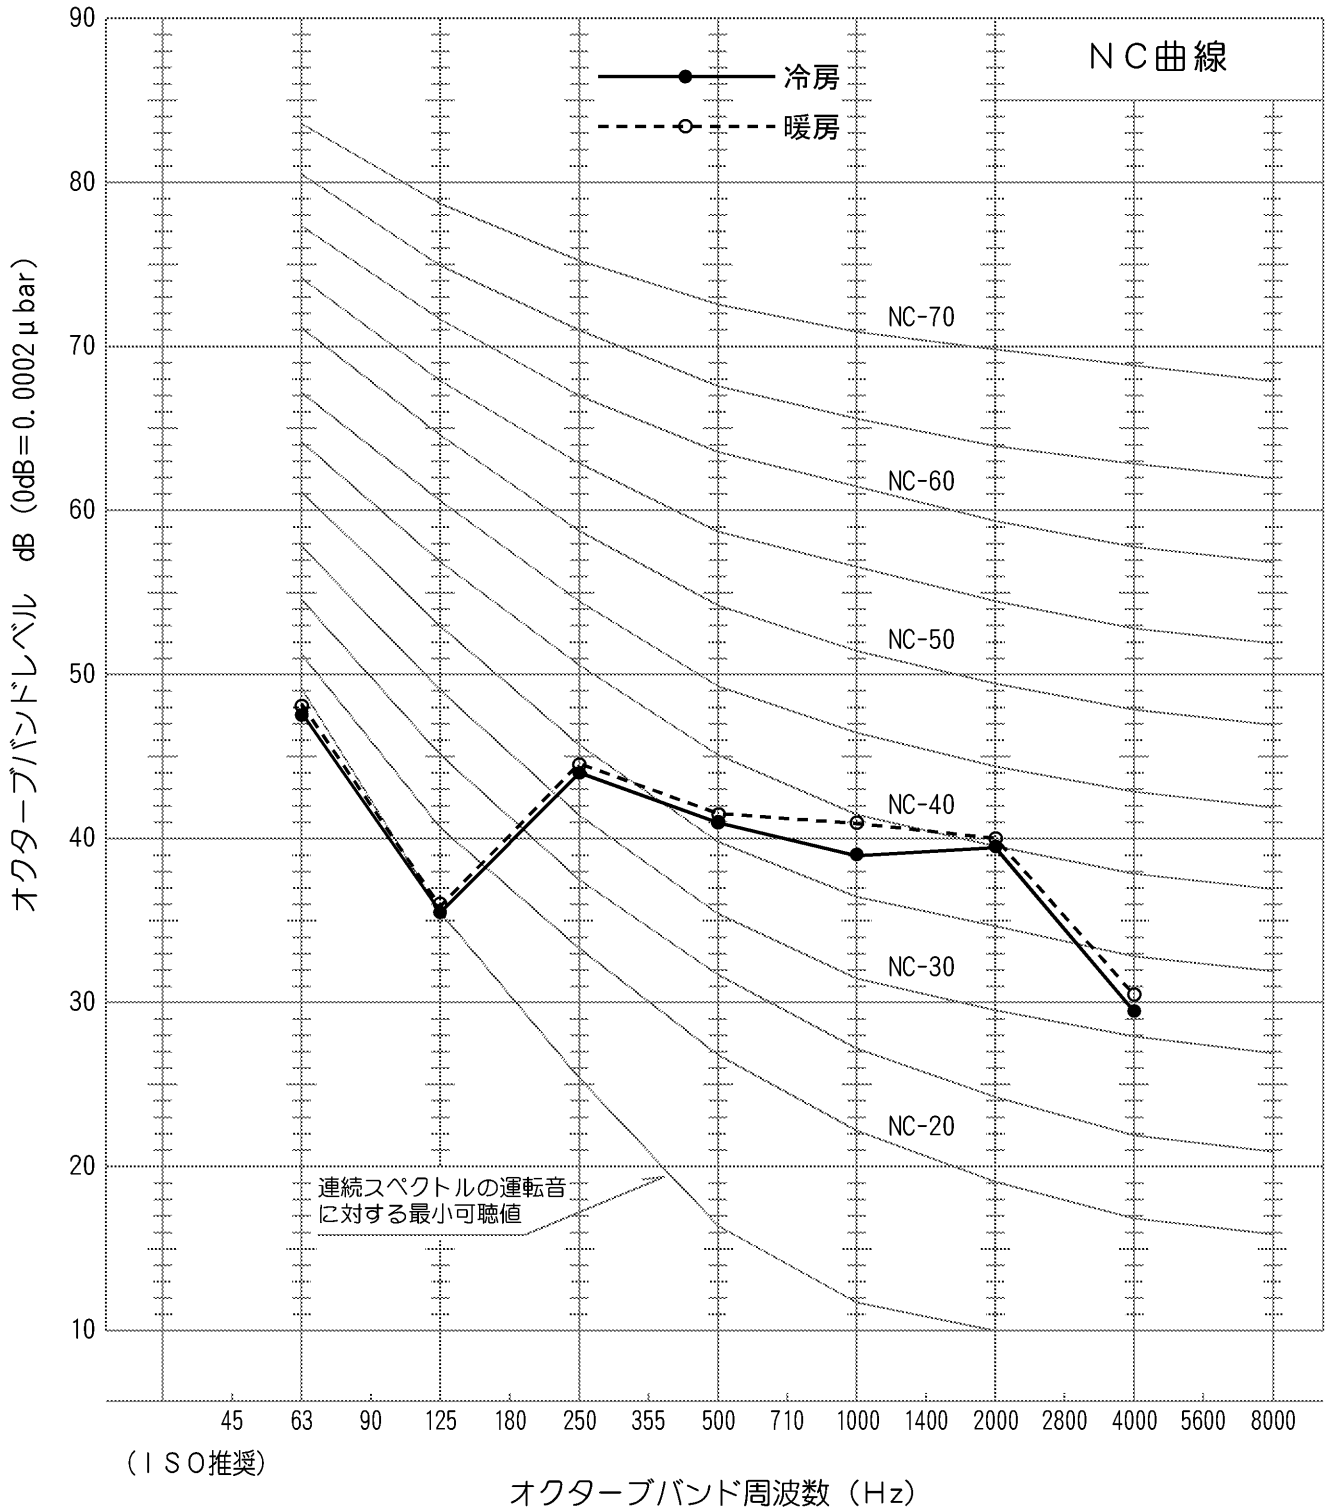


図  
番

VCN-05N104 (1)

副  
番