

運転音分析成績書

| | | | |
|------|----------------------|------|----------------------|
| 周囲温度 | 冷房 27 °C 暖房 20 °C | 被測定物 | MSZ-ZW40T 形 室内ユニット |
| 暗騒音 | 15 dB | 備考 | 50/60Hz 強ノッチ運転 |
| 測定場所 | 無響室 | | 測定法は JIS C 9612 による。 |
| | | | 冷房 47 dB 暖房 48 dB |

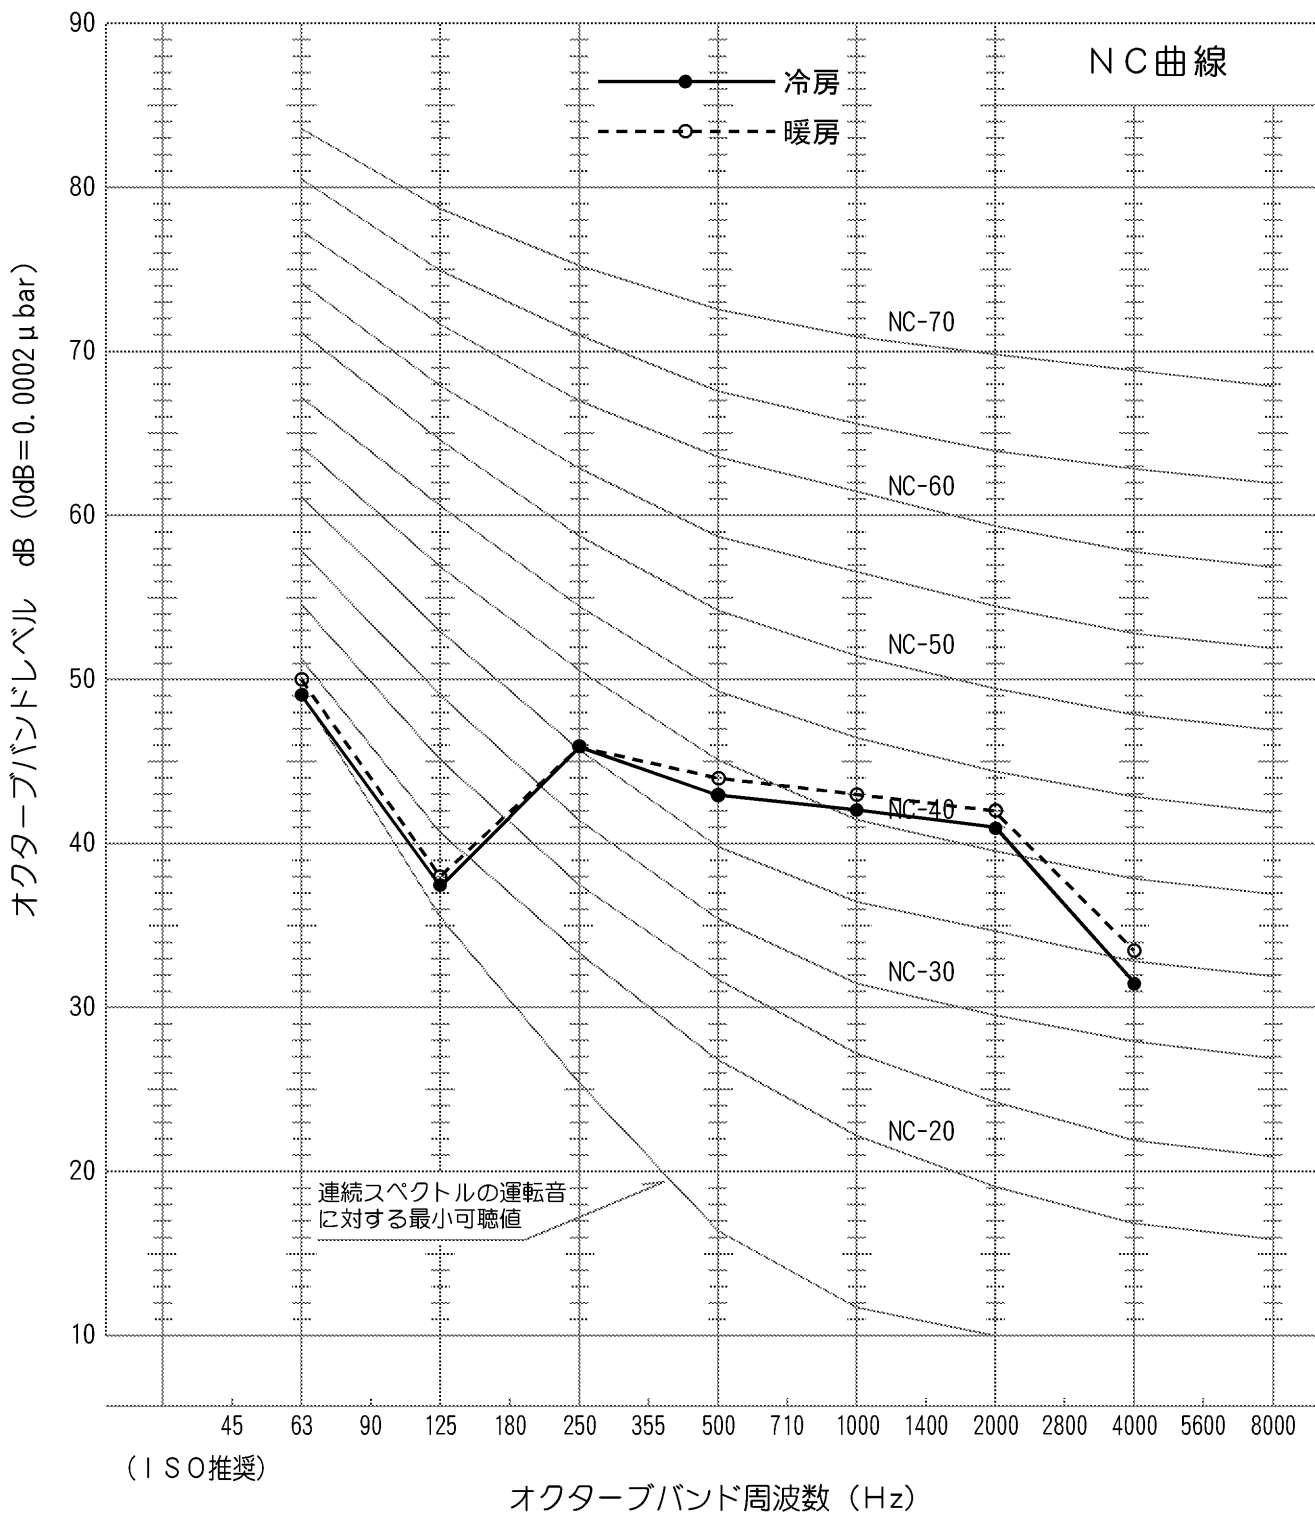


図
番

VCN-05N110 (1)

副
番