
運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 ℃	被測定物	MSZ－ZXV28PS 形 室外ユニット
	暖房 7 ℃	備　　考	50/60Hz
暗 騒 音	15 dB		オーバーオールA特性運転音　冷房 43 dB　暖房 44 dB
測定場所	無 響 室		測定法は JIS C 9612 による。

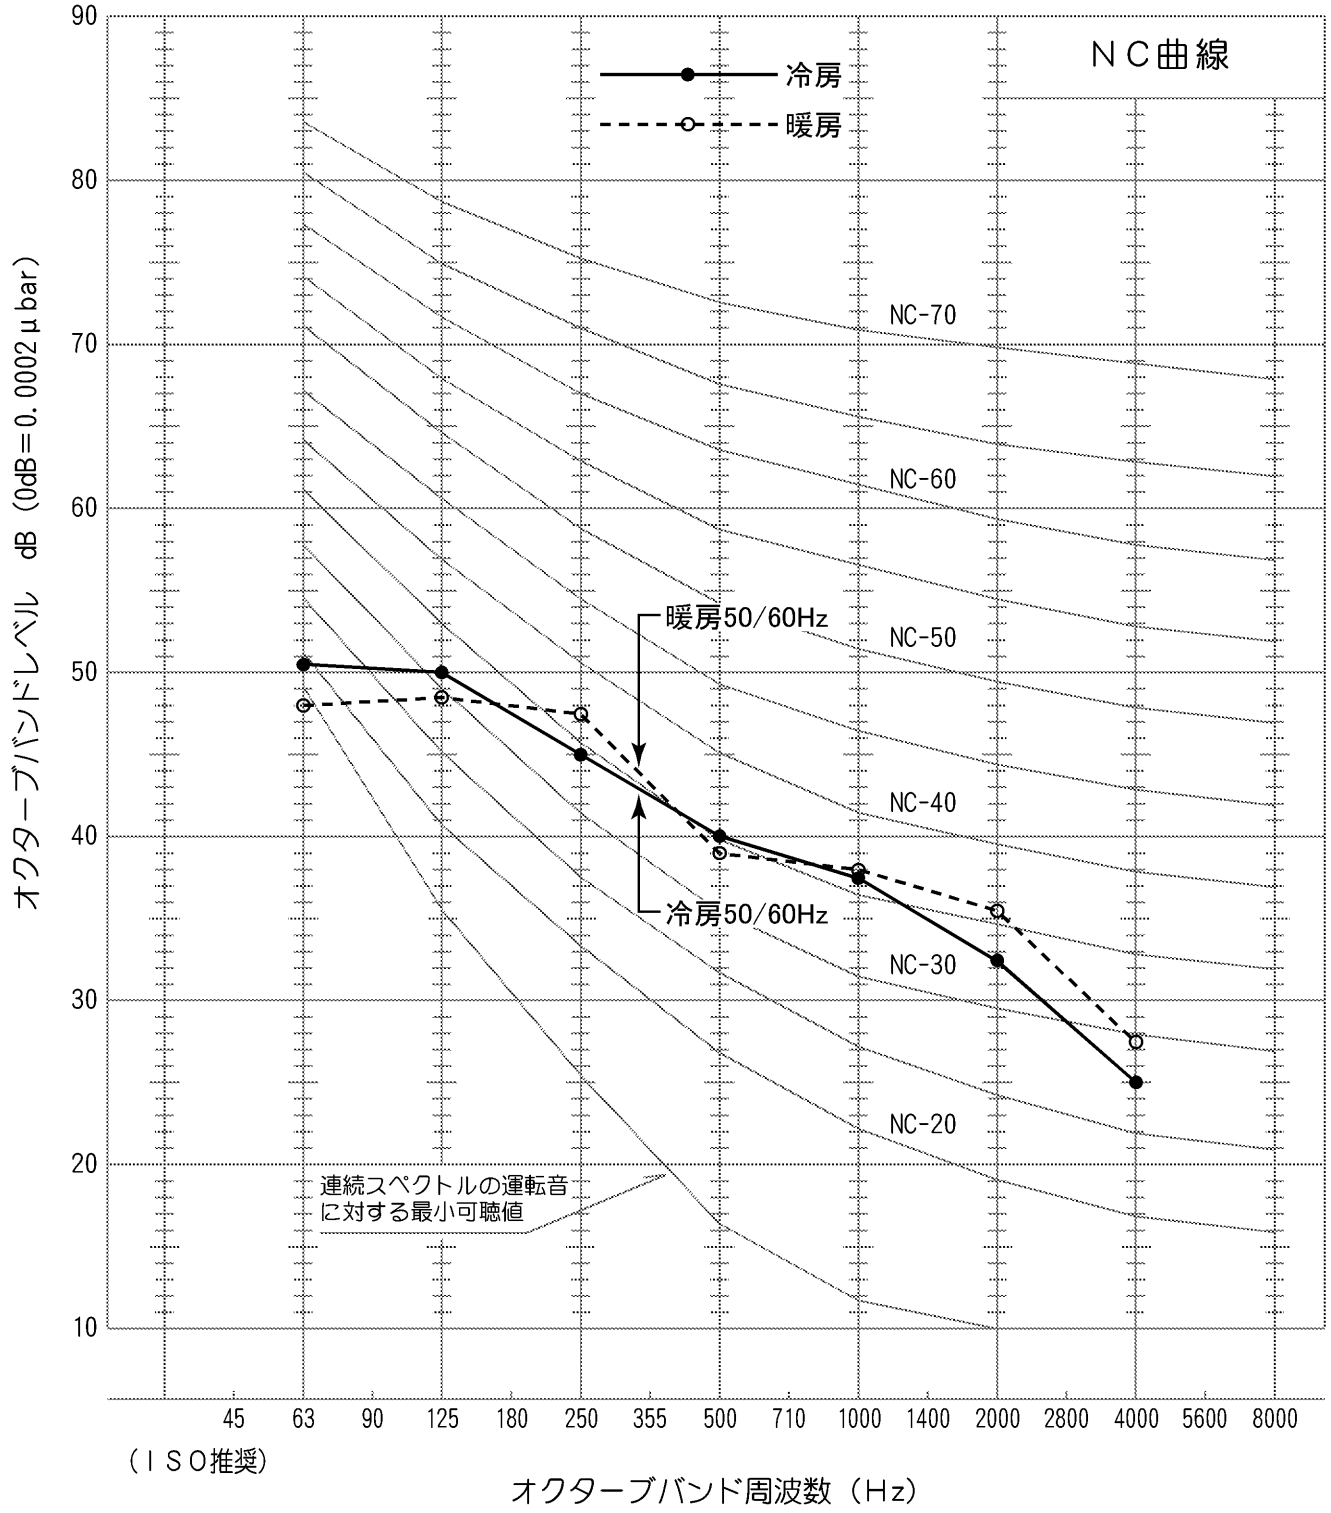

図番	VCN－03N186（2）	副番	