MSZ−R4025S 形　能力特性

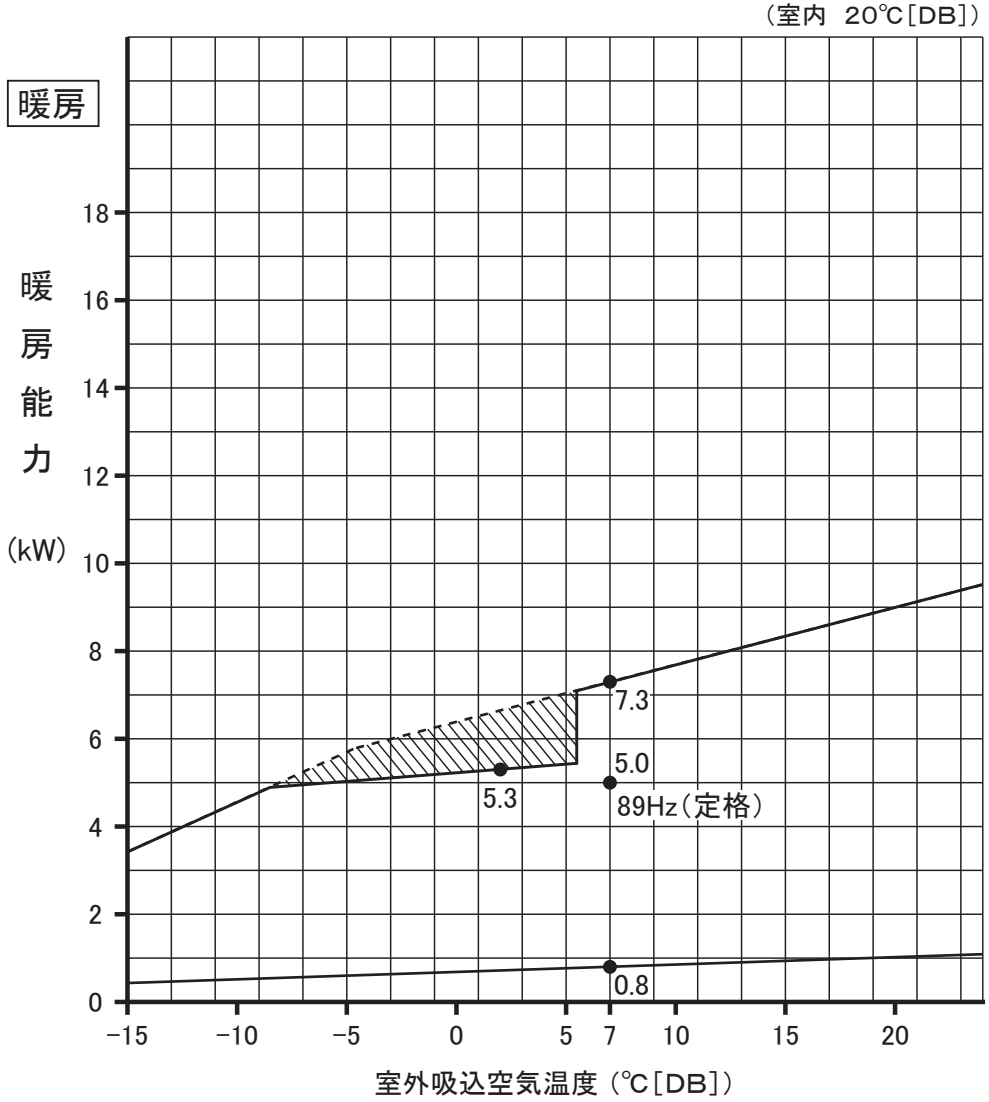

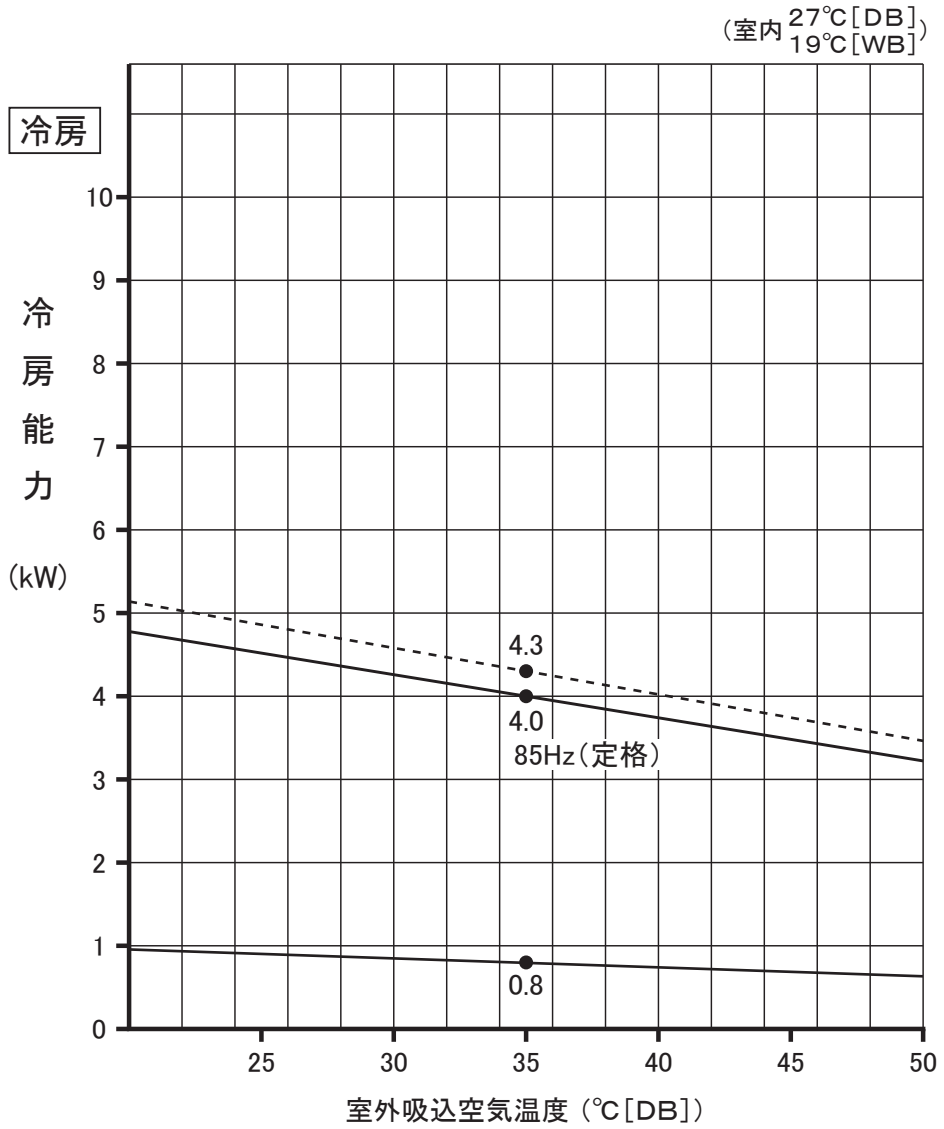

注3. ▨ は、霜取運転による暖房能力低下分を示します。
注4. 本能力線図は、JIS C9612および日本冷凍空調工業会の定める方法等により算出した値を使用し作成した目安線です。実際の発揮能力は運転環境により異なる場合があります。

注1. 室内熱交換器凍結防止のため記載の圧縮機周波数よりも低下する場合があります。
注2. 定格から最大周波数については、条件によって、長時間連続運転できない場合があります。