
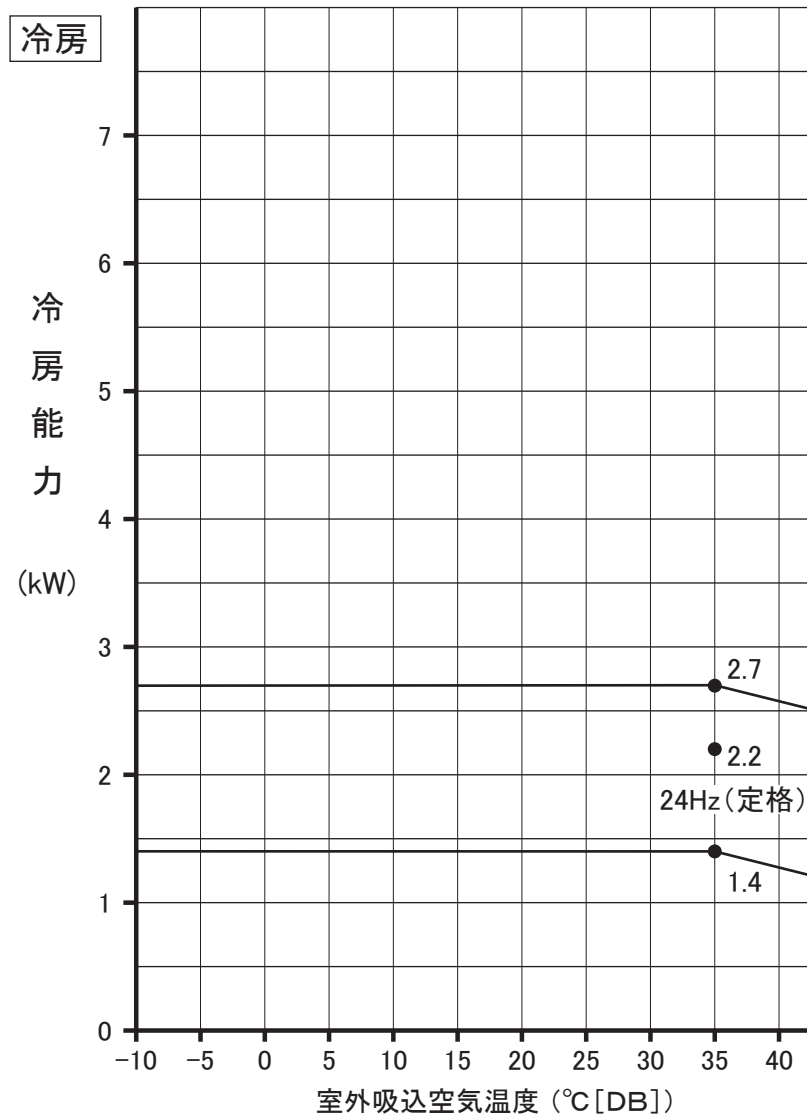


室外ユニット MXZ-4621AS・5221AS・5621AS

システムマルチ 室内ユニット 22クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]  
19°C[WB])

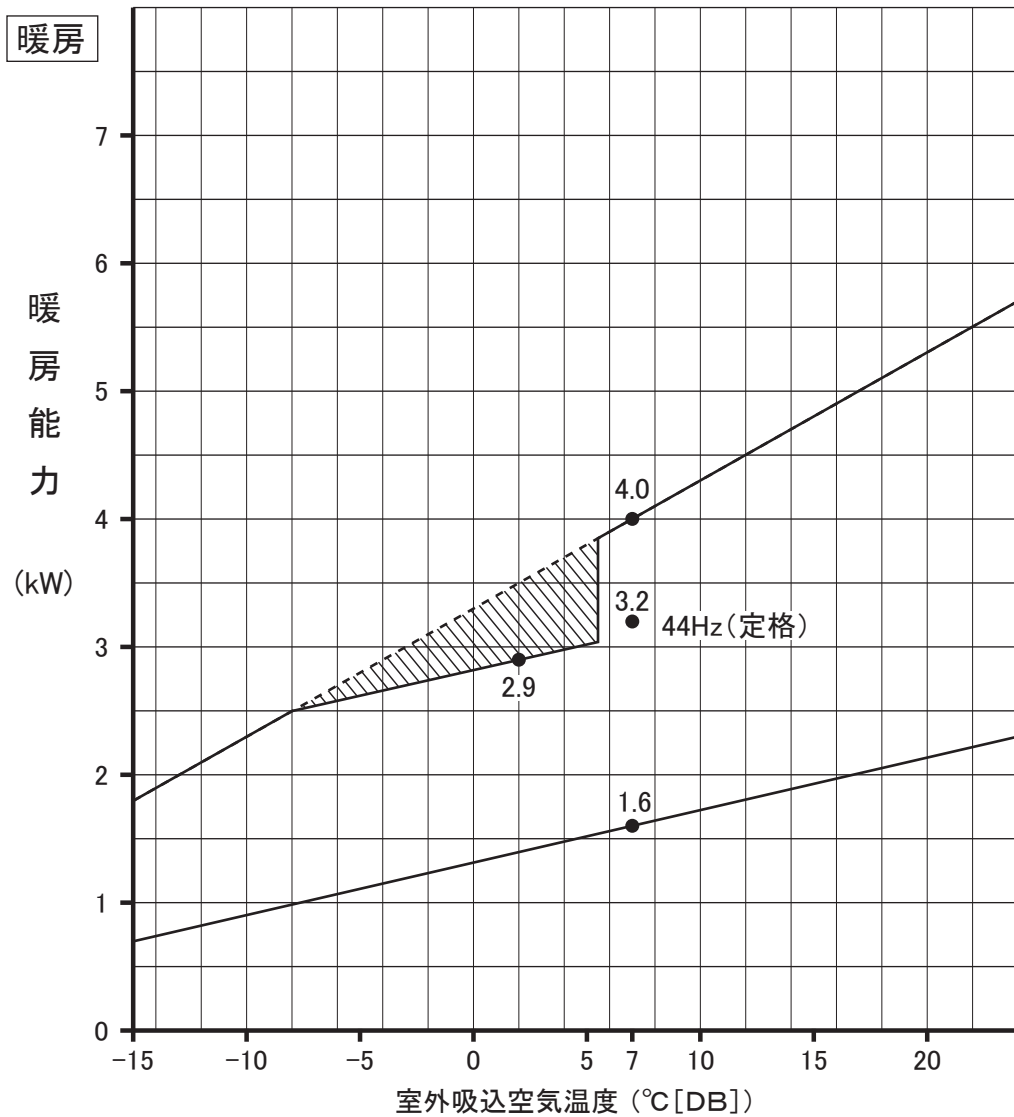

注. は、霜取り運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2221-1



図

室外ユニット MXZ-6021AS

システムマルチ 室内ユニット 22クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]  
19°C[WB])

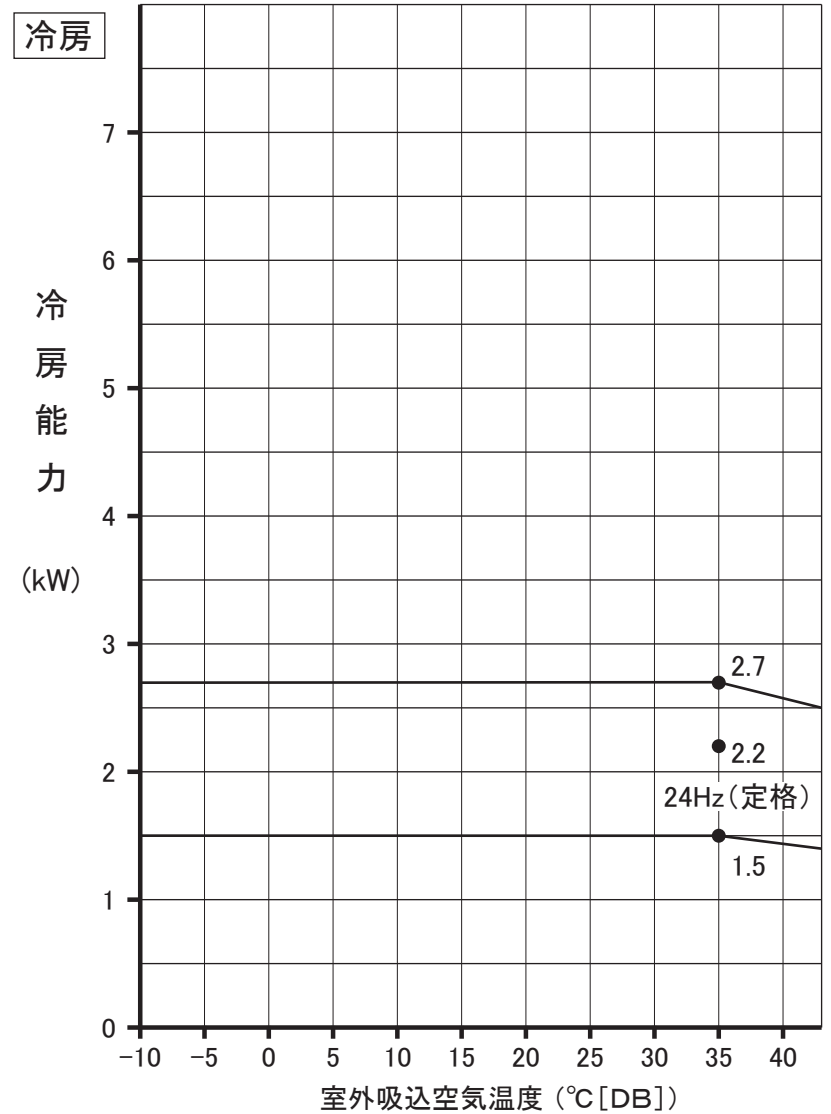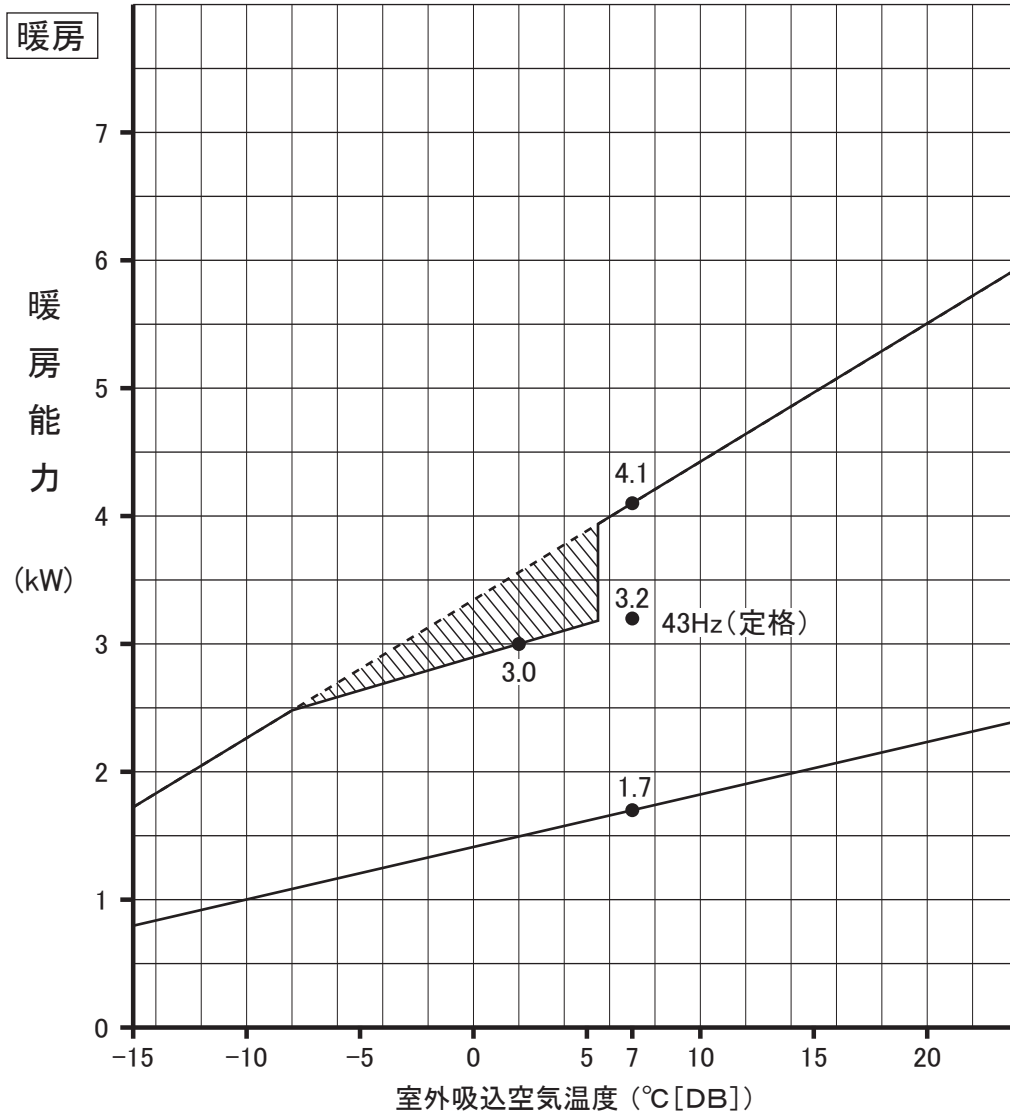

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図



NO-SYSTEM2221-2

図

室外ユニット MXZ-6821AS・7121AS・8021AS・9021AS・10221AS  
 システムマルチ 室内ユニット 22クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]  
 19°C[WB])

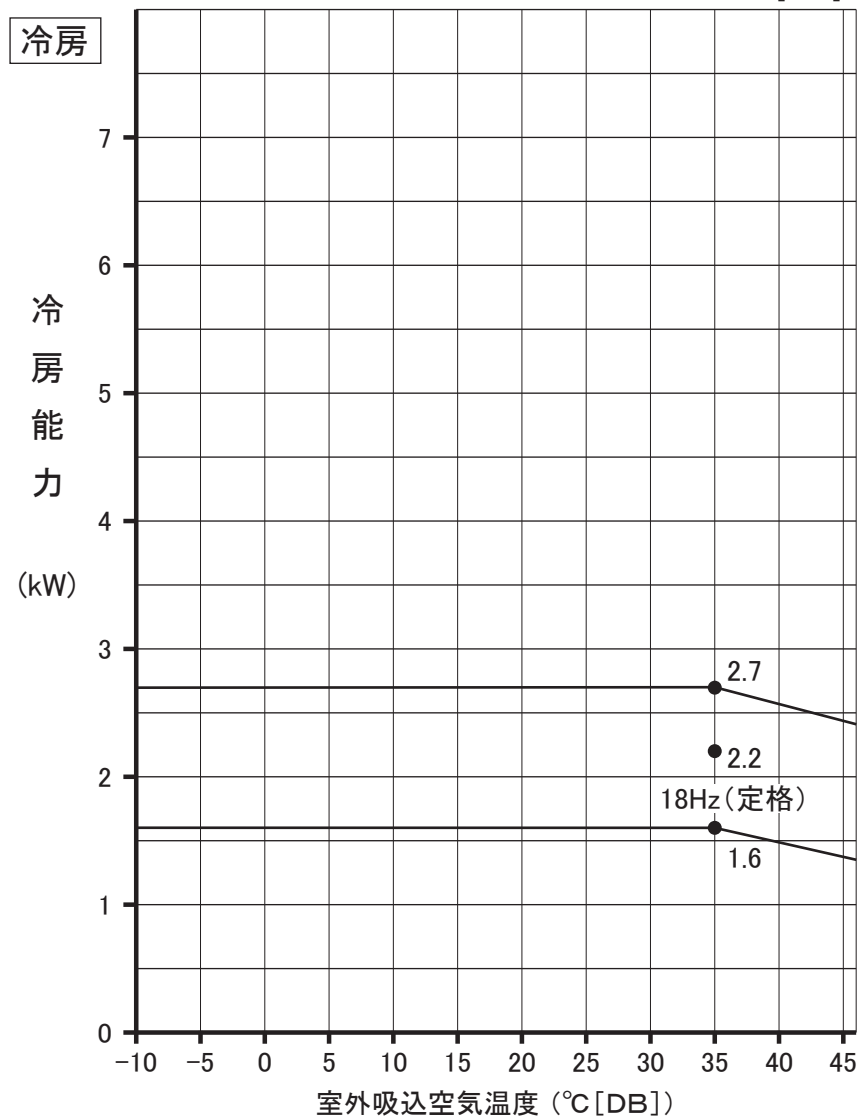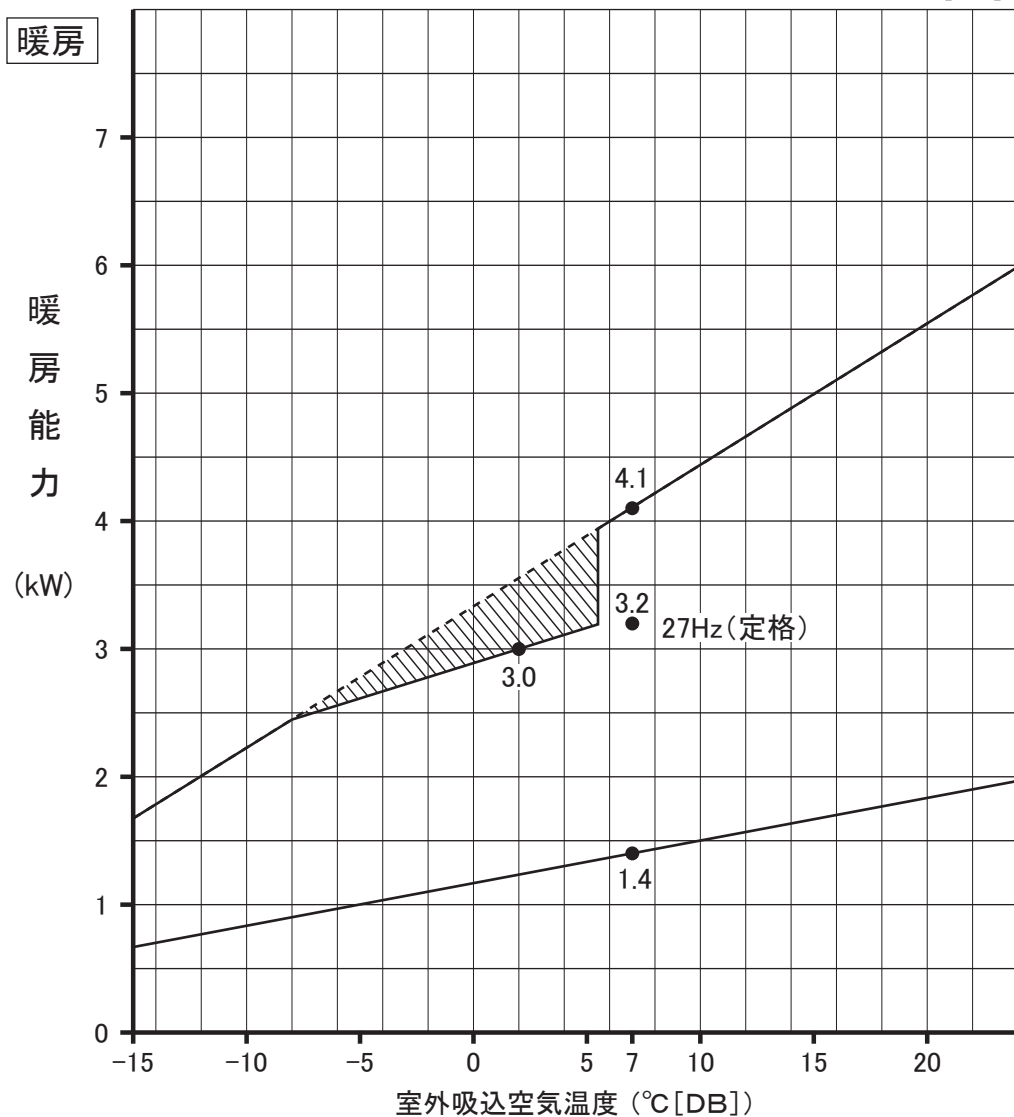

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2221-3



図

室外ユニット MXZ-4617AS・5217AS・5617AS

システムマルチ 室内ユニット 22クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]  
19°C[WB])

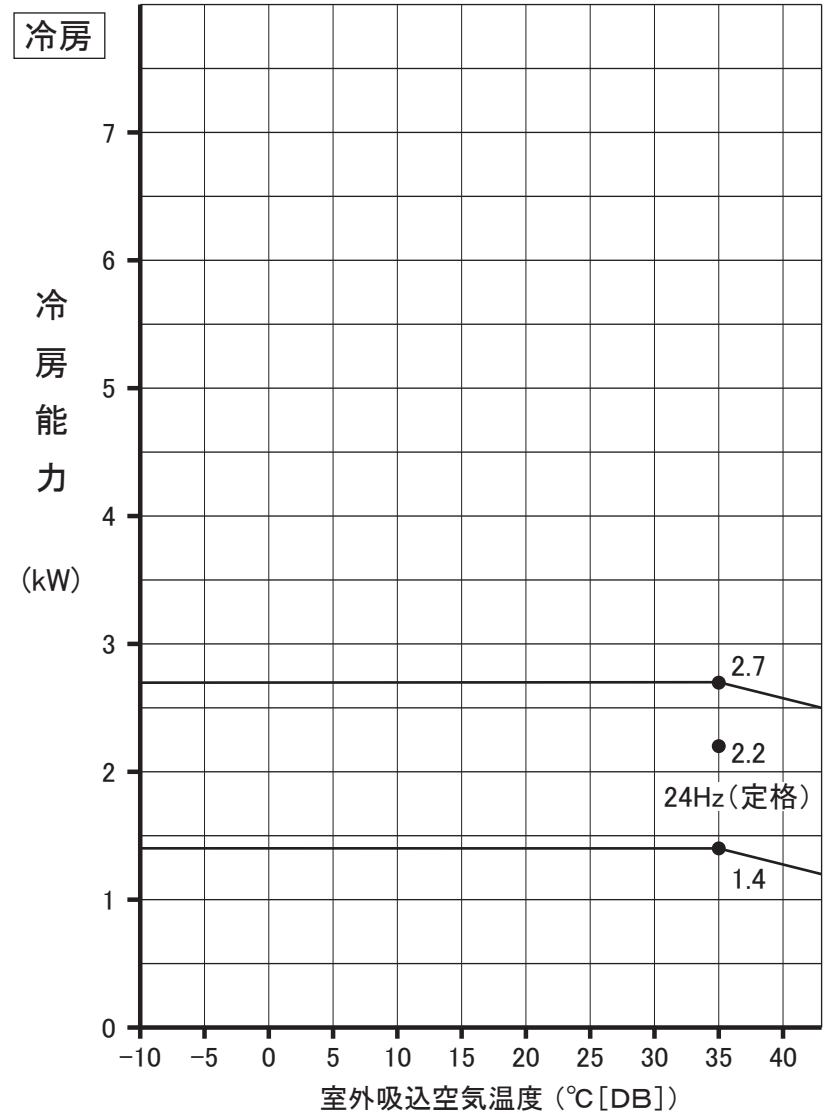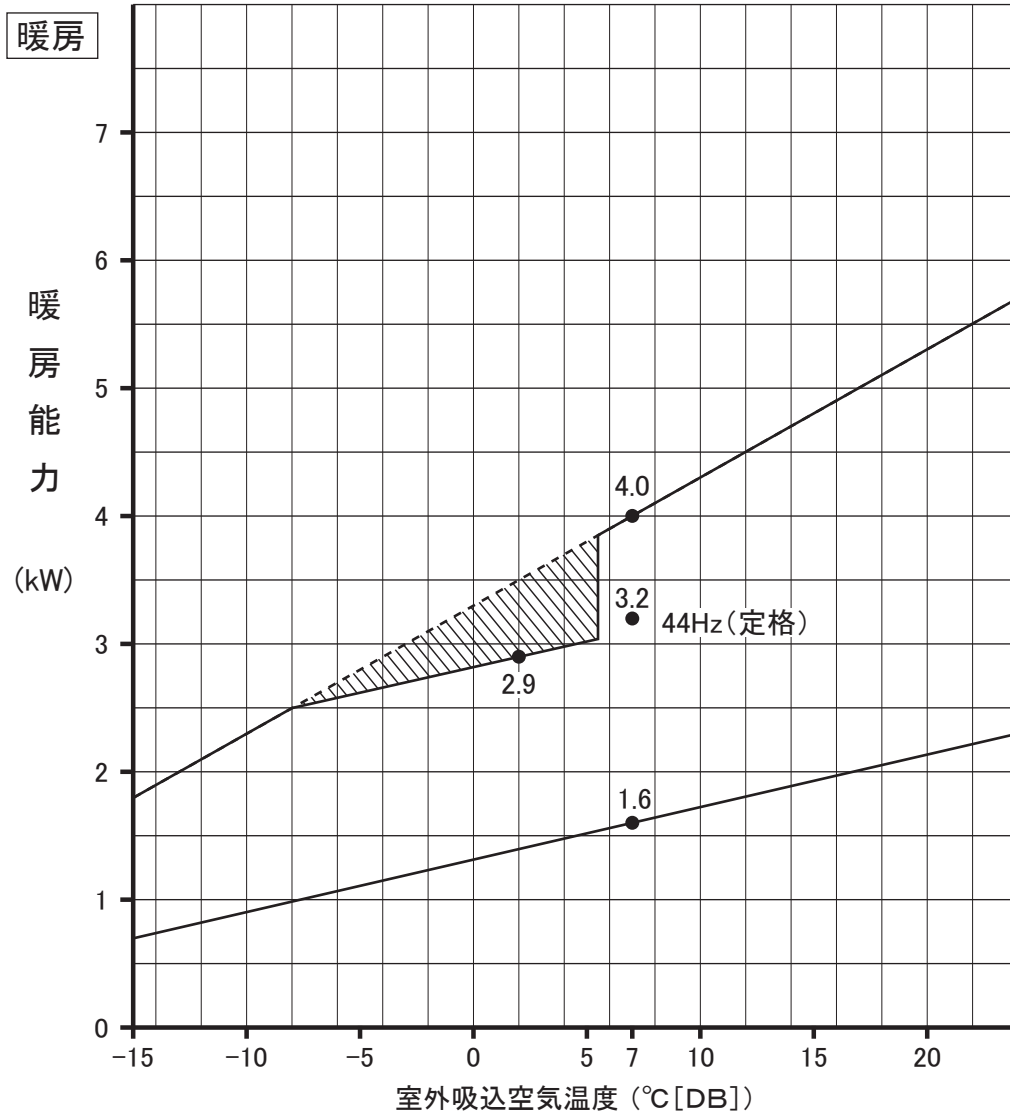

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2217-1



図


室外ユニット MXZ-6017AS

システムマルチ 室内ユニット 22クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]  
19°C[WB])

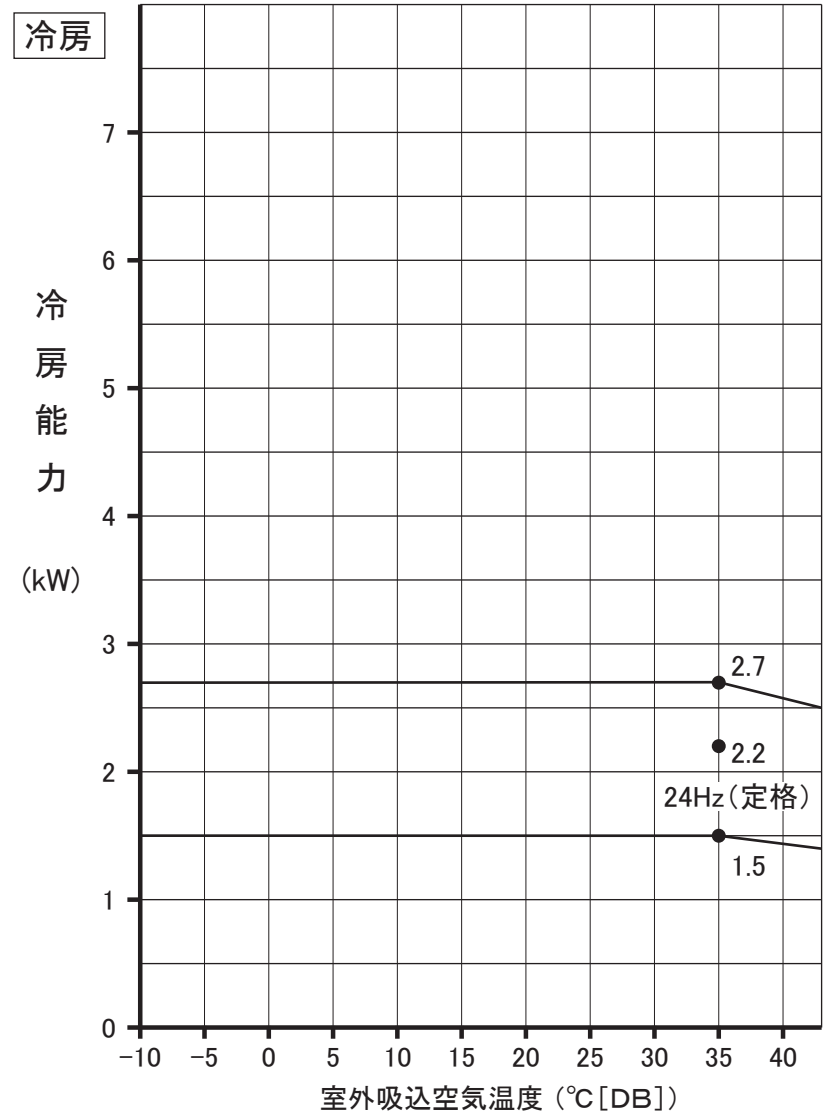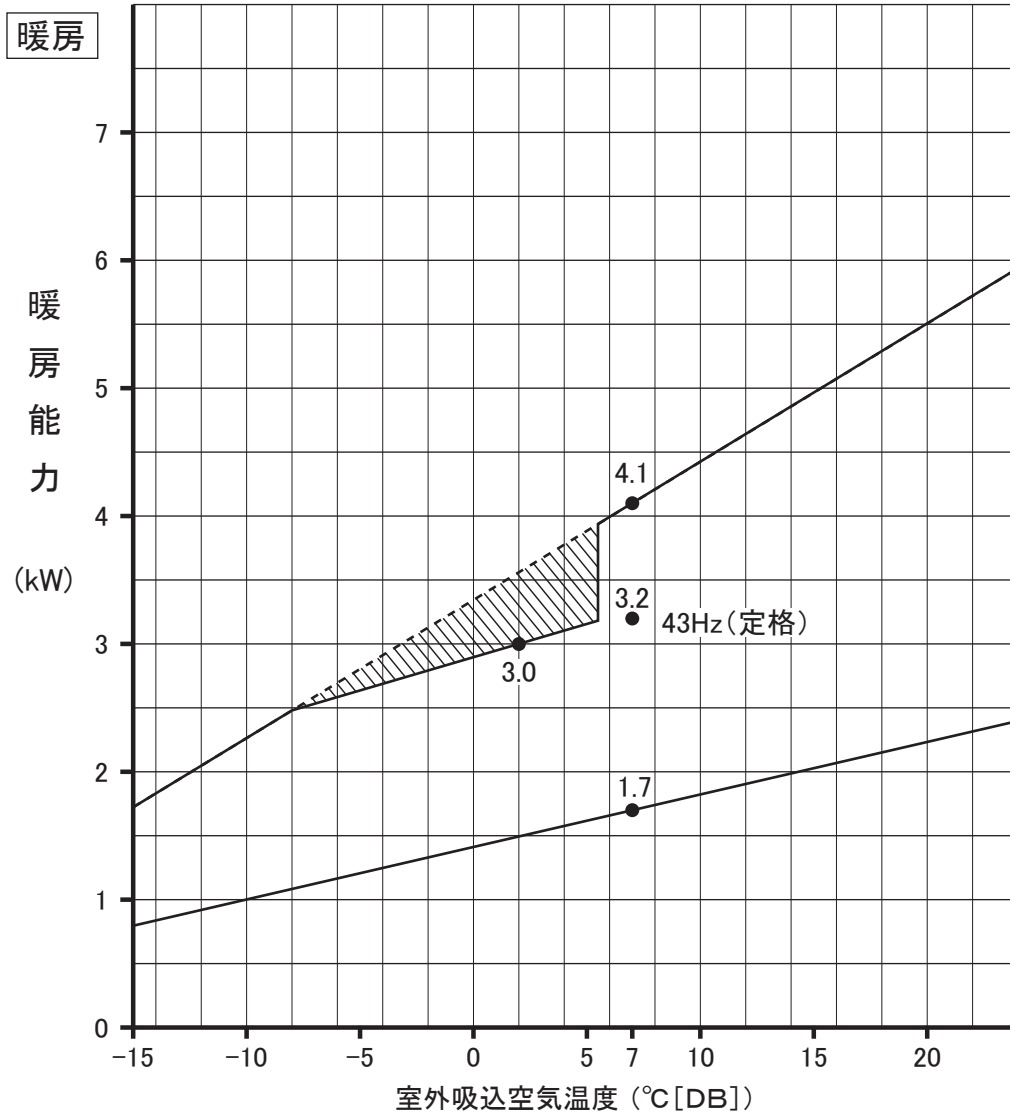

注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します



図

NO-SYSTEM2217-2

図

室外ユニット MXZ-6817AS・7117AS・8017AS・9017AS・10217AS  
 システムマルチ 室内ユニット 22クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 27°C[DB]  
 19°C[WB])

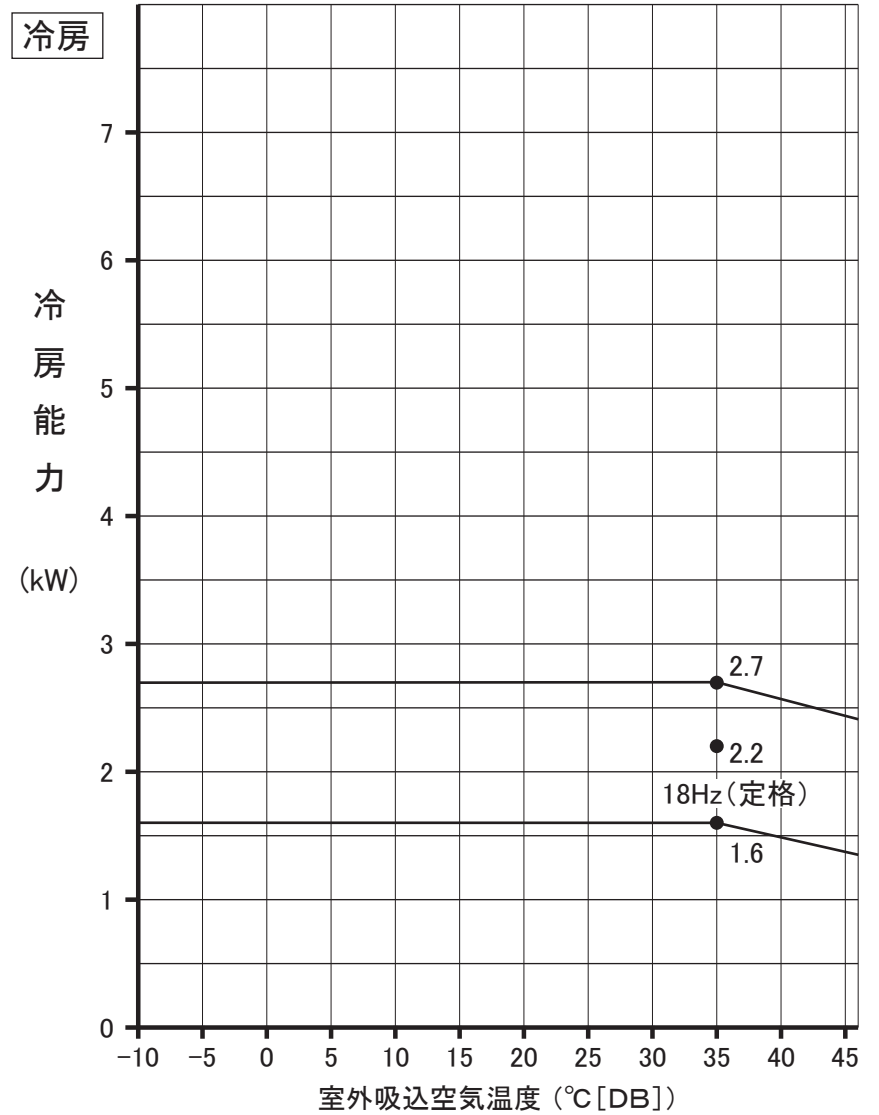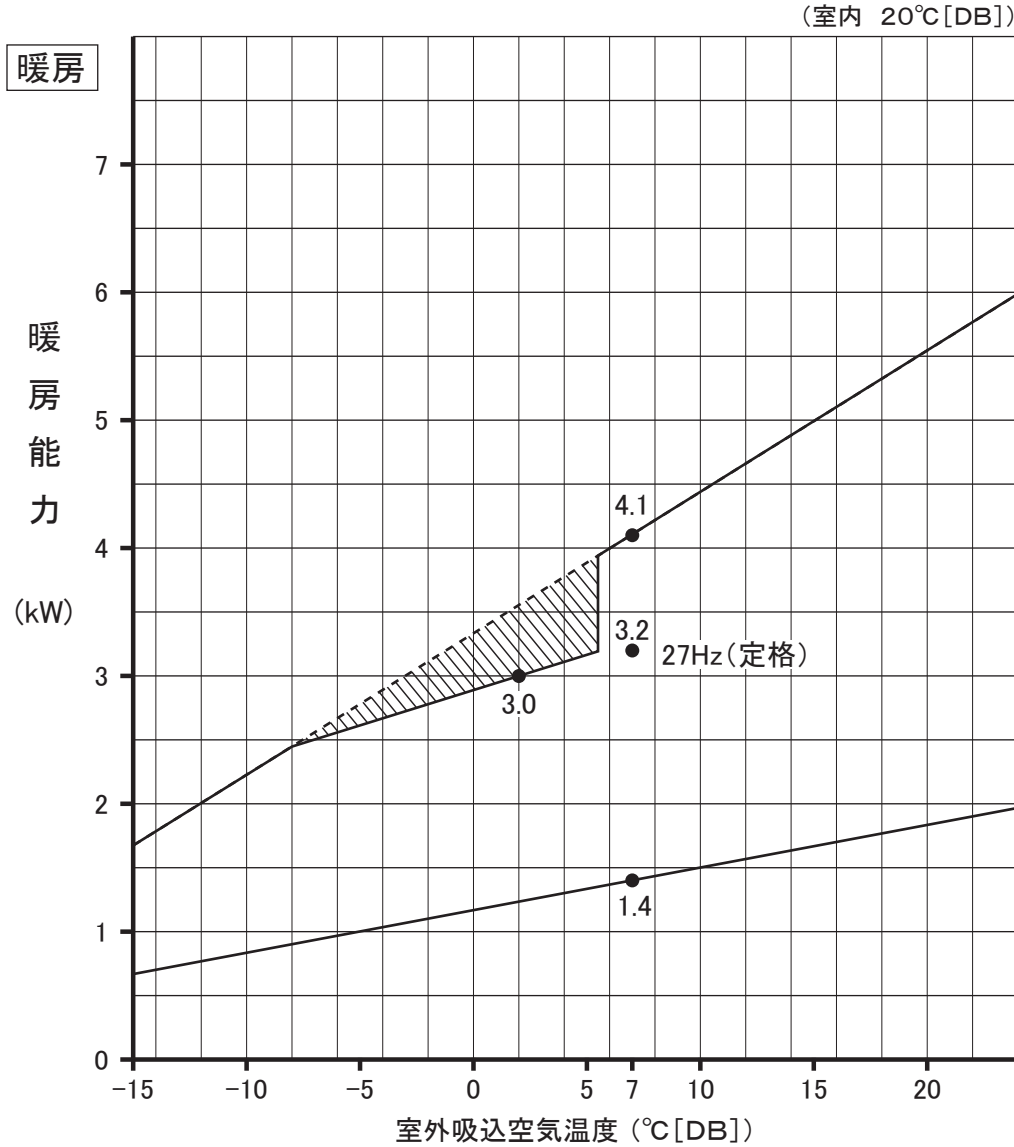

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM2217-3

図