
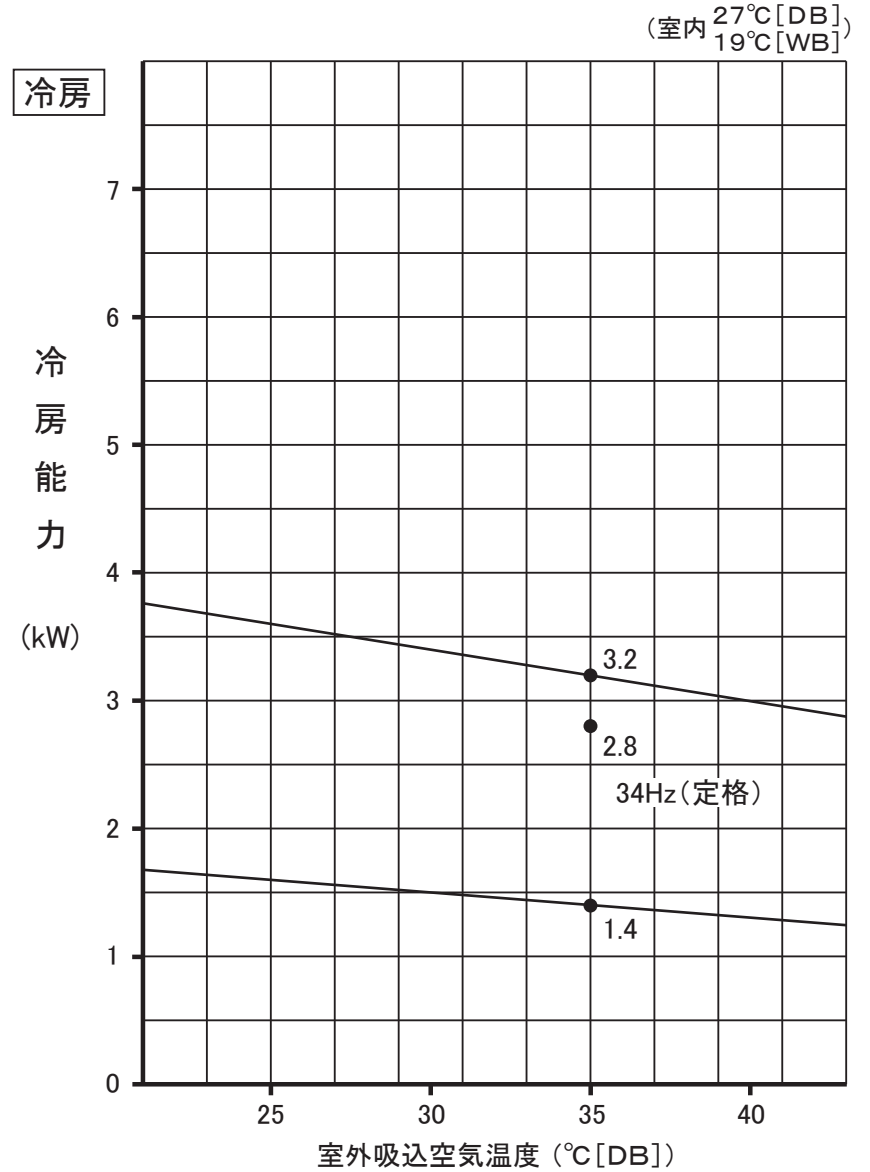



室外ユニット MXZ-522AS・562AS

システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

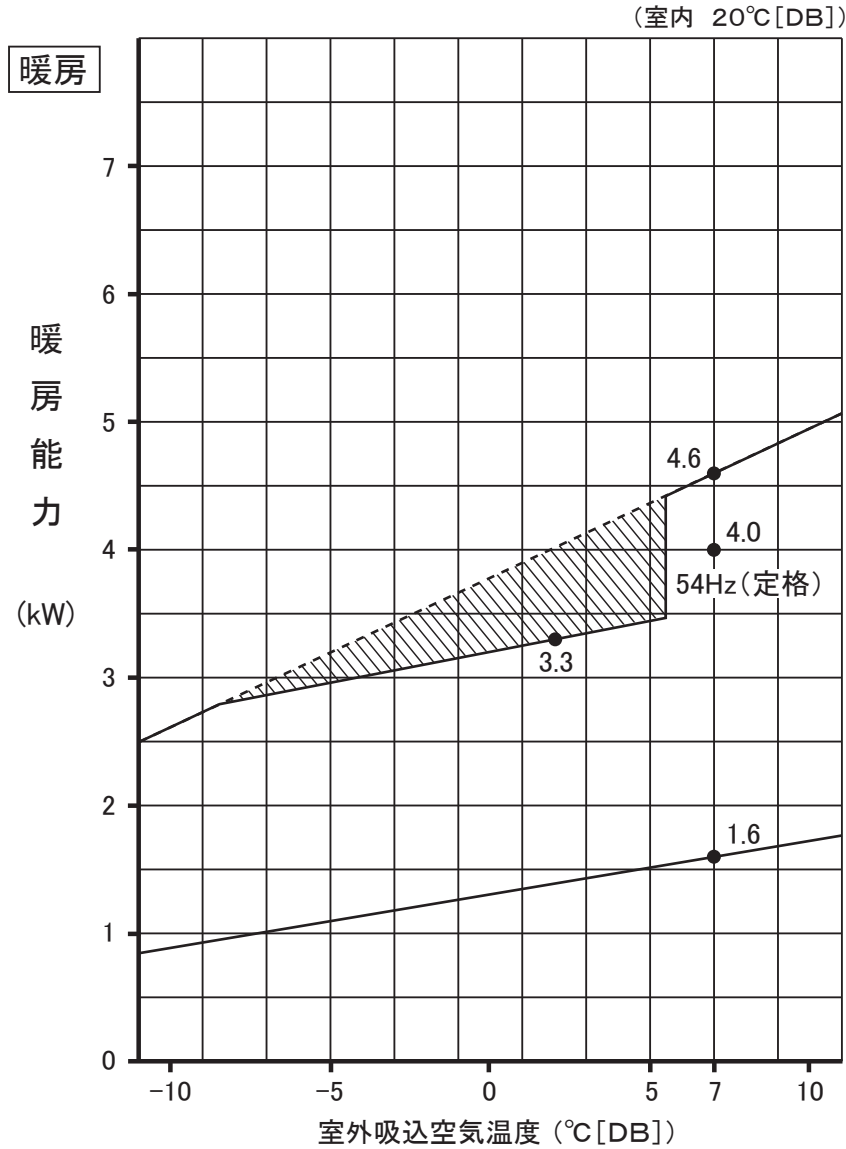

注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します



図


NO-SYSTEM28-1

別

室外ユニット MXZ-602AS

システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

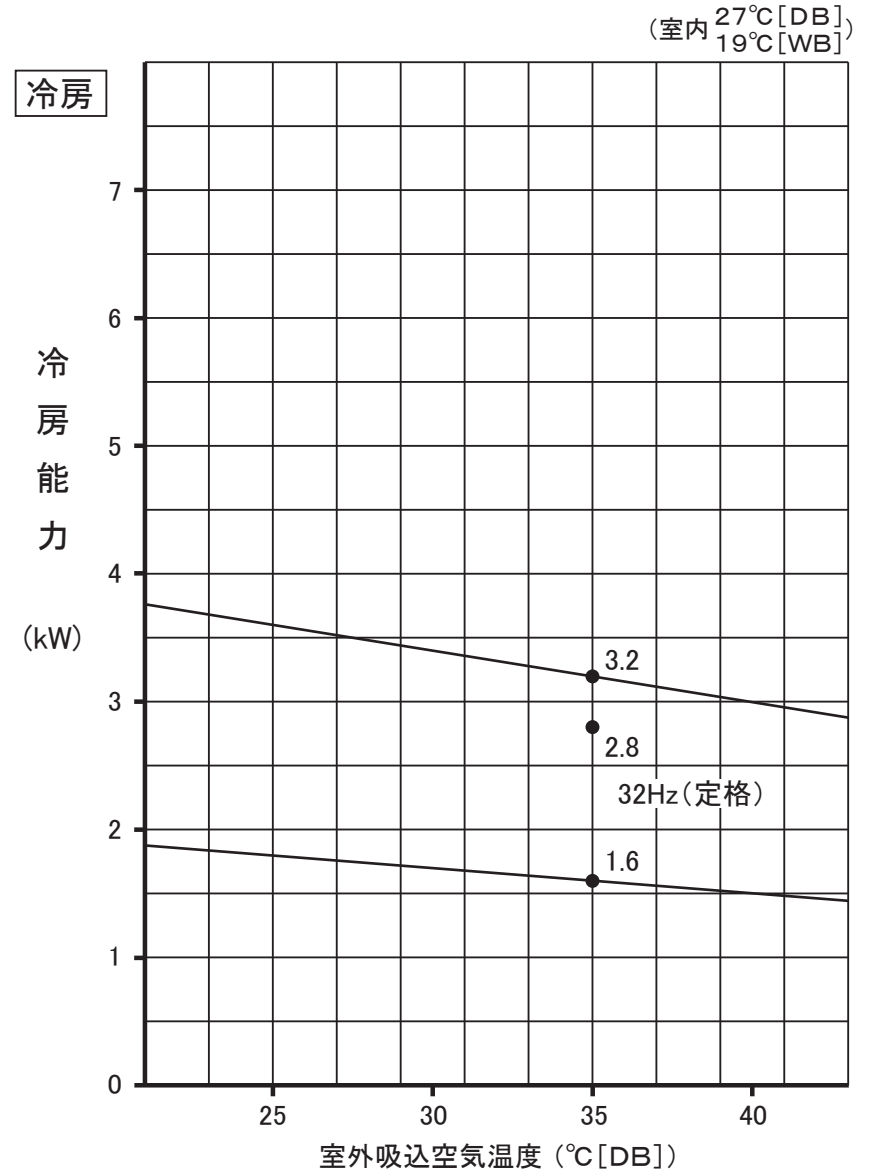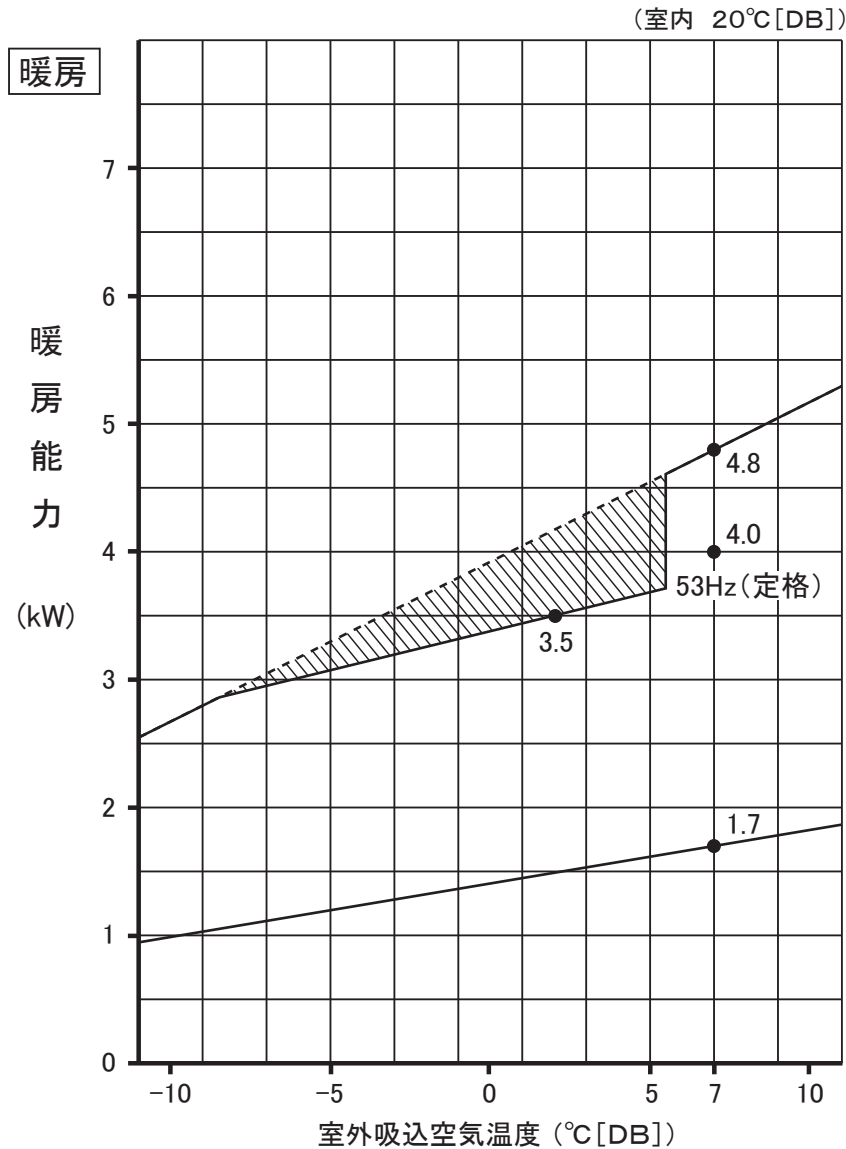

注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します



図

NO-SYSTEM28-2

図

室外ユニット MXZ-682AS・712AS・802AS

システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

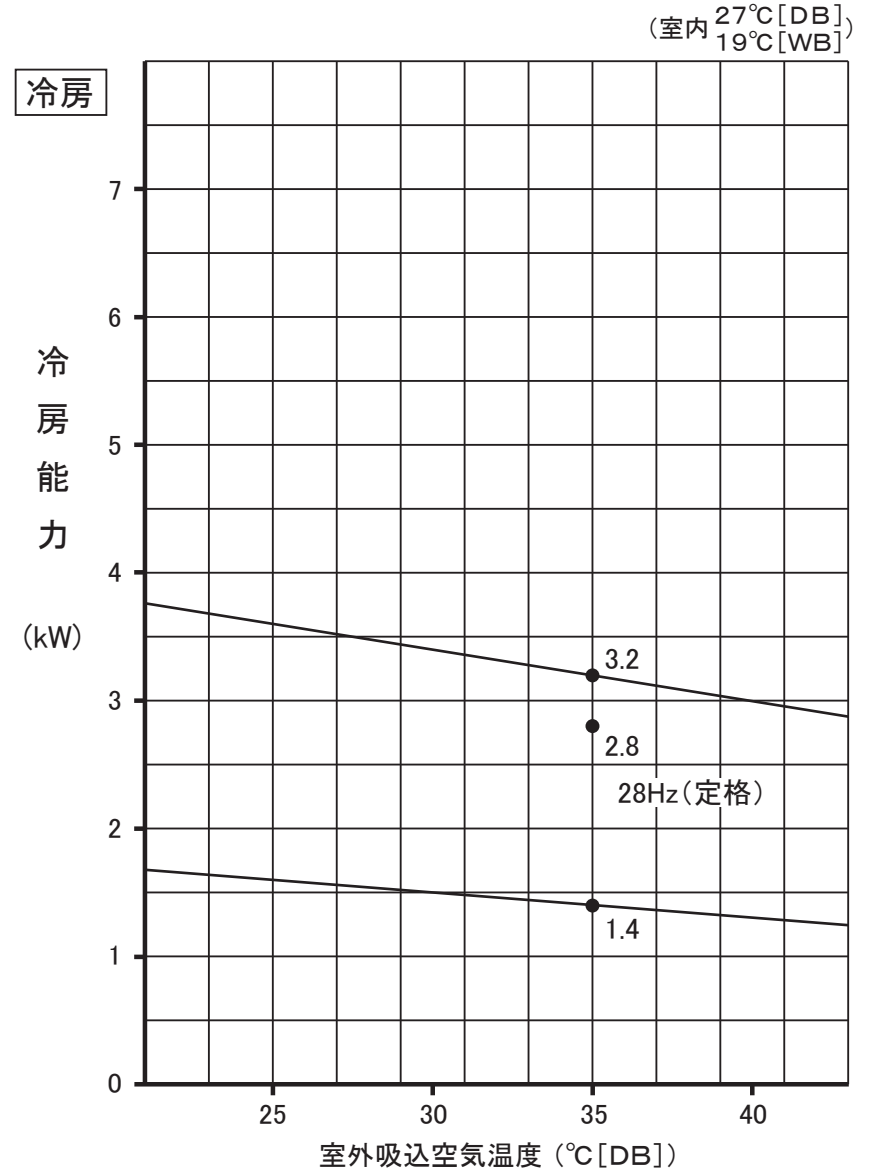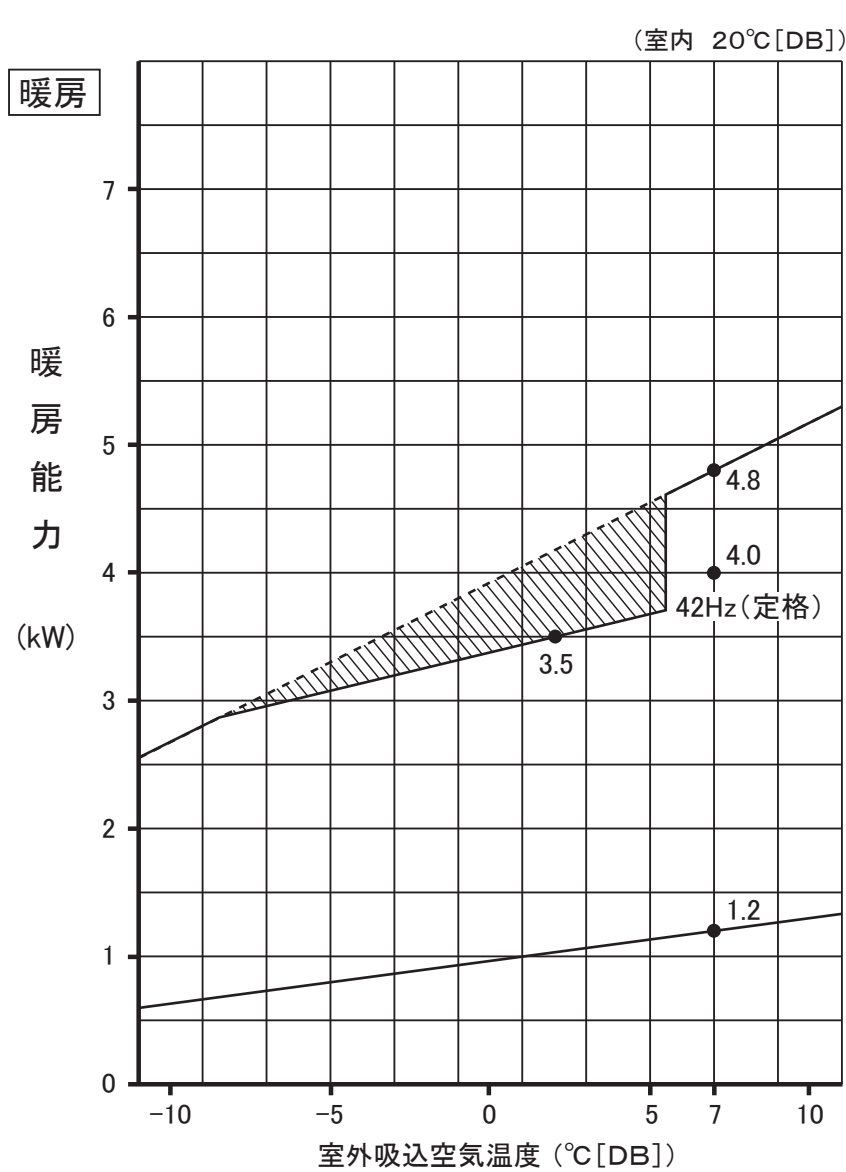

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します



図


NO-SYSTEM28-3

別

室外ユニット MXZ-902AS

システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

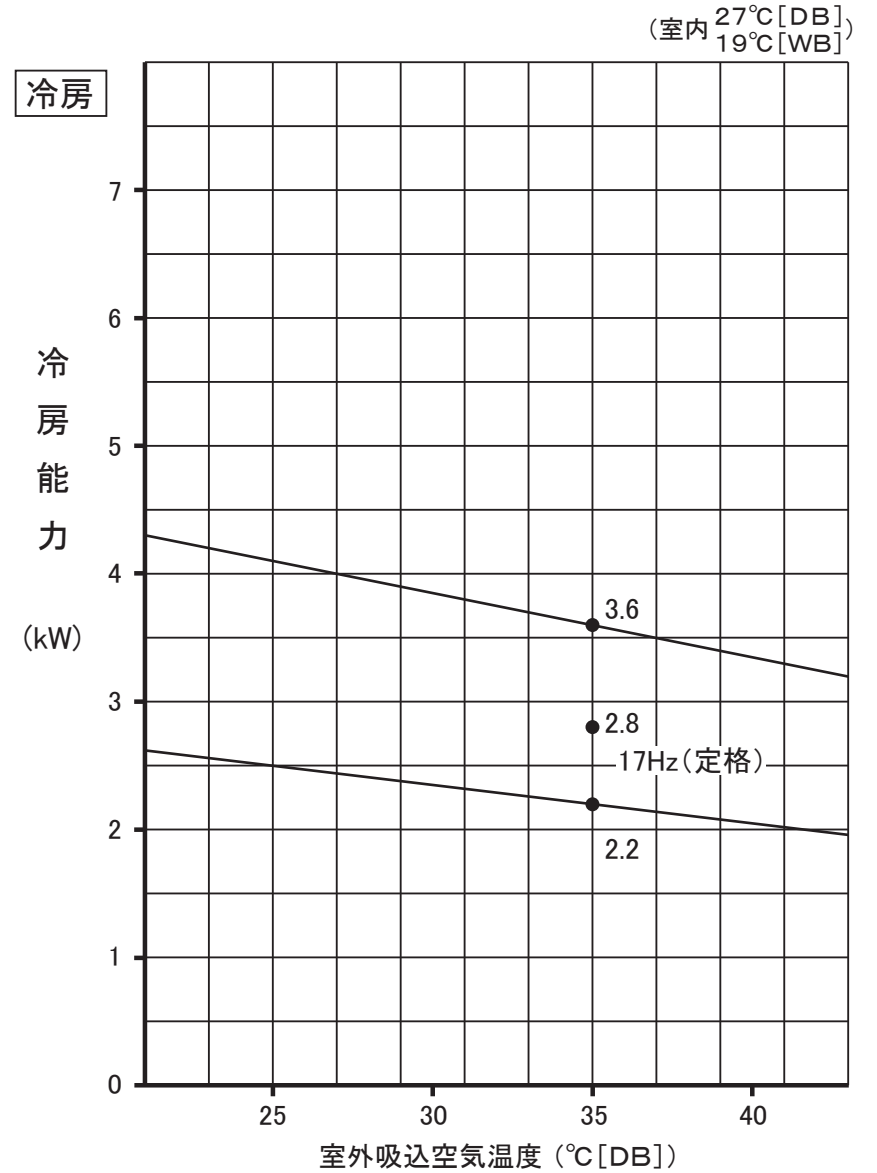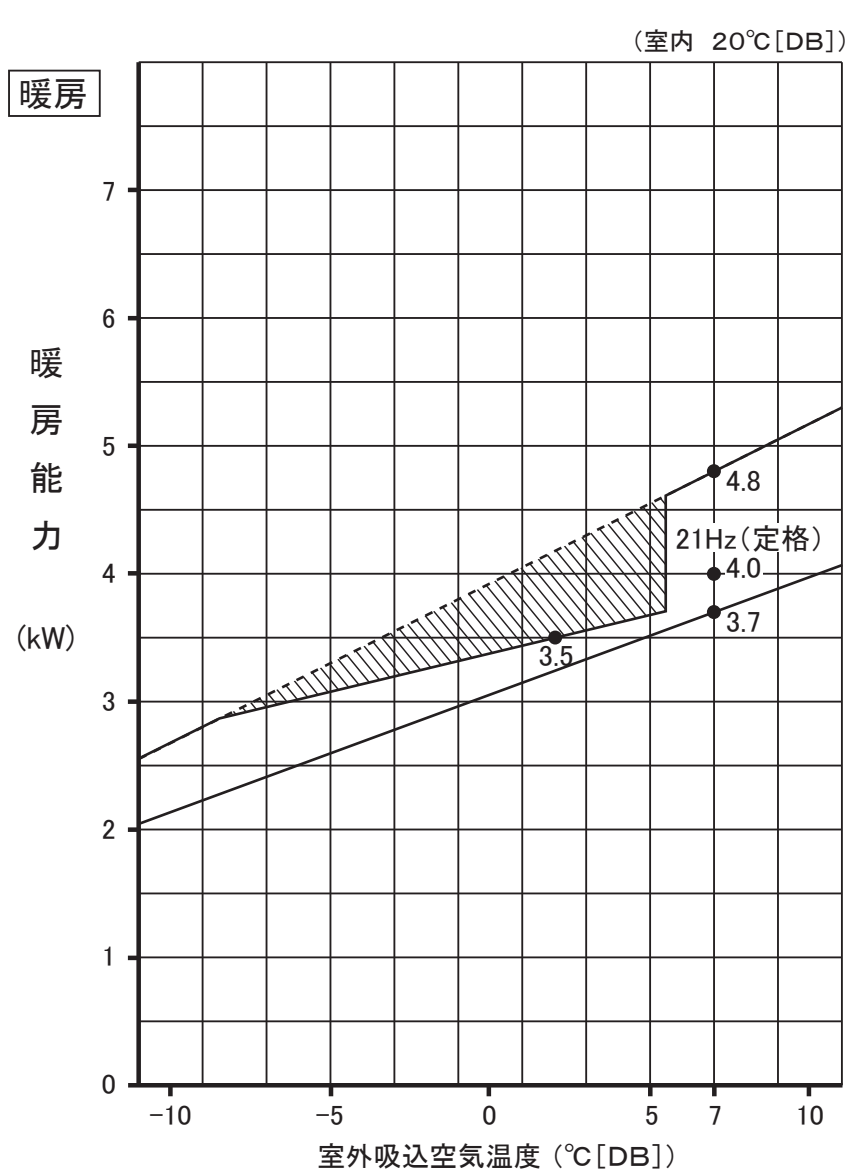

注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します



図


NO-SYSTEM28-4

表

室外ユニット MXZ-1022AS

システムマルチ 室内ユニット 28クラス(1台運転時) 能力特性

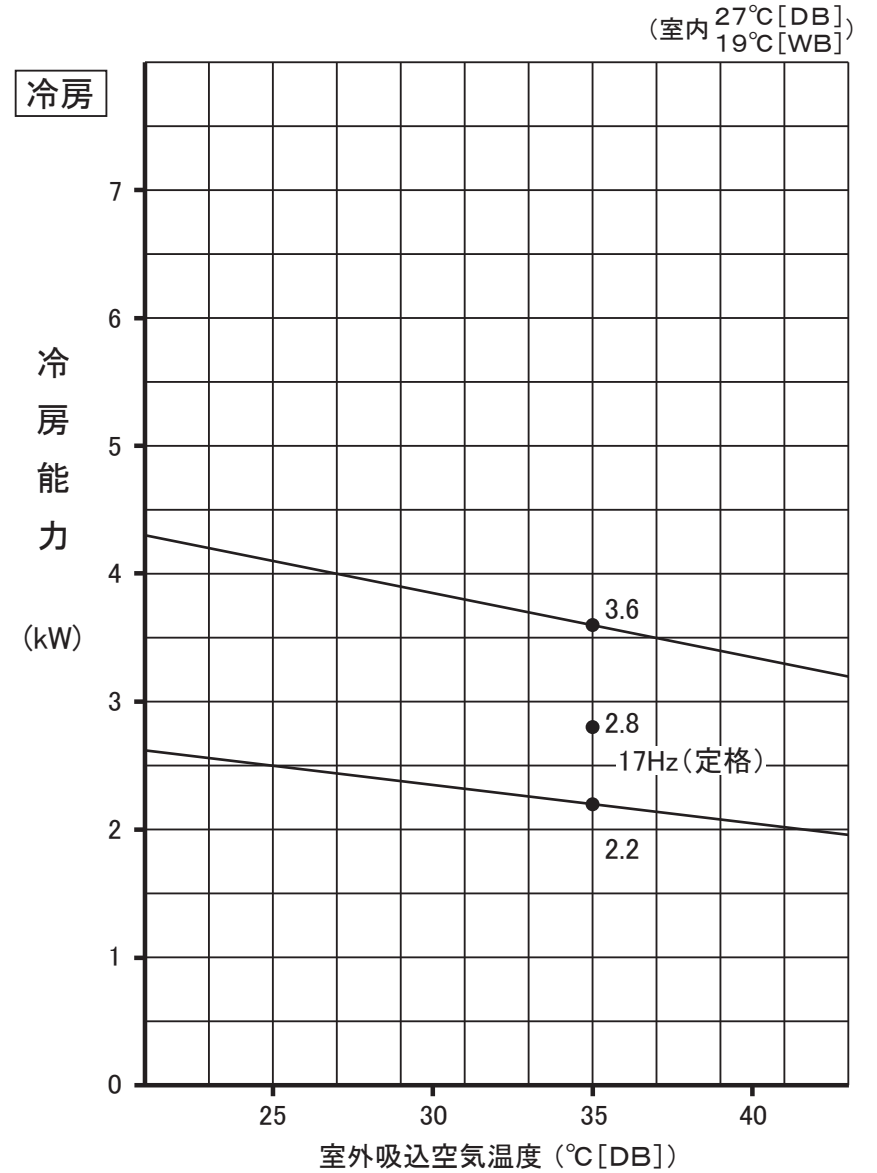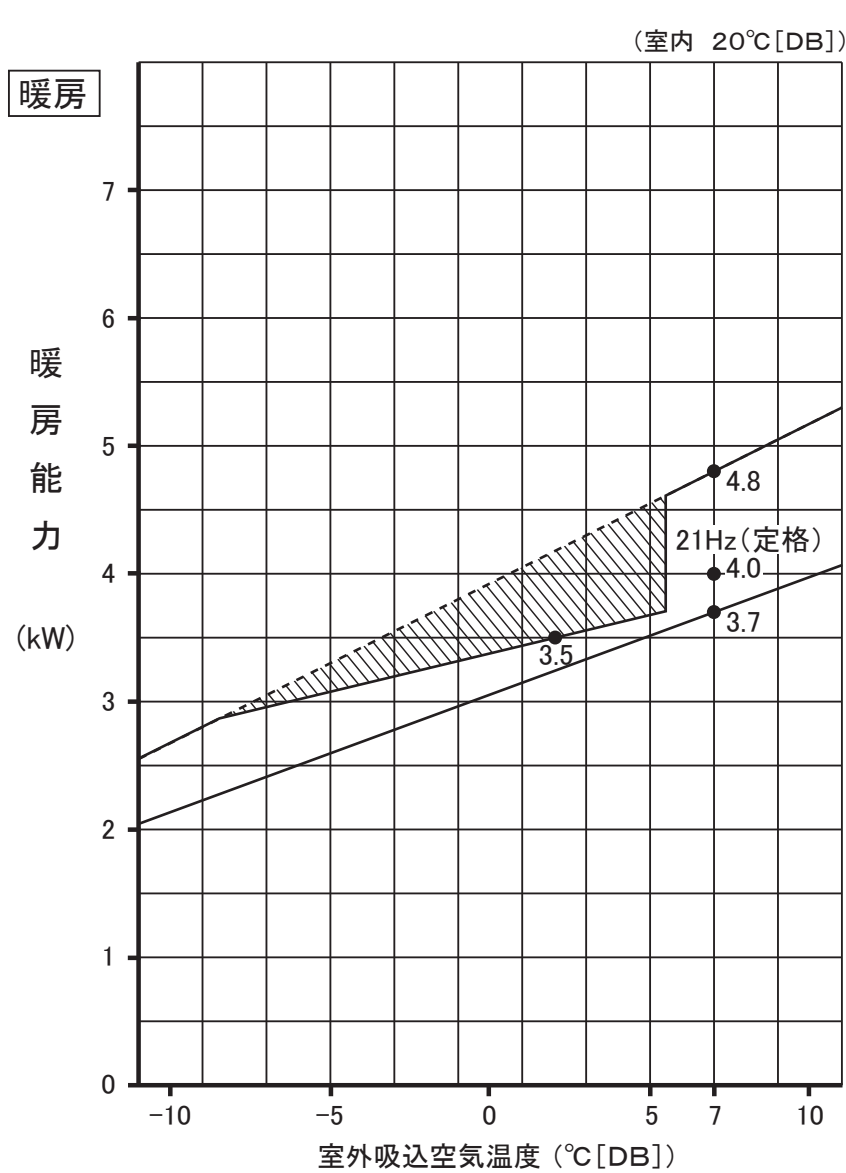

注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM28-5

別