
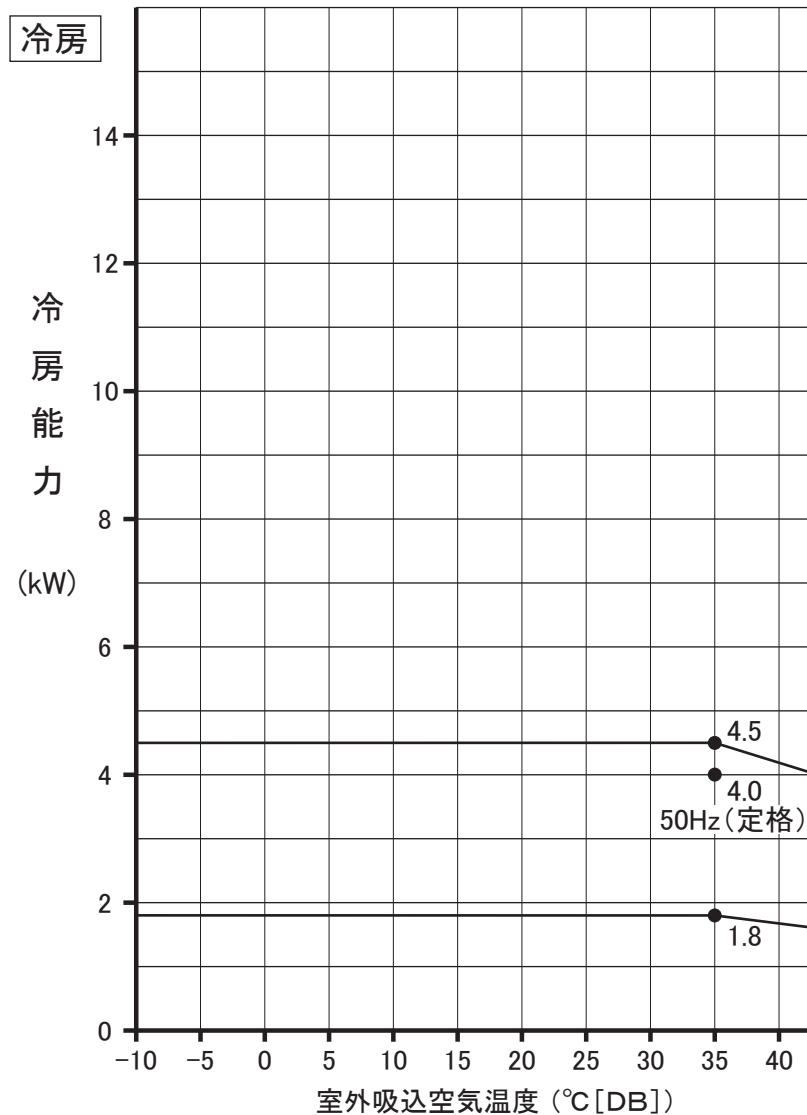


室外ユニット MXZ-6021AS

システムマルチ 室内ユニット 40クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]
19°C[WB])

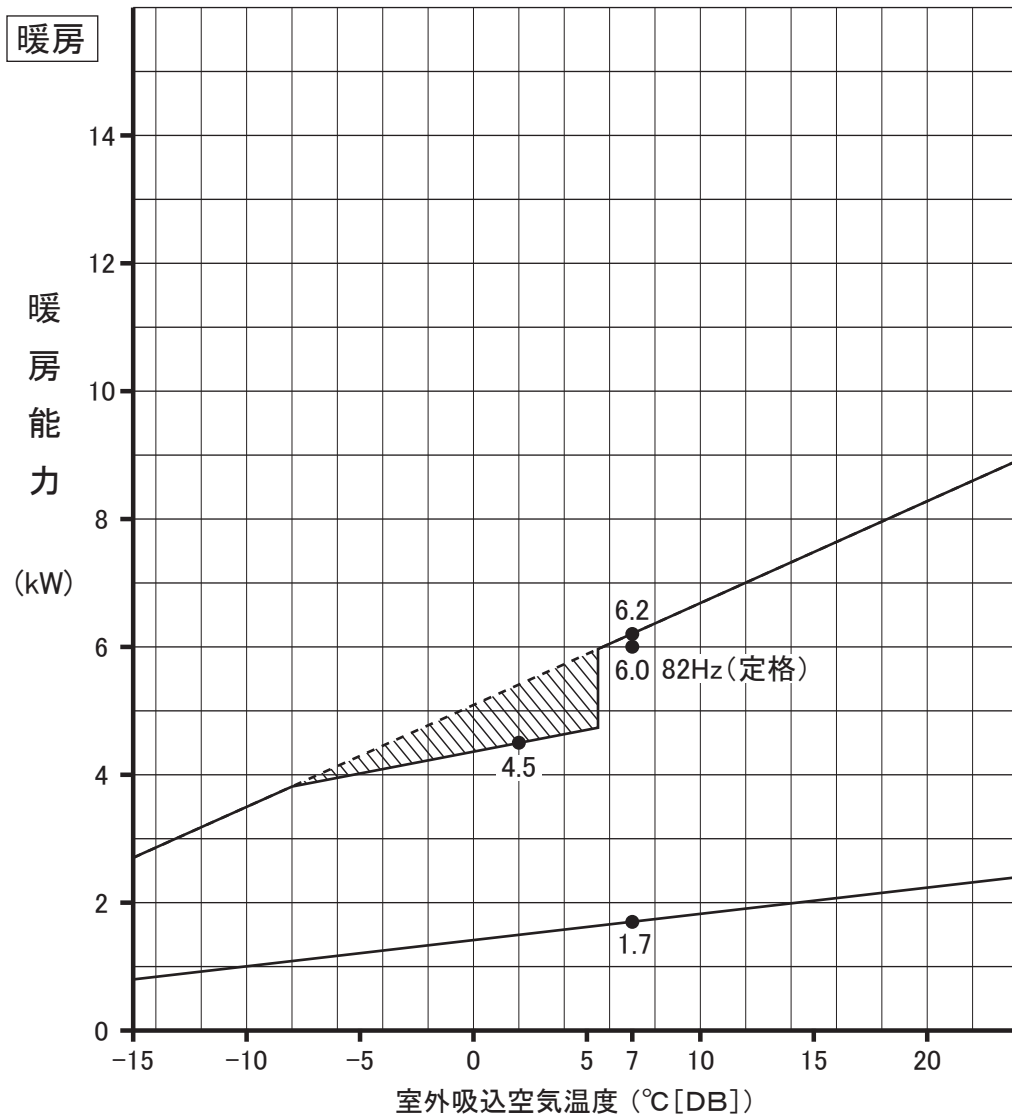

注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図



NO-SYSTEM4021-1


図

室外ユニット MXZ-6821AS・7121AS・8021AS・9021AS・10221AS
 システムマルチ 室内ユニット 40クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]
 19°C[WB])

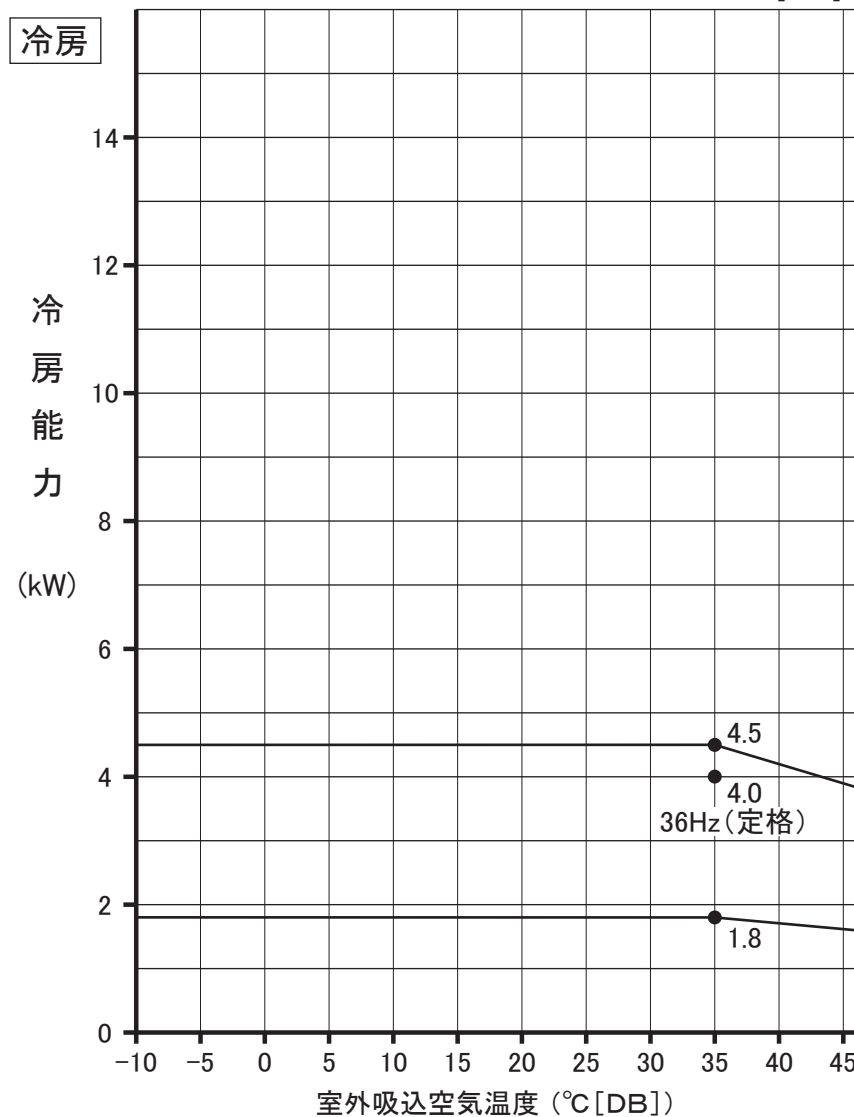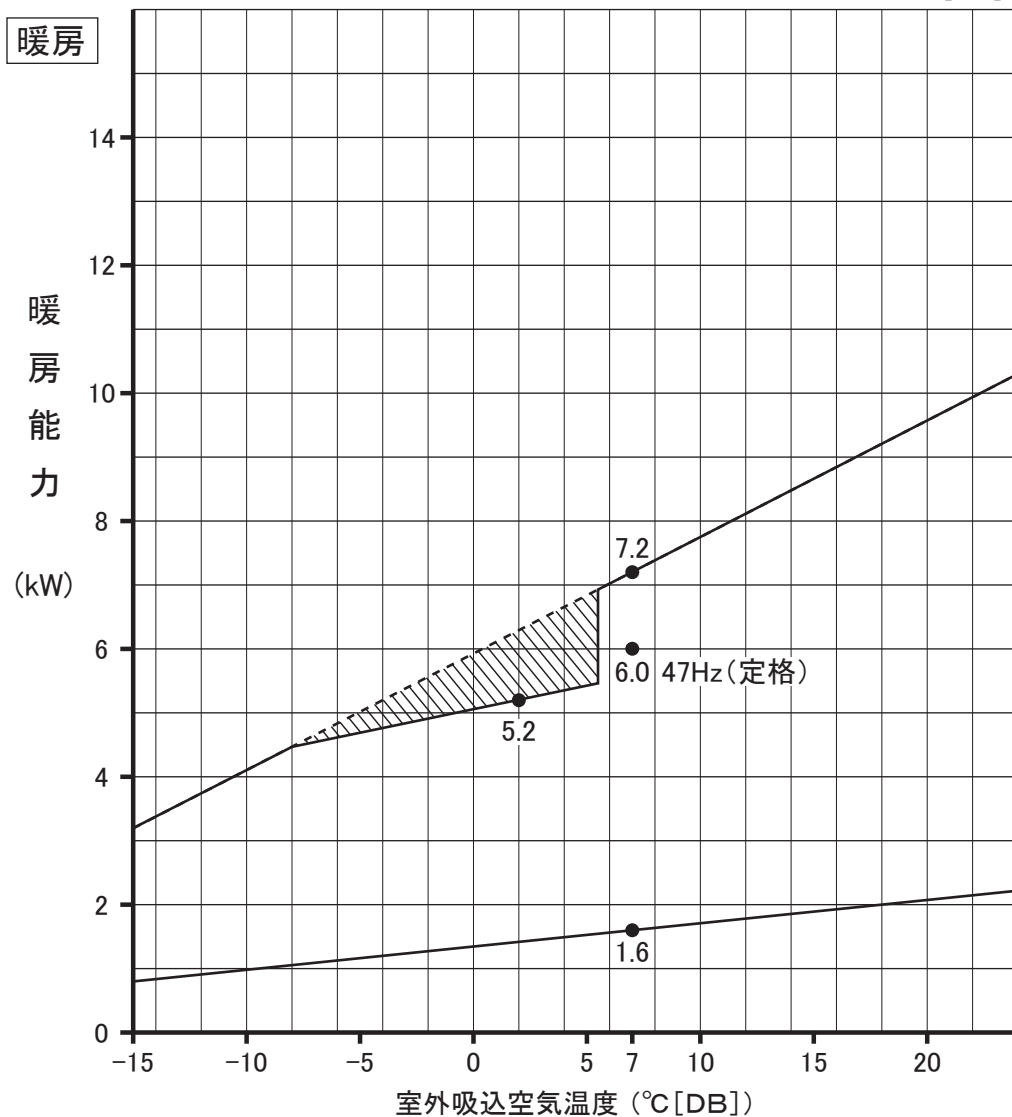

注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM4021-2

副


室外ユニット MXZ-6017AS

システムマルチ 室内ユニット 40クラス(1台運転時) 能力特性


(室内 20°C[DB])


(室内 27°C[DB]
19°C[WB])

暖房

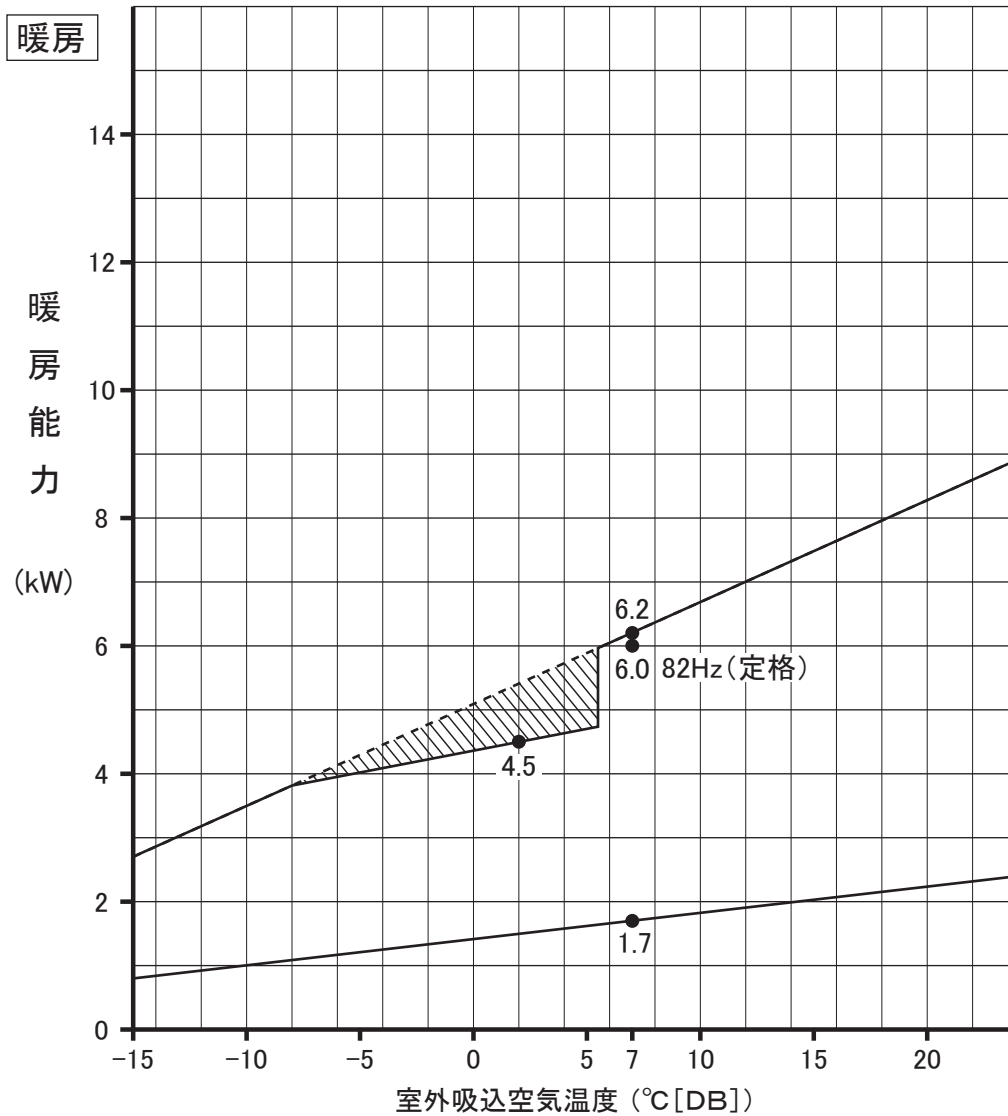

冷房

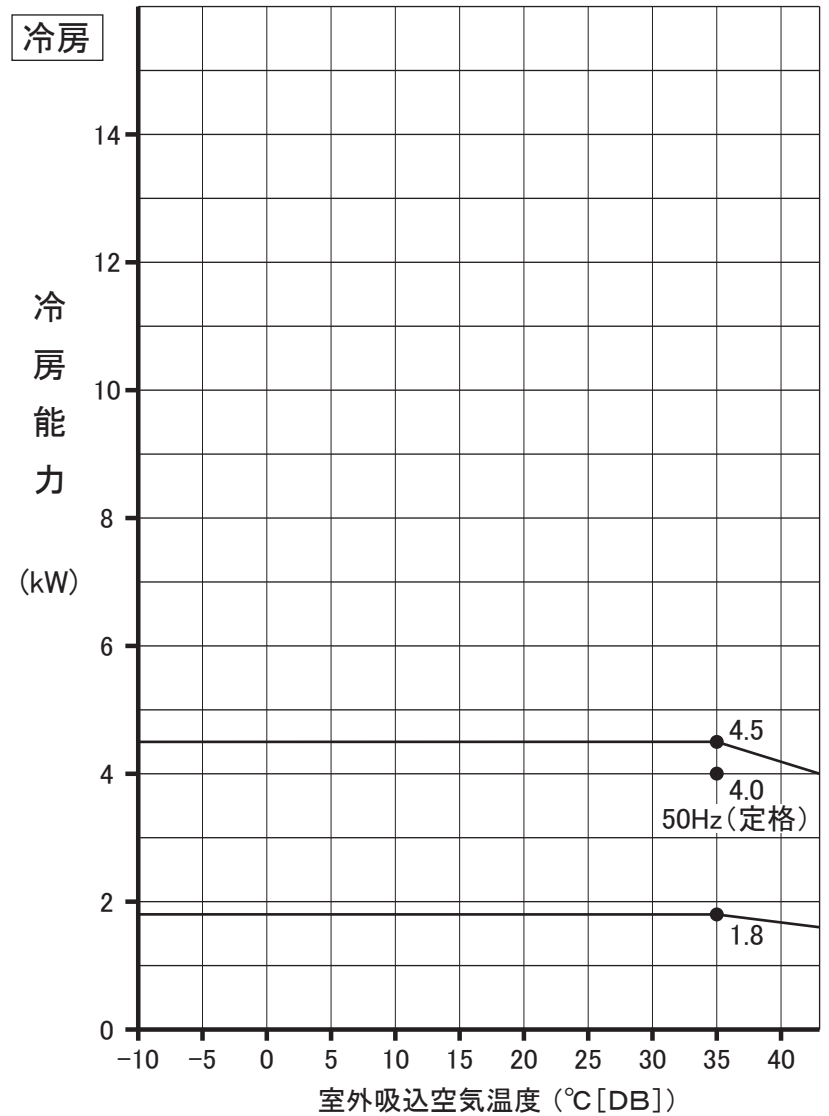

注.  は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図



NO-SYSTEM4017-1

図

室外ユニット MXZ-6817AS・7117AS・8017AS・9017AS・10217AS
 システムマルチ 室内ユニット 40クラス(1台運転時) 能力特性

(室内 20°C[DB])

(室内 27°C[DB]
19°C[WB])

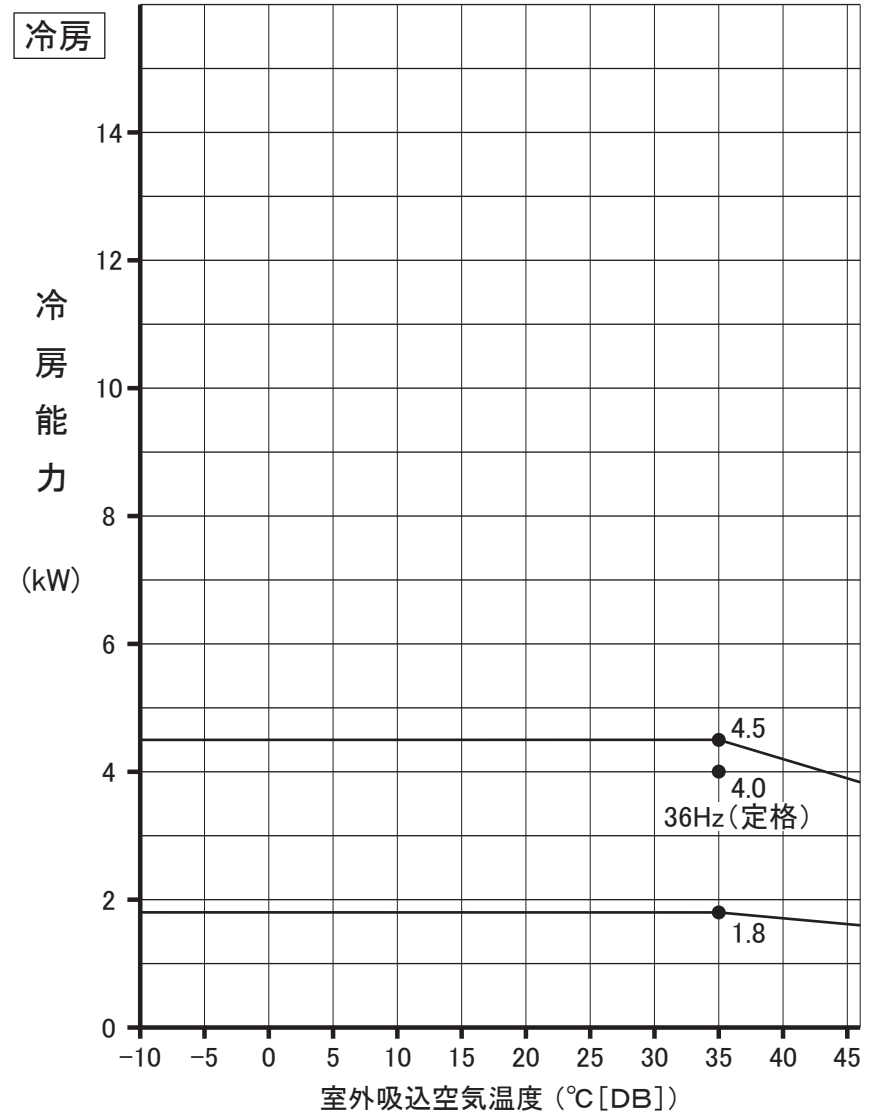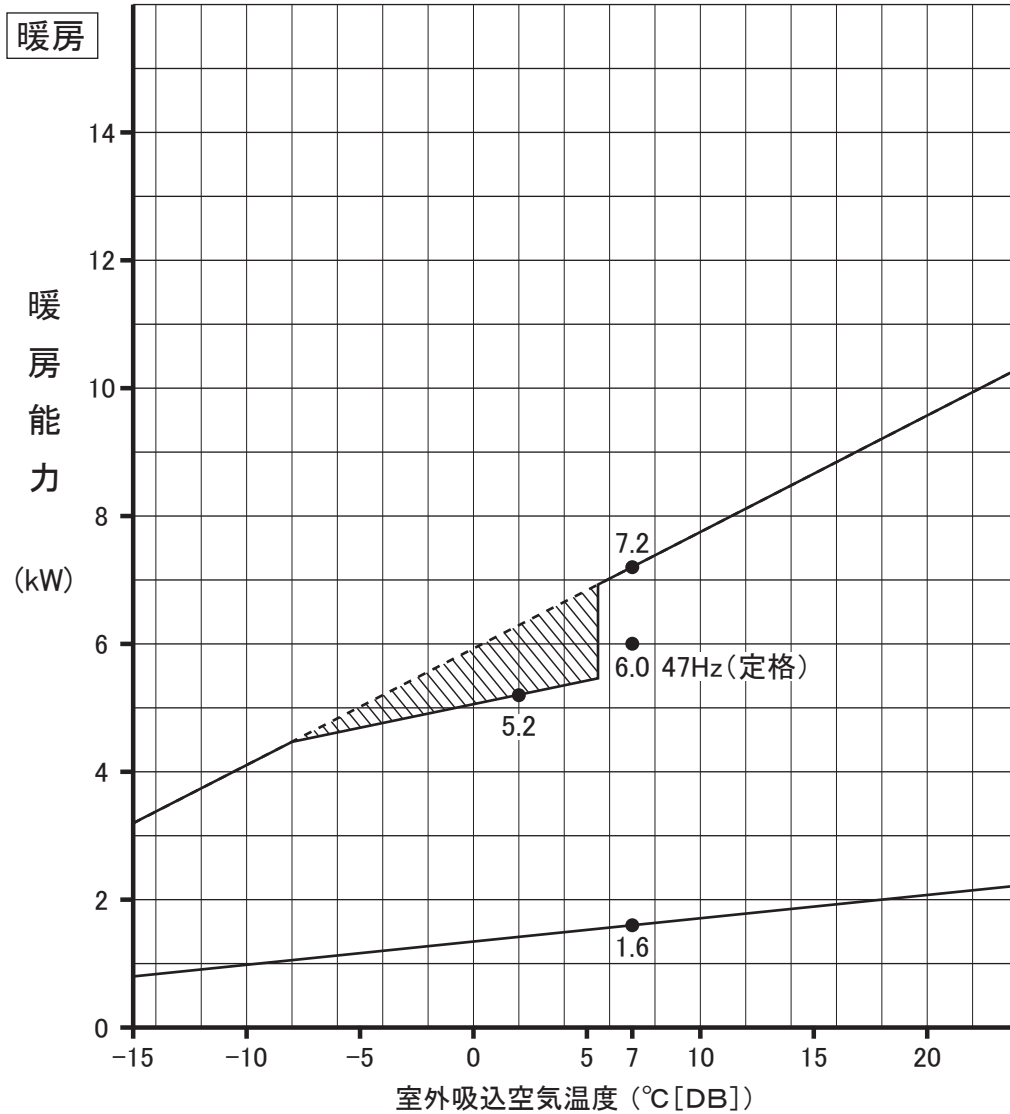

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM4017-2

図