
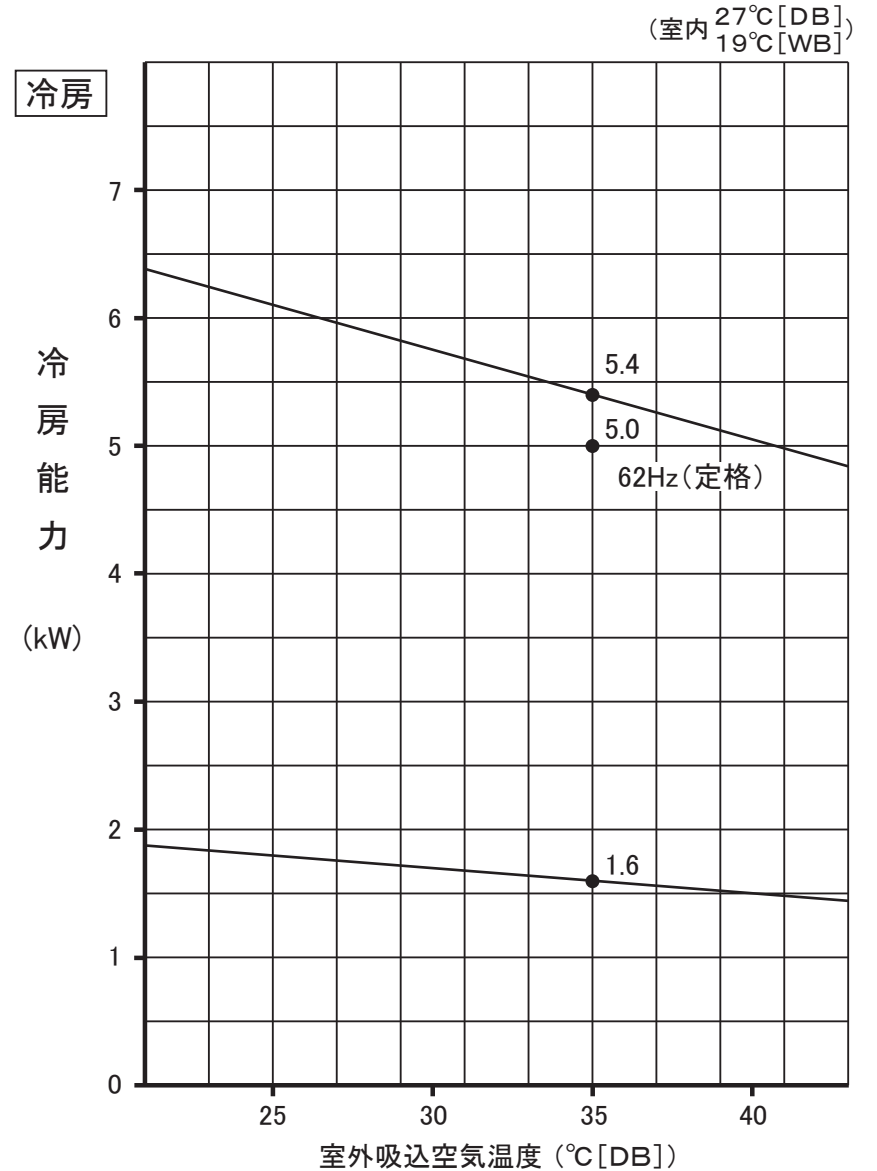


室外ユニット MXZ-682AS・712AS・802AS

システムマルチ 室内ユニット 50クラス(1台運転時) 能力特性

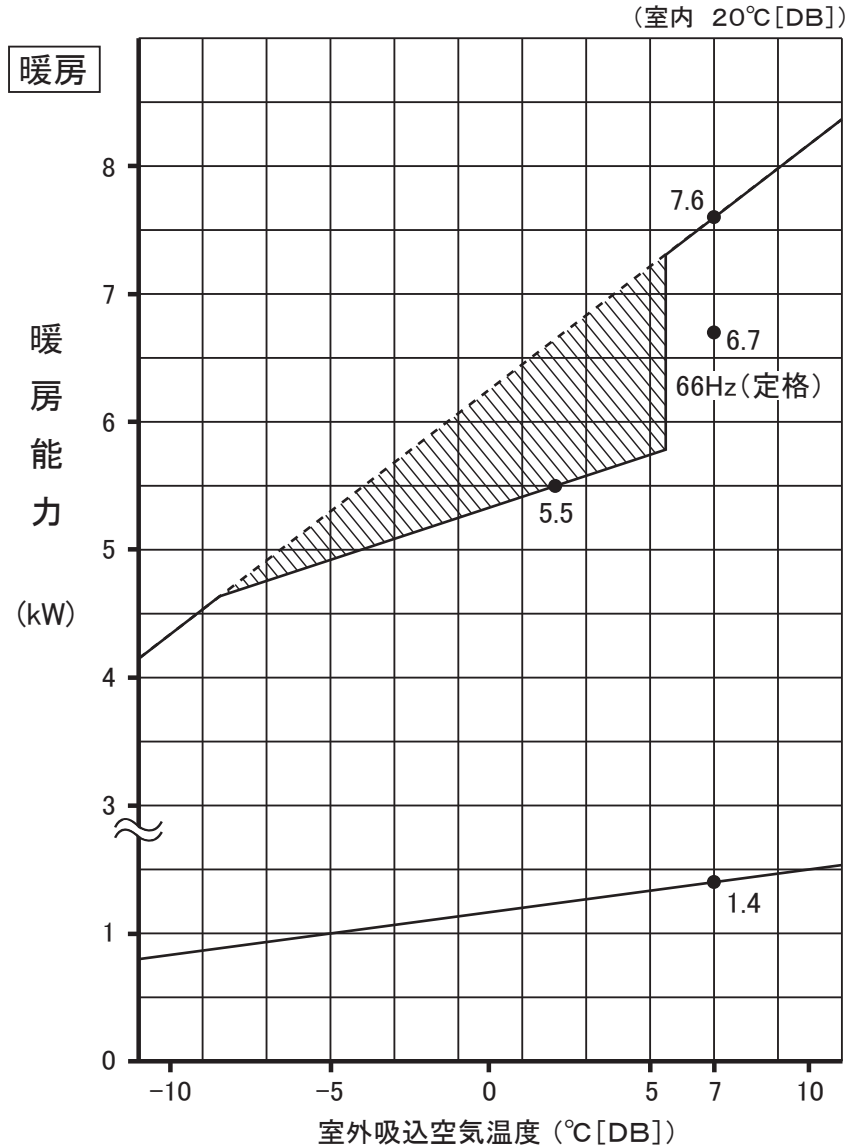

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します



図

NO-SYSTEM50-1

図

室外ユニット MXZ-902AS

システムマルチ 室内ユニット 50クラス(1台運転時) 能力特性

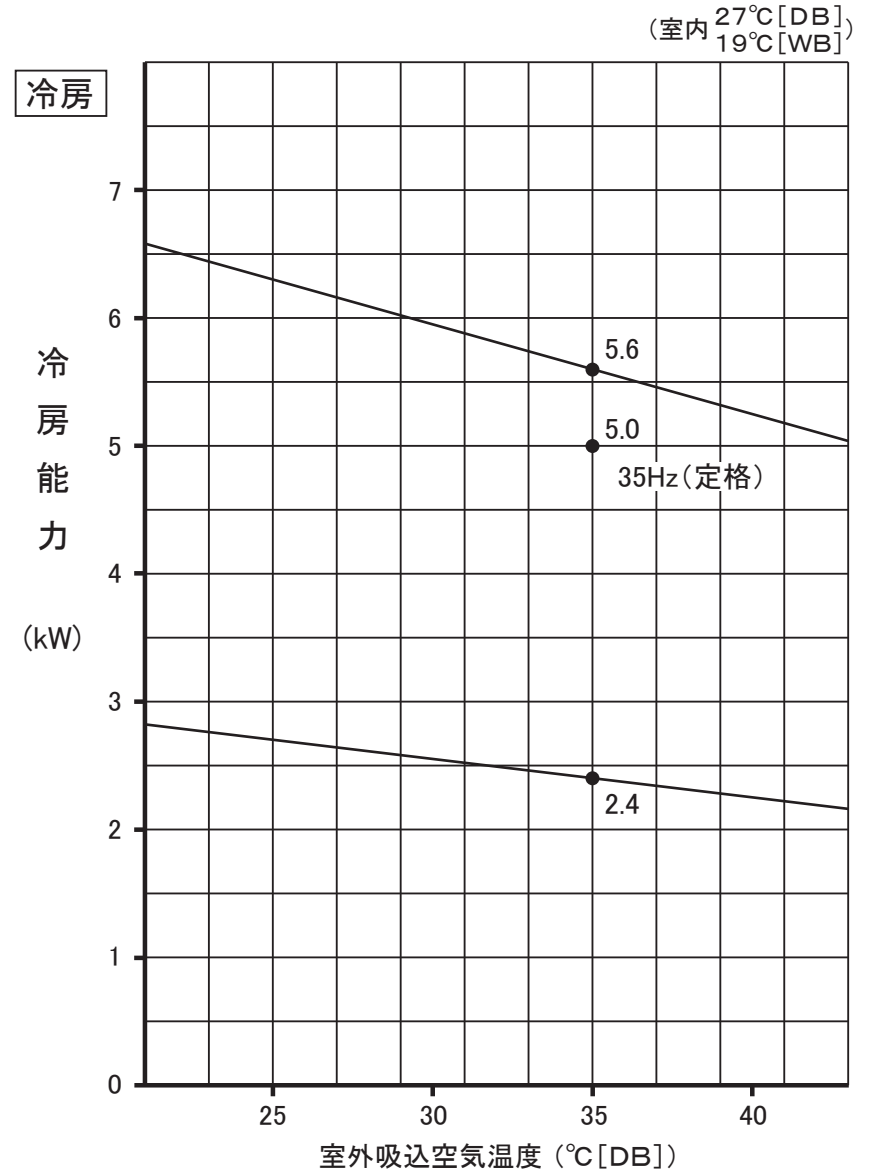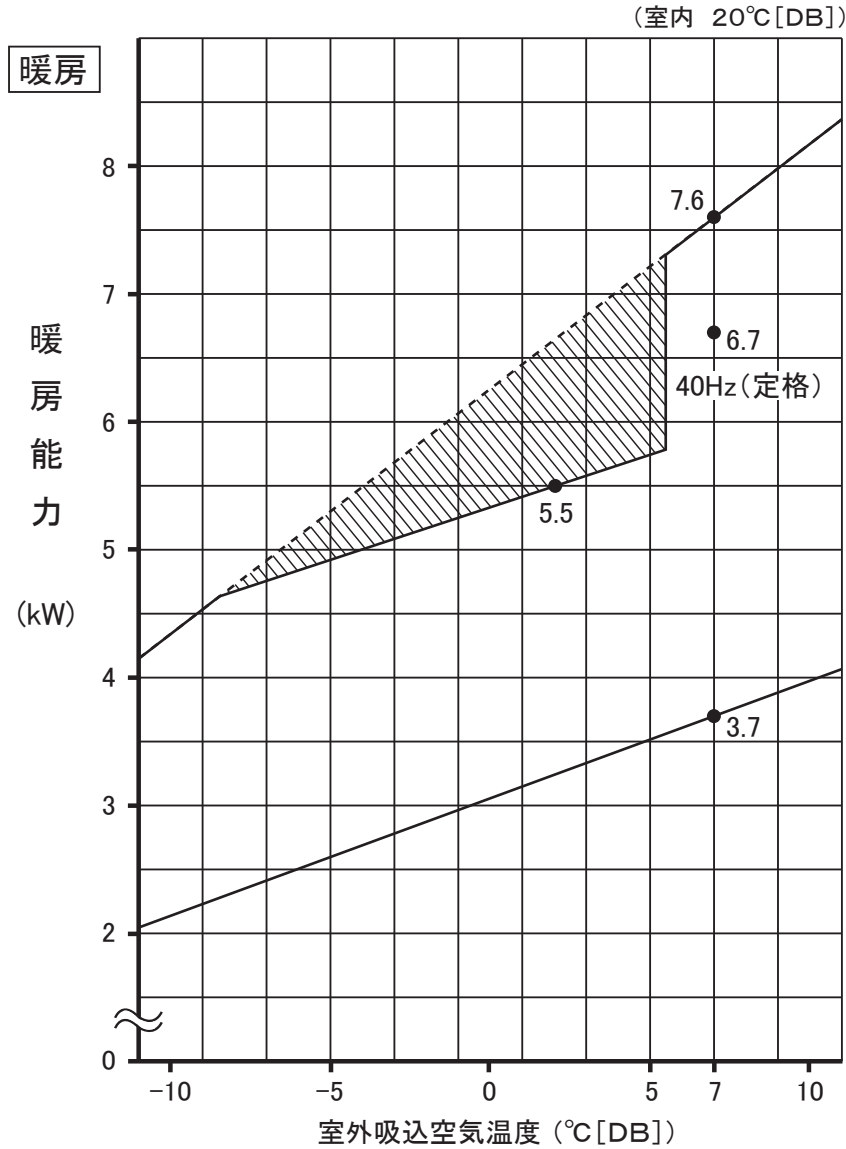

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します



図

NO-SYSTEM50-2

別

室外ユニット MXZ-1022AS

システムマルチ 室内ユニット 50クラス(1台運転時) 能力特性

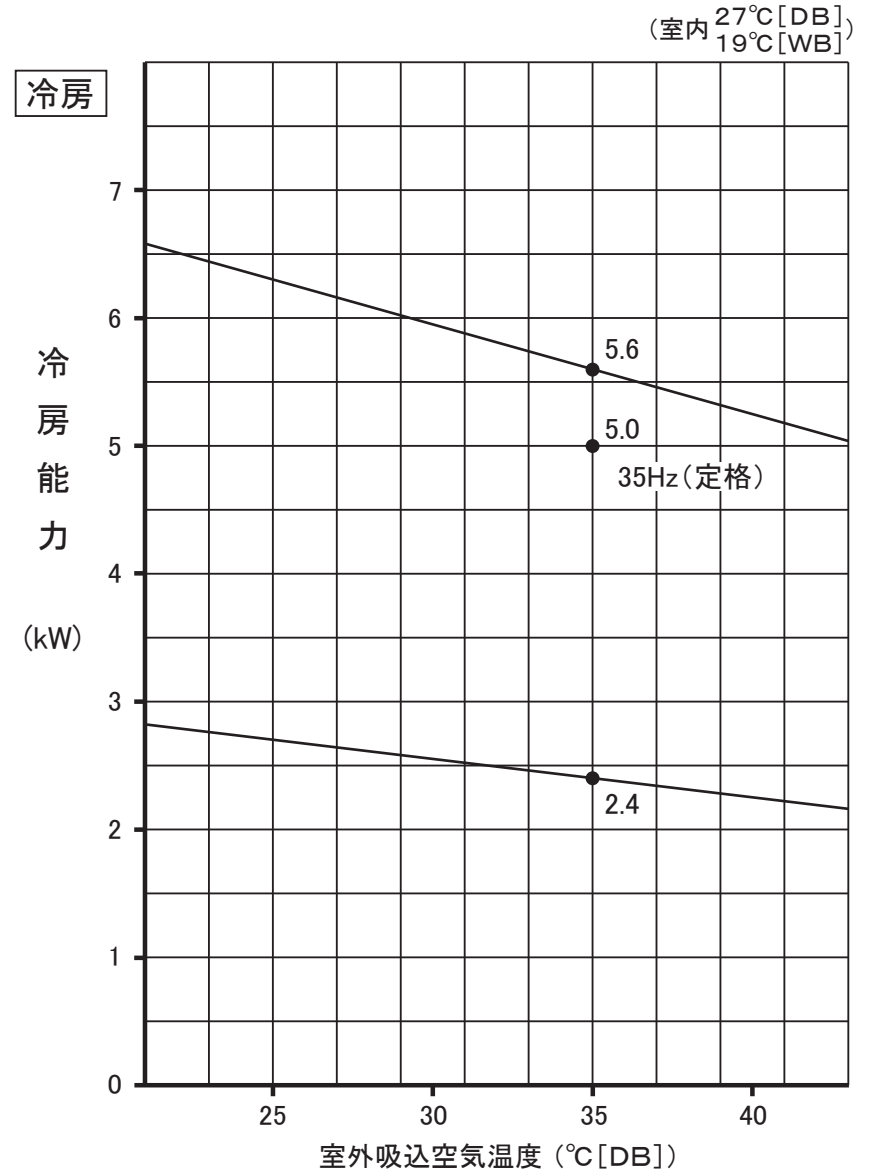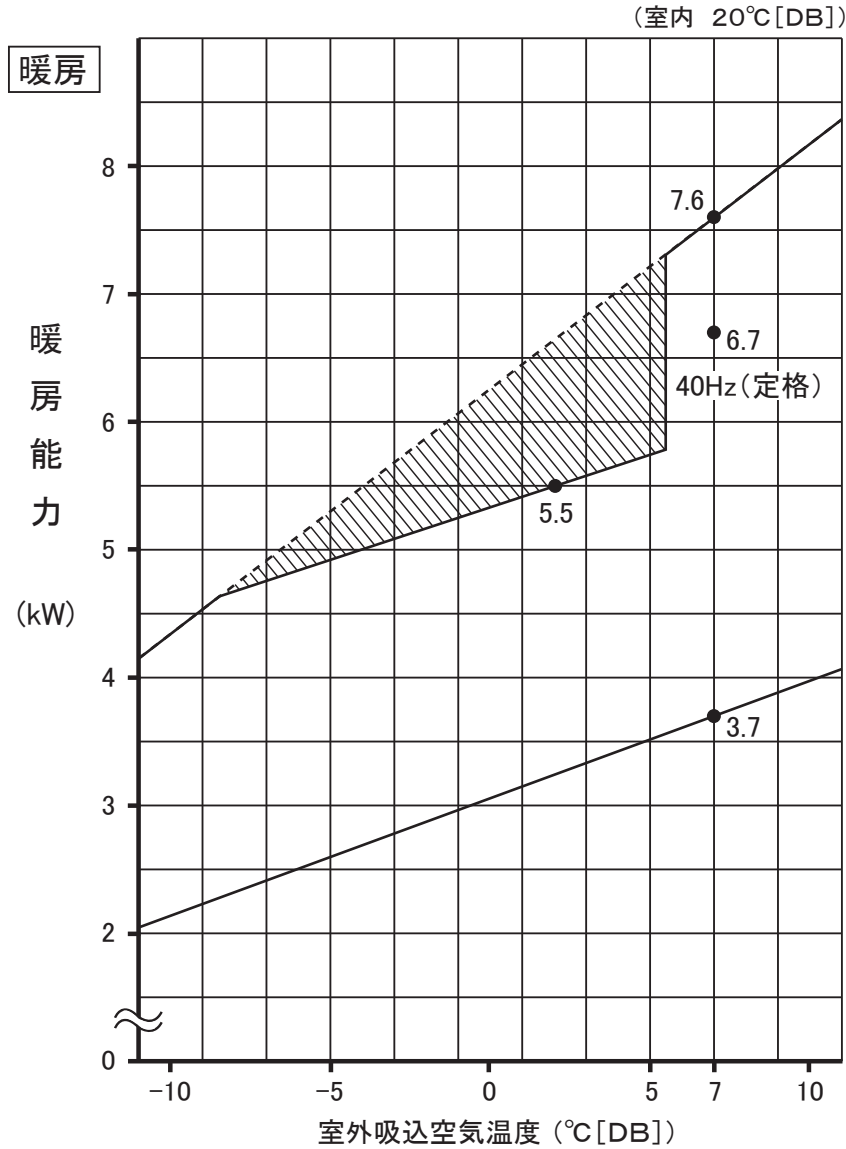

注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-SYSTEM50-3

図