


PCZ-KP56,71,80,90,112,140KM7 電気配線図

【記号説明】

記号	名称	記号	名称	記号	名称
I.B	室内制御基板	TH21	サーミスタ (室内吸込温度検知)	A.B	アドレス設定用基板
FUSE	ヒューズ (6.3A/250V)	TH22	サーミスタ (室内配管 (液管) 温度検知)	SW1	スイッチ (機能切換)
CN25	コネクタ (別売:加湿器)	TH23	サーミスタ (室内配管 (ガス管) 温度検知)	SW11	スイッチ (アドレス設定 1 の位)
CN27	コネクタ (ダンパー)			SW12	スイッチ (アドレス設定 10 の位)
CN32	コネクタ (別売:遠方発停アダプタ)			SW14	スイッチ (分岐口No.設定)
CN41	コネクタ (JEMA標準HA端子-A)			SWA	スイッチ (天井高さ設定)
CN51	コネクタ (集中管理)	MF	送風機用モータ	SWC	スイッチ (別売対応)
CN52	コネクタ (遠方表示)	MV	ペーン用モータ	W.B	ワイヤレスリモコン受光基板
SW2	スイッチ (能力設定 (表1参照))	MT	ムーブアイ用モータ (別売:ムーブアイキット)	BZ	ブザー
SW3	スイッチ (機能切換)	TB2	端子盤 (電源用)	LED1	発光ダイオード (運転表示:ミドリ)
SW4	スイッチ (機種設定)	TB5	端子盤 (室内外伝送線/M-NETリモコン兼用)	LED2	発光ダイオード (暖房準備中表示:オレンジ)
SWE	コネクタ (ドレンポンプ試運転)	TB15	端子盤 (MAリモコン用)	SW1	応急運転 (暖房/下がる)
X1	リレー (別売:ドレンアップメカ)	LEV	リニア膨脹弁	SW2	応急運転 (冷房/上がる)
				DP	ドレンアップメカ
				FS	ドレンフロートスイッチ

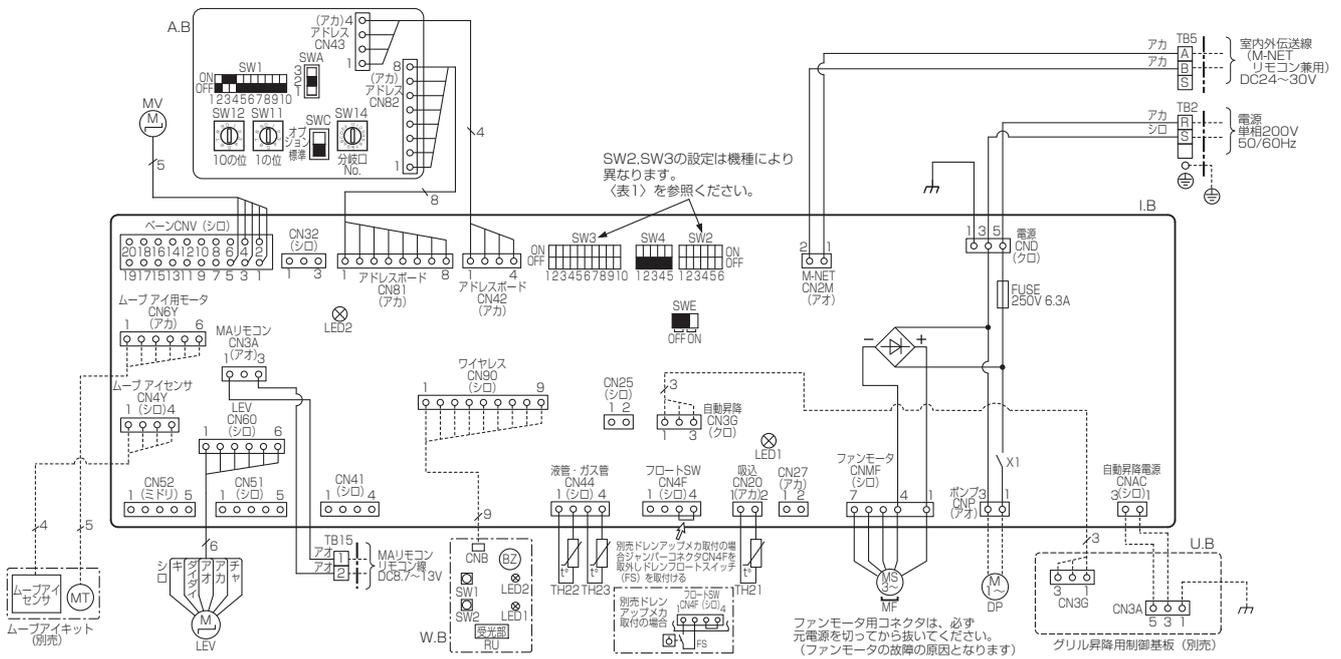

【注意】

1. 室外ユニットのサービスについては、必ず室外ユニットの電気配線図を参照ください。
2. MAリモコン使用の場合は、TB15に接続してください。
伝送線は無極性です。
3. M-NETリモコン使用の場合は、TB5の番号〔A,B〕に接続してください。伝送線は無極性です。
4. TB5の番号〔S〕は、シールド線の接続部です。
5. □□は端子盤、○○○○はコネクタを示します。
6. SW2、SW3のデップスイッチ設定は能力により異なります。
(表1参照)
7. ■がスイッチの位置を示します。

〈表1〉

能力形名	SW2	SW3
56形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	
71形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	
80形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
90形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	
112形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	
140形	ON OFF 1 2 3 4 5 6	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

【自己診断】

リモコンの「点検」スイッチを連続して「2度」押すと点検モードとなります。
〈表2〉の点検コード (リモコン液晶表示) は主に室内ユニット関連を示します。
〈表2〉以外の点検コードが表示された場合は室外ユニット側 (サービスパネル) または、サービスハンドブック等を参照願います。

〈表2〉

点検コード	点検内容	点検コード	点検内容
2500	漏水異常	6606	伝送プロセッサとの通信異常
2502	ドレンポンプ異常	6607	ACK無し
5101	吸込温度センサ (TH21) (又は、吐出温度センサ (TH1)) 異常	6608	応答無し
5102	液管温度センサ (TH22) (又は、吸入圧力飽和温度センサ (TH2)) 異常	6831	MAリモコン通信受信異常
5103	ガス管温度センサ (TH23) (又は、液面検知温度センサ (TH3)) 異常	6832	MAリモコン通信送信異常
6833		6833	MAリモコン通信送信異常
7100	合計能力エラー	7100	合計能力エラー
5701	フロートスイッチコネクタ外れ	7101	能力コードエラー
6600	アドレス二重定義エラー	7102	接続ユニット台数オーバー
6602	伝送プロセッサH/Wエラー	7105	アドレス設定エラー
6603	伝送路Busyエラー	7111	リモコンセンサ異常

(室内基板のサービス用LED)

記号	意味付け	機能
LED1	主電源	主電源 (室内機200V) 印加時→点灯
LED2	MAリモコン給電	MAリモコン給電時→点灯

図番

PCZKP56KM7-DE

副番