
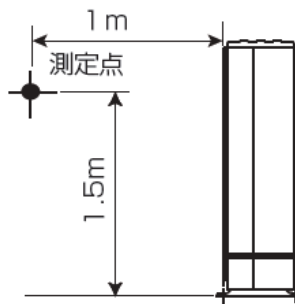


PFTV形室外ユニット


騒音分析成績表

室外構成ユニット PUTV-P140DM-E(-BS,-BSG)

測定場所:無響音室  
計器:B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	56.2	50.7	48.9	48.8	44.5	40.1	34.9	36.1	50	(dB)
低騒音	50/60Hz	54.2	48.7	46.9	46.8	42.5	38.1	32.9	34.1	48	(dB)

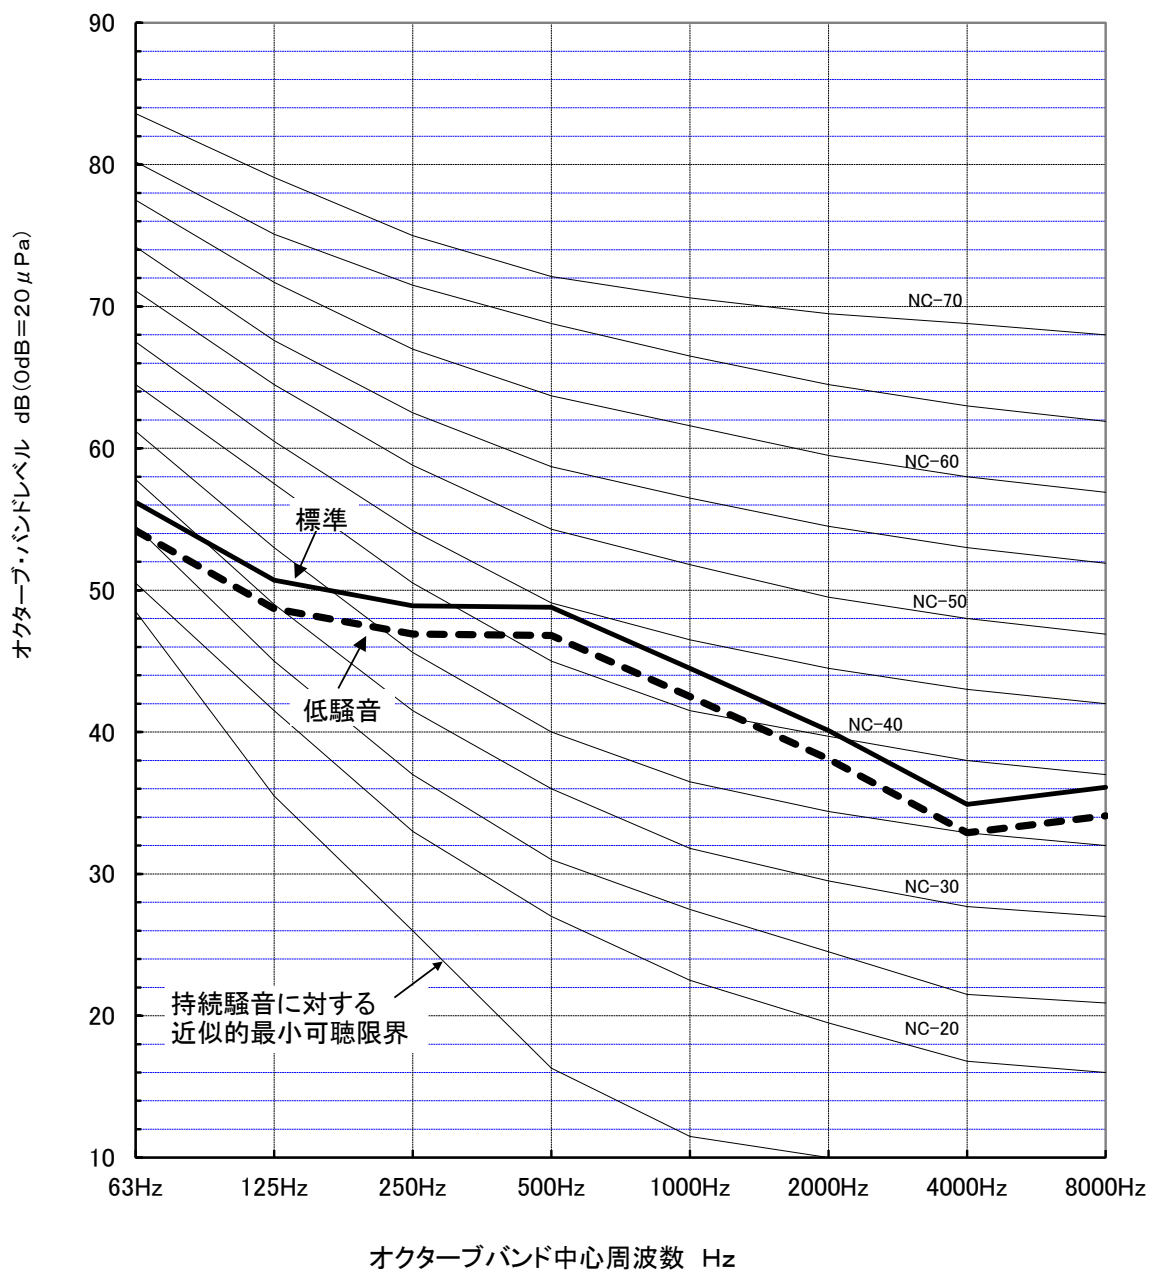

三菱電機株式会社	作成日	17-09-08	仕様書番号	PUTVP140DME-NC	副番	*
----------	-----	----------	-------	----------------	----	---