


運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C	被測定物	MSZ-BXV222 形 室内ユニット
	暖房 20 °C	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 44 dB 暖房 45 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

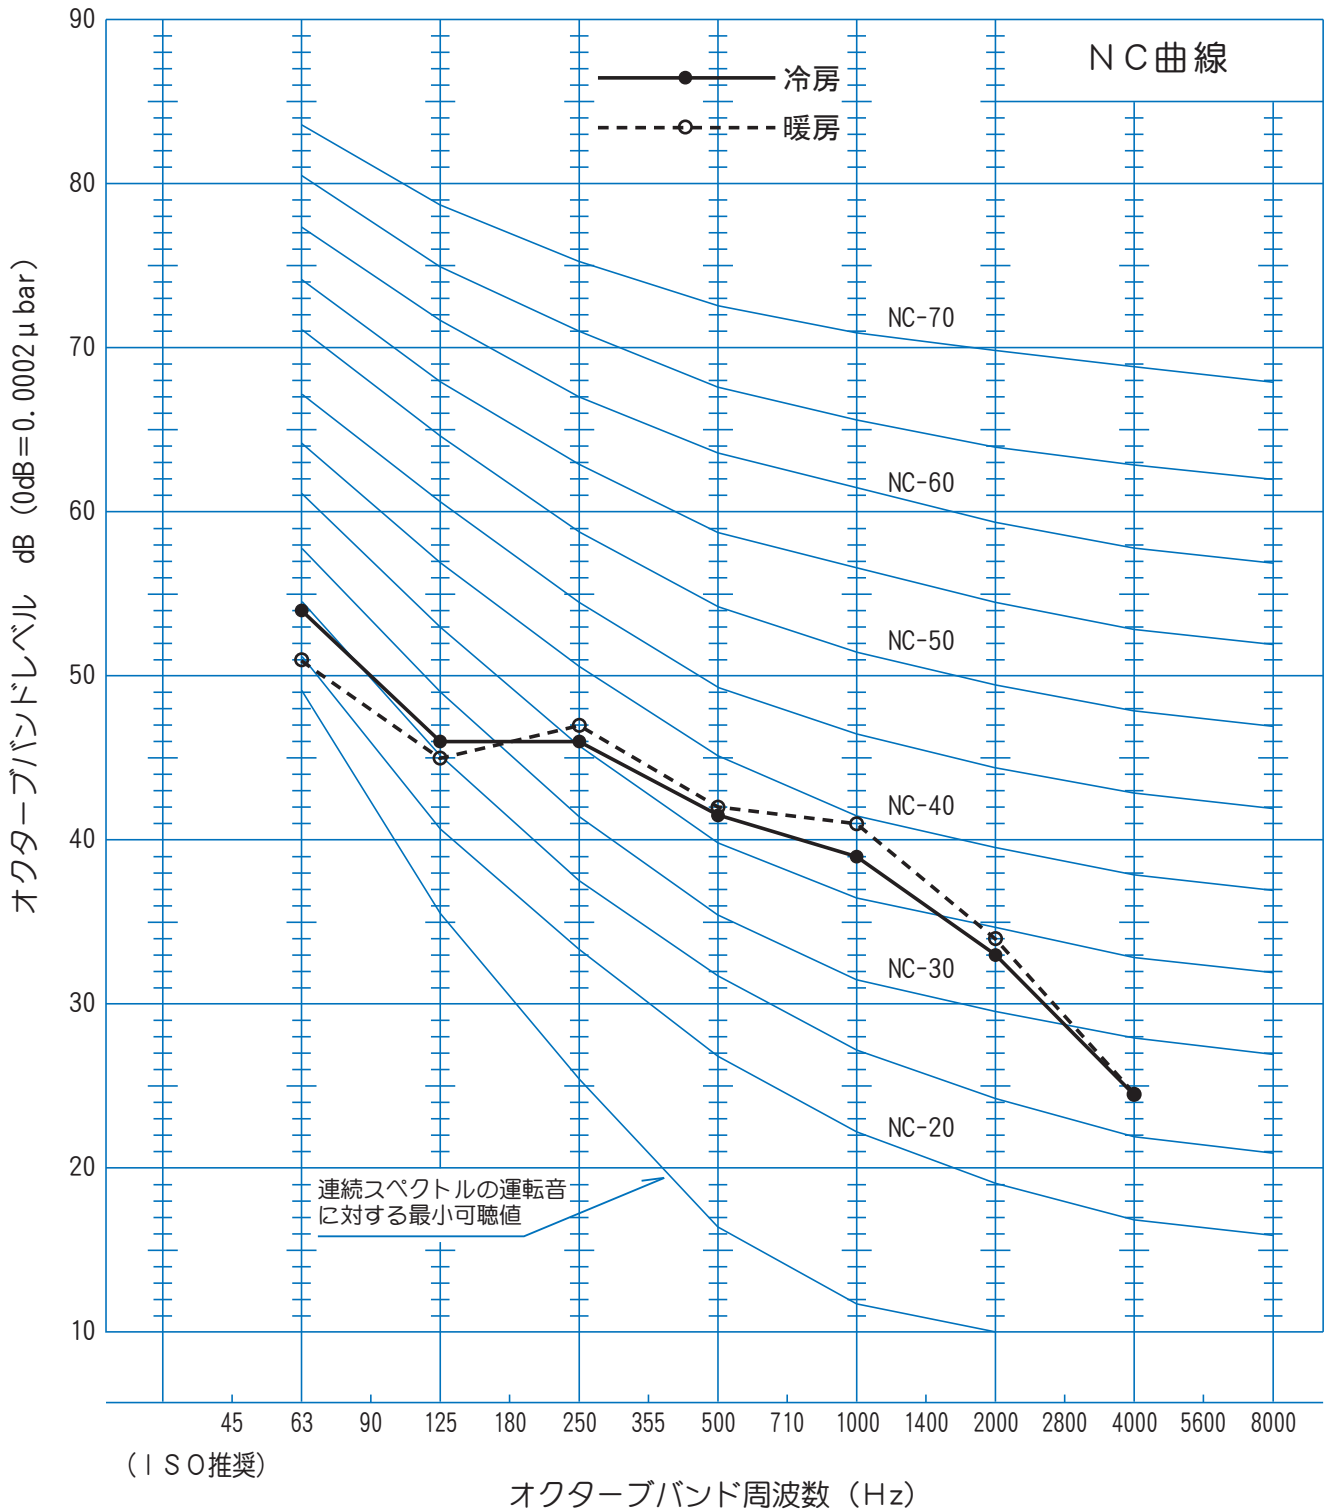

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C	被測定物	MSZ-BXV222 形 室外ユニット
	暖房 7 °C	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 45 dB 暖房 45 dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS C 9612 による。

