運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 ℃	被測定物	MSZ－GV400S 形 室内ユニット
	暖房 20 ℃	備　　考	50/60Hz　強ノッチ運転
暗 騒 音	15 dB		オーバーオールA特性運転音　冷房 47 dB 暖房 48 dB
測定場所	無 響 室		測定法は JIS C 9612 による。

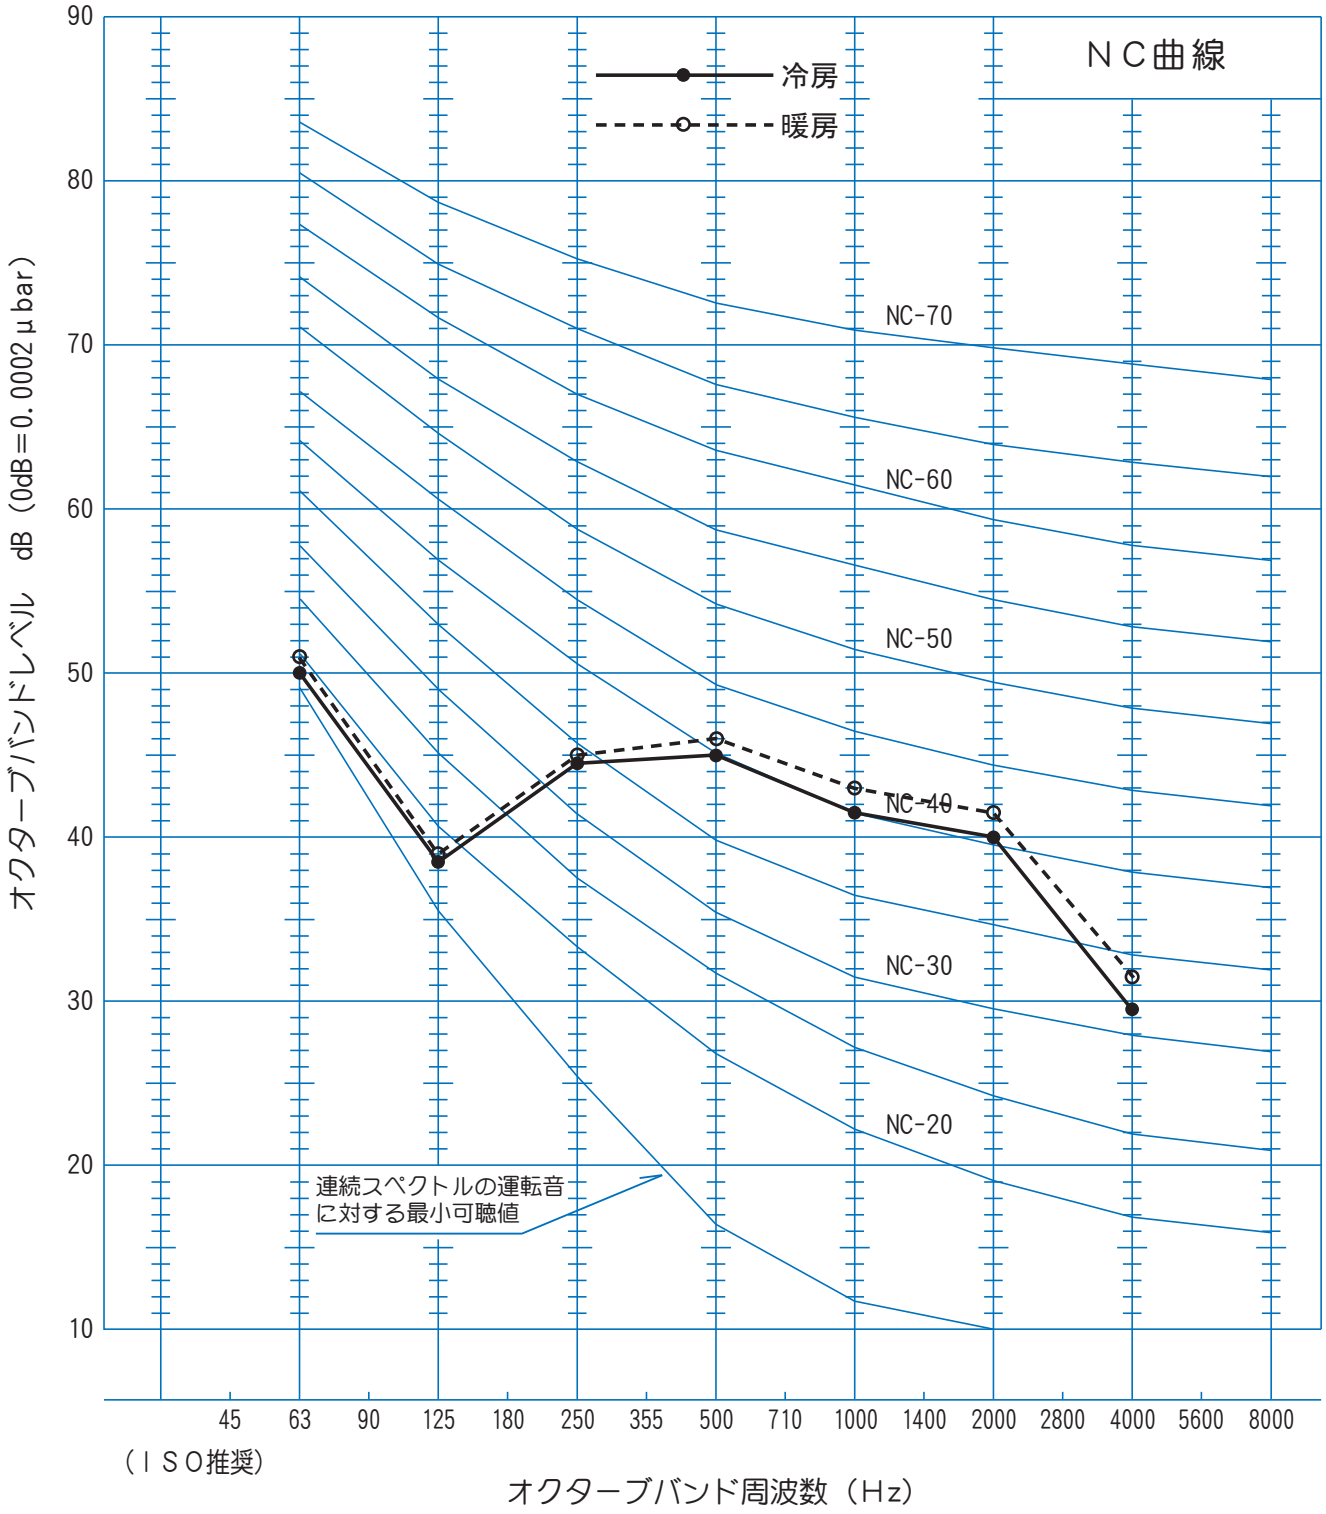

図番	UN-MSZGV400S-1	副番	