# 運転音分析成績書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 周囲温度 | 冷房 35 ℃ | 被測定物 | MSZ－XD255 形 室外ユニット |
| | 暖房 7 ℃ | 備考 | 50/60Hz |
| 暗騒音 | 15 dB | A特性音響パワーレベル | 冷房 59 dB<br>暖房 60 dB |
| 測定場所 | 無響室 | 測定方法は JIS C 9612:2013<br>ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値 | |

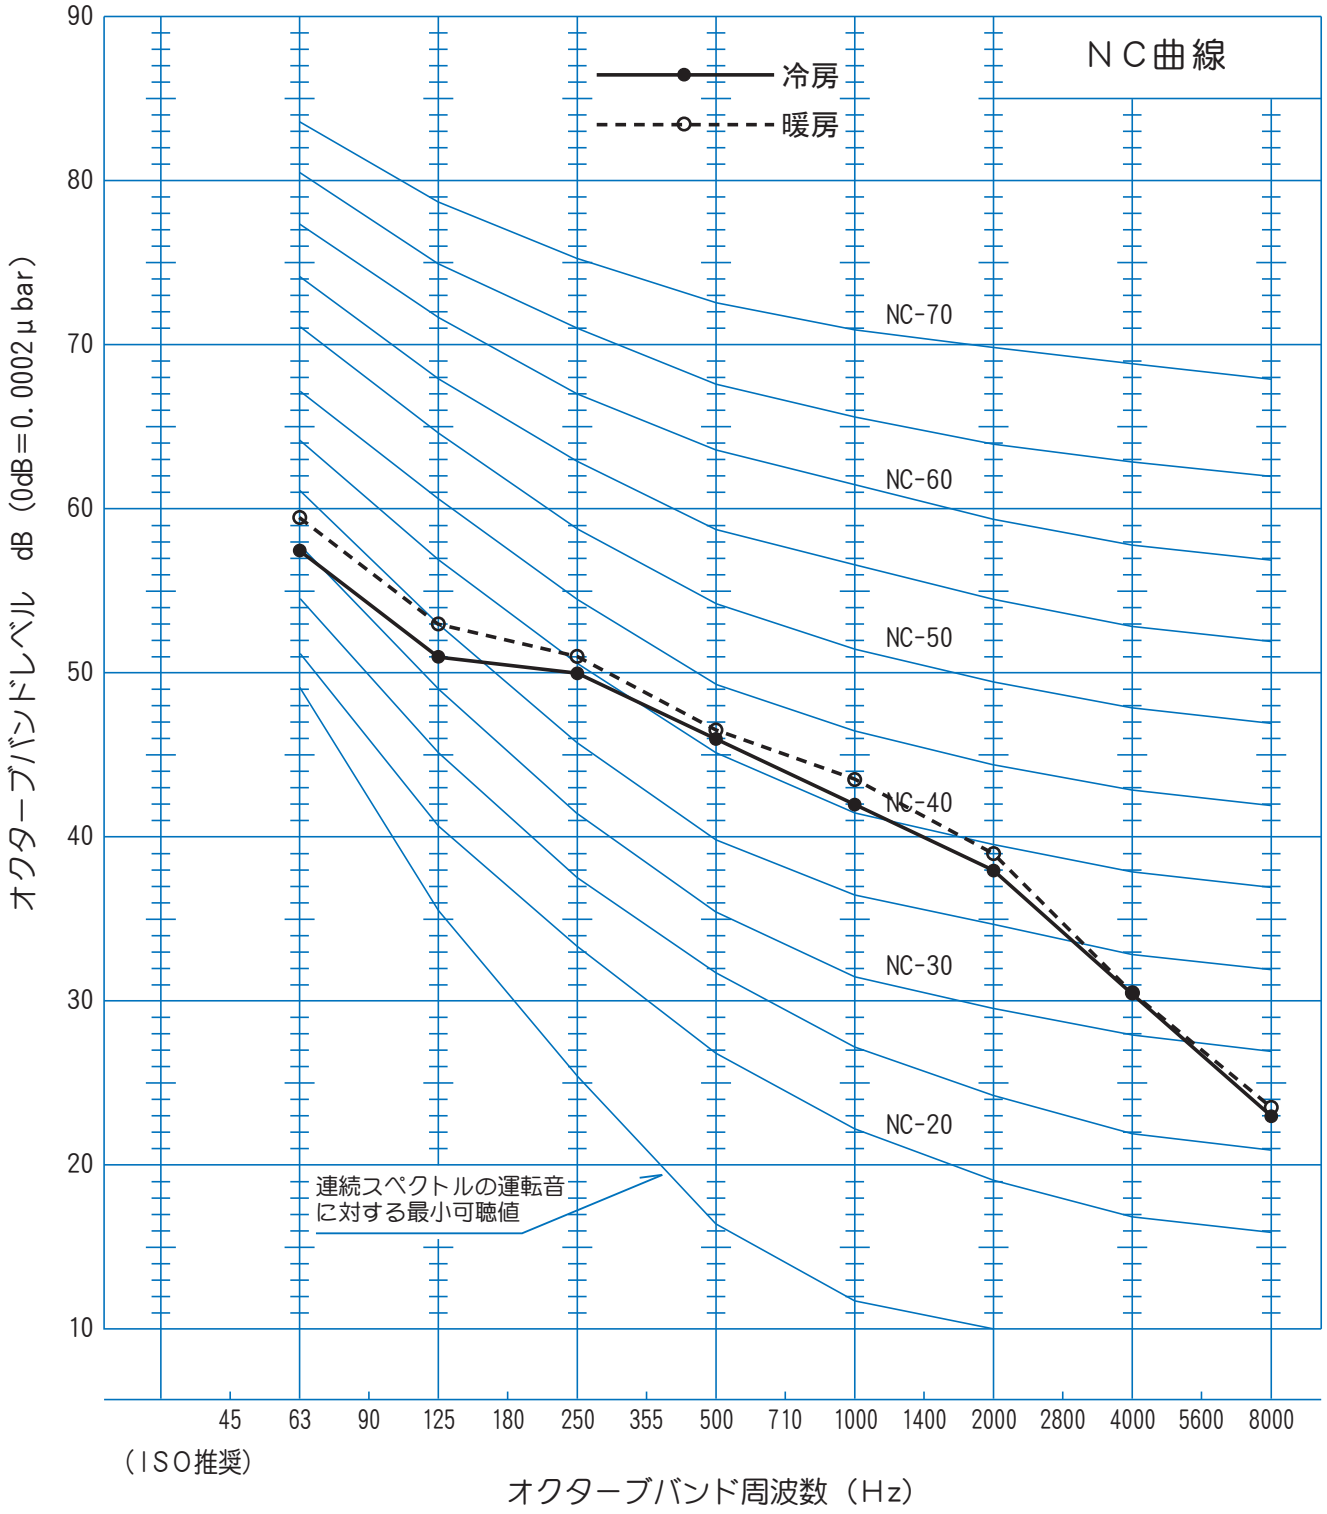


| 図番 | UN-MSZXD255-2 | 副番 | |
|---|---|---|---|