
運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 ℃	被測定物	MSZ－ZXV632S 形 室外ユニット
	暖房 7 ℃	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB		オーバーオールA特性運転音 冷房 51 dB 暖房 52 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。

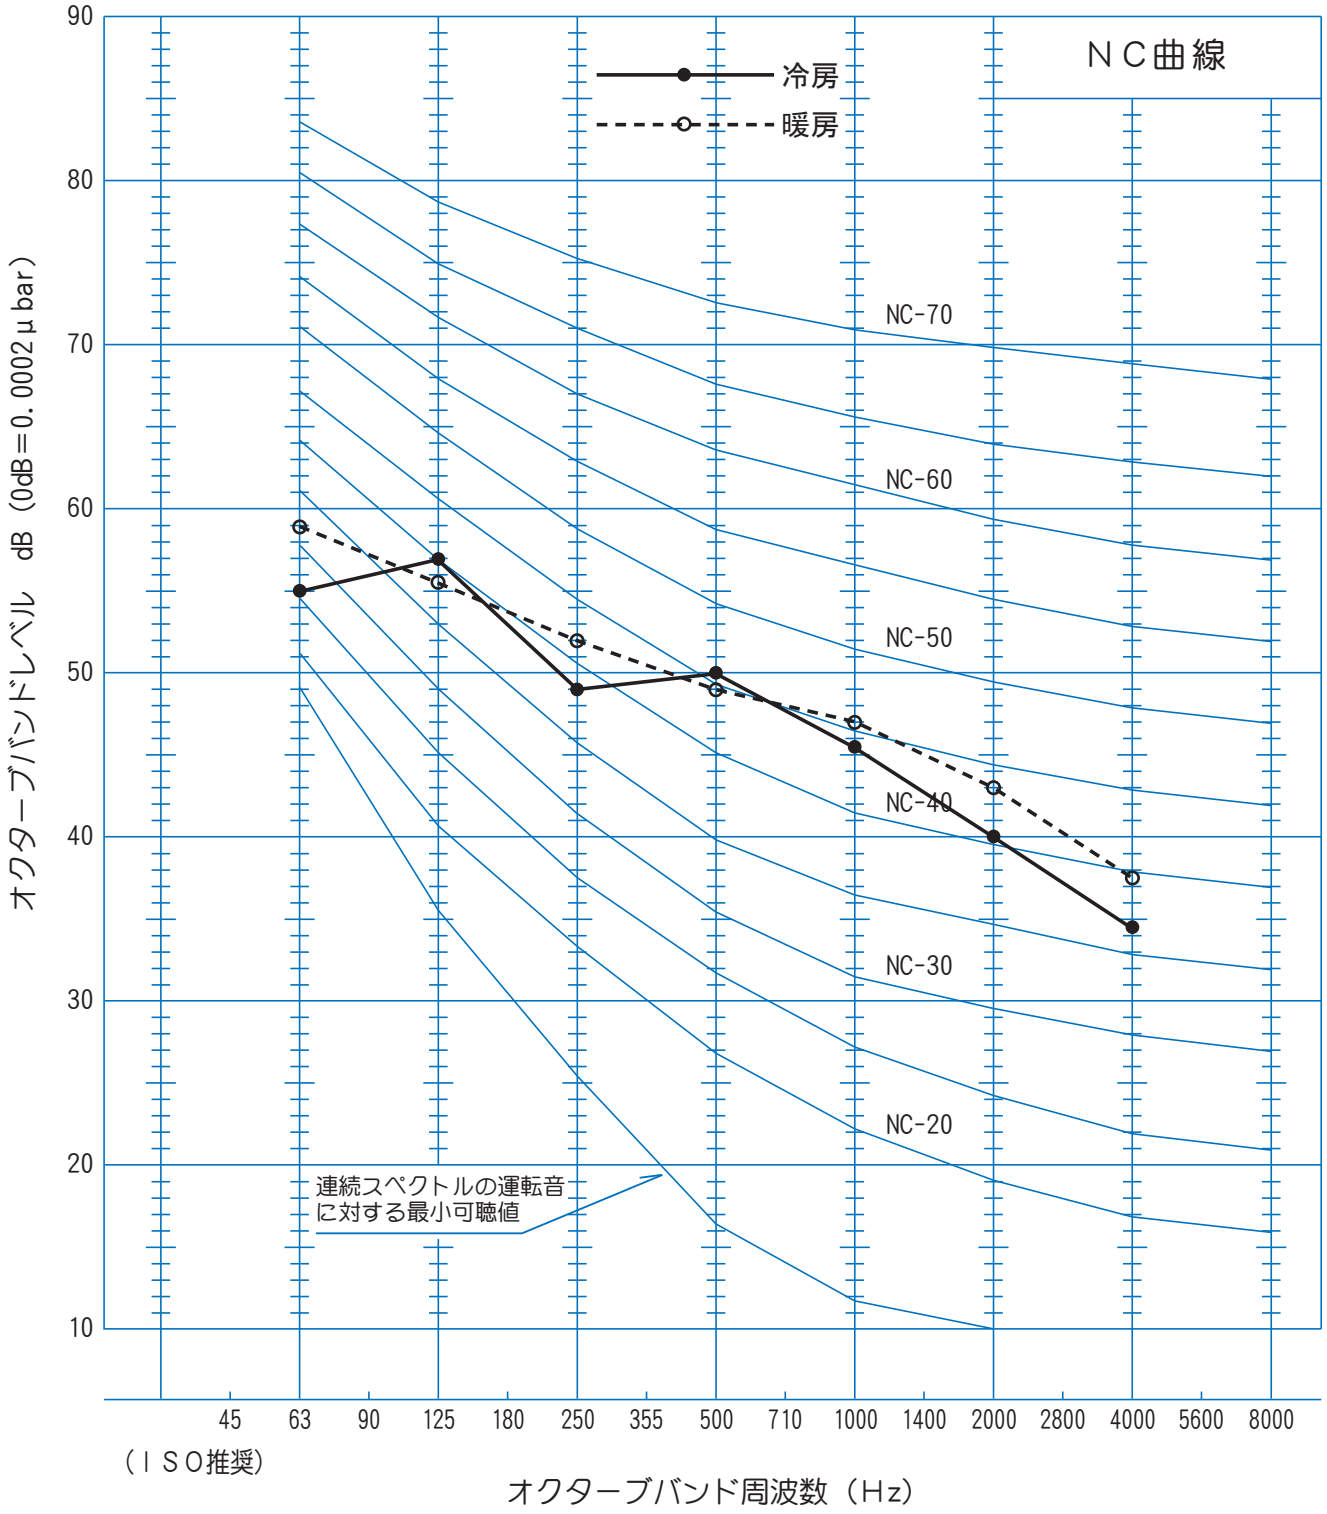

図番	UN-MSZZXV632S-2	副番	