
運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 ℃	被測定物	MSZ−ZXV9021S 形 室外ユニット
	暖房 7 ℃	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	A特性音響パワーレベル	冷房 74 dB 暖房 72 dB
測定場所	無響室	測定方法は JIS C 9612:2013 ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値	

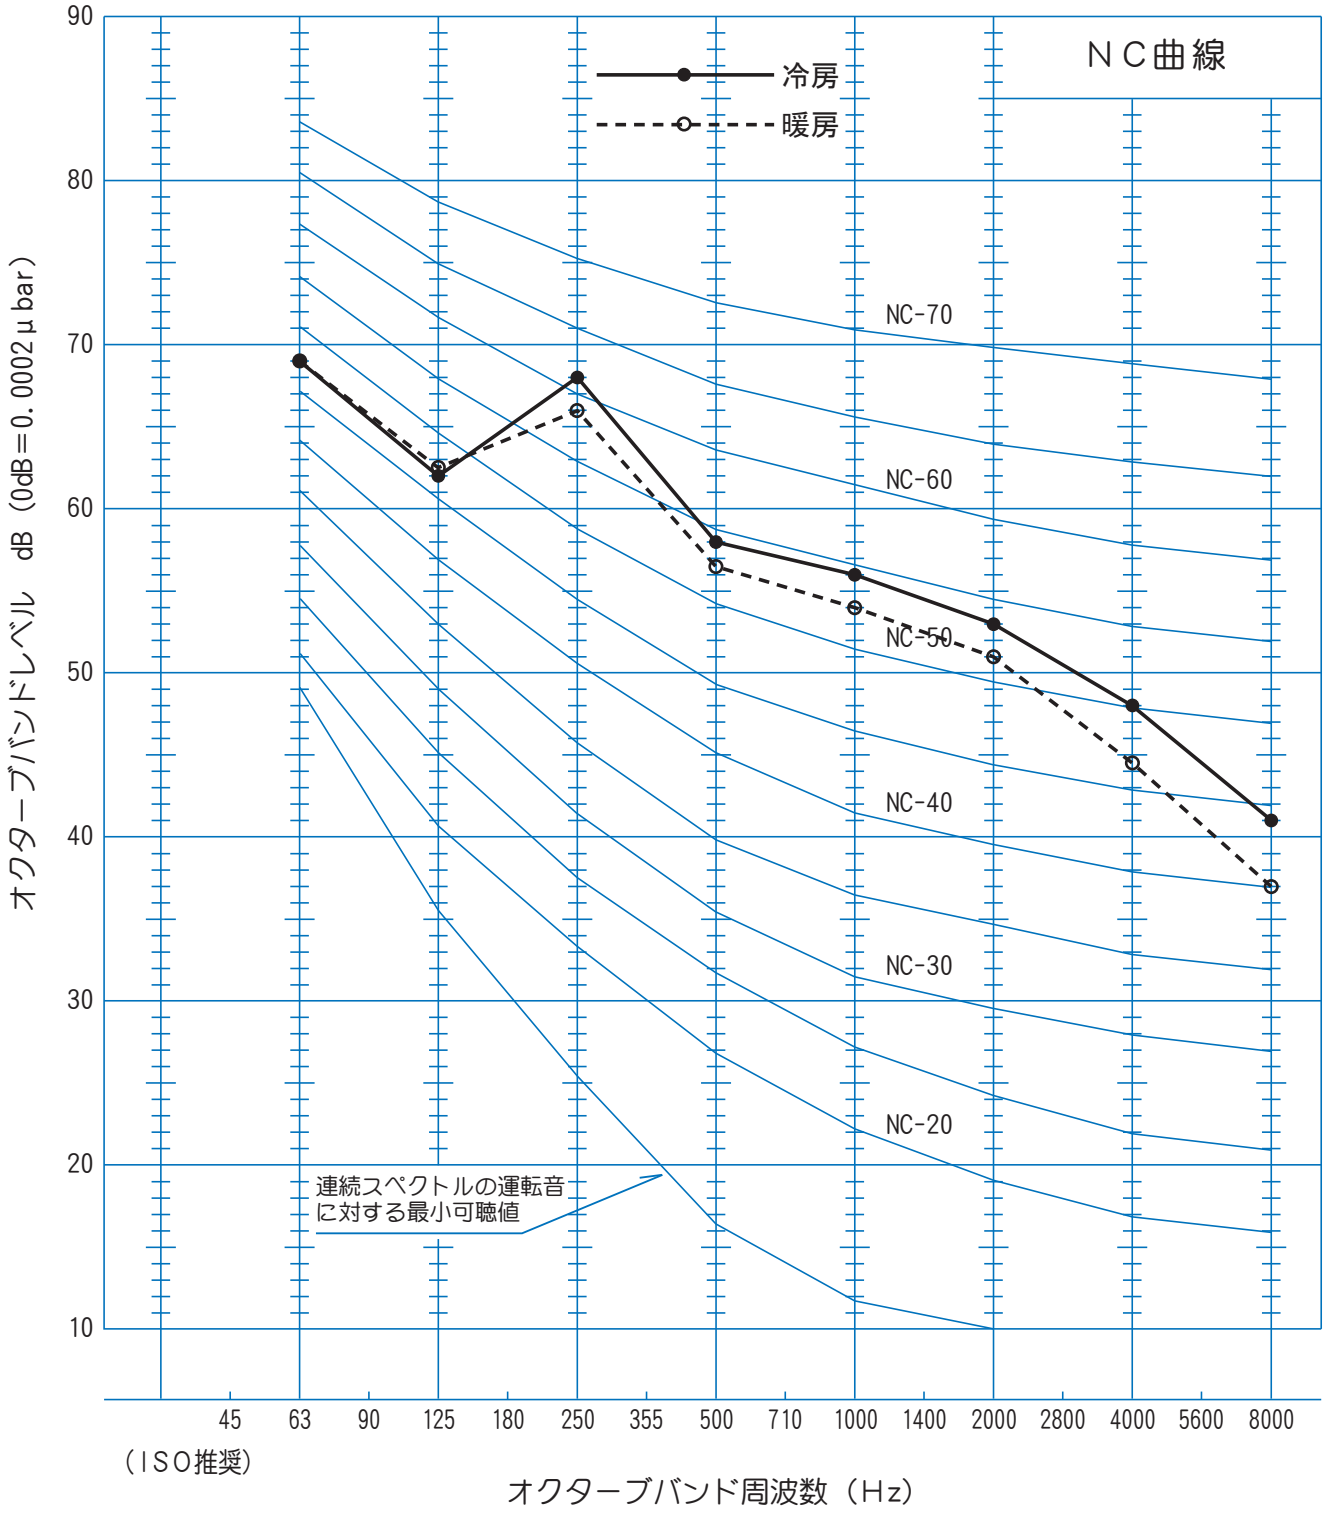

図番	UN−MSZZXV9021S−2	副番	