


# 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C	被測定物	MSZ-GV4020S 形 室外ユニット
	暖房 7 °C	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	A特性音響パワーレベル	冷房 61 dB 暖房 64 dB
測定場所	無響室	測定方法は JIS C 9612:2013	ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値

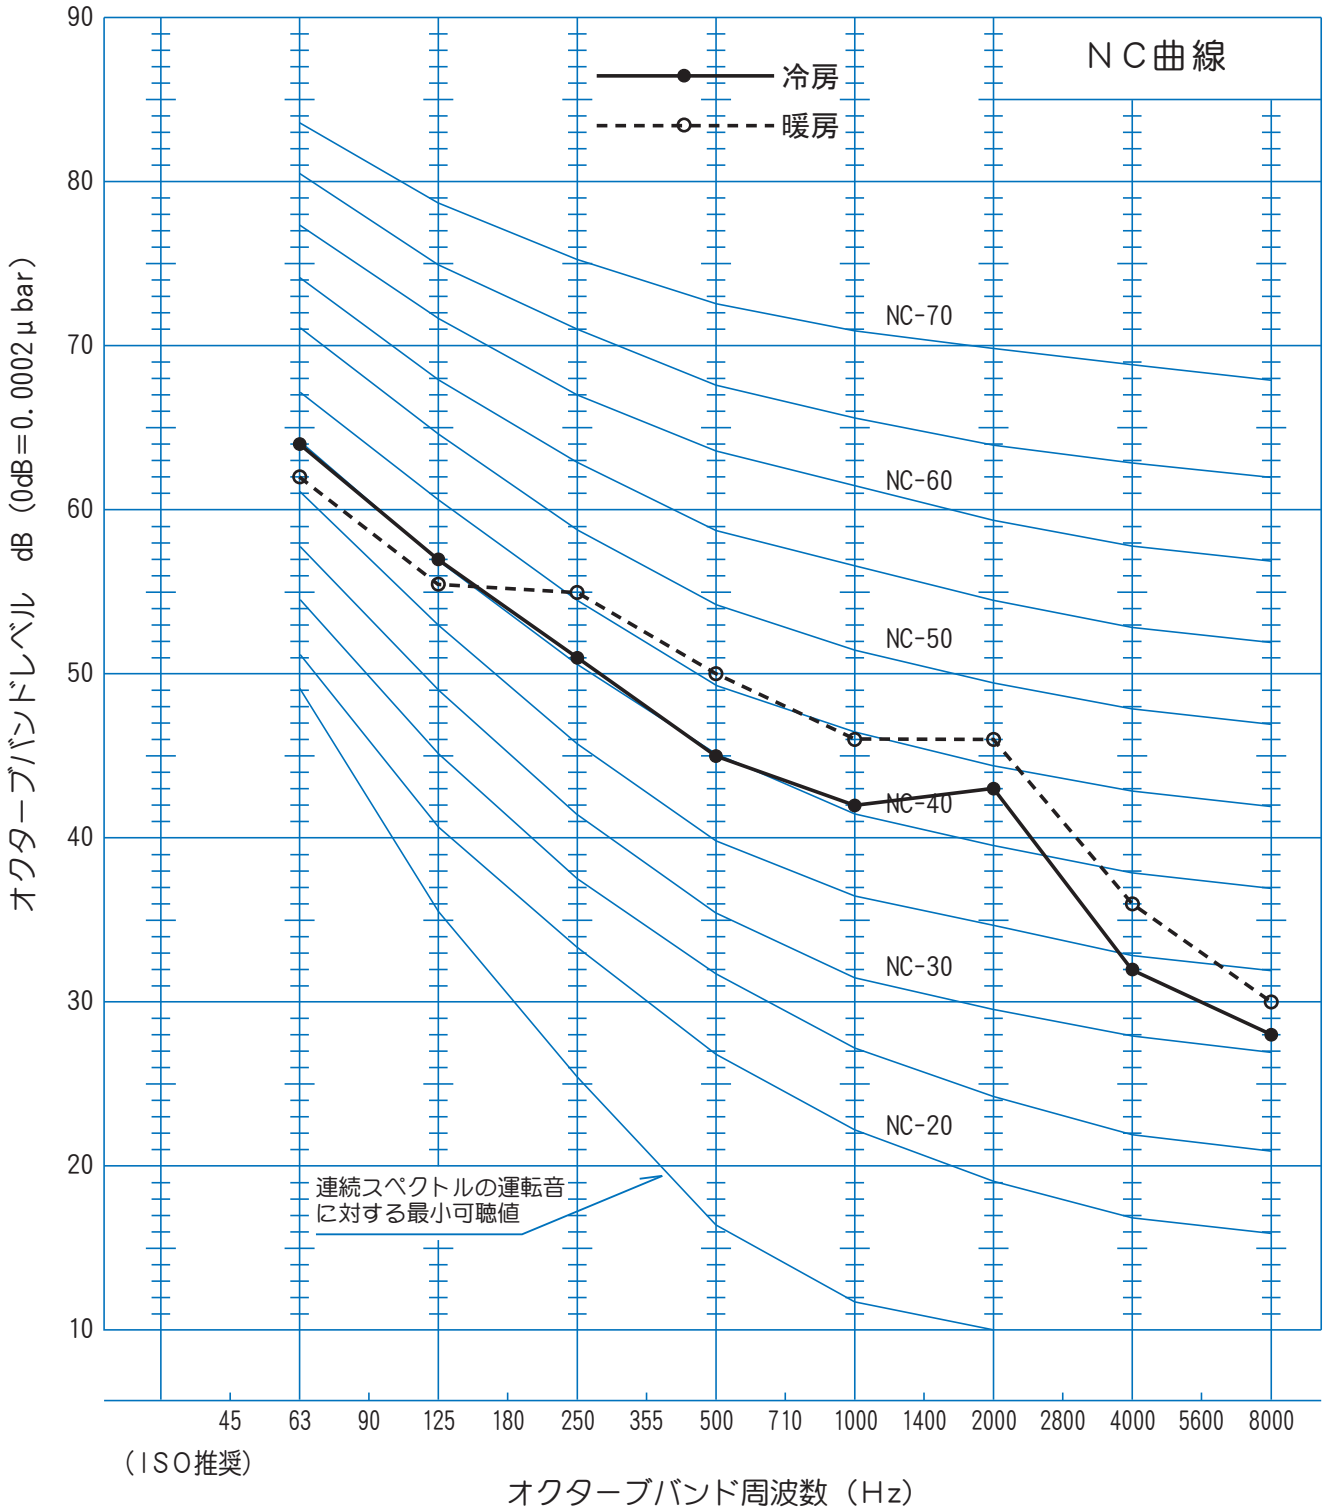

# 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C	被測定物	MSZ-GE4020S 形 室外ユニット
	暖房 7 °C	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	A特性音響パワーレベル	冷房 61 dB 暖房 64 dB
測定場所	無響室	測定方法は JIS C 9612:2013	ユニットからの距離は JIS C 9612:2005 による換算値

