

三菱電機パッケージエアコン圧力計 PAC-KK63PG 取付説明書

R410A対応

1. 部 品


この箱には、この説明書の他に下記部品が入っていますのでご確認ください。

品番	品 名	個数	備 考	品番	品 名	個数	備 考
①	圧力計 *	1	高低圧一体型	⑥	取付ゴム	1	
②	ネジ	4	4×10	⑦	取付板	1	
③	配管	1	高圧側 φ2 (赤マーク付)	⑧	パイプカバー	1	P450以下用 (小)
④	配管	1	低圧側 φ4	⑨	パイプカバー	1	P500以上用 (大)
⑤	のぞき窓	1		⑩	結束バンド	2	

*圧力計の測定範囲：高圧側 0~6MPa / 低圧側 0~4MPa

2. 取付要領

- ユニットの運転を停止した後、前パネルを取り外してください。
- 品③④配管の注意ラベル側を品①圧力計にフレア接続 (締付トルク 16±2N・m) し、反対側を高・低圧のチェックジョイントにフレア接続 (締付トルク 20±2N・m) してください。(図2)
- 高圧チェックジョイント側の品③配管のキャピラリーで、ループ部分は品⑧⑨パイプカバーを配管に取付け、1ループ逃がして品⑩結束バンドで固定してください。パイプカバーはP450以下の場合は⑧、P500以上の場合は⑨を使用してください。(図3)
*前板に接続用チェックジョイントが取付いている機種は除く。
- 圧力計側の高圧側キャピラリーと、低圧側キャピラリーを結束バンド⑩で固定してください。(図3)
- エアパージを行うには圧力計側の配管フレアナットを少し緩め、その接続部よりシューツというエア抜け音を確認したら直ちに本締めしてください。
*ガス漏れのないことを確認してください。
- 品⑦取付板を前パネル上部のノックアウト穴に合う位置に品②ネジ (2個) にて取り付けてください。(図1、2)
- 品①圧力計を先ほど取り付けた品⑦取付板に品②ネジ (2個) にて取り付けてください。(図2)
- 前パネル上部のノックアウト穴を打ち抜いて、品⑤のぞき窓、品⑥取付ゴムを取り付けてください。(図4)
- 前パネルを取り付けてください。

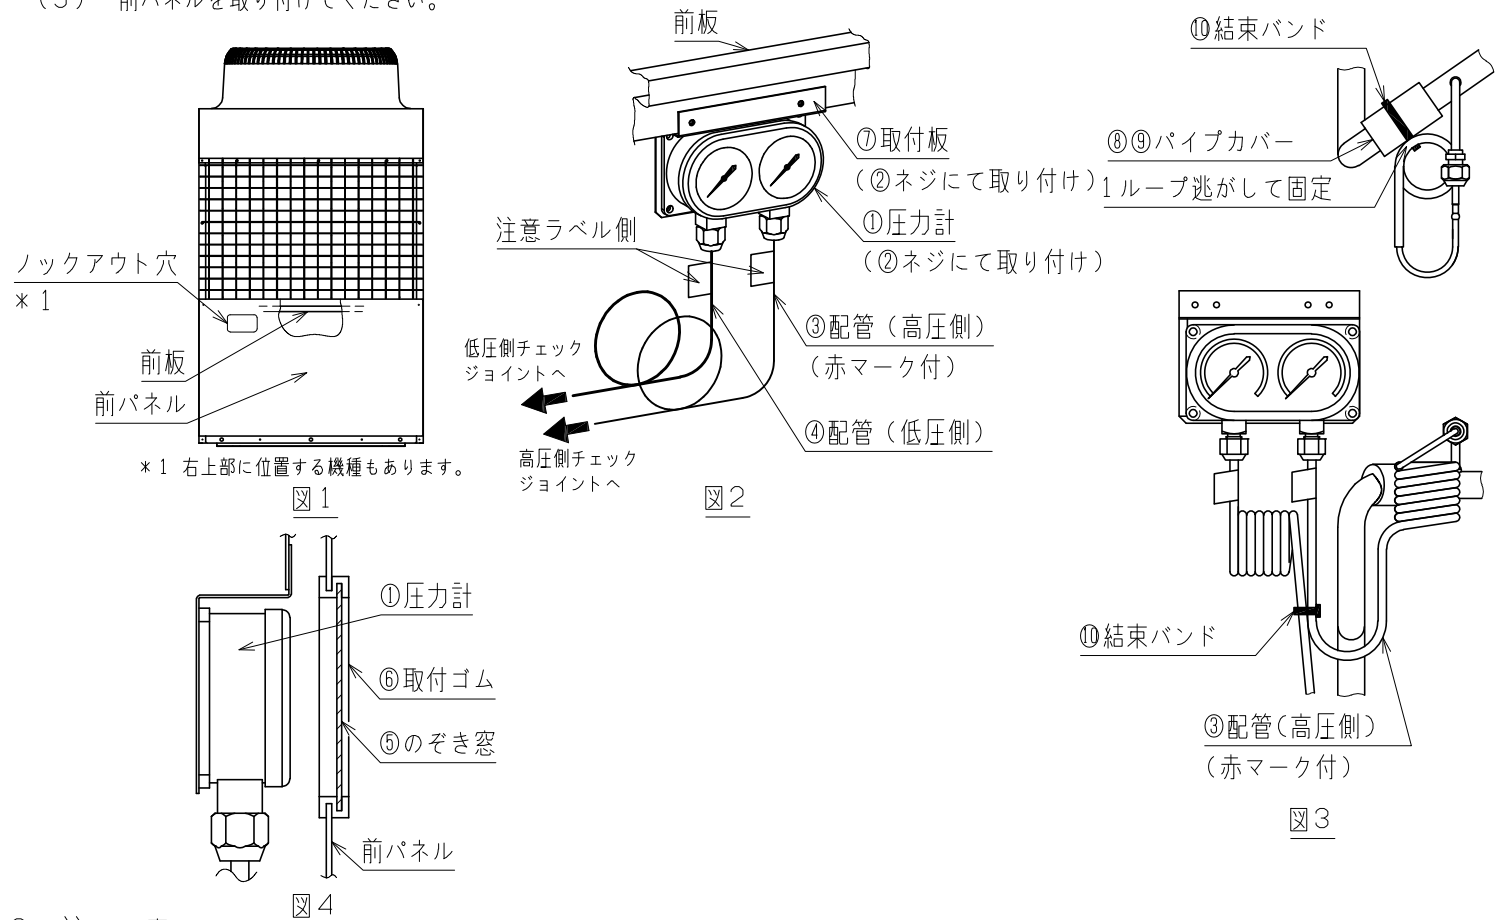

3. 注 意

- 圧力計の配管が板金のエッジや他の配管に接触しないように注意してください。
又、ボールバルブ等の操作の邪魔にならないようしてください。
- 作業を行う場合には、手袋等の防具を着用し板金のエッジには十分注意してください。