

三菱電機エアコン別売部品 フィルタボックス PAC-KE75,95TB 取付説明書

WT02589X06

⚠注意 適用機種を必ず確認し、取付け間違いのないようにお願いします。

安全のために必ず守ること

- ご使用前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ取付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠警告	誤った取扱いをしたとき、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたとき、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- ・お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しく下さい。
- ・お使いになる方は、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しく下さい。また、お使いになる方が変わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しく下さい。

⚠警告

取付けは、販売店又は専門業者に依頼してください。

- ご自分で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってください。

- 取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

空気清浄機、加湿器、暖房用電気ヒータ等の別売品は必ず、当社指定の製品を使用してください。

- また、取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けられ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

- 修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付けをする前に

注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。

- 食品の品質低下等の原因になります。

特殊環境には、使用しないでください。

- 油・蒸気・硫化ガスなどの多い場所で使用しますと性能を著しく低下させたり、部品が破損することがあります。

取付け（移設）・電気工事をする前に

注意

製品の運搬には、十分注意してください。

- 20 kg以上の製品の運搬は、1人で行わないでください。
- 製品によってはPPバンドによる梱包を行っていますが、危険ですので運搬の手段に使用しないでください。
- 熱交換器フィン表面で切傷する場合がありますので、素手で触れないように注意してください。
- 包装用のポリフクロで子供が遊ばないように、破いてから破棄してください。窒息事故等の原因になります。

梱包材の処理は確実にこなってください。

試運転する前に

注意

濡れた手でスイッチを操作しないでください。

- 感電の原因になります。

運転中にパネルやガードをはずしたまま運転しないでください。

- 機器や回転物、高温部、高電圧に触れると巻き込まれたり、火傷や感電の原因になります。

エアフィルタをはずしたまま運転しないでください。

- 内部にゴミが詰まり、故障の原因になります。

運転停止後、すぐに電源を切らないでください。

- 必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になります。

形名、適用機種

形名	適用機種	適用フィルタ			
		種類	形名	寸法	使用個数
PAC-KE75TB	PEFY-J224・280M-B1	ロングライフフィルタ	PAC-KE85LAF	390 × 600	2個
		高性能フィルタ(NBS65%)	PAC-KE35PAF	394 × 600	
		高性能フィルタ(NBS90%)	PAC-KE45PAF		
PAC-KE95TB	PEFY-P224・280 PE-RP224・280EA	ロングライフフィルタ	PAC-KE85LAF	390 × 600	2個
		高性能フィルタ(NBS65%)	PAC-KE35PAF	394 × 600	
		高性能フィルタ(NBS90%)	PAC-KE45PAF		


付属部品

名称	形状	数量
ラミタイトネジ		12

1 フィルタボックスの取付け

フィルタボックスの取付けは、室内ユニットの据付け前に行ってください。

1. 固定ネジ（12本）を外し本体の吸込フランジ部を取り外します。（写真1-1）
ネジは後で使用しますので無くさないように注意願います。
2. フィルタボックス側面のフタを開きます。

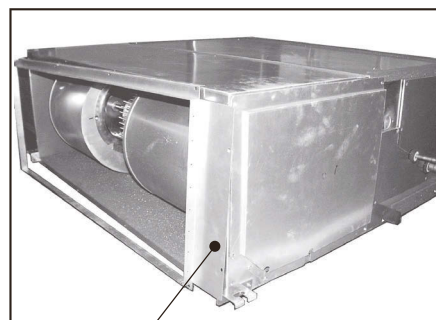

吸込フランジ

写真1-1

3. 付属のネジ（10本）を使用し本体にフィルタボックスを取り付けます。（写真1-2）


ネジを閉め忘れると風漏れの原因になりますので締め忘れのないよう注意願います。



フィルタボックス

写真1-2


4. フィルタボックスに1. で取り外した吸込フランジを取り付けます。（写真1-3）

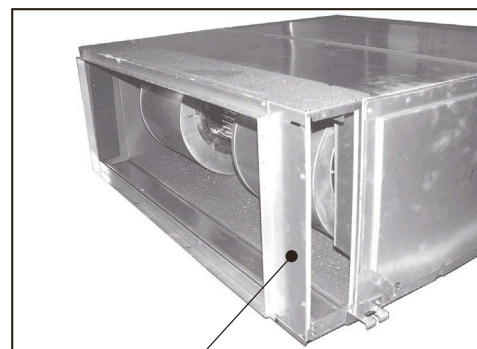

吸込フランジ

写真1-3

5. フィルタ（別売）を挿入しフタを閉めます。（写真1-4）

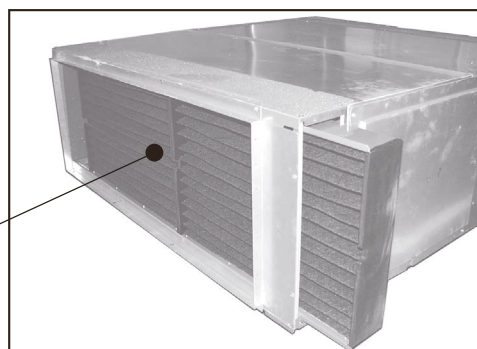

フィルタ(別売品)

写真1-4

2 最終チェック

最終的に作業もれがないかももう一度ご確認願います。

又、フィルタボックスの取付け作業が終わり据付けが完了しましたら、室内ユニットとの接合部から風もれがないか念入りにご確認願います。

ご注意

フィルタボックス内への高性能フィルタとロングライフフィルタの併用はできません。

その他詳細につきましては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。