

## 三菱電機パッケージエアコン別売部品

### フレドフィルター取付説明書

PAC-CJ79・80FF  
PAC-CC98FF

WT05097X03

- 取付けの前には、安全を確保するため必ずこの「取付説明書」をよくお読みください。
- 取付完了後はこの「取付説明書」を大切に保存してください。移設など重サービスを行うとき、きっとお役に立ちます。
- 安全のために必ず守っていただく項目を **⚠** 警告 **⚠** 注意の形で記載しました。

## 安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

<b>⚠ 警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度
<b>⚠ 注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- 図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(一般指示)

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

### ⚠ 警告

販売店または専門業者が取付説明書に従って取付けを行うこと。

- 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

移設・分解・修理をする場合、販売店または専門業者に依頼すること。改造はしないこと。

- 不備がある場合、けが・冷媒漏れ・水漏れ・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

### ⚠ 注意

20kg以上の製品の運搬は、1人でしないこと。

- けがのおそれあり。



運搬禁止

保護具を身につけて作業すること。

- 保護具を付けないとけがのおそれあり。



指示を実行

パネルやガードを外したまま運転しないこと。



- 回転機器に触れると、巻込まれてけがのおそれあり。
- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



使用禁止

## 1. 部品

この箱には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

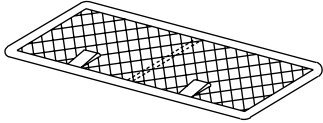部品名	フィルター	
	PAC-CJ79・80FFの場合	PAC-CC98FFの場合
形状		
個数	1個	2個

## 2. 取付要領 ※必ずユニットは停止状態にして、安全のため軍手等保護具を着用のうえ、実施してください。

### ●PAC-CJ79・80FFの場合

- ①前パネル（下）のツマミネジを緩め、前パネル（下）を手で手前に倒してください。…図1
- ②標準フィルターを斜め上方に引き出してください。…図2
- ③フィルターの取手の向きに注意してフィルター（PAC-CJ79・80FF）を標準フィルターを取外した時と逆の手順で取付けてください。…図2
- ④前パネル（下）を元どおり取付けてください。

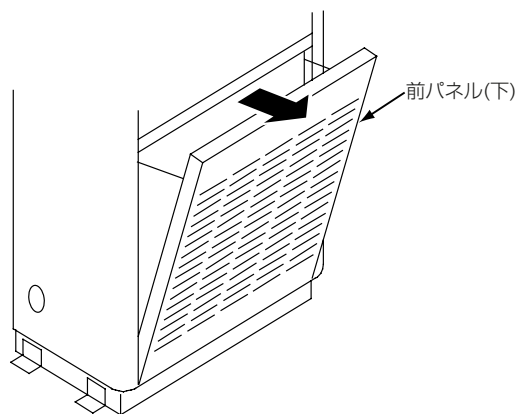


図1

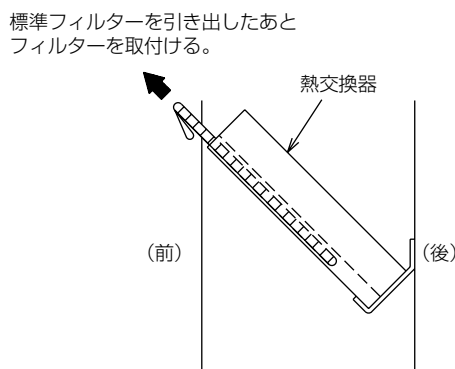


図2

### ●PAC-CC98FFの場合

- ①本体下側の吸込パネル（左右）のツマミネジ（各2カ所）を緩め、パネルを手前に倒してください。…図3  
※左側の吸込パネルを倒さないと、右側のパネルは開きません。
- ②標準フィルターを斜め上方に引き出してください。…図3
- ③フィルターの取手の向きに注意してフィルター（PAC-CC98FF）を標準フィルターを取外した時と逆の手順で取付けてください。…図3
- ④吸込パネル（左右）を元どおり取付けてください。

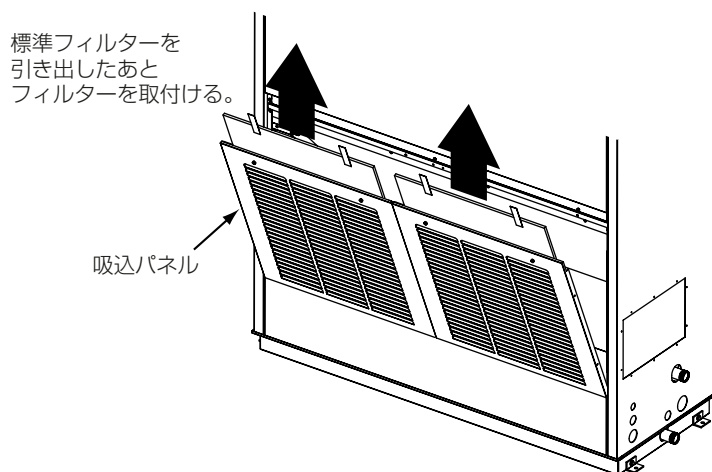


図3

お願い…取外した標準フィルターは使用しません。お客様とご相談のうえ、処理してください。

# 三菱電機株式会社

本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)  
冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

WT05097X03