



お願い
適用機種を必ず確認し、取付け間違いのないようにお願いします。

三菱電機エアコン 別売部品 フィルターボックス

形名

PAC-KE96TB
PAC-KE97TB

取付説明書

安全のために必ず守ること

- ご使用前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ取付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたとき、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。



注意

誤った取扱いをしたとき、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- ・お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡ししてください。
- ・お使いになる方は、いつでも見られる所に大切に保管し、移設・修理の時は、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が変わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しください。



警告

取付けは、販売店又は専門業者に依頼してください。

- ご自分で取付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってください。

- 取付けに不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

空気清浄機、加湿器、暖房用電気ヒーター等の別売品は必ず、当社指定の製品を使用してください。

- また、取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けられ、不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買上げの販売店にご相談ください。

- 修理に不備があると、水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付けをする前に

注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。

- 食品の品質低下等の原因になります。

特殊環境には、使用しないでください。

- 油・蒸気・硫化ガスなどの多い場所で使用しますと性能を著しく低下させたり、部品が破損することがあります。

製品の金属部エッジ等に素手で触れないでください。

- 金属部エッジ等でケガをするおそれがあります。保護具を着用して作業を行ってください。

取付け（移設）・電気工事をする前に

注意

製品の運搬には、十分注意してください。

- 20kg以上の製品の運搬は、1人で行わないでください。
- 製品によってはPPバンドによる梱包を行っていますが、危険ですので運搬の手段に使用しないでください。
- 熱交換器フィン表面で切傷する場合がありますので、素手で触れないように注意してください。
- 包装用のポリフクロで子供が遊ばないように、破いてから破棄してください。窒息事故等の原因になります。

梱包材の処理は確実にこなってください。

試運転する前に

注意

濡れた手でスイッチを操作しないでください。

- 感電の原因になります。

運転中にパネルやガードをはずしたまま運転しないでください。

- 機器や回転物、高温部、高電圧に触れると巻き込まれたり、火傷や感電の原因になります。

エアフィルターをはずしたまま運転しないでください。

- 内部にゴミが詰まり、故障の原因になります。

運転停止後、すぐに電源を切らないでください。

- 必ず5分以上待ってください。水漏れや故障の原因になります。

形名・適用機種

| 形名 | 適用機種 | 適用フィルター | | | |
|------------|--|-------------------|-------------|---------|------|
| | | 種類 | 形名 | 寸法 | 使用個数 |
| PAC-KE96TB | GE-P1080M-E形 GE-P1080M-G形 GE-P1080MG形 | ロングライフフィルター | PAC-KE87LAF | 390×400 | 2枚 |
| | | 高性能フィルター (NBS65%) | PAC-KE36PAF | 394×400 | |
| | | 高性能フィルター (NBS90%) | PAC-KE46AF | | |
| PAC-KE97TB | GE-P1680・2100M-E形 GE-P1680・2100M-G形 GE-P1680・2100MG形 | ロングライフフィルター | PAC-KE85LAF | 390×600 | 2枚 |
| | | 高性能フィルター (NBS65%) | PAC-KE35PAF | 394×600 | |
| | | 高性能フィルター (NBS90%) | PAC-KE45PAF | | |


付属部品

| 品名 | 形状 | 個数 | |
|------------------|---|------------|------------|
| | | PAC-KE96TB | PAC-KE97TB |
| タッピンネジ (4×16) |  | 8個 | 10個 |


フィルターボックスの取付け

フィルターボックスの取付けは、室内ユニットの据付け前に行ってください。


1. 本体を開梱し、吸込みフランジを取外します。(図1)
外した吸込みフランジとネジは後で使用しますので、
なくさないようご注意ください。
(ネジ個数 KE96TB : 8本・KE97TB : 10本)

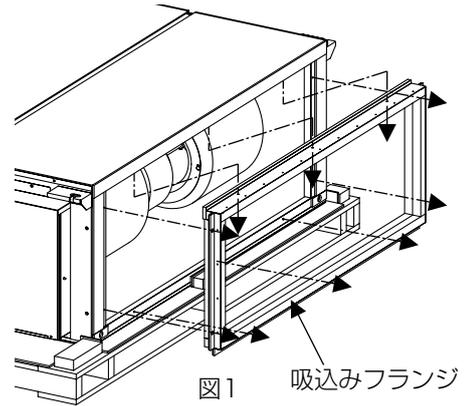


2. コシタの木材を取外します。(図2)
※釘先に注意してください。

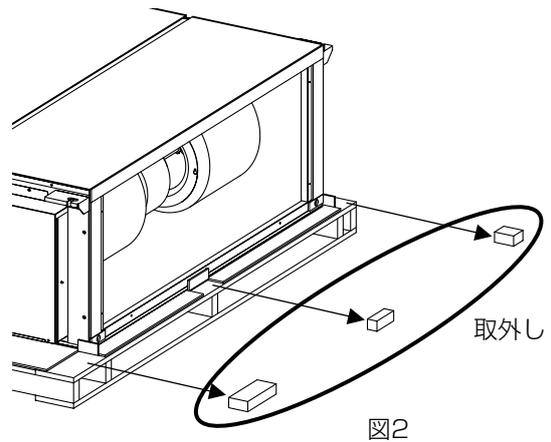

3. フィルターボックスを開梱し、アタッチメントを取外します。(図3)
(ネジ個数 KE96TB : 2本・KE97TB : 3本)

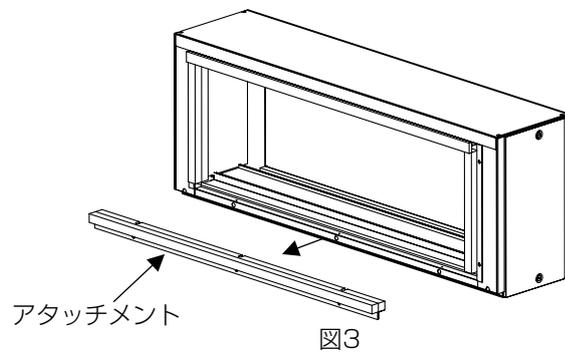


4. 本体に3. で取外したアタッチメントを取付けてください。(図4)
断熱材の切欠きが外側になるよう取付けてください。
(ネジ個数 KE96TB : 2本・KE97TB : 3本)

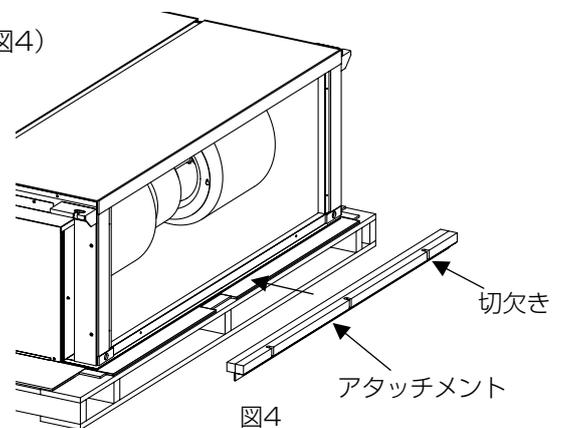


5. フィルターボックスを本体に取付けます。(図5)
 ※フィルターボックスの梱包に使用している緩衝材(スチロール)を分割し、ボックスの下敷きにして本体との高さを合わせてください。(ネジ個数 KE96TB: 8本・KE97TB: 10本)
 ネジ止めは以下の順に行ってください。

①上側仮止め ②左右側本締め ③下側本締め ④上側本締め

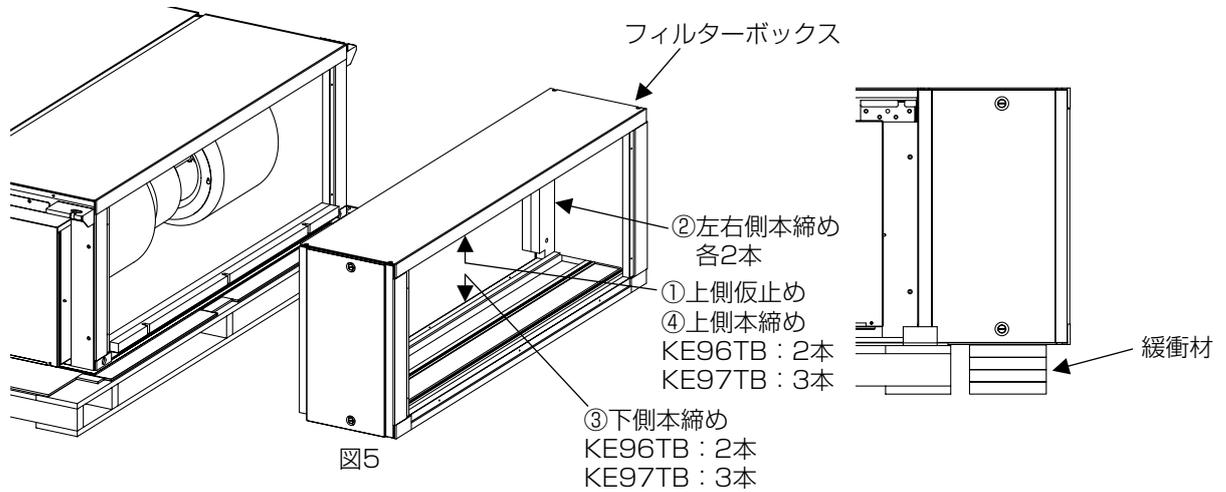

6. フィルターボックスに1. で取外した吸込みフランジを取付けます。(図6)
 (ネジ個数 KE96TB: 8本・KE97TB: 10本)

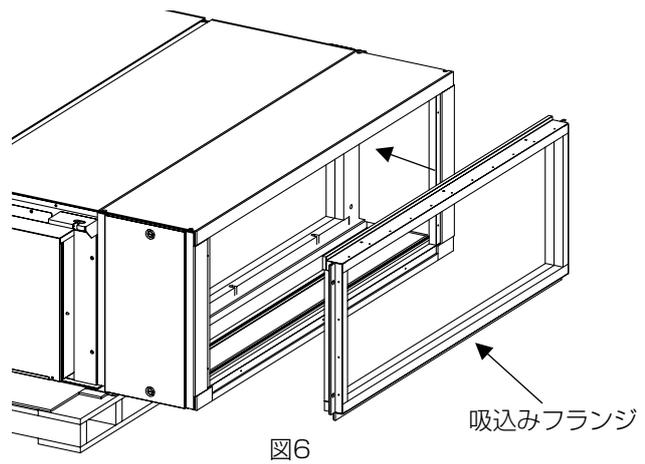

フィルターの取付け

1. フィルターボックスのカバーを取外します。(図7)
(ネジ個数 ノブネジ: 2本)

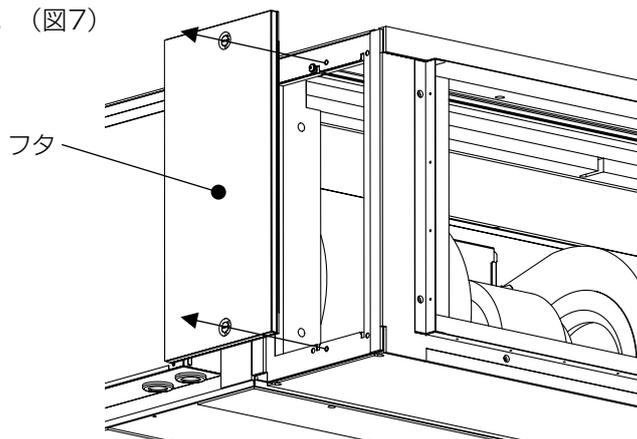


図7

2. フィルターを挿入します。(図8)
フィルターは挿入方向、風向銘板が下面になるように挿入してください。



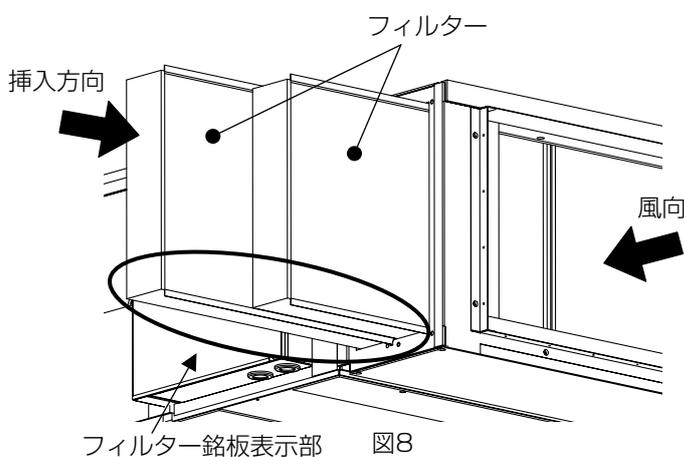


図8

フィルター記載の銘板の詳細を以下に示します。

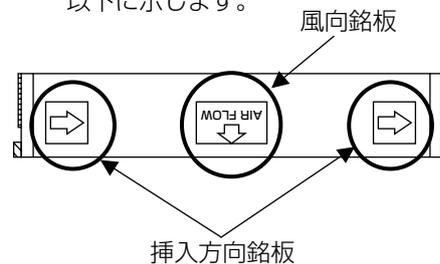

フィルターの組合わせによって、以下の位置に挿入してください。

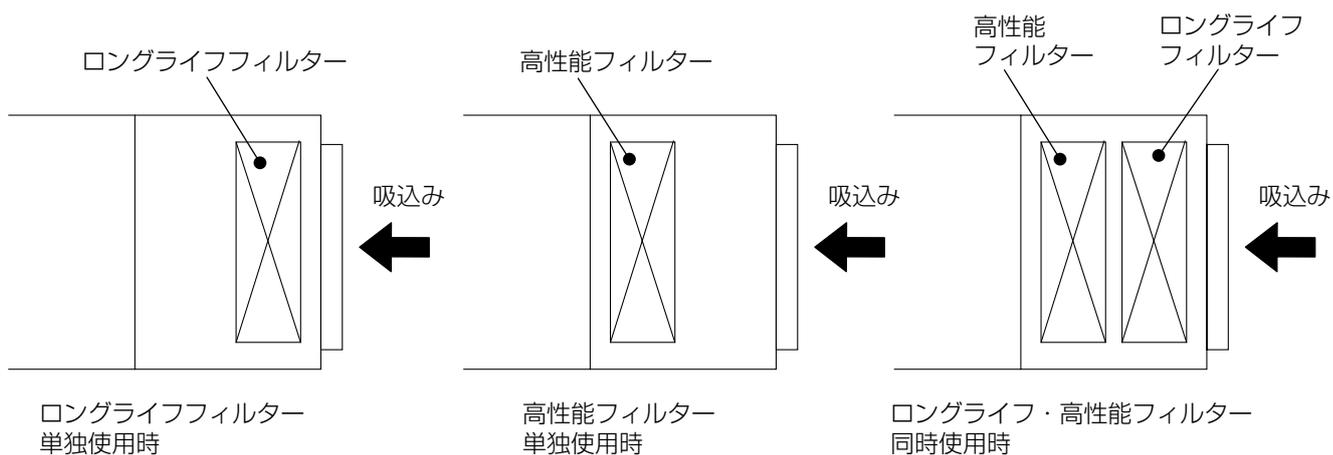

3. フィルター挿入後、フタをしてネジを締めます。
(ネジ個数 ノブネジ: 2本)

最終チェック

最終的に作業にもれが無いかももう一度ご確認願います。

また、フィルターボックスの取付け作業が終了据付けが完了しましたら、室内ユニットとの接合部から風漏れが無いか念入りにご確認願います。

その他詳細につきましては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号(東京ビル)