

プーリキット使用説明書

本プーリキットは、プレナム室との組合せで、直吹出しを行なう場合、交換するプーリおよびVベルトのキットです。


本キットの部品

(可変モータプーリ×1, Vベルト×1, 説明書)

使用上のご注意

1. 本キットは、機外静圧を付けない状態で使用してください。
2. 本キットのプーリは、60Hz地区用にセットしております。
50Hz地区では、次の要領でプーリを調節願います。

可変側プーリには2本の止メネジが取付けられています。
2本のうち1本を本体側プーリのシャフトへの固定に
使用してください。
可変側プーリは残りの1本で固定してください。

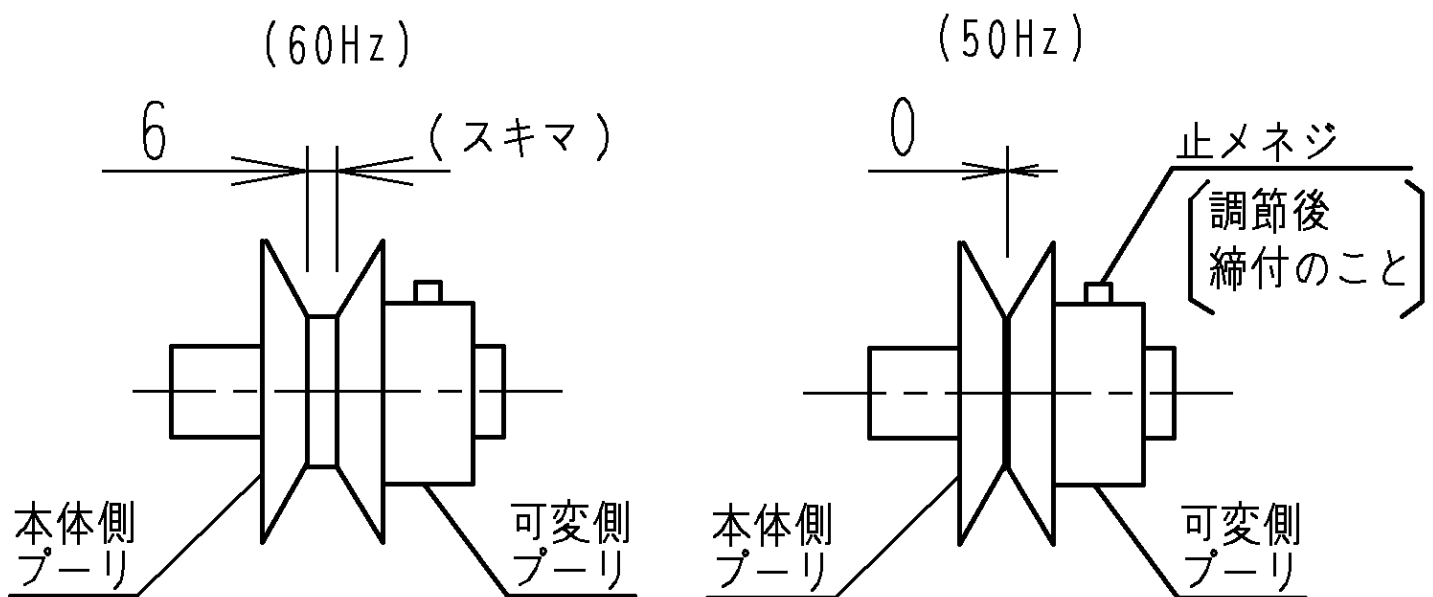

3. プーリ交換後は、ベルトの張り具合およびファンプーリとの平行度を調節してください。