



三菱電機パッケージエアコン別売部品
プレナム

PAC-CJ35PL・36PL

PAC-CG54PL・55PL

PAC-CC84PL・85PL

取付説明書

WT07001X02

安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り付けてください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

 **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

 **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- 図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(接触禁止)



(水ぬれ禁止)



(一般指示)

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

一般事項

警告

水・液体で洗わないこと。

- ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

注意

パネルやガードを外したまま運転しないこと。

- 回転機器に触れると、巻込まれてけがのおそれあり。
- 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



使用禁止

部品端面を持たないこと。

- けがのおそれあり。



接触禁止

運搬・据付工事をするときに

注意

20kg以上の製品の運搬は、1人でしないこと。

- けがのおそれあり。



運搬禁止

据付工事をするときに

警告

梱包材を処理すること。

- 梱包材で遊んだ場合、窒息事故のおそれあり。
- 破棄すること。



指示を実行

移設・修理をするときに

警告

移設・修理をする場合、販売店または専門業者に依頼すること。分解・改造はしないこと。

◆ 不備がある場合、けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

注意

部品の取り付けは販売店または専門業者が取付説明書に従って行うこと。

◆ けが・感電・故障・火災のおそれあり。




指示を実行

1. 部品

この箱には、この説明書の他にプレナム本体（連結板付）が入っていますのでご確認ください。

2. 取付要領

- 1) プレナムを製品本体に載せてください。
- 2) プレナムの落下防止のため、プレナム背面に取付けている連結板を製品本体とプレナムに取付け直してください。

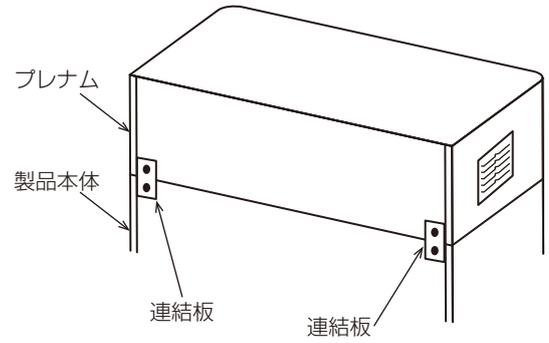


3. 横吹出し

プレナムの横吹出口から左右に吹き出す場合は、左右吹出口内部の断熱材を切込みに沿って切り取ってください。

※切断面は繊維が飛散しないように、コーキングなどで端面を処理してください。

（分ダクト穴を打ち抜く場合も同様に処理してください。）

また、左右の吹出口の固定ネジ（4本）を取外し、横吹出口の方向を変更することにより上・下・前・後に風向きを変えることができます。

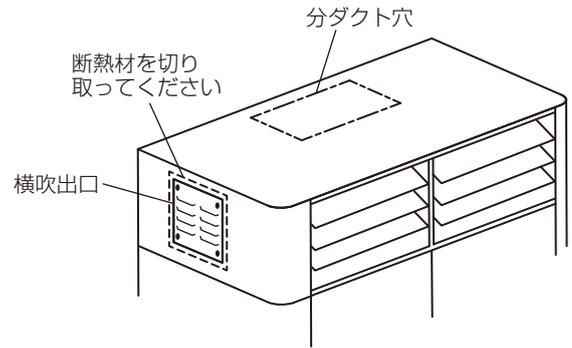

三菱電機株式会社

本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)
冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

WT07001X02