

三菱電機 **ビル** 空調管理システム **共通**
三菱電機スリムエアコン用

MA スマートリモコン

形名

PAR-37MA

WT08097X02

据付工事説明書（設定編）

販売店・工事店様用

この据付工事説明書は据付工事時に設定する項目（初期設定・サービス）について記載しています。よくお読みのうえ、設定してください。なお、リモコンの据付工事方法に関しては据付工事説明書（据付編）、空調機本体への配線および空調機本体の据付工事に関しては、空調機本体の据付工事説明書を参照してください。お読みになったあとは、お使いになる方に本書をお渡しください。

本説明書につきましては、据付工事完了後にお客様にお渡しください。

このたびは三菱電機製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。


- ご使用前に、この据付工事説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。この据付工事説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。
- 「据付工事説明書」は大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では、据付けないでください。（安全や機能の確保ができません。）
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

| | |
|------------------------|----|
| 1. 各部のなまえ | 2 |
| 1-1. リモコンの各ボタンの説明 | 2 |
| 1-2. ファンクションボタンの操作について | 3 |
| 2. ご使用前の準備 | 3 |
| 3. 使用方法 | 4 |
| 3-1. 電源投入 | 4 |
| 3-2. 試運転 | 4 |
| 3-3. 初期設定 | 5 |
| 3-4. サービスメニュー | 9 |
| 4. 修理を依頼する前に | 16 |
| 4-1. リモコン診断 | 16 |

1. 各部のなまえ

1-1. リモコンの各ボタンの説明

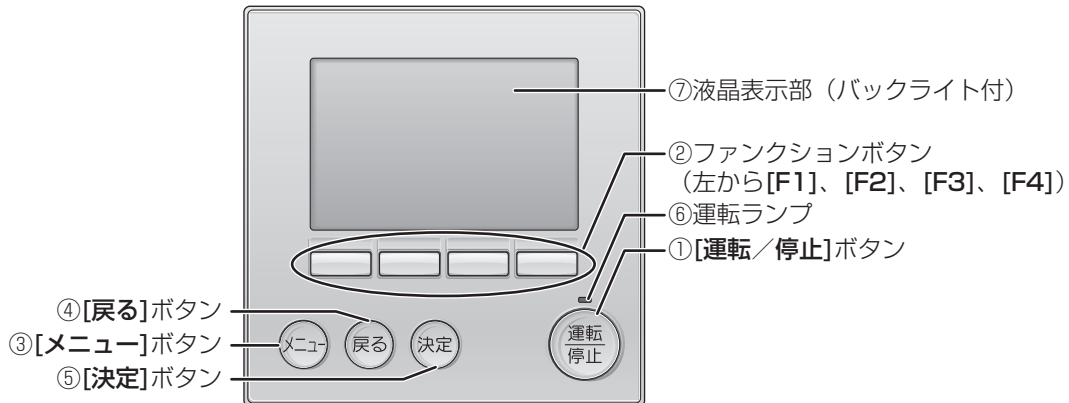


| 項目 | 内容 |
|---------------|--|
| ① [運転/停止] ボタン | 室内ユニットの運転/停止をおこないます。 |
| ② ファンクションボタン | メイン画面で運転モード、設定温度、風速を設定します。 各画面でメニュー項目や設定の選択に使用します。 |
| ③ [メニュー] ボタン | メインメニュー画面を表示します。 |
| ④ [戻る] ボタン | 各画面で前の画面に戻るときに使用します。 |
| ⑤ [決定] ボタン | 各画面で設定画面に移行するときや、設定を確定するときを使用します。 |
| ⑥ 運転ランプ | 運転中に緑色に点灯します。立上げ時、異常発生時は点滅します。 |
| ⑦ 液晶表示部 | ドット表示します。 いずれかのボタンを押すとバックライトが点灯し、一定時間後に消灯します。点灯時間は画面により異なります。 点灯中にボタン操作すると点灯時間が延長されます。 |

お知らせ

- バックライトが消えている時は最初のボタン操作で、バックライトを点灯します。
操作内容は受け付けません。([運転/停止] ボタンは除く)

1-2. ファンクションボタンの操作について

〈メインメニュー画面の操作例〉

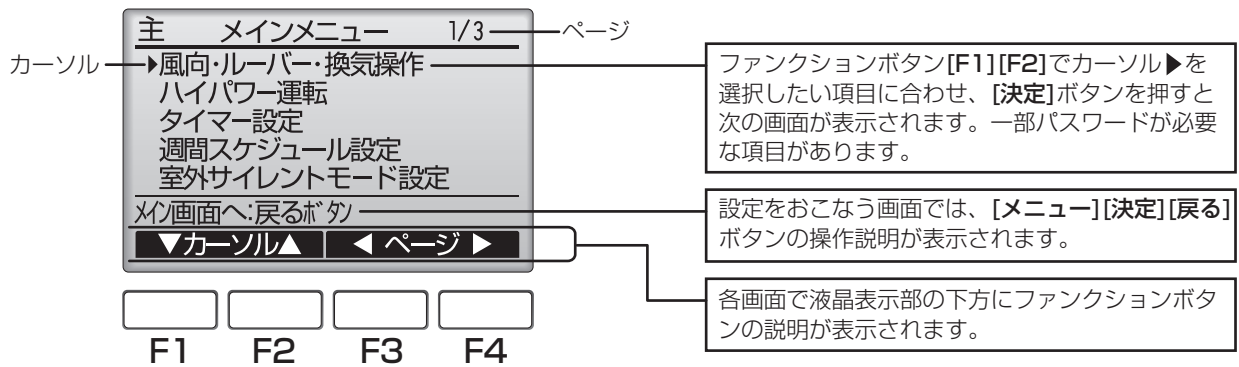

メイン画面（「3-1. 電源投入（4 ページ）」参照）にて [メニュー] ボタンを押すと下記メインメニューが表示されます。

| ページ | 項目 |
|-------|--|
| 1 / 3 | 風向・ルーバー・換気操作※ ¹ |
| | ハイパワー運転※ ¹ |
| | タイマー設定※ ¹ |
| | 週間スケジュール設定※ ¹ |
| | 室外サイレントモード設定※ ¹ |
| 2 / 3 | 制限設定※ ¹ |
| | 省エネ設定※ ¹ |
| | 自動清掃設定※ ¹ |
| | フィルター情報※ ¹ |
| | 異常情報※ ¹ |
| 3 / 3 | CO ₂ 排出量表示（スリムのみ）※ ¹ |
| | メンテナンス※ ¹ |
| | 初期設定※ ² ※ ³ |
| | サービス※ ² ※ ³ |
| | Q&A※ ¹ |

※¹ 詳細は取扱説明書を参照してください。

※² 本説明書に記載している内容です。

※³ 初期設定各画面で 10 分間、サービス各画面で 2 時間操作が無い場合（一部の画面では 10 分間）は自動的にメイン画面に戻ります。このとき設定途中のデータは破棄されます。

接続する室内ユニットによって使用できるメニューが異なります。

本リモコンに同梱している説明書に記載されていない事項は空調機本体の説明書を参照してください。

2. ご使用前の準備


据付工事説明書（据付編）に従って本機の据付工事が完了しているか、また、室内ユニット、室外ユニットの据付工事が完了しているか確認してください。

3. 使用方法

3-1. 電源投入

手順

1. ユニットの電源を投入する。
電源投入後、次の表示が出ます。
正常に立ち上がるとメイン画面が表示されます。

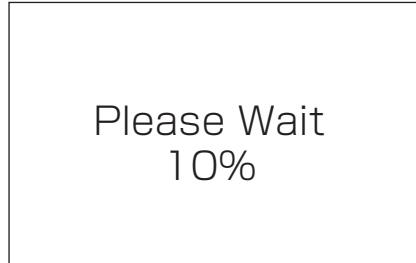


正常時（立上げ進捗を%表示します）


お知らせ

- マルチエアコンについては形名末尾が G1 以降の室内機にのみ MA スマートリモコンのペア接続ができます。

メイン画面は「詳細画面」と「簡易画面」と「日英併記画面」の3種類を選択できます。
画面の切替えについては「3-3. 初期設定（5 ページ）」を参照してください。（工場出荷時は「詳細画面」です。）

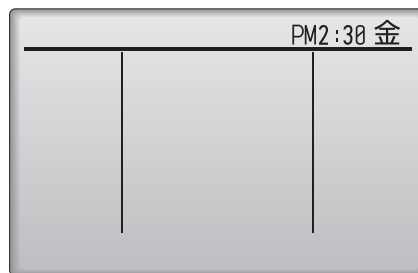

メイン画面例（停止時詳細画面）

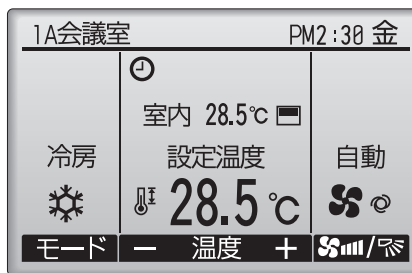

メイン画面例（運転時詳細画面）

お願い

- ペアリモコン使用時は、1台を必ず従リモコンに設定してください。
設定方法は「3-3. 初期設定（5 ページ）」を参照してください。
- アイコン表示の意味については「取扱説明書」を参照してください。

3-2. 試運転

〈サービス用パスワードが必要です〉


- 1) 試運転をおこなう前に必ず室内ユニットの据付工事説明書の「試運転」項目を参照してください。
- 2) メイン画面から、「メインメニュー」→「サービス」→「試運転」→「試運転操作」より、試運転をおこないます。
- 3) [運転/停止] ボタン操作により試運転は停止します。
- 4) 試運転の詳細、および試運転によって異常が発生した場合の対応については室内ユニットの据付工事説明書の「試運転」項目を参照してください。

お知らせ

- サービス用パスワードについては「3-4. サービスメニュー（9 ページ）」を参照してください。

3-3. 初期設定

メイン画面から、「メインメニュー」→「初期設定」よりリモコン本体への各種設定をおこないます。

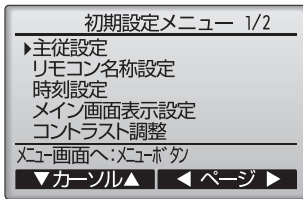

- 初期設定メニュー (1/2)
- ・主従設定
 - ・リモコン名称設定
 - ・時刻設定
 - ・メイン画面表示設定
 - ・コントラスト調整


- 初期設定メニュー (2/2)
- ・リモコン表示設定
 - －時刻表示
 - －温度単位表示
 - －吸込温度表示
 - －自動冷暖表示
 - －バックライト点灯
 - ・自動モード設定
 - ・CO₂表示設定 (スリムのみ)
 - (リモコンの取扱説明書を参照ください)
 - ・管理者用パスワード登録

[1] 主従設定

ペアリモコンで使用する時には必ず設定が必要です。ペアリモコンのうち1台を従リモコンに設定してください。

手順

1. [F3][F4] ボタンを操作する。
現在選択している項目が反転表示されます。
2. 従リモコンを選択する。
3. [決定] ボタンにより設定更新する。
4. 設定後、[メニュー] ボタンでメインメニュー画面に戻る。
(以降の操作も、メインメニュー画面に戻る方法は同じです)


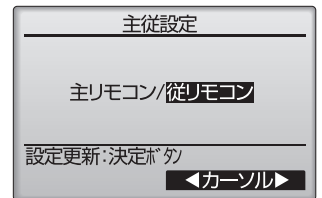


[2] リモコン名称設定

メイン画面に表示させる、リモコン名称の設定をおこないます。
リモコン名称は半角 16 文字まで入力できます。(テンプレートで入力した文字は 1 文字あたり半角 2 文字分となります。)

手順


1. [F1] ~ [F4] ボタンにて文字を選択し、[決定] ボタンで 1 文字ずつ決定する。
2. 決定した文字を消去する場合は消去したい文字にカーソルを合わせて「DEL」Ⓐを選択し [決定] ボタンを押す。
3. 「テンプレート」ⓐを選択して [決定] ボタンを押す。
テンプレートを選択してリモコン名称を入力できます。(テンプレートは変更できません。)
4. 「←」Ⓒ 「→」Ⓓを選択する。
リモコン名称の文字入力カーソルⒺの文字が対象となり文字消去、変更ができます。
5. 入力が完了したら、「終了」ⓑを選択する。
6. [決定] ボタンを押してリモコン名称を決定する。

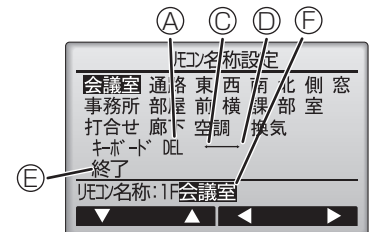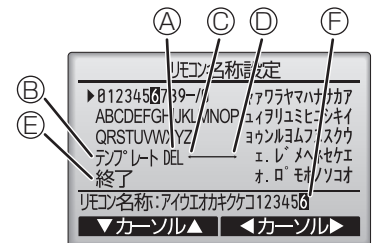

[3] 時刻設定

手順

1. [F1][F2] ボタンで変更する項目に移動する。
2. [F3][F4] ボタンにて、年（西暦下二桁）月日時分を変更し、[決定] ボタンで設定更新する。
設定更新したデータは、メイン画面の時刻表示に反映されます。


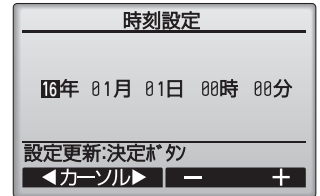


お知らせ


- ・「時刻表示・週間スケジュール・タイマー動作・異常などの履歴」に必要なため、初めてご使用になるときや長期間ご使用にならなかったときは必ず設定してください。

[4] メイン画面表示設定


1. [F3][F4] ボタンにてメイン画面表示を設定する。
(工場出荷時は詳細画面です。)

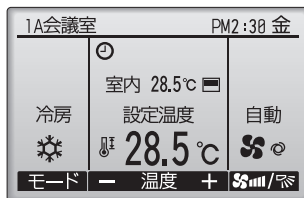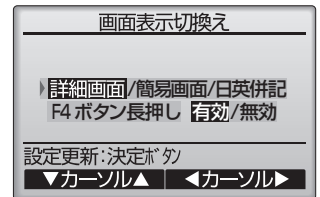

詳細画面 (例)

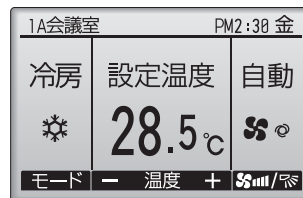

簡易画面 (例)

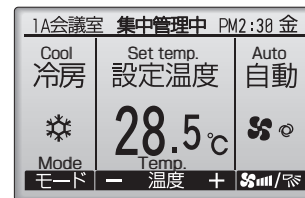

日英併記画面 (例)


お知らせ

- ・本設定によりメインメニュー画面など、他の画面は変わりません。
- ・簡易画面と日英併記画面では「タイマー、スケジュールなどの(制御)状態を示すアイコン」や「風向・ルーバー・換気・室内温度」が表示されません。

[5] コントラスト調整

手順

1. [F3][F4] ボタンにてリモコンの液晶表示のコントラストを調整する。
現在の設定が▲で示されます。

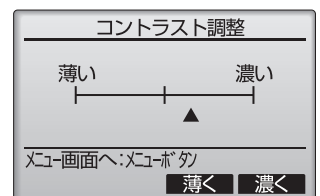

お知らせ

- ・据付位置や照明によって表示が見えにくい場合、コントラスト調整することにより改善する場合があります。
コントラスト調整により全方向から見えやすくすることはできません。

(5) バックライト点灯

バックライトの点灯時間が設定できます。

手順

1. リモコン表示設定画面の、「バックライト点灯」にカーソルを合わせ、[F4] ボタンにて設定する。
(工場出荷時は 30 秒です。)
点灯時間は、5/10/20/30/60 秒から選択ができます。


お知らせ

- ・バックライトの点灯時間が変更される画面は、詳細画面、簡易画面、日英併記画面、風向・換気・ルーバー設定画面、デュアルオートモード設定画面です。

[7] 自動モード設定

手順




1. 自動運転モード機能のある室内ユニットに接続した場合、自動モード使用、不使用を [F3][F4] ボタンにて設定する。
(工場出荷時は使用「する」です。)
2. [決定] ボタンにより設定を更新する。
する：運転モード選択時に自動モードを表示します。
しない：運転モード選択時に自動モードを表示しません。

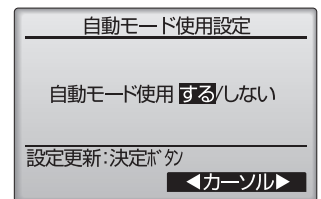

[8] 管理者パスワード登録

手順

1. 最初に現在設定されている管理者用のパスワード（数字 4 桁）を入力する。
[F1][F2] ボタンで桁を選択し、[F3][F4] ボタンにて 0～9 の数字を設定します。
2. 4桁のパスワードを入力後、[決定] ボタンを押す。
パスワードが一致すると新規パスワード入力画面になります。
3. 同じ要領で新しい管理者用パスワードを設定し、[決定] ボタンを押す。
パスワード更新確認画面が表示されます。
4. [F4] (はい) ボタンにて更新する。
取り消す場合は [F3] (いいえ) ボタンを押します。

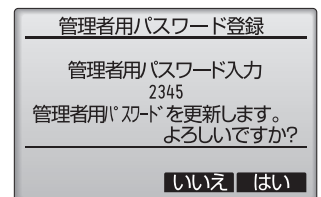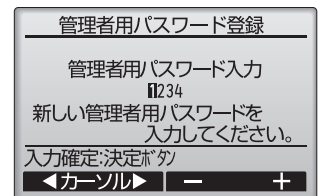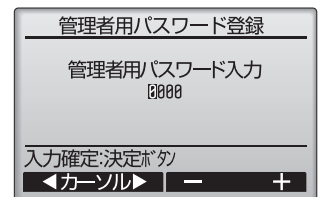

お願い

- ・管理者用パスワードの初期値は「0000」です。管理者以外の方が設定変更しないよう、必要に応じパスワードを変更してください。
- ・パスワードは必要な方が分かるよう適切に管理してください。

お知らせ

- ・管理者パスワードを忘れてしまった場合、管理者用パスワード登録画面にて [F1][F2] ボタンを同時に 3 秒連続押しすると、パスワードを「0000」に初期化できます。
- ・管理者用パスワードは下記項目の設定時に必要となります。
 - ・タイマー設定
 - ・週間スケジュール設定
 - ・室外サイレントモード設定
 - ・制限設定
 - ・省エネ設定
 - ・メニュー操作ロック設定各設定の詳細は本リモコンの取扱説明書を参照してください。


3-4. サービスメニュー

〈サービス用パスワードが必要です〉

メイン画面から、「メインメニュー」→「サービス」より各種サービスメニューでの設定、操作を行います。

手順

1. サービスメニューを選択する。
パスワード入力画面が表示されます。
2. 現在設定されているサービス用のパスワード（数字 4 桁）を入力する。
3. [F1][F2] ボタンで桁を選択し、[F3][F4] ボタンにて 0～9 の数字を設定する。
4. 4 桁のパスワードを入力後、[決定] ボタンを押す。
パスワードが一致すると、サービスメニューが表示されます。

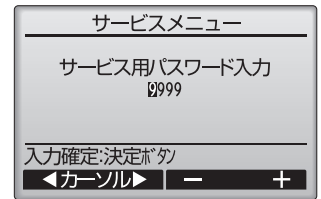


お願い

- ・ サービス用パスワードの初期値は「9999」です。管理者以外の方が設定変更しないよう、必要に応じパスワードを変更してください。
- ・ パスワードは必要な方が分かるよう適切に管理してください。

お知らせ


- ・ サービス用パスワードを忘れてしまった場合、サービス用パスワード入力画面にて [F1][F2] ボタンを同時に 3 秒連続押しするとパスワードを「9999」に初期化できます。

接続されている室内ユニットの種類（マルチエアコンまたはスリムエアコン）により、表示されるメニューが異なります。

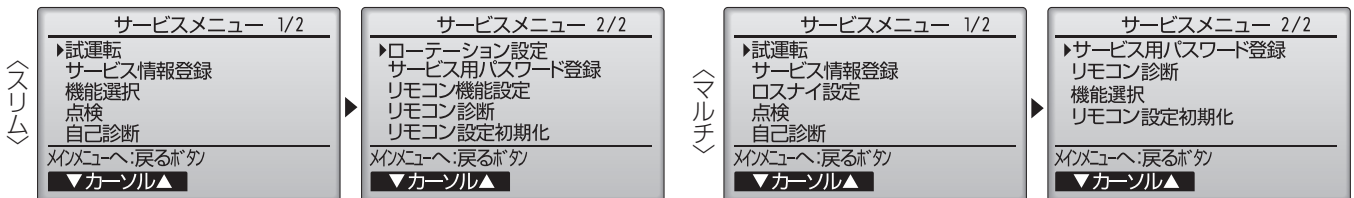

お知らせ


- ・ サービスメニューの項目によっては空調機を停止させる必要があります。
また、集中コントローラから集中管理中は操作できない場合があります。

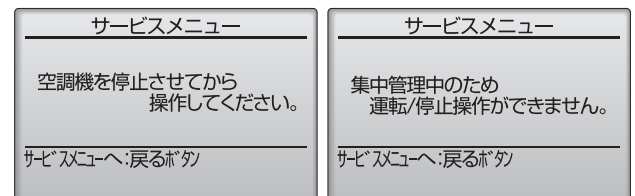

[1] 試運転（マルチ / スリム共通）

手順

1. サービスメニューにて「試運転」を選択する。
試運転メニュー画面が表示されます。
 - ・ 試運転操作：試運転をおこないます。
 - ・ ドレンポンプ試運転操作：
室内ユニットに搭載しているドレンポンプの試運転を行います。
試運転に対応している室内ユニットに対してのみ有効です。

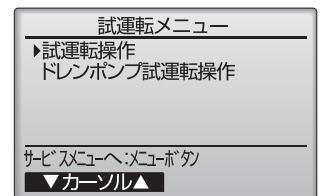


お知らせ

- ・ 試運転の詳細については室内ユニットの据付工事説明書の「試運転」項目を参照してください。

[2] サービス情報登録（マルチ / スリム共通）

手順

1. サービスメニューにて「サービス情報登録」を選択する。
サービス情報登録画面が表示されます。
操作方法の詳細については室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

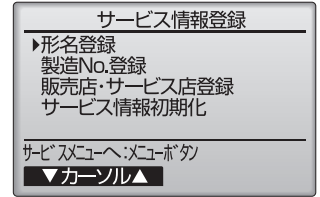

お知らせ


サービス情報登録メニューでは下記の設定が行えます。

- 形名登録
室外ユニット、室内ユニットの形名、製造番号を登録します。登録した内容は異常情報画面に表示されます。形名は半角 18 文字、製造番号は半角 8 文字まで入力できます。
- 販売店・サービス店登録
販売店名、サービス店名および電話番号を登録します。登録した内容は異常情報画面に表示されます。店名は半角 10 文字、電話番号は半角 13 文字まで入力できます。
- サービス情報初期化
形名登録内容、または販売店・サービス店登録を選択し、登録内容を全て初期化します。

[3] 機能選択

(1) スリム


リモコンから必要に応じ各室内ユニットの機能を設定します。
サービスメニューにて「機能選択」を選択すると、機能選択画面が表示されます。

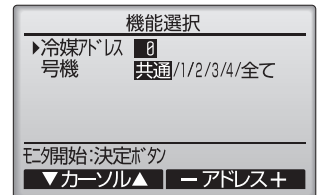

手順


1. 最初に [F1] ~ [F4] ボタンにて接続されている室内ユニットの冷媒アドレス・号機を設定する。
2. [決定] ボタンにて現在の設定を表示確認する。
対象号機は「表. 機能選択内容 (11 ページ)」の通り機能選択モードに準じて選択してください。

室内ユニットからのデータ収集が完了すると、現在の設定番号が反転して表示されます。反転表示が無いモードは機能が無いことを表しています。
号機で指定した共通・号機によりモニタ結果画面が異なります。

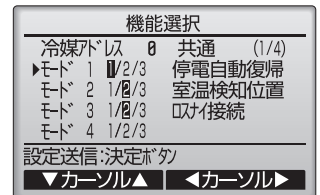


共通項目

3. [F1][F2] ボタンにてモード番号を選択する。
4. [F3][F4] ボタンにて設定番号を変更する。

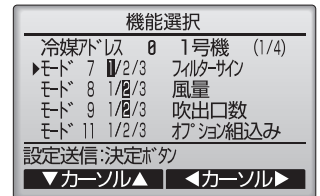

個別(1号機~4号機)項目

5. 変更する全てのモード番号の設定が完了したら、[決定] ボタンを押す。
リモコンから室内ユニットへ設定内容を送信します。

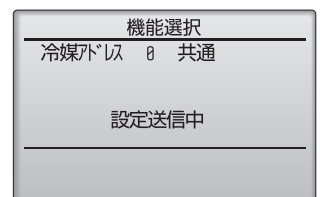

正常に通信が完了すると、最初の機能選択画面に戻ります。

お願い

- ・スリムエアコンで変更が必要な場合のみ設定してください。
- ・「表.機能選択内容」は代表的なモード番号の内容です。室内ユニットの出荷設定内容・モード番号・設定番号についての詳細は室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。
- ・工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、必ず全設定内容を別紙に記録するなど、設定状態を管理してください。

表.機能選択内容

| モード No. | モード | 設定内容 | 設定番号 | 対象号機 | |
|---------|-----------------------|----------------------------|------|---|--|
| 01 | 停電自動復帰 | 無し | 1 | 号機「共通」1を選択します。 全室内ユニットに対して設定を行う項目です。 | |
| | | 有り (電源回復後、約4分間の待機が必要です) | 2 | | |
| 02 | 室温検知位置 | 同時運転室内ユニット平均 | 1 | | |
| | | リモコン接続室内ユニット固定 | 2 | | |
| | | リモコン内蔵センサー | 3 | | |
| 03 | ロスナイ接続 | 接続無し | 1 | | |
| | | 接続有り(室内ユニット外気取入れ無し) | 2 | | |
| | | 接続有り(室内ユニット外気取入れ有り) | 3 | | |
| 16 | 加湿器制御切換 | 定時 | 1 | | |
| | | 常時 | 2 | | |
| 17 | 霜取制御切換 | 標準 | 1 | | |
| | | 北陸仕様 | 2 | | |
| 07 | フィルターサイン | 100時間 | 1 | 号機「1～4、全て」を選択して設定します。 | |
| | | 2500時間 | 2 | | |
| | | 表示無し | 3 | | |
| 08 | 風量 | 静音(または標準) | 1 | | 各室内ユニットに対して設定を行う項目です。 ・「1～4」号機を選択した場合は、同時ツイン・同時トリプル・同時フォーの各室内ユニットごとに設定します。 ・「全て」を選択した場合は、同時ツイン・同時トリプル・同時フォーの各室内ユニット全て同一に設定します。 |
| | | 標準(または高天井①) | 2 | | |
| | | 高天井(または高天井②) | 3 | | |
| 09 | 吹出し口 | 4方向 | 1 | | |
| | | 3方向 | 2 | | |
| | | 2方向 | 3 | | |
| 10 | オプション組込 (高性能フィルター) | 無し | 1 | | |
| | | 有り | 2 | | |

(2) マルチ

室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

(3) 外気処理ユニット

外気処理ユニットの据付工事説明書を参照してください。

[4] ロスナイ設定（マルチのみ）



マルチエアコンでロスナイとの連動運転をおこなう場合のみ設定します。スリムエアコンでは設定できません。
リモコンが接続されている室内ユニットに対し設定（ロスナイ登録・登録した内容の検索・登録の抹消）を行うことができます。

お願い

- ・集中コントローラが接続される場合は、集中コントローラより設定してください。
- ・ロスナイと連動設定させる場合、必ずグループ内全ての室内ユニットのアドレスとロスナイのアドレスを連動設定してください。

手順

1. サービスメニューにて「ロスナイ設定」を選択する。
自動的に現在リモコンが接続している室内ユニットに登録されているロスナイのアドレス検索をおこないます。
検索が完了すると、現在リモコンが接続されている室内ユニットの最小アドレスと登録されているロスナイのアドレスを表示します。ロスナイが登録されていない場合は、ロスナイアドレスには「無」が表示されます。

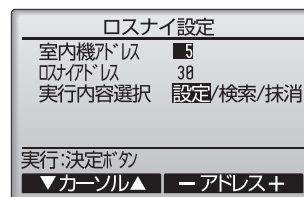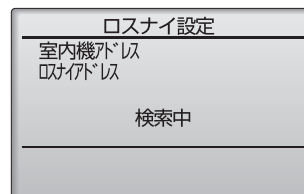


2. 設定する必要がなければ、**[戻る]** ボタンを押す。
「サービスメニュー」に戻ります。


(1) ロスナイを登録する場合

手順

1. 室内ユニットのアドレスとロスナイのアドレスを **[F1]** ~ **[F4]** ボタンにて設定する。
2. 「実行内容選択」で「設定」を選択する。
3. **[決定]** ボタンを押す。
「設定中」が表示され、正常に設定完了すると、「設定完了」が表示されます。

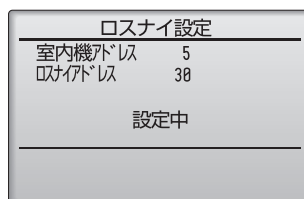

設定中


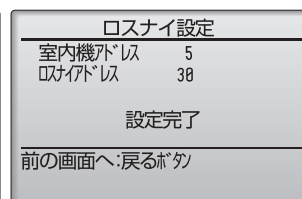


正常終了

(2) ロスナイアドレスを検索する場合

手順

1. ロスナイアドレスを検索したい場合は、リモコンが接続されている室内ユニットのアドレスを設定する。
2. 「実行内容選択」で「検索」を選択する。
3. **[決定]** ボタンを押す。
「検索中」が表示され、正常に設定を受信すると室内ユニットアドレスとロスナイアドレスを表示します。
ロスナイが登録されていない場合は、ロスナイアドレスには「無」が表示されます。
指定した室内ユニットのアドレスが存在しない場合は、「対象室内機が存在しません」を表示します。

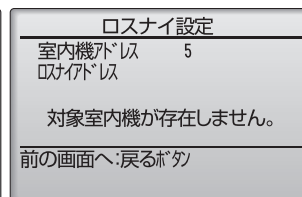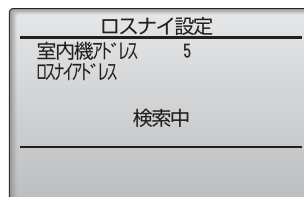


(3) ロスナイの登録を解除する場合

リモコンが接続されている室内ユニットとロスナイの登録設定を解除する場合に使用します。

手順

1. 室内ユニットのアドレスとロスナイのアドレスを [F1] ~ [F4] ボタンにて設定する。
2. 「実行内容選択」で「抹消」を選択する。
3. [決定] ボタンを押す。


「抹消中」が表示され、正常に解除が完了すると検索結果画面に戻ります。
指定した室内ユニットのアドレスが存在しない場合は、「対象室内機が存在しません」を表示します。
解除が正常におこなわれなかった場合は、「正常に終了できませんでした」を表示します。

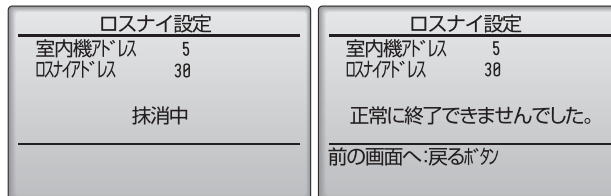

[5] 点検

手順

1. サービスメニューにて「点検」を選択する。
点検メニュー画面が表示されます。
接続されている室内ユニットがマルチエアコンかスリムエアコンかにより、表示されるメニューが異なります。

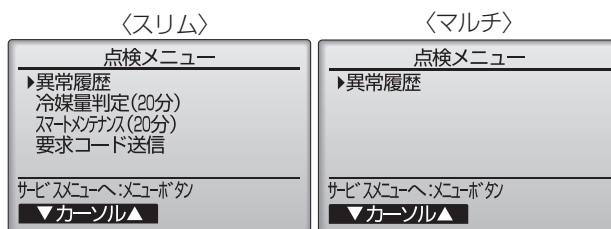

(1) 異常履歴の表示

手順


1. 点検メニューにて「異常履歴」を選択する。
2. [決定] ボタンを押す。
異常履歴を最大 16 件表示します。
各ページに 4 件ずつ表示され、1/4 ページの先頭の表示が最新の異常履歴となります。




(2) 異常履歴の消去

手順

1. 異常履歴が表示されている画面で [F4] (消去) ボタンを押す。
異常履歴消去の確認画面が表示されます。
2. [F4] (はい) ボタンを押す。
「異常履歴を消去しました」が表示されます。

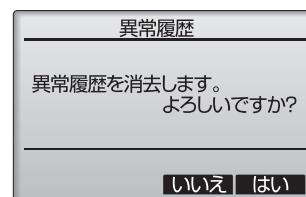

3. [戻る] ボタンを押す。
点検メニュー画面に戻ります。

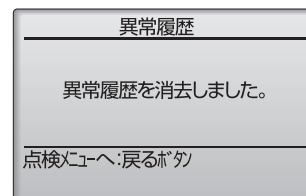

(3) 他の点検メニュー項目 (スリムのみ)

点検メニューでは、異常履歴の他に以下の項目があります。

- ・ 冷媒量判定
- ・ スマートメンテナンス
- ・ 要求コード送信

これらの項目はスリムエアコン専用です。詳細については室内ユニット据付工事説明書を参照してください。


[6] 自己診断

(1) 異常履歴の検索


リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。

手順

1. サービスメニューにて「自己診断」を選択する。
2. **[決定]** ボタンを押す。
自己診断画面を表示します。

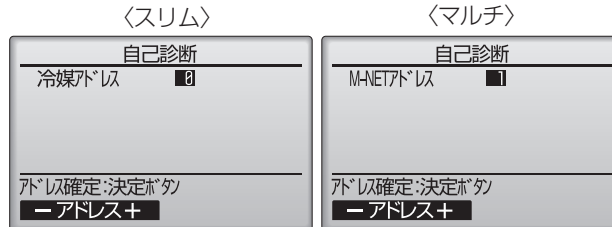


3. **[F1][F2]** ボタンにて冷媒アドレス（スリムの場合）、または M-NET アドレス（マルチの場合）を設定する。
4. **[決定]** ボタンを押す。
異常コード・号機・属性・室内ユニットの接点デマンド ON/OFF 状態（マルチのみ）が表示されます。
異常履歴が無い場合は、「-」が表示されます。

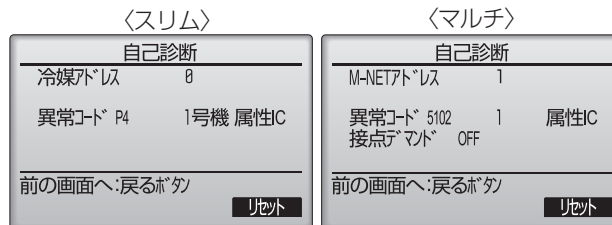


(2) 異常履歴のリセット

手順

1. 異常履歴表示中に **[F4]**（リセット）ボタンを押す。
確認画面が表示されます。

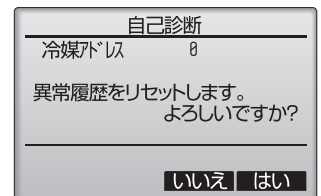

2. 確認画面にて **[F4]**（はい）ボタンを押す。
室内ユニットの異常履歴を消去します。消去できなかった場合は「正常に終了できませんでした。」ユニットから応答が無い場合は「対象室内ユニットが存在しません。」を表示します。

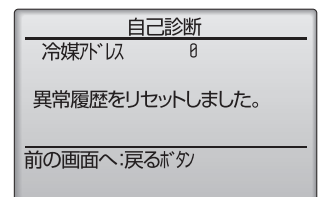


[7] サービス用パスワード登録


サービスメニューの操作をおこなうためのパスワードを変更します。

手順


1. サービスメニューにて「サービス用パスワード登録」を選択する。
2. **[決定]** ボタンを押す。
新規パスワード登録画面を表示します。
3. **[F1]****[F2]** ボタンで桁を選択する。
4. **[F3]****[F4]** ボタンにて 0～9 の数字を設定する。
5. 4 桁のパスワードを入力後、**[決定]** ボタンを押す。

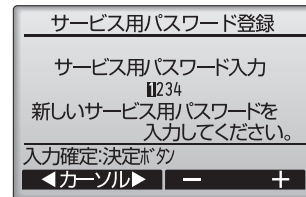

6. パスワード更新確認画面が表示されます。
更新する場合は **[F4]** (はい) ボタンを押す。
取り消す場合は **[F3]** (いいえ) ボタンを押す。
パスワード更新の場合は、更新完了画面が表示されます。

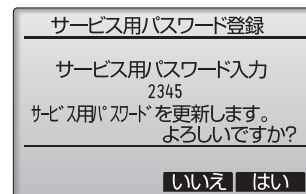

7. **[メニュー]** ボタンにてサービスメニューへまたは **[戻る]** ボタンで「サービス用パスワード登録画面」に戻る。

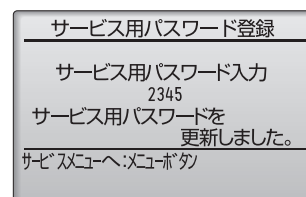


[8] リモコン機能設定 (スリムのみ)

以下の時、本設定を行ってください。

- ・ 冷媒アドレス・号機を指定する画面で、実際に接続されている室内ユニットのアドレス・号機が表示されないとき。
- ・ メンテナンスメニュー画面で "無" が表示されている項目に対して操作を行いたいとき。

手順

1. サービスメニューにて「リモコン機能設定」を選択する。
2. **[決定]** ボタンを押す。
リモコン機能設定画面を表示します。

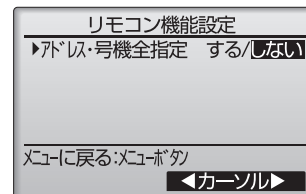

3. アドレスおよび号機の全指定「する / しない」を **[F3]****[F4]** ボタンで選択する。
4. 選択後、**[メニュー]** ボタンでサービスメニュー画面に戻る。
(工場出荷時は「しない」です。)
 - する：実際に接続されているユニットに無関係に全アドレス・全号機への設定操作が行えます。
 - しない：実際に接続されているユニットのアドレス・号機のみに対し設定操作を行えます。

[9] リモコン設定初期化

リモコンの取扱説明書を参照ください。

4. 修理を依頼する前に

4-1. リモコン診断

リモコンからの操作がきかない場合、本機能によりリモコン診断を行ってください。
リモコン表示の有無を確認してください。(野線含む)


(1) リモコン表示が無い場合

リモコンに正常な電圧 (DC8.5 ~ 12V) が印加されていない場合、リモコンには何も表示されません。
この場合は、リモコン配線、室内ユニットを点検してください。

(2) リモコン表示がある場合

手順

1. サービスメニューにて「リモコン診断」を選択する。
2. **[決定]** ボタンを押す。
リモコン診断を開始し、結果を表示します。
3. リモコン診断を行わない時は、**[メニュー]** または **[戻る]** ボタンを押す。
リモコン診断メニューから抜けることができます。この時、リモコンは再立上げを行いません。
4. リモコン診断結果表示後、**[決定]** ボタンを押す。
リモコン診断を終了し、自動的に再立上げが行われます。

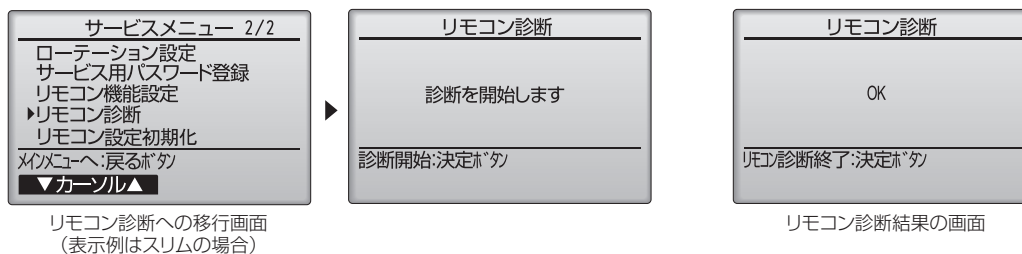

- OK : リモコンに問題はありません。他の原因を調査してください。
- E3、6832 : 伝送線にノイズがのっている、あるいは室内ユニット、他のリモコンの故障が考えられます。伝送路、他のコントローラを調査してください。
- NG (ALL0、ALL1) : リモコン送受信回路不良です。リモコンの交換が必要です。
- ERC (データエラー数) : データエラー数とはリモコンの送信データのビット数と実際に伝送路に送信されたビット数の差を示します。この場合、ノイズなどの影響で送信データが乱れています。伝送路を調査してください。

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号(東京ビル)

WT08097X02