








■付属部品

この円形ダクトには説明書以外に下記の付属部品が入っております。お確かめください。


	PAC-KD01FD	円形ダクト本体1m…1個	バンド…2個	ダンネツザイA(20t) …1個	ダンネツザイB(3t) …2個	継手…1個	※ツリバンド…1個
形状							

※ツリバンドはPAC-KD02FDにのみ付属しております。円形ダクトをユニット等につなげた際、円形ダクトの支えとしてご使用ください。

■取付要領


室内機本体および吹出口ユニットと接続の場合

- 円形ダクトを、接続するダクトフランジにはめ込んでください。(図2参照)
- 円形ダクトの口の部分にバンドを巻き、締め付けてください。(図2参照)
なお、バンドの締め方法は図3を参照してください。
- 円形ダクトとダクトフランジをバンドで固定した上からダンネツザイBを貼り付けてください。(図2参照)
注) ダンネツザイは隙間のないように貼ってください。

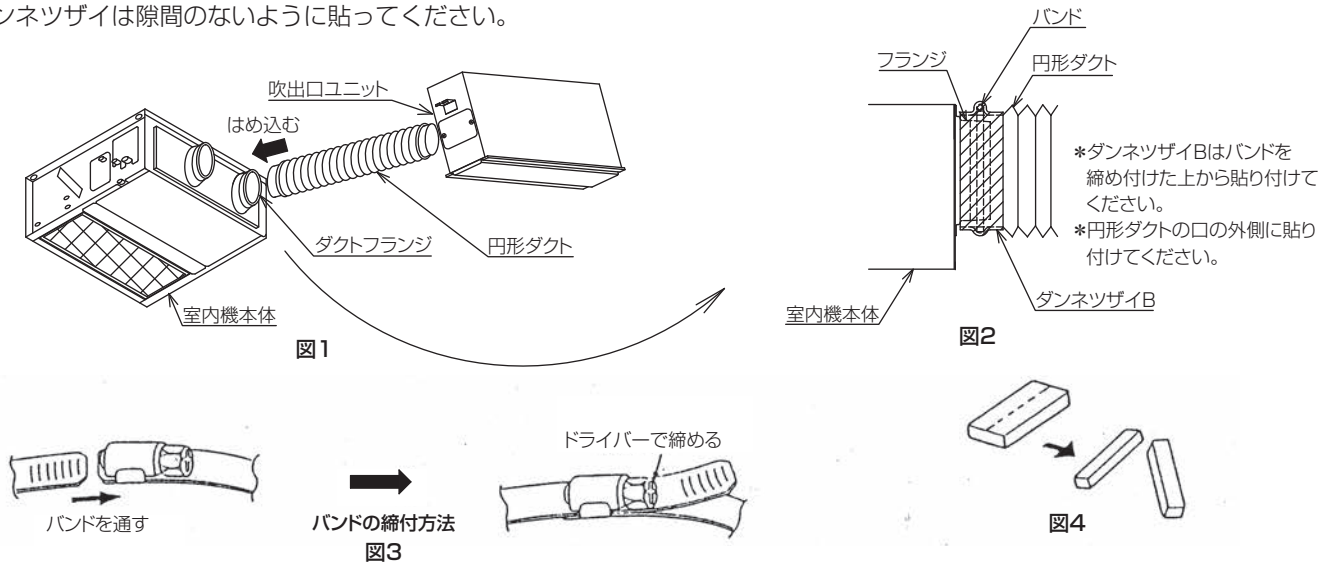

円形ダクトどうしの接続の場合

- 円形ダクトを延長させる場合は円形ダクトを継手にはめ込み、円形ダクトの口の部分をバンドで締め付けてください。(図5参照)
- 締め付けたバンドの上よりダンネツザイAを貼ってください。
注) ダンネツザイは隙間のないように貼ってください。
注) ダンネツザイは図4の示すように切断してください。

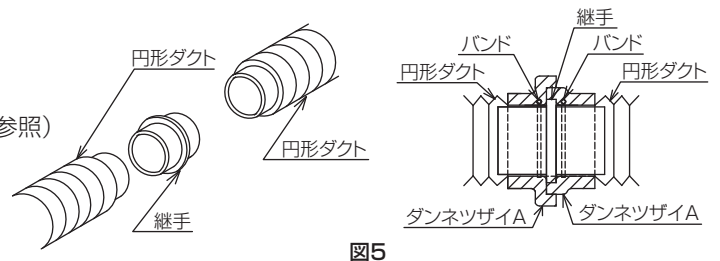

分岐ダクトと接続の場合

- 円形ダクトを接続するフランジにはめ込み、図2と同様に円形ダクトの口の部分にダンネツザイBを貼ってください。(図6参照)
注) 円形ダクトを分岐ダクトに差し込む時必ず分岐ダクトのダンネツザイが円形ダクトの口に収まるようにはめ込んでください。(図7参照)
注) ダンネツザイは隙間のないように貼ってください。
- ダンネツザイBを貼り終りましたらバンドをダンネツザイBに巻き、締め付けてください。(図6参照)

