

三菱電機店舗・事務所用 パッケージエアコン 室内ユニット

形名

PF-RP224BA13

PF-RP280BA13

据付工事説明書 (販売店・工事店様用)

もくじ	ページ
安全のために必ず守ること	4
1. 使用部品	10
2. 使用箇所 (据付工事の概要)	12
3. 据付場所の選定	14
4. 据付工事	17
5. 配管工事	21
6. 電気工事	25
7. 据付工事後の確認	39
8. 試運転	40
9. サービス情報の登録	
MA スマートリモコンの場合	44
10. スムースメンテナンス機能	46
11. お客様への説明	47
12. 法令関連の表示	47

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。

- 据付けの前に室外ユニットに付属している据付工事説明書をお読みください。
- 「据付工事説明書」は大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では、据付けないでください。(安全や機能の確保ができません。)
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this document cannot be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.

室内ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っています。据付けをされる方は全項目を書き入れ捺印の上、報告してください。詳しくは、「4-2. 届出・報告事項」項を参照してください。

もくじ

	ページ		ページ
安全のために必ず守ること	4	6. 電気工事	25
1. 使用部品	10	6-1. 従来電気工事方法との相違	25
1-1. 同梱部品	10	6-2. 電気配線工事	25
1-2. 別売部品	10	6-2-1. 配線作業時のポイント	26
1-3. 一般市販部品	10	6-2-2. 配線の接続	27
1-4. 別売品	11	6-2-3. 電気配線工事（電源重畳方式）	27
1-5. 製品の外形（各部の名称）	11	6-3. システムコントロール	29
1-6. 製品の運搬と開梱	11	6-3-1. リモコンの取付け （別売MAスマートリモコンの場合）	29
1-6-1. 製品の運搬	11	6-3-2. 伝送線配線	29
2. 使用箇所（据付工事の概要）	12	6-3-3. サービスメニュー （別売MAスマートリモコンの場合）	31
2-1. 使用部品の取付位置	12	6-3-4. ローテーション設定 （別売MAスマートリモコンの場合）	31
2-2. 従来据付工事方法との相違	12	6-3-5. リモコンによる機能選択	33
2-3. 一般市販部品の仕様	12	7. 据付工事後の確認	39
2-3-1. 冷媒配管・ドレン配管	12	7-1. 据付工事のチェックリスト	39
2-3-2. 断熱材	13	8. 試運転	40
2-3-3. 電源配線、リモコン配線	13	8-1. 試運転の前に	40
2-3-4. ろう材	13	8-2. 試運転方法	40
2-3-5. フラックス	13	8-2-1. 自己診断	42
3. 据付場所の選定	14	8-2-2. リモコン診断	43
3-1. 法規制・条例の遵守事項	14	9. サービス情報の登録 MAスマートリモコンの場合	44
3-2. 公害・環境汚染への配慮事項	14	10. スムースメンテナンス機能	46
3-3. 製品の機能性能を発揮するための事項	14	11. お客様への説明	47
3-3-1. 据付場所の環境と制限	15	11-1. エンドユーザー向け特記事項	47
3-3-2. 必要スペース	16	12. 法令関連の表示	47
3-4. 保守・点検に関する事項	16	12-1. フロン排出抑制法	47
4. 据付工事	17		
4-1. 建物の工事進行度と施工内容	17		
4-1-1. 据付前の準備	17		
4-1-2. 室内ユニットの据付	19		
4-2. 届出・報告事項	20		
5. 配管工事	21		
5-1. 冷媒配管工事	21		
5-2. 断熱施工	22		
5-3. ドレン配管工事	23		
5-3-1. ドレン配管施工時留意事項	24		
5-3-2. ドレン配管工事の手順	24		

※ リプレースインバーター機、スリムインバーター機以外の室外ユニットと接続する場合、「冷媒配管」「電気配線工事」の項は室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。

安全のために必ず守ること

- ◆この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ◆ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

 **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うおそれのあるもの

 **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う、または物的損害が発生するおそれのあるもの

- ◆図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(接触禁止)



(水ぬれ禁止)



(ぬれ手禁止)



(一般指示)



(アース線を必ず接続せよ)

- ◆お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しく下さい。
- ◆お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事される方にお渡しく下さい。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しく下さい。

警告

電気配線工事は「第一種電気工事士」の資格所持者が行うこと。

気密試験は以下のいずれかの資格を保有する者が行うこと。

- ◆ 第一種冷凍機械責任者免状
- ◆ 第一種冷凍空調技士資格

ろう付け作業は以下のいずれかを満たす者が行うこと

- ◆ 冷凍空気調和機器施工技能士資格を保有する者（1級及び2級に限る）
- ◆ ガス溶接技術講習を修了した者
- ◆ その他厚生労働大臣が定めた者

一般事項

警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- ◆ 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- ◆ 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合の不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。



禁止

以下の特殊な場所に据え付けないこと。

- ◆ 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス（アンモニア・硫黄化合物・酸など）の多いところ
- ◆ 酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
- ◆ 可燃ガスの漏れるおそれがあるところ
- ◆ 炎の近くや火の粉が飛び散るところ
- ◆ 車両・船舶など移動するところ
- ◆ 高周波を発生する機械を使用するところ
- ◆ 塩分の多いところ



禁止

- ◆ 性能低下・腐食による冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火災のおそれあり。

改造はしないこと。

- ◆ 冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れないこと。

- ◆ 冷媒は循環過程で低温または高温になるため、素手で触れると凍傷・火傷のおそれあり。



接触禁止

ユニットを水・液体で洗わないこと。

- ◆ ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

電気部品に水をかけないこと。

- ◆ ショート・漏電・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッチ・ボタンを操作したりしないこと。

- ◆ 感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



ぬれ手禁止

換気をよくすること。

- ◆ 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- ◆ 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



指示を
実行

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを取り付けること。

- ◆ ほこり・水による感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を
実行

ユニットが、固定されていることを確認すること。

- ◆ 不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を
実行

ユニットの廃棄は、専門業者に依頼すること。

- ◆ 充てんした油や冷媒を取り除いて廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発のおそれあり。



指示を
実行

⚠ 注意

パネルやガードを外したまま運転しないこと。

- ◆ 回転機器に触れると、巻込まれてけがのおそれあり。
- ◆ 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- ◆ 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



禁止

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しないこと。

- ◆ 保存品が品質低下するおそれあり。



使用禁止

運転停止後、すぐにユニットの電源を切らないこと。

- ◆ 運転停止から5分以上待つこと。
- ◆ ユニットが故障し、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



禁止

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- ◆ けがのおそれあり。



接触禁止

運搬・据付工事をするときに

⚠ 注意

梱包に使用している PP バンドを持って運搬しないこと。

- けがのおそれあり。



運搬禁止

20kg 以上の製品の運搬は、1 人でしないこと。

- けがのおそれあり。



禁止

据付工事をするときに

⚠ 警告

以下の場所にユニットを設置しないこと。

- 可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがある場所

- 可燃性ガスがユニットの周囲にたまると、火災・爆発のおそれあり。



据付禁止

据付工事部品は、必ず付属部品および指定の部品を使用すること。

- 当社指定部品を使用しないと、事故のおそれあり。



指示を
実行

梱包材は廃棄すること。

- けがのおそれあり。
- 「クギ」などの金属あるいは木片などに触れると、けがのおそれあり。



指示を
実行

販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- 不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を
実行

梱包材は破棄すること。

- 窒息事故のおそれあり。



指示を
実行

地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- ユニットの落下によるけがのおそれあり。



指示を
実行

据付工事は、販売店または専門の工事が実施すること。

- 間違った工事は、事故のおそれあり。
- お客様ご自身での工事は、事故のおそれあり。



指示を
実行

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが落下し、けがのおそれあり。



指示を
実行

冷媒が漏れた場合の限界濃度対策を行うこと。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。(ガス漏れ検知器の設置をすすめます。)



指示を
実行

据付台などが傷んでいないか定期的に点検すること。

- 傷んだ状態で放置した場合、ユニットが落下し、けがのおそれあり。



指示を
実行

⚠ 注意

ぬれて困るものの上に据付けないこと。

- 湿度が 80% を超える場合、露落ちにより天井・床がぬれるおそれあり。
- ドレン出口が詰まっている場合、露落ちにより天井・床がぬれるおそれあり。



据付禁止

ユニットは水準器などを使用して、水平に据付けること。

- ◆ 据付けたユニットに傾斜がある場合、ドレン漏れのおそれあり。



配管工事をするときに

警告

冷媒回路は、冷媒による冷媒置換をしないこと。真空ポンプによる真空引き乾燥を行うこと。

- ◆ 指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発のおそれあり。



火気を近づけないこと。

- ◆ 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



使用冷媒・配管径・配管の材質を確認し、適合した肉厚の配管を使用すること。

- ◆ 不適合品を使用した場合、配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



冷媒が漏れていないことを確認すること。

- ◆ 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- ◆ 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生のおそれあり。



配管接続部の断熱は気密試験後に行うこと。

- ◆ 断熱材をつけた状態で気密試験を行うと冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏のおそれあり。



再使用する既設冷媒配管に腐食・亀裂・傷・変形がないことを確認すること。

- ◆ 配管損傷・冷媒漏れ・酸素欠乏のおそれあり



注意

販売店または専門業者が据付工事説明書に従ってドレン配管工事を行うこと。

- ◆ 水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



ドレン配管は断熱すること。

- ◆ 不備がある場合、露落ちにより天井・床がぬれるおそれあり。



ドレンホース接続用接着剤は、日本水道協会規格品のビニール管用接着剤を使用すること。

- ◆ 不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



配管は断熱すること。

- ◆ 結露により、天井・床がぬれるおそれあり。



電気工事をするときに

警告

電源用端子台に単線とより線や異なったサイズの配線を併用して使用しないこと。

- ◆ 使用した場合、ねじ緩み・接触不良により発煙・発火・火災のおそれあり。



アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

- ◆ 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



配線に外力や張力が伝わらないようにすること。

- ◆ 伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



電源には漏電遮断器を取り付けること。

- ◆ 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

- ◆ 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。



以下の正しい容量の遮断器を使用すること。

- ◆ 漏電遮断器
- ◆ ヒューズ（開閉器＋B種ヒューズ）
- ◆ 配線用遮断器
- ◆ 大きな容量の遮断器を使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



配線の接続はねじの緩みのないように確実にすること。

- ◆ ねじ緩み・接触不良により発煙・発火・火災のおそれあり。



電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- ◆ 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



電気工事をする前に、主電源を切ること。

- ◆ けが・感電のおそれあり。



むき配線が端子台の外にはみ出さないように接続すること。

- ◆ むき配線同士が接触した場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



電気工事は、第一種電気工事士の資格所持者が以下に従って行うこと。

- ◆ 電気設備に関する技術基準
- ◆ 内線規程
- ◆ 据付工事説明書
- ◆ 施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



D種接地工事（アース工事）は第一種電気工事士の資格のある電気事業者が行うこと。アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないこと。

- ◆ 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発火・火災・爆発のおそれあり。



電気配線には所定の配線を用い専用回路を使用すること。

- ◆ 電源回路容量不足や施工不備があると、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。



注意

冷媒配管をアース線として流用する場合は、以下に適合した配管材料を使用すること。

- ◆ 冷媒配管 JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のリン脱酸銅
- ◆ 配管継手 JIS B 8607
- ◆ アース接続不良により感電のおそれあり。



移設・修理をするときに

警告

分解・改造はしないこと。移設・修理は販売店・専門業者に依頼すること。

- ・冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

注意

点検・修理時は、配管支持部材・断熱材を確認し劣化したものは補修、交換すること。

- ・冷媒漏れ・水漏れのおそれあり。



指示を
実行

1. 使用部品

1-1. 同梱部品

本ユニットには下記部品が同梱されておりますので据付前に確認してください。

No.	品名	個数	No.	品名	個数
D-1	5.5×20木ネジ 	4	D-4	ドレンホース 	1
D-2	パイプカバー（太） 	1	D-5	ホースバンド 	2
D-3	パイプカバー（細） 	1	D-6	ゴムブッシュ 	2

1-2. 別売部品

以下の部品は、三菱電機指定の純正部品を使用してください。

形名は変更する場合があります。最新形名は総合カタログを参照してください。

使用数はそれぞれ1です。

No.	品名	PF-RP224BA13	PF-RP280BA13
P-1	配線リプレースキット	PAC-SG96HR	
P-2	加湿器	PAC-KB49VP	

1-3. 一般市販部品

部品仕様の詳細は「2-3. 一般市販部品の仕様」参照（12ページ）

No.	品名	使用数	仕様
S-1	電源配線、リモコン配線	適量	「6-2. 電気配線工事」参照
S-2	漏電遮断器	1以上	「6-2. 電気配線工事」参照
S-3	手元開閉器または配線用遮断器	1以上	「6-2. 電気配線工事」参照
S-4	冷媒配管	適量	「2-3-1. 冷媒配管・ドレン配管」項参照
S-5	冷媒配管継手	適量	「2-3-1. 冷媒配管・ドレン配管」項参照
S-6	アンカーボルト	4本	M8またはM10
S-7	断熱材	適量	「2-3-2. 断熱材」項参照
S-8	ドレンホース接続用接着剤	適量	日本水道協会規程品のビニール管用接着剤
S-9	ろう材、フラックス	適量	「2-3-4. ろう材」「2-3-5. フラックス」項参照

1-4. 別売品


以下の部品は、三菱電機指定の純正部品を使用してください。

形名は変更する場合があります。最新形名は総合カタログを参照してください。

No.	品名	形名	使用数
B-1	MAリモコン	PAR-38MA	※1
B-2	ワイヤレスリモコン	リモコン本体：PAR-SC2SA, 受光アダプタ：PAR-SA9PA2	※1

※1 使用数は、据付場所により異なります。据付場所の制御仕様に従ってください。

1-5. 製品の外形 (各部の名称)

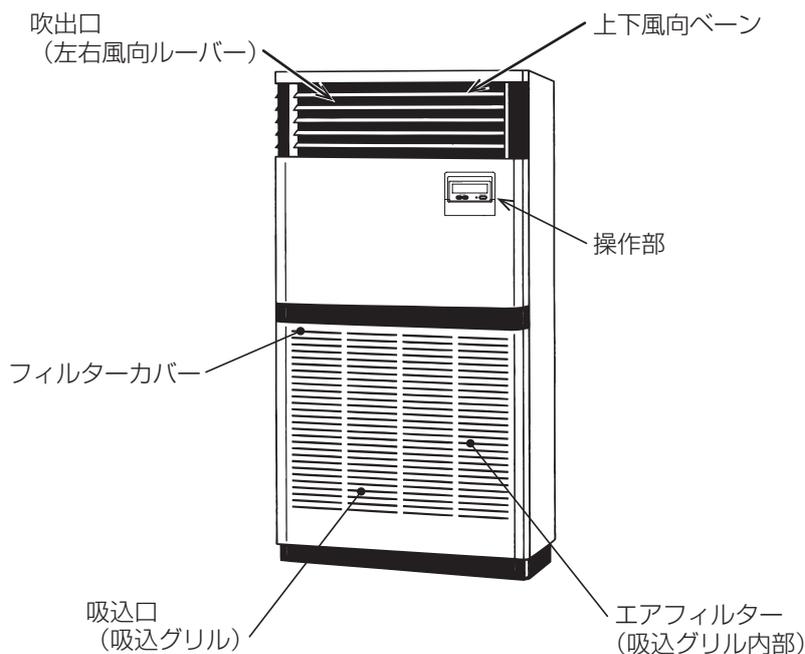

1-6. 製品の運搬と開梱

1-6-1. 製品の運搬

- 室内ユニットは、据付場所まで梱包のまま搬入してください。またユニットに傷をつけないようにしてください。
- 室内ユニットに足を掛けないでください。

2. 使用箇所 (据付工事の概要)

2-1. 使用部品の取付位置

「4-1-2. 室内ユニットの据付 (19ページ)」「5-3-2. ドレン配管工事の手順 (24ページ)」「5-2. 断熱施工 (22ページ)」を参照してください。

2-2. 従来据付工事方法との相違

従来機から据付工事方法に変更はありません。

2-3. 一般市販部品の仕様

2-3-1. 冷媒配管・ドレン配管

注意

冷媒配管をアース線として流用する場合は、以下に適合した配管材料を使用すること。

- ◆ 冷媒配管 JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅
- ◆ 配管継手 JIS B 8607



指示を
実行

- ◆ アース接続不良により感電のおそれあり。

[1] 冷媒 R410A 使用機器使用上のお願い

- 冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着していないことを確認してください。
冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれがあります。
- 既設配管を使用する場合は以下に従ってください。
 - フレアナットは製品に付属されているもの (JIS 第2種) に交換してください。また、フレア部は新たにフレア加工してください。
 - 薄肉配管の使用は避けてください。(13ページ参照)
 - 再使用しようとしている配管本体に腐食、亀裂、傷、変形などが無いことを点検してください。また、断熱材、支持部材等が著しく劣化していないか点検してください。劣化がある場合は補修または交換してください。
- 配管は屋内に保管し、取り付けやろう付け・フレア接続する直前まで両端を密封してください。継手はビニール袋に包んで保管してください。
冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、熱交換器の損傷による水もれや、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれがあります。

(単位: mm)

項目	形名	224形	280形
	冷媒配管	液管	φ 9.52
ガス管		φ 25.4	φ 25.4
ドレン配管		VP-20 (φ 26)	

- フレア接続部に塗布する冷凍機油は、エステル油またはエーテル油またはハードアルキルベンゼン油 (少量) を使用してください。
鉱油が多量に混入すると冷凍機油劣化などの原因になります。

ネジ部には塗布しないでください。

- 冷媒配管は、下表に示す肉厚のものを使用してください。また管および継手の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉など(コンタミネーション)の付着がないことを確認してください。
- 下表記以外の薄肉配管は、使用しないでください。

(単位: mm)

φ 9.52 肉厚 0.8	φ 12.7 肉厚 0.8
φ 25.4 肉厚 1.0	

- 液冷媒にて封入してください。
ガス冷媒で封入するとボンベ内冷媒の組織が変化し、能力不足等の原因になります。
- 当社指定以外の冷媒は使用しないでください。
封入冷媒の種類は室外ユニットに付属の据付工事説明書あるいは銘板に記載されています。指定以外(R22等)の冷媒を使用すると、塩素により冷凍機油劣化などの原因になります。
- 逆流防止器付真空ポンプを使用してください。
冷媒回路内に真空ポンプ油が逆流し、機器の冷凍機油劣化などの原因になります。
- 下記の工具は冷媒R410A専用ツールを使用してください。
冷媒R410A用として下表のツールが必要となります。
お問い合わせは最寄りの「三菱電機システムサービス」へ連絡してください。

工具名 (R410A用)	
ゲージマニホールド	フレアツール
チャージングホース	出し代調整用銅管ゲージ
ガス漏れ検知器	真空ポンプ用アダプター
トルクレンチ	冷媒充てん用電子はかり
セーフティチャージャー	

- 工具類は適切な状態で管理してください。
冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分などが混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。
- チャージングシリンダーを使用しないでください。
チャージングシリンダーを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不足などの原因になります。
- 無酸化ろう付けを行ってください。
無酸化ろう付けを行わないと、圧縮機の破損につながるおそれがあります。窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。市販の酸化防止剤は配管腐食や冷凍機油の劣化の原因になりますので使用しないでください。
詳細については、お問い合わせください。

2-3-2. 断熱材

断熱材は耐熱温度 120℃・厚み 15mm 以上を選定してください。

- 最上階または高温多湿の条件下で使用する場合は、上記の厚さ以上にする必要があります。
- 客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。

2-3-3. 電源配線、リモコン配線

「6-2. 電気配線工事」の項参照 (25 ページ)

2-3-4. ろう材

ろう材は JIS 指定の良質品を使用してください。

亜硫酸ガス濃度が高いなど、腐食性雰囲気では「銀ろう」にしてください。

低温ろうは強度が弱いため使わないでください。

2-3-5. フラックス

母材の種類、形状、ろう材の種類、ろう付けの方法などに応じて、適切なフラックスを使用してください。

3. 据付場所の選定

[1] 室内ユニットと室外ユニットの組合せ

室内ユニットと室外ユニットの組合せは室外ユニット側の据付工事説明書を参照してください。

[2] 複数台設置する場合（グループ制御含む）

据付工事・サービスメンテナンス時に個々の室内・室外ユニットの組合せや、グループ制御時のユニットアドレス（ユニット号機）の確認がしやすいように、室内ユニットの製品銘板に組合せ番号・記号が記入できますので利用してください。

[3] 別売部品の取付け



据付工事部品は、必ず付属部品および指定の部品を使用すること。

- ◆ 当社指定部品を使用しないと、事故のおそれあり。



指示を
実行

販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- ◆ 不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を
実行

3-1. 法規制・条例の遵守事項

法規制、地方条例などを遵守することを配慮して据付場所を選定してください。

- ◆ 各自治体で定められている騒音・振動等の設置環境に関する条例

3-2. 公害・環境汚染への配慮事項

公害や環境に対し配慮して据付場所を選定してください。

- ◆ 据付けにあたっては、運転音に配慮して、振動が増大しない場所を選んでください。

3-3. 製品の機能性能を発揮するための事項



以下の場所にユニットを設置しないこと。

- ◆ 可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがある場所



- ◆ 可燃性ガスがユニットの周囲にたまる
据付禁止
と、火災・爆発のおそれあり。

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

- ◆ 強度不足や取り付けに不備がある場合、ユニットが落下し、けがのおそれあり。



指示を
実行

3-3-1. 据付場所の環境と制限

- ・ 吹出し空気が部屋全体に行き渡るところ。
- ・ 据付け・サービス時の作業スペースが確保できるところ。
- ・ 侵入外気の影響のないところ。
- ・ 吹出し空気、吸込み空気の流れに障害物のないところ。
- ・ 油の飛沫や蒸気のないところ。
- ・ 粉の飛散のないところ。また、多量の蒸気のないところ。
- ・ 酢（酢酸）を多量に使用しないところ。
- ・ 可燃性ガスの発生・流入・滞留・もれのおそれのないところ。
- ・ 高周波を発生する機械のないところ。
- ・ ノイズの影響のないところ。また、エアコン側から他の機器に影響のないところ。
- ・ テレビ、ラジオより1m以上離れたところ。
（映像の乱れや雑音が生じることがあります。）
- ・ 真下に食品・食器を置かないところ。
- ・ 調理器具が発する熱の影響を受けないところ。
- ・ フライヤーの真上など油・粉・蒸気などを直接、吸込むところには設置しないでください。
- ・ 吹出口側に火災報知器（センサー部）が位置しないようにしてください。
（暖房運転時に吹出し温風により火災報知器が誤作動するおそれがあります。）
- ・ 酸性の溶液などを頻繁に使用するところは避けてください。
- ・ 特殊なスプレー（イオウ系）などを頻繁に使用するところは避けてください。
- ・ 海浜地区など特に塩分の多いところは避けてください。
- ・ お客様が容易に触れられない2.5m以上の場所等に据付けてください。
- ・ 室内ユニット周辺が高温多湿雰囲気（露点温度26℃以上）で、長時間運転されると、室内ユニットに結露する場合があります。
そのような条件で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの表面全てに断熱材（10～20mm）を追加し、結露しないようにしてください。
- ・ 可燃性ガスのあるところはさけてください。
- ・ 高圧配電線のあるところはさけてください。
- ・ その他周囲の雰囲気等特殊なところはさけてください。
- ・ 積雪により室外ユニットが塞がれるところはさけてください。


ワイヤレスリモコン用受光アダプタ（別売品）

- ・ 蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れたところ。
（ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。）

お願い

- ・ ユニットの病院・通信・放送設備がある所に据え付ける場合は、ノイズ対策を行ってください。
ノイズにより医療機器に悪影響を与え、医療行為を妨げるおそれがあります。
ノイズにより映像放送の乱れ・雑音が生じるおそれがあります。
インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線通信機器などの影響によるユニットの故障・誤動作のおそれがあります。

3-3-2. 必要スペース

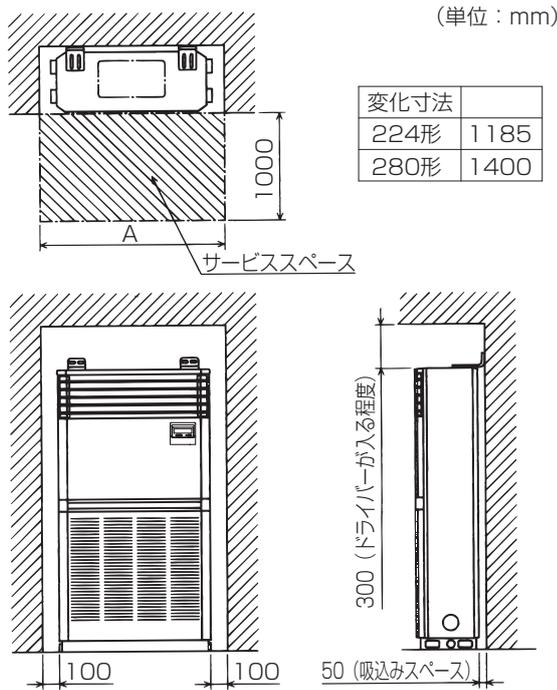

お願い

- ・天井内配管・埋設配管の接続部には点検口を設けてください。
点検できないおそれがあります。

3-4. 保守・点検に関する事項

警告

分解・改造はしないこと。移設・修理は販売店・専門業者に依頼すること。

- ・冷媒漏れ・水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



据付台などが傷んでいないか定期的に点検すること。

- ・傷んだ状態で放置した場合、ユニットが落下し、けがのおそれあり。



注意

点検・修理時は、配管支持部材・断熱材を確認し劣化したものは補修、交換すること。

- ・冷媒漏れ・水漏れのおそれあり。



「3-3-2. 必要スペース」項のサービススペースを確保してください。

(1) 保守のおすすめ

適正な運転調整を行ってください。

工事されたかたは装置を安全にかつ、長持ちさせるため、顧客と保守契約を結び、点検を実施するようお願いいたします。

(2) 運転状態の定期的な確認

定期的にユニットの運転状態を確認してください。

4. 据付工事

警告

据付工事は、販売店または専門の工事が実施すること。

- ◆ 間違った工事は、事故のおそれあり。
- ◆ お客様ご自身での工事は、事故のおそれあり。



指示を
実行

販売店または専門業者が当社指定の別売品を取り付けること。

- ◆ 不備がある場合、水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



指示を
実行

冷媒が漏れた場合の限界濃度対策を行うこと。

- ◆ 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。(ガス漏れ検知器の設置をすすめます。)



指示を
実行

地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- ◆ ユニットの落下によるけがのおそれあり。



指示を
実行


4-1. 建物の工事進行度と施工内容

据付場所に据付けられる状態になりましたら、据付工事を行ってください。

別売部品および別売品の取付けは、その部品の取付説明書を確認してください。

4-1-1. 据付前の準備

[1] 外形寸法・転倒防止金具ピッチ・床面固定穴ピッチ

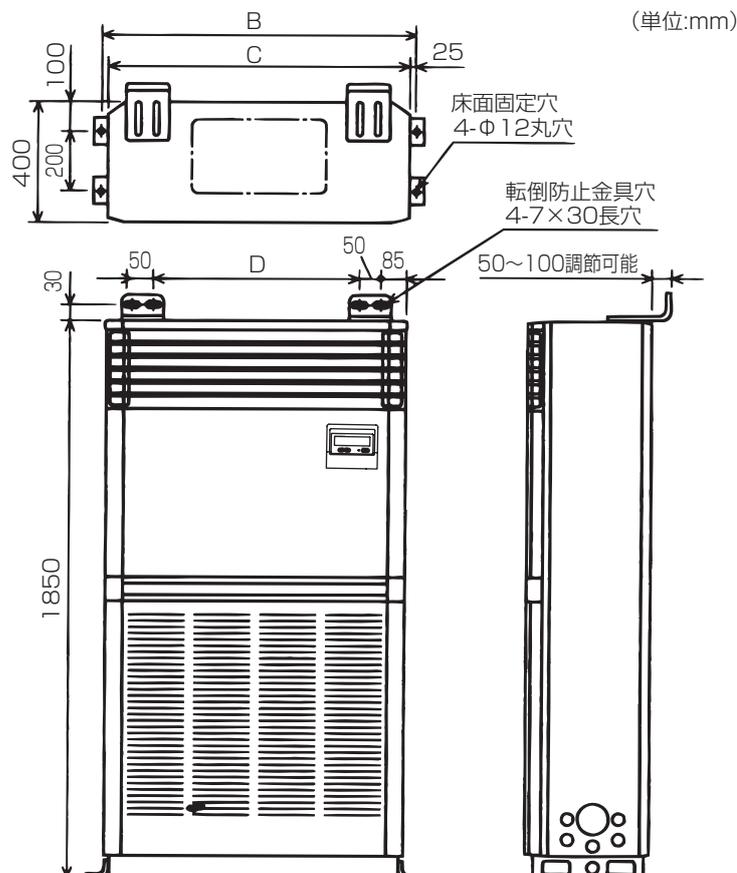


変化寸法	B	C	D
224形	1017	985	715
280形	1232	1200	930

[2] 冷媒配管・ドレン配管・電線穴位置／分ダクト穴詳細

分ダクト穴を使用する場合は以下の作業を行ってください。


- ・ ノックアウトは連結部をニッパー等で切断してください。
- ・ 断熱材は分ダクト穴に沿ってカッター等で切断してください。
- ・ 断熱材切断面の繊維が飛散ないように、端面をコーキング処理してください。

(単位:mm)

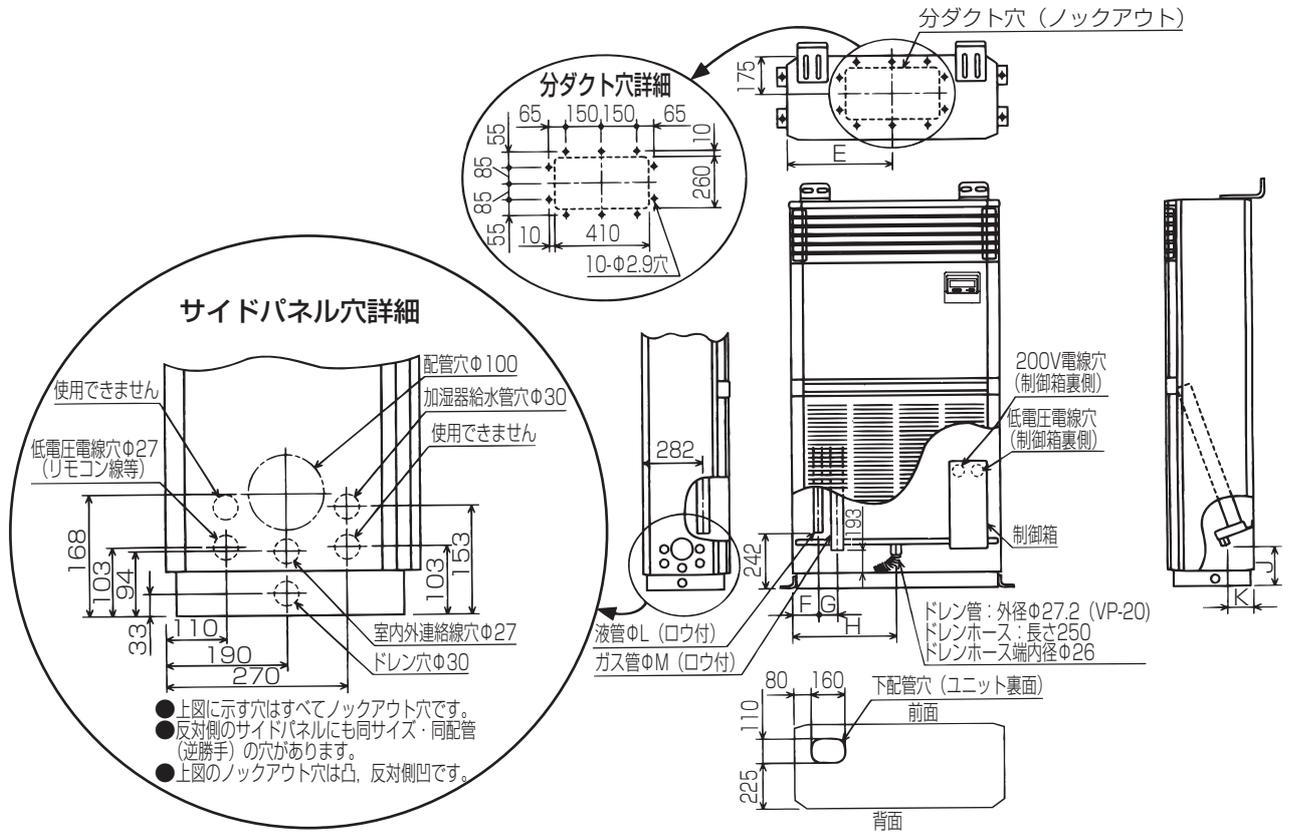

変化寸法	E	F	G	H	J	K	L	M
224形	492.5	130	55	492.5	74	130	9.52	25.4
280形	600	129	58	600	179	127	12.7	25.4

製品重心位置および製品質量

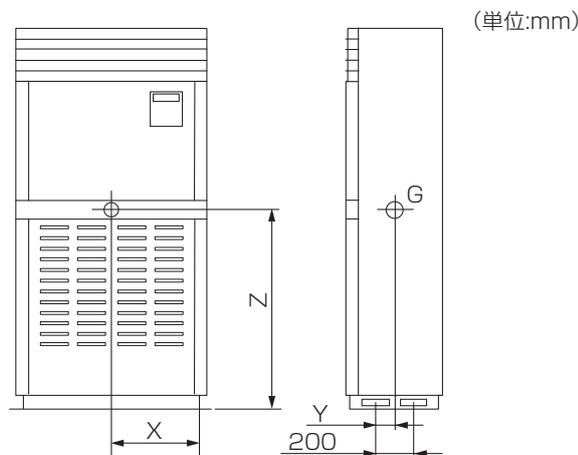

形名	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	製品質量 (kg)
224形	482.5	100	950	112
280形	590	100	950	121

4-1-2. 室内ユニットの据付

警告

ユニットが、固定されていることを確認すること。

- ◆ 不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



指示を
実行

梱包材は破棄すること。

- ◆ 窒息事故のおそれあり。



指示を
実行

梱包材は廃棄すること。

- ◆ けがのおそれあり。
- ◆ 「クギ」などの金属あるいは木片などに触れると、けがのおそれあり。



指示を
実行

注意

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- ◆ けがのおそれあり。



接触禁止

20kg 以上の製品の運搬は、1 人でしないこと。

- ◆ けがのおそれあり。



禁止

梱包に使用している PP バンドを持って運搬しないこと。

- ◆ けがのおそれあり。



運搬禁止

ユニットは水準器などを使用して、水平に据付けること。

- ◆ 据付けたユニットに傾斜がある場合、ドレン漏れのおそれあり。




指示を
実行

お願い

- ◆ 据付け場所まで梱包のまま搬入してください。
 - ◆ 下記のどちらかもしくはその両方で、転倒防止処置を実施してください。(次ページ図)
 - (1) 転倒防止金具 (本体付属) および、5.5 × 20 木ネジ (D-1) にて壁面固定
 - (2) 床面固定金具 (本体付属) および、M8 または M10 アンカーボルト (現地手配)^{※1} にて床面固定
- ※1 (2)のみ実施の場合は下表のアンカーボルトを使用してください。

	ボルト呼径	
	M8 の場合	M10 の場合
箱抜き式 J 形アンカー	コンクリート厚さ：180 mm 以上	コンクリート厚さ：180 mm 以上
埋込み式 J 形アンカー	適合しません	コンクリート厚さ：120 mm 以上
後打ち式樹脂アンカー	コンクリート厚さ：120 mm 以上	コンクリート厚さ：120 mm 以上

- ◆ 転倒防止処置は、所定の場所へ搬入後直ちに (配管、配線作業の前に) 実施してください。
- ◆ 各金具のピッチおよび穴形状詳細は 17 ページを参照してください。

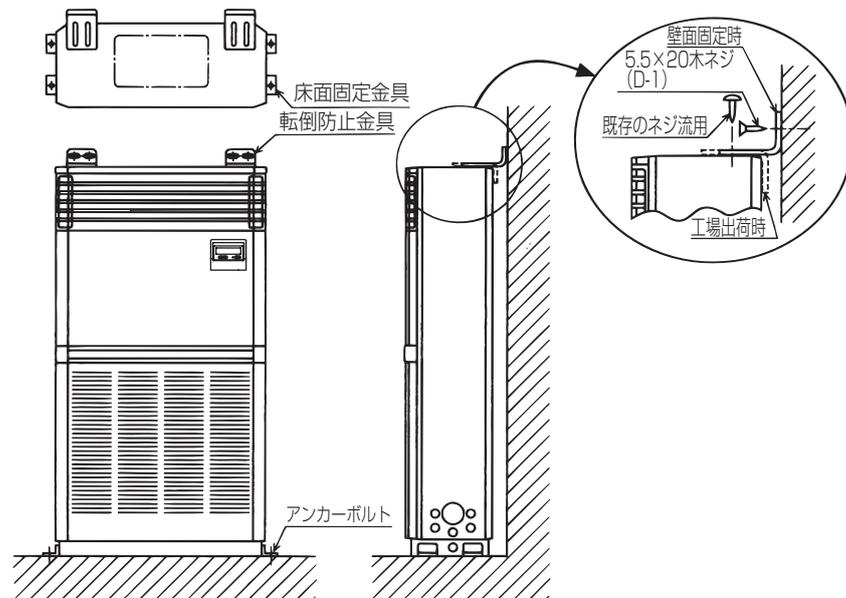

4-2. 届出・報告事項

お願い

室内ユニット側に据付報告書と保証書が入っていますので、据付けをされる方は全項目を書き入れ捺印のうえ、下記宛に報告をお願いします。

保証書はお客様に渡してください。

据付報告書の送付ルートは次のとおりです。

代理店・担当支社・販売会社



三菱電機担当支社・担当販売会社



三菱電機（製作所）に返却をお願いします。

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へ照会してください。

5. 配管工事

冷媒配管・ドレン配管位置

「4-1-1. 据付前の準備 (18 ページ)」を参照ください。

5-1. 冷媒配管工事

警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- ◆ 使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- ◆ 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合の不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。




禁止

[1] 冷媒配管工事の手順


お願い

- ・ 「2-3-1[1] 冷媒 R410A 使用機器使用上のお願い (12 ページ)」も再度確認してください。
- ・ 既設配管を流用する場合は室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。
- ・ 冷媒配管 (液管・ガス管) からの水タレ防止のため、十分な防露断熱工事を施工してください。
- ・ 設置環境に応じて冷媒配管の断熱材を強化してください。
強化しない場合は、断熱材表面に結露することがあります。
(断熱材…耐熱温度 120℃・厚み 15mm 以上)
※ 最上階の天井裏など高温多湿の条件で使用する場合、さらに断熱の強化が必要となる場合があります。
- ・ 冷媒配管の断熱は耐熱ポリエチレンフォームで室内ユニットと断熱材および断熱材間の継目に隙間のないように行ってください。
(配管が露出していると結露の原因になります。)
- ・ 真空引きおよびバルブ開閉操作は、室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。
- ・ 冷媒チャージと許容配管長については室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。
- ・ 冷媒配管接続部はユニット内部にありますので、右図のようにフィルターカバー、フィルターカバー枠、エアフィルター、吸込グリルを除外してください。
※ ろう付けの際は、ユニットの断熱材等を焦がさないようにしてください。エアフィルターも除外してください。(ろう付けの炎で溶けたり、変形する原因になります。)

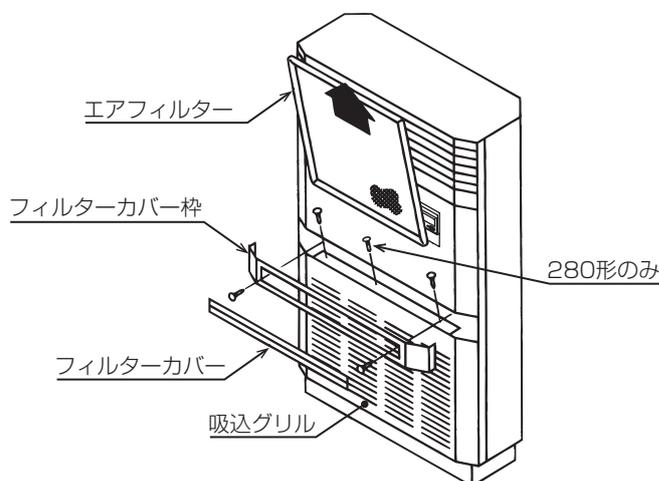


- このユニットは、左・右・後・下の4方向から配管取出し可能です。
左および右配管の現地接続配管参考形状を下図に示します。(配管穴の位置は18ページを参照してください。)

左配管

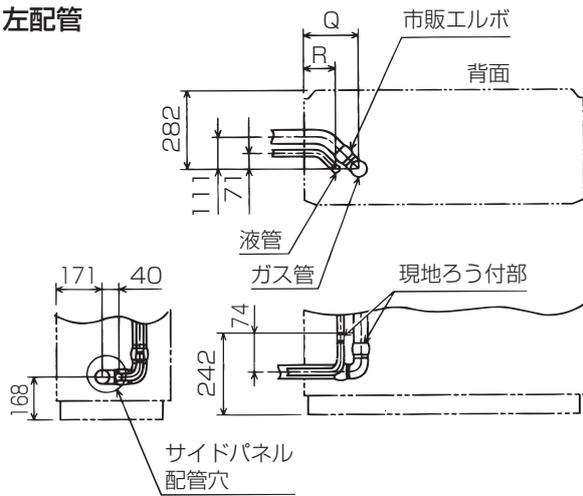

右配管

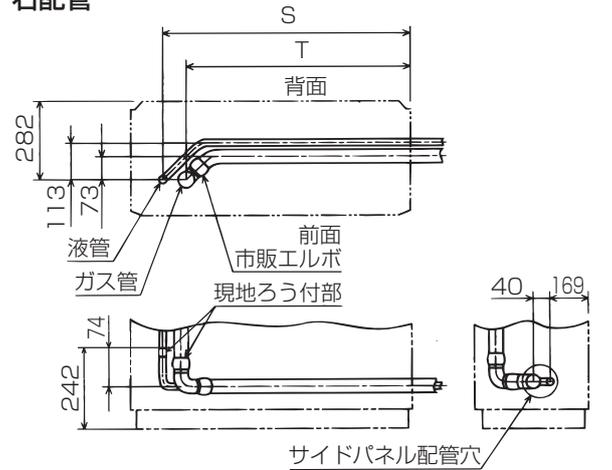

(単位:mm)

変化寸法	Q	R	S	T
224形	185	130	855	800
280形	187	129	1071	1031

※ 224形で右配管時、別売ペーパーパン加湿器を組込む場合は別形状となります。配管形状の詳細は、加湿器の取付説明書を参照してください。

- ろう付は『無酸化ろう付け』を行ってください。窒素ガスを用い圧力を0.03~0.05MPaに調節し、毎分3~5ℓ流します。また、ろう付部の加熱は窒素ガスが到達してから行ってください。

5-2. 断熱施工



警告



注意

配管接続部の断熱は気密試験後に行うこと。

- 断熱材をつけた状態で気密試験を行うと冷媒漏れを検知できず、酸素欠乏のおそれあり。



指示を
実行

配管は断熱すること。



- 結露により、天井・床がぬれるおそれあり。




指示を
実行

お願い

- 市販の冷媒配管を使用の場合は、液管・ガス管共に市販の断熱材を巻いてください。また、断熱材耐熱温度・厚さが当社指定値以上であることを「2-3-2.断熱材」の項で確認してください。
- 冷媒配管の断熱処理は、液管とガス管を別々に行ってください。



- ユニットとの接続部も確実に断熱処理してください。
- 液管とガス管を同時に断熱しないでください。
- ユニットとの接続部~熱交換器の配管露出部は、同梱のパイプカバーで断熱処理をしてください。(パイプカバー(太)(D-2)、パイプカバー(細)(D-3)を使用してください。)

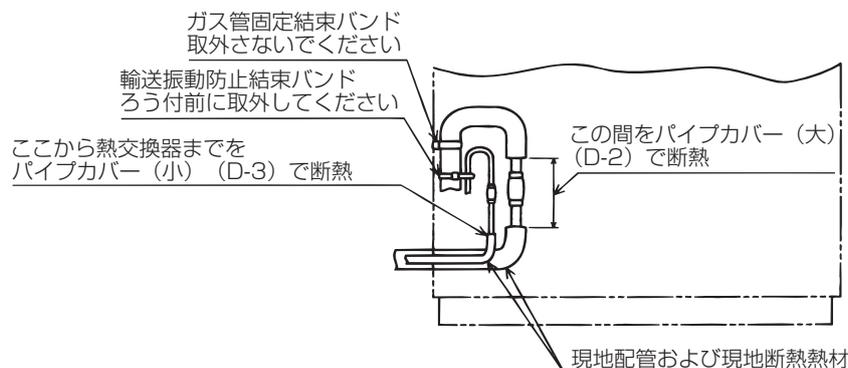

5-3. ドレン配管工事

⚠ 注意

ドレン配管は断熱すること。

- ◆ 不備がある場合、露落ちにより天井・床がぬれるおそれあり。



指示を
実行

- ・ ドレン配管の施工時は以下に示す事柄を守ってください。
- ・ ドレン配管は下り勾配（1 / 100 以上）となるようにしてください。
- ・ ドレン配管の出口は臭気の発生するおそれのない場所に施工してください。
- ・ ドレン配管は臭気イオウ系ガスが発生する下水溝には、入れないでください。
（熱交換器の腐蝕・異臭の原因になります。）
- ・ 接続部から水もれのないように施工してください。
- ・ 水タレが起こらないように、断熱工事を行ってください。
 - ・ 室内ユニット周辺が高温多湿雰囲気（露点温度 23℃ 以上）で長時間運転すると、ドレンホースに結露する場合がありますので、そのような条件で使用する可能性がある場合は断熱材を貼付けるなどの処置をしてください。
- ・ 室内を通るドレン配管は、市販の断熱材（発泡ポリエチレン比重 0.03・肉厚 10mm 以上）を巻いてください。
 - ・ 最上階または高温多湿の条件下で使用する場合は、上記の厚さ以上にする必要があります。
 - ・ 客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。
- ・ 施工後、ドレンが排水されていることを、ドレン配管最終出口部で確認してください。また、接続部等から水もれがないことも確認してください。

5-3-1. ドレン配管施工時留意事項

- ※1 ドレン配管は下り勾配 1/100 以上とる。(排水側を下に。)
- ※2 ドレンパイプに一般市販部品の断熱材を巻く。
- ※3 ドレン配管の横引きは 20m 以下 (高低差は除く) にする。
(ドレン配管が長い場合、途中で支持金具を設けてドレン配管の波打ちをなくす。)

(1) 禁止事項

- ※1 エアー抜きはつけない。(ドレンが吹き出る場合があります。)
- ※2 途中に山越えやトラップは作らない。

(2) 集合配管をとる場合

- ※1 ドレン出口部より約 10cm 低い位置に設置する。
- ※2 VP30 程度の配管を使い、下り勾配を 1/100 以上とる。

5-3-2. ドレン配管工事の手順

⚠ 注意

販売店または専門業者が据付工事説明書に従ってドレン配管工事を行うこと。

- ◆ 水漏れにより家財がぬれるおそれあり。



指示を
実行


ドレンホース接続用接着剤は、日本水道協会規格品のビニール管用接着剤を使用すること。

- ◆ 不備がある場合、水漏れにより家財がぬれるおそれあり。




指示を
実行

- ドレン配管接続口はユニット内部にあります。吸込グリル等の取外し方は 21 ページをご覧ください。
- このユニットは左・右・後・下の 4 方向からドレン配管取出し可能です。ユニットからの抜き穴位置は 18 ページを参照してください。
- 硬質塩ビパイプ一般管 VP-20 (外径φ 26) を使用してください。
- ドレンパンのドレン出口と現地ドレン配管の接続にはドレンホース (D-4) を使用してください。
- 接続箇所は塩化ビニール用接着剤にて接着のうえ、ホースバンド (D-5) で緩みのないように固定してください。

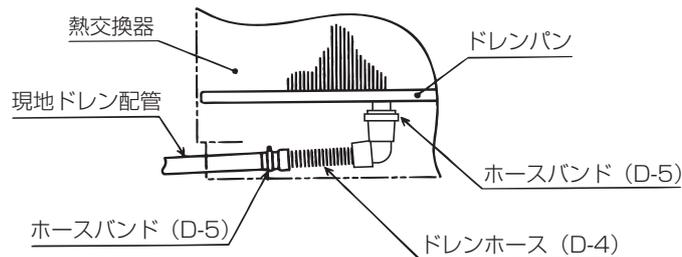


- 出口周辺に臭気が発生する可能性がある場合、ユニットからの臭気吹出しを防ぐため下図のように施工してください。

ドレントラップを施工する場合



ドレントラップを施工しない場合



N	25mm以上
P	50mm以上 (N寸法の2倍以上)

※ ドレン配管先端が常に水中にあること

6. 電気工事

警告

電気工事をする前に、主電源を切ること。

- ◆ けが・感電のおそれあり。



指示を
実行

電気工事は、第一種電気工事士の資格
所持者が以下に従って行うこと。

- ◆ 電気設備に関する技術基準
- ◆ 内線規程
- ◆ 据付工事説明書
- ◆ 施工不備があると、感電・故障・発煙・
発火・火災のおそれあり。



指示を
実行

6-1. 従来電気工事方法との相違

従来機から電気工事方法に変更はありません。

6-2. 電気配線工事

警告

電源用端子台に単線とより線や異なっ
たサイズの配線を併用して使用しない
こと。

- ◆ 使用した場合、ねじ緩み・接触不良によ
り発煙・発火・火災のおそれあり。



禁止

配線の接続はねじの緩みのないように
確実にすること。

- ◆ ねじ緩み・接触不良により発煙・発火・
火災のおそれあり。



指示を
実行

配線に外力や張力が伝わらないよう
にすること。

- ◆ 伝わった場合、発熱・断線・発煙・発
火・火災のおそれあり。



指示を
実行

むき配線が端子台の外にはみ出さない
ように接続すること。

- ◆ むき配線同士が接触した場合、感電・発
煙・発火・火災のおそれあり。



指示を
実行

端子接続部に配線の外力や張力が伝わ
らないように固定すること。

- ◆ 発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれ
あり。



指示を
実行

D種接地工事（アース工事）は第一種
電気工事士の資格のある電気工事業者
が行うこと。アース線は、ガス管・水
道管・避雷針・電話のアース線に接続
しないこと。

- ◆ 感電・ノイズによる誤動作・発煙・発
火・火災・爆発のおそれあり。



アース
接続

6-2-1. 配線作業時のポイント



警告

電源には漏電遮断器を取り付けること。

- ◆ 取り付けない場合、感電・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を
実行

電源配線には、電流容量などに適合した規格品の配線を使用すること。

- ◆ 漏電・発熱・発煙・発火・火災のおそれあり。



指示を
実行

以下の正しい容量の遮断器を使用すること。

- ◆ 漏電遮断器
- ◆ ヒューズ（開閉器＋B種ヒューズ）
- ◆ 配線用遮断器



指示を
実行

- ◆ 大きな容量の遮断器を使用した場合、感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。


(1) 電気工事について

- ◆ 配線リブレース（既設配線の利用）を行う場合は、本ページを確認後、室外ユニットの据付工事説明書に従って配線の選定を行ってください。また、内外別受電方式による新規配線も可能です。その場合は室外ユニットの据付工事説明書に従って配線を行ってください。ただし、室外ユニットがエコ・アイス mini の場合は、電源重畳方式のみ対応可能です。
- ◆ 室外一室内間配線、室内一室内間の渡り配線を含めた総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。本ページを確認後、室外ユニットの据付工事説明書に従って配線工事を行ってください。ただし、室外ユニットがエコ・アイス mini の場合は電源重畳方式のみ対応可能なため（別電源方式が対応不可のため）、室外一室内間および室内一室内間の渡り配線を含めた総延長が80m以上となる場合には対応していません。
- ◆ D種接地工事を行ってください。
- ◆ 工場出荷時、内外接続線（AC200V仕様）は電源と信号の重畳方式となっています。極性がありますから端子番号どおりに接続してください。
- ◆ ユニットの外部では、リモコン線と電源配線が直接接触しないように施工してください。
- ◆ 天井裏内の配線（電源・リモコン・内外接続線）はネズミ等により、かじられ切断することもありますので、なるべく鉄管等の保護管内に通してください。
- ◆ 電源線および内外接続線は途中接続しないこと。発煙・発火または通信異常の原因になります。
- ◆ リモコン用端子盤には、200V電源を絶対に接続しないでください。（故障の原因になります）
- ◆ 現地規格・国際規格に適合した配線を使用してください。
- ◆ 電源配線と室内ユニット接続配線には、規格に適合した配線（例：ポリクロロブレン配線）を使用してください。それより軽規格の線は使用しないでください。（設計番号 60245 IEC57 規格準拠）
- ◆ アース配線は電源配線より長くすること。
- ◆ 電源には接点間距離が3mm以上の全相遮断器（ブレーカーまたは漏電遮断器）を取り付けてください。

6-2-2. 配線の接続

下図に従って配線を行ってください。

制御箱内の端子盤等の配置

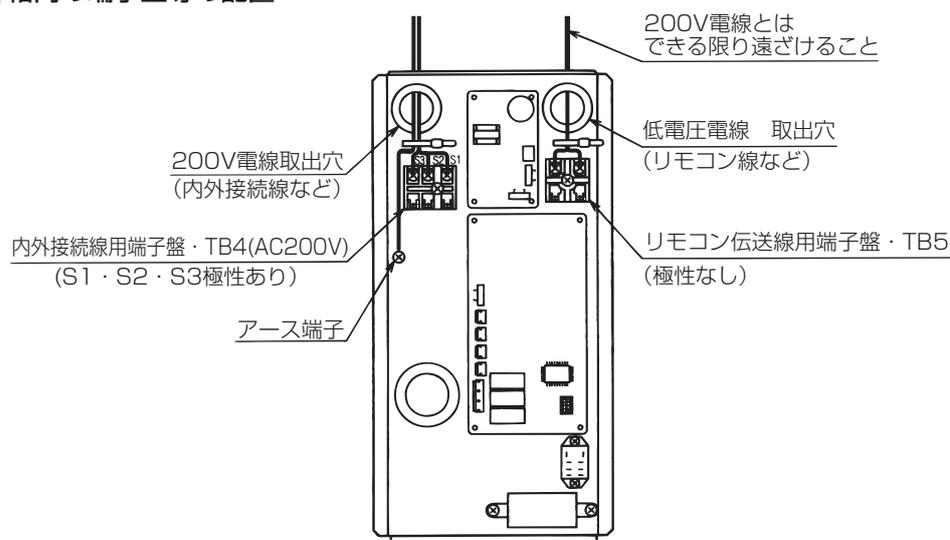


※ ユニットの電線穴位置は18ページを参照してください。

※ サイドパネルに電線を通す場合は、貫通部にゴムブッシュ (D-6) を取付けてください。
(電線管施工時を除く)

6-2-3. 電気配線工事(電源重畳方式)

- 電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。事前に電力会社にご相談のうえ、その指示に合った配線をしてください。配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従ってください。
- 内外接続線 (AC200V仕様) は電源と信号の重畳方式となっています。極性があるので端子番号どおりに接続してください。

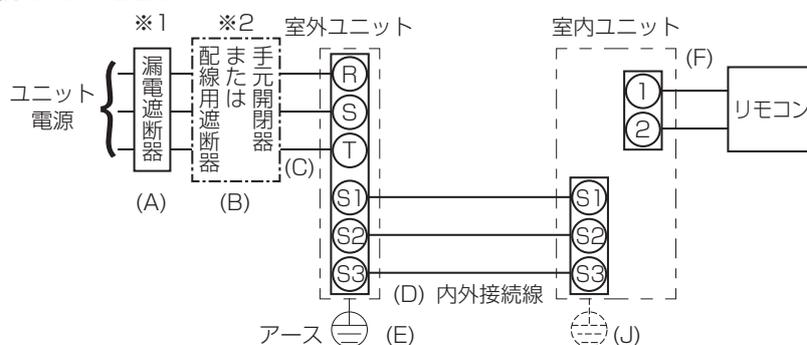

※1 電源には漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器 (三菱電機製 NV-C シリーズまたは、その同等品) を選定してください。

※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器 (開閉器 + B 種ヒューズ) または配線用遮断器が必要となります。

[1] ユニット電源配線

記号 機種	(A) 漏電遮断器 定格電流	(B)		(C) ユニット 電源線太さ	(D) 内外接続線太さ (mm)		(E) アース線 太さ (mm)	
		手元開閉器			配線用 遮断器 定格電流	総延長 50m 以下		総延長 80m 以下
		開閉器 容量	B 種 ヒューズ					
PUZ-ZRP224 形, PUZ-ERP224 形	40A	60A	40A	40A	8.0mm ²	φ 2.0 (3.5mm ²)	φ 2.6	φ 2.0
PUZ-ZRP280 形, PUZ-ERP280 形	50A	60A	50A	50A	14.0mm ²	φ 2.0 (3.5mm ²)	φ 2.6	φ 2.0

リモコン配線

記号	(F)
機種	リモコン線太さ
全機種共通	0.3mm ² のケーブル

室内ユニット配線

記号	(J)
機種	アース線太さ
全機種共通	φ 1.6mm

確認事項

- ・ 漏電遮断器は下記仕様品または、同等品を選定ください。

定格電流	15A	20A	30A	40A	50A	60A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV60-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA	100mA	100mA
動作時間	0.1s 以内					


※ NVは三菱電機製品の形名です。

- ・ 電線(C)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定していますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」などに従い、お選びください。
- ・ 内外接続線(D)は、最大80mまで延長できます。配線長さが50m以下の場合は2.0mm、配線長さが50mを超える場合は2.6mmの電線を使用してください。内外接続線(D)は、VVF平形ケーブル(3心)を使用し、心線の並び順に室内外ユニット端子盤S1,S2,S3へ接続してください。(S2端子への接続の心線はVVF平形ケーブルの真中の心線となるように接続してください)
 - ※ VCTF等キャプタイヤケーブルの既設配線を流用する場合は、総延長30m以内に限り使用可能です。新規配線を行う場合は、総延長に関わらずVVF平形ケーブルを使用してください。
 - ※ 室内外の渡り配線が80m以上になる場合は、内外別受電方式または室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。(室外ユニットの据付工事説明書参照)
- ・ 漏電遮断器は取付位置等により、始動電流の影響で誤動作することがあります。適切な漏電遮断器を適切な位置に設置してください。

周波数の切換え

ユニットを50Hz地区で使用する場合は、制御箱内のファンモーター周波数切換えコネクタ(ギボシ端子)を差し換えてください。

※ 周波数切換えを行わないと、故障や風量低下等の原因になります。

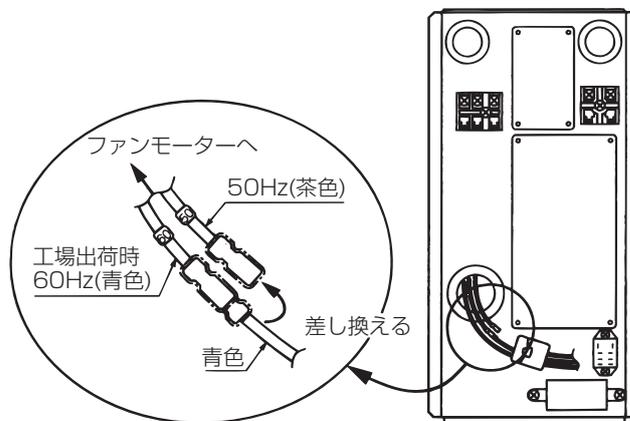

6-3. システムコントロール

6-3-1. リモコンの取付け (別売 MA スマートリモコンの場合)


- 油の飛沫や、蒸気が直接触れる場所には取付けないでください。
- リモコンの取付けは、リモコンに同梱の据付工事説明書に従ってください。
- リモコンコードの総延長は500mです。ただし、リモコンを2台接続で使用する場合は200m以下にしてください。
- 0.3mm²の電線を使用してください。(現地手配)
- 誤動作する場合がありますので、多心ケーブルおよびシールドケーブルの使用は避けてください。
- リモコンコードはアース(建物の鉄骨部分または金属等)または、電源配線・内外接続線からできるだけ離して施工してください。
- リモコンコードは確実にリモコンと室内ユニットの端子盤に接続してください。(極性はありません)
- リモコンの初期設定(主従設定、時刻設定など)についてはリモコンの据付工事説明書(設定編)を参照してください。

6-3-2. 伝送線配線


リモコンの配線はシステム構成によって異なりますので、以下の例に従って行ってください。

冷媒系統ごとにリモコンを接続する場合 (標準1:1、同時ツイン、同時トリプル、同時フォー)

(例1)

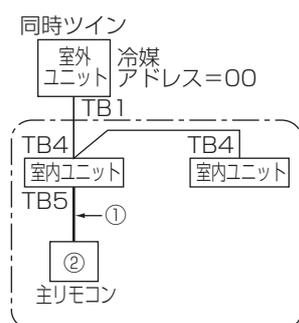


(例2)

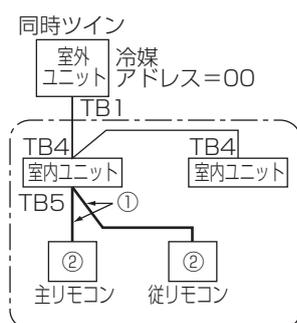

異冷媒系統グルーピングする場合

(例3)

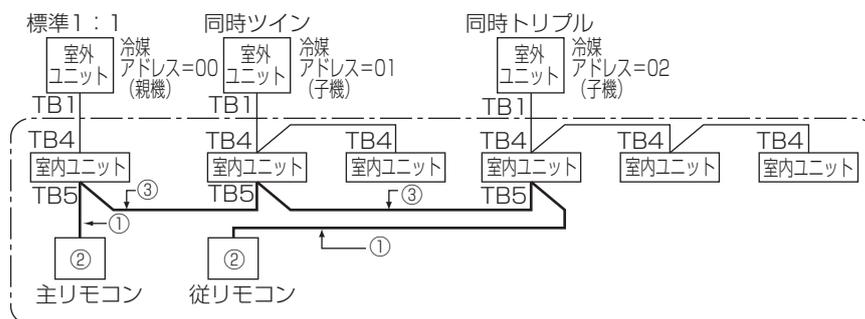

記号	名称
TB1	端子盤(室外:電源及び内外接続線)
TB4	端子盤(室内:内外接続線)
TB5	端子盤(リモコン伝送線)

※ 冷媒アドレスの設定は、室外ユニットのディップSWにて行います。(詳細は室外ユニットの据付工事説明書を参照してください)

※ 図中の①、②、③の番号は、次ページの[1]、[2]、[3]に対応しています。

[1] リモコンからの配線

- ・ 室内ユニットのTB5 (リモコン用端子盤) へ接続します。(極性はありません)
- ・ 同時マルチタイプの場合には、いずれか1台の室内ユニットTB5にのみリモコンを接続してください。異なる機種種の室内ユニットが混在する場合は、各室内ユニットが持つ全ての機能(風速、ベーン、ルーバー等)を操作することができます。

[2] リモコン接続について

1グループに2台までリモコンが接続できます。


- ・ 1グループにリモコンを2台接続した場合、主リモコンと従リモコンの設定を行ってください。
- ・ リモコン主従設定方法は、リモコンの据付工事説明書(設定編)を参照してください。
※ 1グループのリモコンが1台であれば、主リモコン設定(初期設定)から変更は不要です。
- ・ MAスマートリモコンを追加する場合は、室内ユニット内蔵のリモコンの主従設定を「主」→「従」に設定してください。下記の機能が使用可能となります。
 - ・ CO₂排出量表示
 - ・ ローテーション設定
 - ・ 設定温度の0.5℃刻み設定

[3] 異冷媒系統でグルーピングする場合

- ・ リモコン配線によりグルーピングを行います。グルーピングする各冷媒系統の**任意の室内ユニット1台**とリモコン線にて渡り配線してください。
- ・ 同一グループ内にて異なる機種種の室内ユニットが混在する場合、機能(風速、ベーン、ルーバー等)の多い室内ユニットが接続されている室外ユニットを親機(冷媒アドレス=00)としてください。
- ・ この場合、()で囲まれた全室内ユニットを1グループとして制御します。
- ・ MAリモコンでは最大16冷媒系統を1グループとして制御可能です。
- ・ パワーシェア運転・スマートデフロスト運転を採用する場合、最大4冷媒までです。機能の詳細は室内ユニットの取扱説明書を参照してください。
※ リモコンからの配線は上記[1]、[2]の条件を満たしてください。
- ・ 異冷媒系統をグルーピングして、CO₂排出量表示を行いたい場合は、室内基板のSW5-8をONに設定してください。但し、PF-RP・BA5形より前の機種とグルーピングする場合は、室内基板のSW変更は不要です。(SW5-8はOFFのままにしてください。)

確認

- ・ 同一冷媒系統の室内ユニットTB5への渡り配線は禁止です。渡り配線した場合、システムが正常に動作しません。
- ・ リモコン同士での渡り配線は禁止です。リモコンの端子盤には配線は、1本しか接続できません。

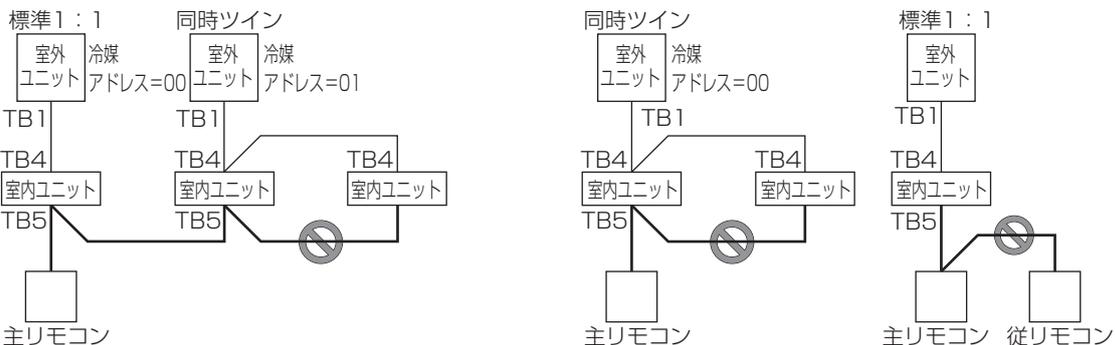

お願い

- ・ リモコンコードの総延長は500mです。ただし、リモコンを2台接続で使用する場合は200m以下にしてください。
- ・ 0.3mm²の電線を使用してください。(現地手配)
- ・ 誤動作する場合がありますので、多心ケーブル及びシールドケーブルの使用は避けてください。
- ・ リモコンコードはアース(建物の鉄骨部分または金属等)及び電源配線・内外接続線が直接接触しないようにできるだけ離してください。

お知らせ

- この項の説明文中の“リモコン”は、ユニット前面パネルの“操作部”と同じものです。
- ツイン・トリプル等、マルチ機種とグルーピングする場合の配線要領は、マルチ機種側の室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

『主リモコン』『従リモコン』の設定方法



リモコン（操作部）が接続されていない場合は常に『主リモコン』とし、リモコンを接続する場合は接続したリモコンを『主リモコン』室内ユニット内蔵リモコンを『従リモコン』に設定してください。

（工場出荷時は『主リモコン』に設定しています。）

リモコンによる機能選択 [3] (1)リモコン主/従設定 (35 ページ) に従って、主/従を設定してください。

6-3-3. サービスメニュー（別売 MA スマートリモコンの場合）**手順**

- サービスメニュー画面にする。
メイン画面から、「メニュー」→「サービス」より各種サービスメニューでの設定、操作を行います。
※ サービスメニューを選択するとパスワード入力画面が表示されます。
- 現在設定されているサービス用のパスワード（数字4桁）を入力する。
※ [F1][F2] ボタンで桁を選択し、[F3][F4] ボタンにて0～9の数字を設定します。
- 4桁のパスワードを入力後、[決定] ボタンを押す。
※ パスワードが一致すると、サービスメニューが表示されます。

**お願い**


- サービス用パスワードの初期値は「9999」です。管理者以外の方が設定変更しないように必要に応じパスワードを変更してください。
パスワードは必要な方が分かるよう適切に管理してください。


お知らせ

- サービス用パスワードを忘れた場合、サービス用パスワード登録画面にて [F1][F2] ボタンを同時に3秒連続押しするとパスワードを「9999」に初期化できます。

6-3-4. ローテーション設定(別売 MA スマートリモコンの場合)



- MA スマートリモコンにより2系統の1:1システムに限り、ローテーション運転やバックアップ運転の設定が可能です。
- ローテーション運転は、各系統を交互運転させ、運転時間の均一化を図ることができます。
- バックアップ運転は、1系統が異常停止した場合でも待機中の系統が起動し、空調を継続することができます。
- サポート運転（パワフルツイン冷房）は、1系統では能力が不足する場合に、自動的に待機中の系統が起動し、補助運転を行います。

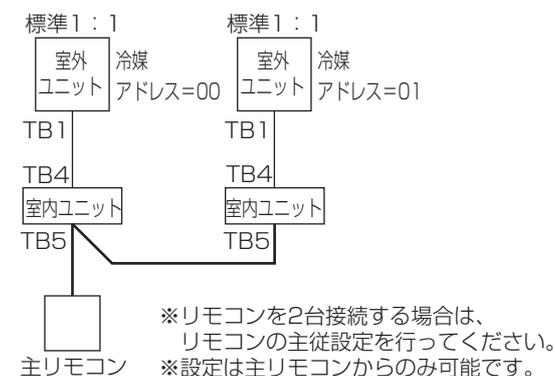ローテーション設定を行う場合


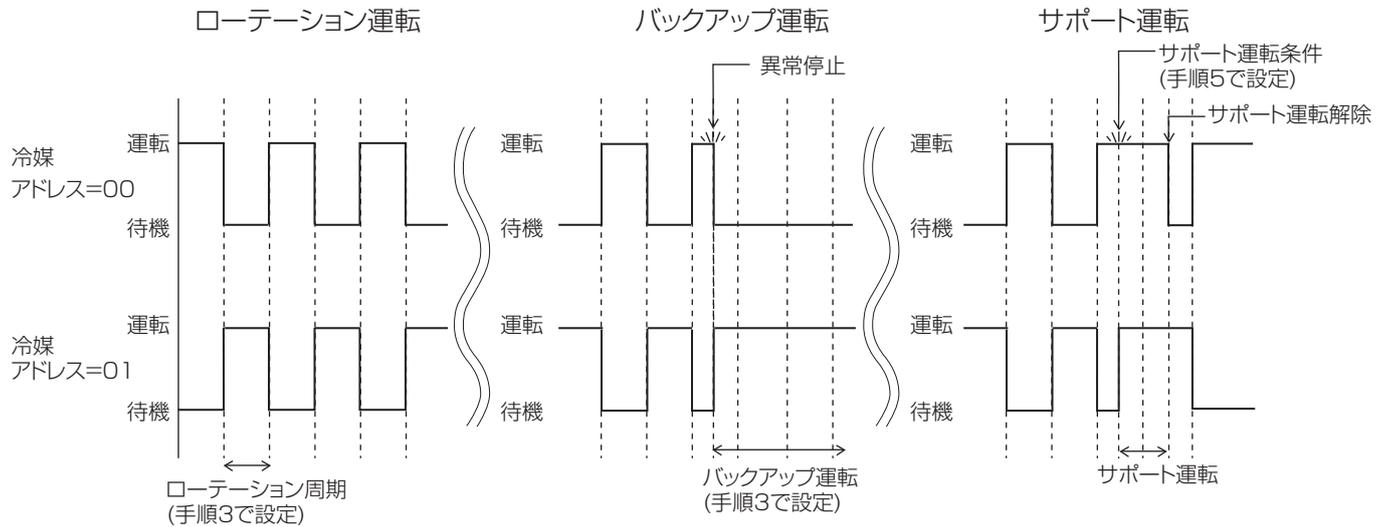


手順

1. サービスメニュー画面で『ローテーション設定』を選択し、[決定] ボタンを押す。

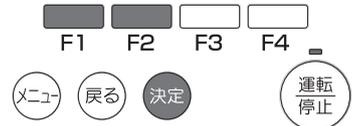

2. [F1] ボタンで「ローテーション」を選択する。

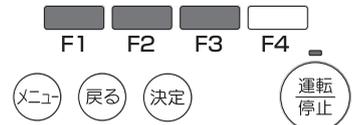



3. [F2][F3] ボタンでローテーション周期またはバックアップを選択する。
 選択項目：無し、1日、3日、5日、7日、14日、28日、バックアップのみ

※ 1日～28日を選択した場合は、バックアップ機能も有効となります。

※ 「バックアップのみ」を選択した場合は、冷媒アドレス=00の系統がメインとして運転し、冷媒アドレス=01の系統がバックアップとして待機状態となり、ローテーション運転されません。

4. [F1] ボタンで「温度差サポート」を選択する。

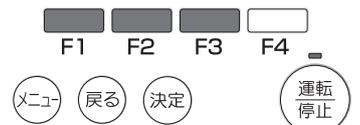

5. [F2][F3] ボタンでサポート運転が動作する「吸込み温度と設定温度の差」を選択する。

選択項目：無し、+4℃、+6℃、+8℃

※ サポート運転は冷房設定時のみ有効です。(暖房、ドライ、自動設定時は動作しません。)

※ サポート運転はローテーション設定で「無し」以外に設定した場合に有効になります。

6. [決定] ボタンを押し、設定を更新する。

※ [F4] ボタンを押すとローテーション運転時間がリセットされ、冷媒アドレス = 00 の系統からの運転となります。

※ 冷媒アドレス = 01 の系統がバックアップ運転中の場合は、冷媒アドレス = 00 が運転に戻ります。

6-3-5. リモコンによる機能選択

室内ユニットの内蔵リモコンは、MA リモコン (PAR-26MA2) 相等品です。

リモコン機能選択

リモコン機能選択モードでは下記のリモコンの機能を設定変更できます。必要に応じ、設定変更をしてください。

大項目	中項目	小項目 (設定内容)
1. 言語切換 (CHANGE LANGUAGE)	表示する言語の設定を行います。	・他言語表示ができます。
2. 機能制限	(1) 操作制限機能設定 (操作ロック)	・操作制限 (操作ロック) の範囲を設定します。
	(2) 自動モード使用設定	・運転モードの「自動」使用有無を設定します。
	(3) 温度範囲制限設定	・温度調節範囲 (上限・下限値) を設定します。
	(4) 昇降機能モード使用設定	・昇降機能モードの使用有無を設定します。 ※本機種にはこの機能が無いため、設定無効になります。
	(5) 風向固定モード使用設定	・風向固定モードの使用有無を設定します。 ※本機種にはこの機能が無いため、設定無効になります。
3. 基本機能	(1) リモコン主 / 従設定	・主リモコン、従リモコンを切替えます。 ※ 1 グループ 2 台接続時どちらか一方を『従』設定にします。
	(2) 時計使用設定	・時計機能の使用有無を設定します。
	(3) タイマー機能設定	・使用するタイマーの種類を設定します。
	(4) 異常時の連絡先設定	・異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることができます。 ・電話番号の設定をします。
4. 表示切換	(1) 温度表示℃/°F 設定	・表示する温度単位 (°C/°F) を設定します。
	(2) 吸込み温度表示設定	・室内 (吸込み) 温度表示の有無を設定します。
	(3) 自動冷暖表示設定	・自動モード運転時の「冷房」「暖房」表示有無を設定します。



機能選択の流れ

手順

1. 空調機が運転中の場合、[運転/停止] ボタンを押す。
空調機が停止します。
2. [運転切換] ボタンを押しながら [タイマー入切] ボタンを 2 秒間押す。
リモコン機能選択モードになります。
3. [運転切換] ボタンを押して大項目を選択する。
4. [タイマーメニュー] ボタンを押して決定する。
選択した大項目に対応するドット表示が表示します。
5. [タイマーメニュー] ボタンを押して中項目を選択する。
6. [タイマー入切] ボタンを押して決定する。
7. [タイマー入切] ボタンを押して小項目 (内容) を選択する。
8. [運転切換] ボタンを押しながら [タイマー入切] ボタンを 2 秒間押す。
通常画面に戻ります。

お知らせ

- ・ リモコン機能選択から通常画面に移行すると、タイマー運転は停止します。

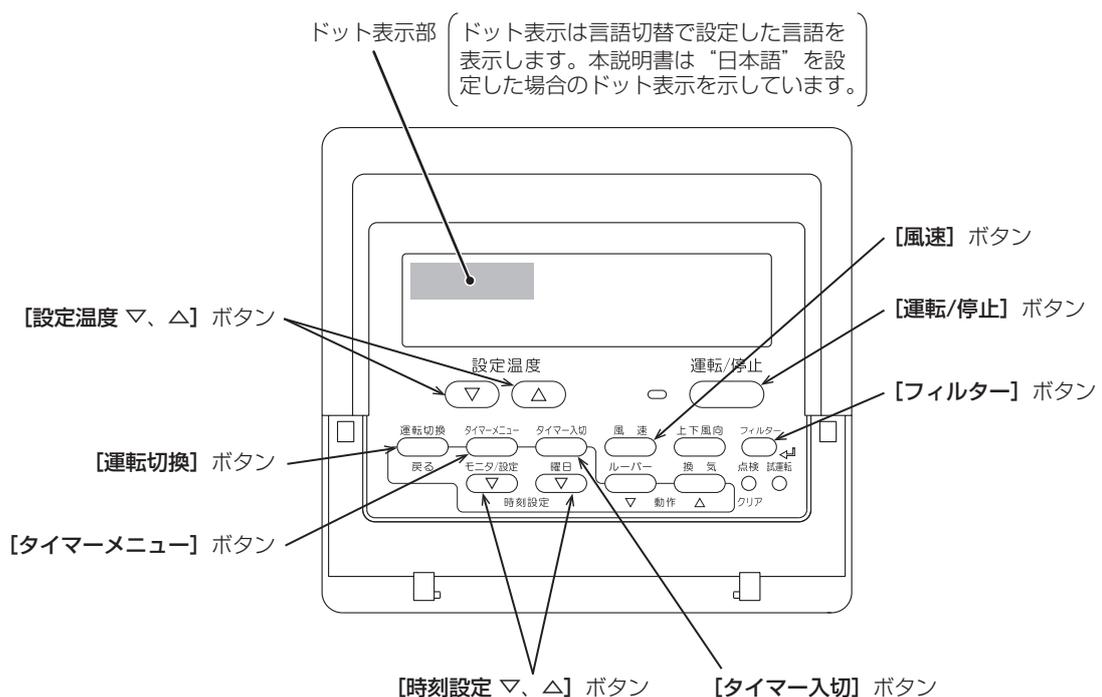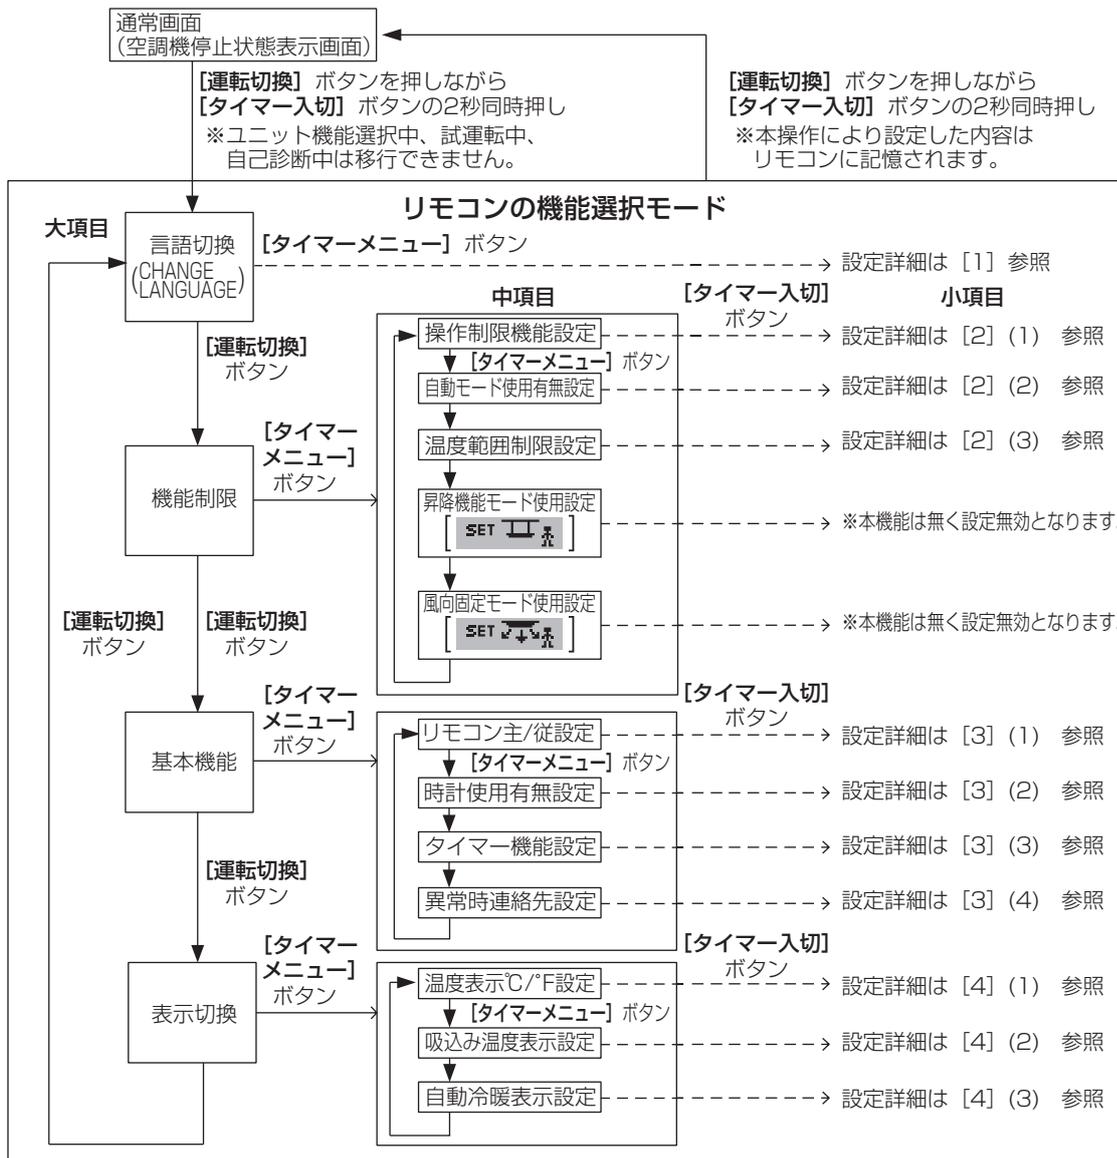

設定詳細

[1] 言語切替設定

本設定により、ドット表示部に表示する言語を設定します。

[**タイマーメニュー**] ボタンを押して下記内容を切替えます。

- ①日本語 (JP)、②英語 (GB)、③ドイツ語 (D)、④スペイン語 (E)、⑤ロシア語 (RU)、⑥イタリア語 (I)、
- ⑦中国語 (CH)、⑧フランス語 (F)

[2] 機能制限設定

(1) 操作制限機能設定 (操作ロック)

[**タイマー入切**] ボタンを押して下記内容を切替えます。

- ① no1 : [**運転/停止**] ボタン以外操作ロック設定となります。
- ② no2 : 全ボタン操作ロック設定となります。
- ③ OFF (初期設定値) : 操作ロック設定なしとなります。

※ 通常画面にて操作ロックを実行するには、上記設定後に通常画面にて実行操作 [**フィルター**] ボタンと [**運転/停止**] ボタン同時2秒押しが必要です。

(2) 自動モード使用設定

運転モード自動有りユニットに接続されている場合、下記内容の設定を行うことができます。

[**タイマー入切**] ボタンを押して下記内容を切替えます。

- ① ON (初期設定値) : 運転モード選択操作時に自動モードを表示します。
- ② OFF : 運転モード選択操作時に自動モードを表示しません。

(3) 温度範囲制限設定

設定内容変更後は、変更した範囲内で温度変更が可能となります。

[**タイマー入切**] ボタンを押して下記内容を切替えます。

- ① 冷房モード : 冷房・ドライモードでの設定温度範囲を変更します。
- ② 暖房モード : 暖房モードでの設定温度範囲を変更できます。
- ③ 自動モード : 自動モードでの設定温度範囲を変更できます。
- ④ OFF (初期設定値) : 温度範囲制限は実行されません。

※ OFF以外が設定された場合、冷房、暖房、自動モードの温度制限設定が同時に実行されます。ただし、設定温度範囲が変更されていなければ制限は実行されません。

[**設定温度▽**] ボタン、または [**設定温度△**] ボタンを押す毎に設定値がアップ、ダウンします。

[**風速**] ボタンを押して上限値設定、下限値設定の選択を切替えます。

選択された設定内容は点滅表示しており、この温度値を設定します。

設定範囲

冷房・ドライモード : 下限値 : 19℃～30℃
上限値 : 30℃～19℃

暖房モード : 下限値 : 17℃～28℃
上限値 : 28℃～17℃

自動モード : 上限値 : 19℃～28℃
下限値 : 28℃～19℃

※ 設定範囲は接続されるユニット (スリム機種、フリープラン機種、中温機種等) により異なります。

[3] 基本機能設定

(1) リモコン主/従設定

[**タイマー入切**] ボタンを押して下記内容を切替えます。

- ① 主 : 主設定となります。
- ② 従 : 従設定になります。

(2) 時計使用設定

[**タイマー入切**] ボタンを押して下記内容を切替えます。

- ① ON : 時計機能が使用可能となります。
- ② OFF : 時計機能が使用不可となります。

(3) タイマー機能設定

[**タイマー入切**] ボタンを押して下記内容を切替えます (いずれか一つを選択)。

- ① タイマー週間 (初期設定値_MA デラックス時) : 週間タイマー使用可能となります。
- ② タイマーケシワスレ ポウシ : 消し忘れタイマー使用可能となります。

- ③タイマーカンイ（初期設定値_M A スムース時）：簡易タイマー使用可能となります。
 - ④タイマー無効：タイマー未使用設定となります。
- ※時計使用有無設定がOFF 設定時は、“タイマー週間” は選択できません。

(4)異常時連絡先設定

[タイマー入切] ボタンを押して下記内容を切替えます。

- ①CALL・OFF：異常中に設定した電話番号は表示されません。
- ②CALL・0120*****：異常中に設定した電話番号を表示します。
- CALL・__：左記表示時、電話番号を設定します。

電話番号設定方法

- ②設定時に下記設定操作により電話番号を設定します。
- 点滅しているカーソル()を移動して、数字を設定します。

[設定温度△(▽)] ボタンを押してカーソルを右(左)に移動させます。[時刻設定△] ボタンまたは[時刻設定▽] ボタンを押して、番号を設定します。

[4] 表示切替設定

(1)温度表示℃/°F 設定

[タイマー入切] ボタンを押して下記内容を切替えます。

- ①℃：温度表示単位をセ氏表示にします。
- ②°F：温度表示単位を華氏表示にします。

(2)吸込み温度表示設定

[タイマー入切] ボタンを押して下記内容を切替えます。

- ①ON：吸込温度を表示します。
- ②OFF：吸込温度は表示されません。

(3)自動冷暖表示設定

[タイマー入切] ボタンを押して下記内容を切替えます。

- ①ON：自動モード運転時、「自動冷房」または「自動暖房」表示のどちらかが表示されます。
- ②OFF：自動モード運転時、「自動」のみが表示されます。

ユニット機能選択

変更が必要な場合のみ設定してください。

リモコンより必要に応じて各ユニットの機能を設定します。各ユニットの機能選択はリモコンからのみ設定可能です。

下記の表より機能選択が必要な項目を選択してください。

機能選択内容

モード	設定内容	モード番号	設定番号	初期設定	チェック欄	対象号機
停電自動復帰	無し	01	1	○		00号機
	有り(電源回復後、約4分待機が必要です。)		2			
室温検知位置	同時運転室内ユニット平均	02	1	○		全室内ユニットに対し 設定を行う項目です。
	リモコン接続室内ユニット固定		2			
	リモコン内蔵センサー※1		3			
ロスナイ接続	接続無し	03	1	○		
	接続有り(室内ユニット外気取入無し)		2			
	接続有り(室内ユニット外気取入有り)		3			
フィルターサイン	100時間	07	1			01~04号機 又はAL
	2500時間		2			
	フィルターサイン表示無し		3	○		
省エネ暖気流	無効	12	1	○		各室内ユニットに対し 設定を行う項目です。
	有効		2			

※1 本機種のリモコンには、内蔵センサーはありません。



上記以外のモード番号の設定は変えないでください。

お願い

- ・工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、全設定内容を機能選択内容表のチェック欄に○印などで記入して確認ください。

機能選択の流れ

“室温検知位置”の設定を例に機能選択の流れを以下に示します。
 (実際の操作については手順1～12をご覧ください)

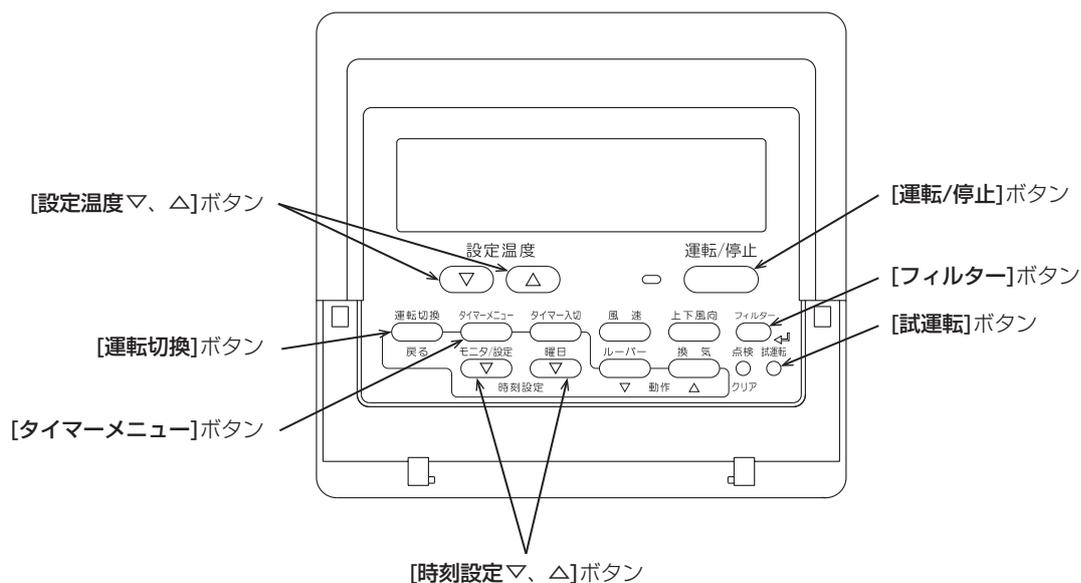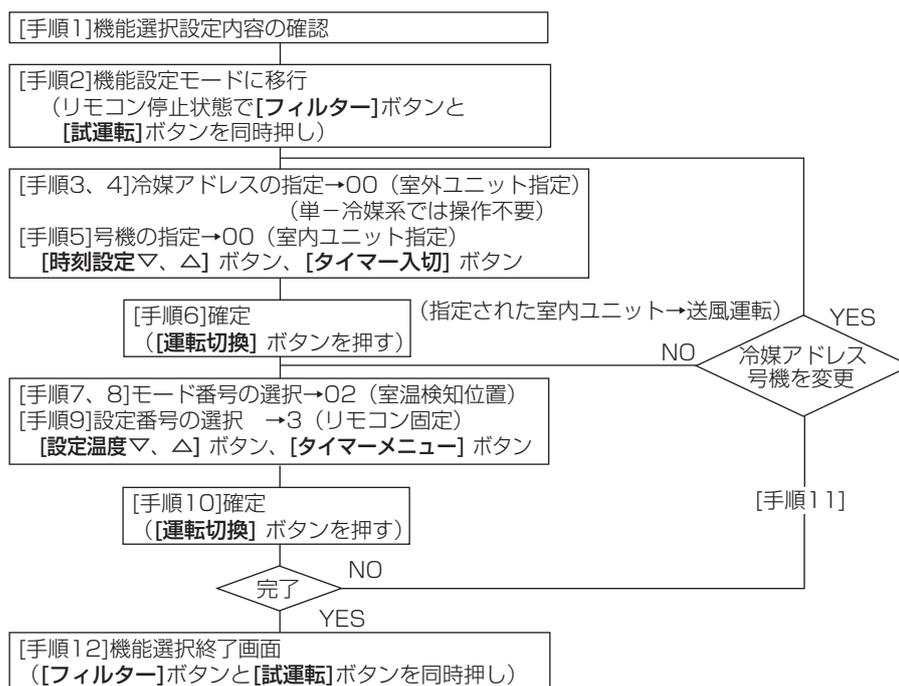

手順

変更が必要な場合のみ設定してください。

- 機能選択の各モードの設定内容を確認する。

機能選択にて各モードの設定内容を変更した場合、そのモードの機能が変わります。

手順2～9に従い現在の全設定内容を確認し、機能選択内容表のチェック欄に記入のうえ、設定を変更してください。なお、工場出荷時の設定については室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。

- [フィルター] ボタンと [試運転] ボタンを同時に2秒以上押す。

キノウ選択が点滅し、しばらくするとリモコンの表示が下図の表示になります。



- [時刻設定▽、△] ボタンを押して室外ユニットの冷媒アドレス No. を選択する。

冷媒アドレス No. が 00～15 の間で前後しますので機能選択したい冷媒アドレスに合わせてください。
 (単一冷媒系では操作不要です。)

※ **機能選択**および室温表示部に「88」を2秒間点滅後、停止状態となる場合は、通信異常が考えられます。伝送路の近くにノイズ源がないか確認してください。

お知らせ

・途中で操作を間違えた場合は、一度、[フィルター] ボタンと [試運転] ボタンを同時に2秒以上押して、機能選択を終了し、再度、手順2より操作を行ってください。

4. [タイマー入切] ボタンを押す。

号機表示部「--」が点滅します。

5. [時刻設定▽、△] ボタンを押して、室内ユニットの号機を選択する。

号機が00→01→02→03→04→ALと変化しますので機能選択したい室内ユニットの号機に合わせてください。



※ モード1～3を設定する場合は、「00」に合わせてください。

※ モード7～11を設定する場合は、

- ・各室内ユニットごとに行なう場合は、「01～04」に合わせてください。
- ・全室内ユニット一括に行なう場合は、「AL」に合わせてください。

6. [運転切換] ボタンを押し、冷媒アドレス、号機を確定する。

しばらくするとモード番号表示部「--」が点滅します。




※ 室温表示部に「88」が点滅表示する場合、選択した冷媒アドレスがシステム内にありません。

また、号機表示部が「F」となり、冷媒アドレス表示部とともに点滅表示となる場合は、選択した号機が存在しません。手順3～5にて冷媒アドレス、号機を正しく設定してください。

[運転切換] ボタンにて確定操作をすることにより、確定された室内ユニットが送風運転を開始します。機能選択する号機の室内ユニットがどこにあるのか知りたい場合はこれにより確認してください。なお、号機が00、ALの場合は選択した冷媒アドレスの全室内ユニットが送風運転します。

例) 冷媒アドレス00、号機=02確定時の場合

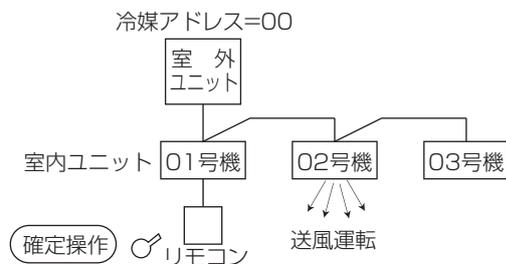

※ 異冷媒系統でグルーピング時、指定した冷媒アドレス以外の室内ユニットが送風運転する場合、ここで設定した冷媒アドレスの重複が考えられます。

再度、室外ユニットのディップスイッチにて冷媒アドレスの確認をしてください。

7. [設定温度▽、△] ボタンを押して設定したいモード番号を設定する。

設定可能なモード番号のみ選択できます。



8. [タイマーメニュー] ボタンを押す。

現在設定されている設定番号が点滅します。これにより現在の設定内容を確認してください。

9. [設定温度▽、△] ボタンを押して、設定番号を選択する。



10. [運転切換] ボタンを押して、手順3～9の設定内容を確定させる。

モード番号と設定番号が点滅し登録を開始します。モード番号、設定番号の点滅が点灯に変わり、設定が完了します。



※ モード番号および設定番号が「—」となり室温表示部に「88」が点滅表示となる場合は、通信異常が考えられます。

伝送路の近くにノイズ源がないか確認してください。

11. さらに、他の機能選択を行う場合は、手順3～10の作業を繰り返し行う。

12. [フィルター] ボタンと[試運転] ボタンを同時に2秒以上押す。

しばらくすると機能選択画面が解除され、空調機停止画面へ復帰します。



※ 機能選択終了後、30秒間はリモコンより操作しないでください。

お願い

- ・ 工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、全設定内容を機能選択内容表のチェック欄に○印などで記入して確認ください。

7. 据付工事後の確認

据付工事が完了しましたら、下表に従ってもう一度点検してください。

不具合がありましたら必ず直してください。(機能が発揮できないばかりか、安全性が確保できません。)

7-1. 据付工事のチェックリスト

分類	内容	チェック欄	参照項目
室内外 ユニット据付	据付け場所の強度は製品の質量に耐えられますか		3項、4項
	ボルト等で固定されていますか		4項
	ねじ・ボルト等の緩みはありませんか		4項
	水平に設置されていますか		4項
	室内外ユニットの吸込口・吸出口が障害物で塞がれていませんか		3項
冷媒配管	誤配管はありませんか		5項
	冷媒のもれはありませんか		
	冷媒配管の断熱は行われていますか		
ドレン排水	ドレンは排水されていますか		5項
	接続箇所でもれはありませんか		
	ドレン配管の断熱は行われていますか		
電気工事	配線ケーブルの太さは規定通りですか		6項
	誤配線はありませんか		6項
	電源電圧は製品銘板の表示と同じですか		—
	アース接続されていますか		6項
	電気品カバー（パネル）は取付けられていますか		—
その他	「安全のために必ず守ること」を確認しましたか		—

8. 試運転

お客様立ち会いで試運転を行ってください。

試運転以外での長時間の運転はおやめください。

建築中の現場などで長時間運転しますと、ほこりやにおいが付着する場合があります。

8-1. 試運転の前に


- ・ 室内・室外ユニット据付け・配管・配線作業終了後、冷媒漏れ・各配線の緩みおよび極性間違いがないか今一度確認してください。
- ・ 室外ユニットの電源端子盤 (R, S, T) と大地間を 500 V メガーで計って、1.0M Ω 以上あることを確認してください。(※) 内外接続用端子盤 (S1, S2, S3) とリモコン用端子盤 (1, 2) には絶対にかけないでください。故障の原因になります。
- ・ 電源を入れる前に室外ユニット基板の試運転スイッチ (SW4) が OFF であることを確認してください。
- ・ 圧縮機保護のため運転を開始する 12 時間以上前に電源を入れてください。
- ・ 機種により風量設定・停電自動復帰などの機能を切換える必要がある場合は、リモコンによる機能選択を参照して設定変更してください。

お願い

- ・ **運転を開始する 12 時間以上前に電源を入れてください。**
電源を入れてすぐ運転開始すると、故障の原因になります。
シーズン中は電源を切らないでください。
- ・ **フィルターを外したまま運転をしないでください。**
内部に油、ゴミが詰まり、故障の原因になります。

8-2. 試運転方法

試運転前に取扱説明書をお読みください。(特に「安全のために必ず守ること」の項目)

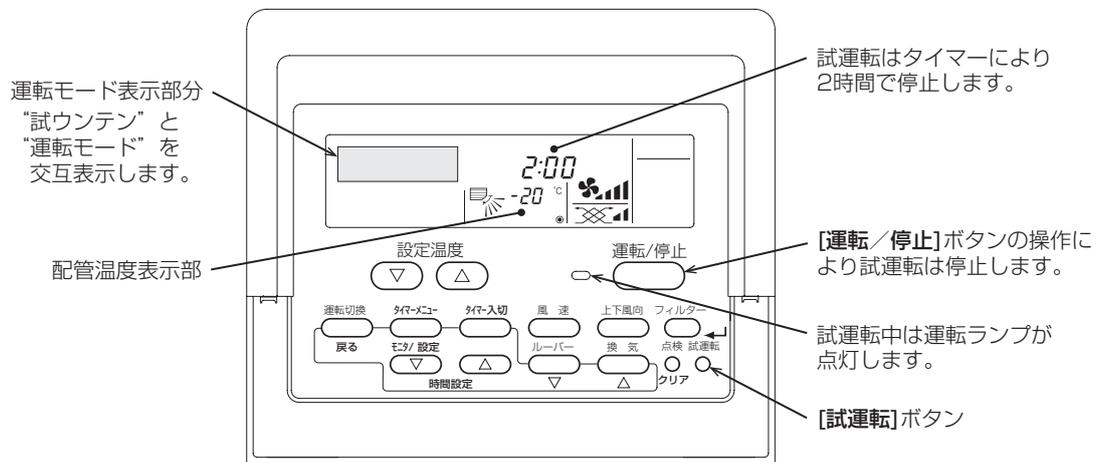

リモコンの運転モード表示部が" PLEASE WAIT" 表示の時はリモコン操作ができません。"PLEASE WAIT" が消灯してから操作してください。

電源投入後、"PLEASE WAIT" は約 2 分間表示されています。*1

手順

1. 電源を入れる。
2. [試運転] ボタンを 2 度押す。
" 試運転" を表示します。
3. [運転切替] ボタンを押す。
冷房運転・・・冷風の吹出しを確認します。
暖房運転・・・温風の吹出しを確認します。(少し時間がかかります)
送風・ドライ運転はできません
4. [上下風向] ボタンを押す。

オートベーンの作動を確認します。 (“無効ボタン” と表示します。)

5. 室外ユニットのファンの運転を確認する。

室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によっては、ファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。従って、このときの外風によりファンが停止または逆回転となることがありますが、異常ではありません。

6. [運転/停止] ボタンを押して試運転を解除する。

7. 電話番号を登録する。

登録についてはリモコンの据付工事説明書を参照してください。

8. 電源を切る。

- 試運転は、2時間の切タイマーが作動し、2時間後に自動的に停止します。
- 試運転中の室温表示部には室内ユニット配管(液管)温度を表示します。
- 同時マルチ、個別ツインの場合は、全ての室内ユニットが確実に運転することを確認してください。誤配線等でも異常表示しない場合があります。

※1 電源投入後、システム立上げモードとなり、リモコンの運転ランプ(緑)と運転モード表示部の“PLEASE WAIT”が点滅します。

また、室内基板のLEDは、LED1が点灯、LED2が点灯(アドレス0の場合)、または消灯(アドレス0でない場合)、LED3が点滅します。

室外基板のLEDは、LED1(緑)とLED(赤)が点灯します。(システム立上げモード終了後にLED2(赤)は消灯します。)

室外基板のLEDがデジタル表示の場合は、“ $\overline{00}$ ”と“ $\overline{00}$ ”が1秒毎に交互に表示されます。

- 以上の操作により正常に動作しない場合は下記の原因が考えられますので原因を取除いてください。(下記の症状は試運転モードでの判定です。尚、表中の“立上げ”表示とは上記※1の表示を意味します。

症状		原因
リモコン表示	室外基板 LED 表示 <>内はデジタル表示の場合	
リモコンが“PLEASE WAIT”表示して操作ができない	“立上げ”表示後、緑のみ点灯<00>	• 電源投入後約2分間は、システム立上げ中で“PLEASE WAIT”を表示します(正常動作)
電源投入後約3分間“PLEASE WAIT”表示後にエラーコード表示する	“立上げ”表示後、 緑1回/赤1回の交互点滅<F1>	• 室外ユニット端子台(R,S,TとS1,S2,S3)の誤接続
	“立上げ”表示後、 緑1回/赤2回の交互点滅<F3,F5,F9>	• 室外ユニット保護装置コネクタのオープン
リモコンの運転/停止ボタンをONしても表示が出ない(運転ランプが点灯しない)	“立上げ”表示後、 緑2回/赤1回の交互点滅<EA,Eb>	• 内外接続配線間違い(S1,S2,S3の極性間違い) • リモコン伝送線ショート
	“立上げ”表示後、緑のみ点灯<00>	• アドレス0の室外ユニットがない(アドレスが0以外になっている) • リモコン伝送線断線
リモコン運転操作しても運転表示するが、その後すぐ消える	“立上げ”表示後、緑のみ点灯<00>	• 機能選択解除後、約30秒間は運転できません。(正常動作)

※ リモコンの[点検]ボタンを連続2度押して自己診断ができます。エラーコードの表示内容は下表をご覧ください。

液晶表示	不具合内容	備考
P1	吸込センサー異常	
P2	配管(液管)センサー異常	
P4	ドレンセンサー異常	
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	
P6	凍結/過昇保護作動	
P8	配管温度異常	
P9	配管(二相管)センサー異常	
PA	ドレンオーバーフロー保護作動	
PL	冷媒回路異常	
PB (Pb)	室内ファンモータ異常	

液晶表示	不具合内容	備考
FB (Fb)	室内制御基板異常	
U ※1, F ※1	室外ユニットの不具合 室外ユニットの電気配線図を参照してください	※1 英数字 FB 除く
E0～E5	リモコンー室内ユニット間の通信異常	
E6～EF	室内ユニットー室外ユニット間の通信異常	
EE	内外組合せ異常	

室内基板上のLED表示 (LED1, 2, 3) の内容は下表を参照してください。

LED1 (マイコン電源)	制御用電源の有無を表示しています。常時点灯していることを確認してください。
LED2 (リモコン給電)	ワイヤードリモコンへの給電有無を表示しています。室外ユニットアドレス "0" に接続された室内ユニットのみ点灯します。
LED3 (室内外通信)	室内ユニットー室外ユニット間の通信を表示しています。常時点滅していることを確認してください。


8-2-1. 自己診断

リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。

- ① 自己診断モードに切替える。

[点検] ボタンを3秒以内に2回押す。

下図の表示になります。

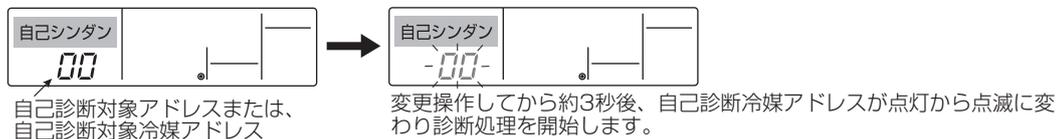

- ② 自己診断したいアドレスまたは、冷媒アドレス No. を合わせる。


[設定温度▽、△] ボタンを押して自己診断したい自己診断対象アドレス No. または、冷媒アドレス No. に合わせる。

アドレス No. 01～50

冷媒アドレス No. 00～15


- ③ 診断結果表示 (異常履歴がある場合)

(異常コードの内容は室内ユニットの据付工事説明書またはサービスハンドブックを参照してください)

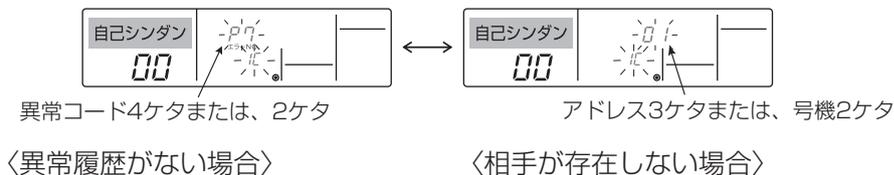

- ④ 異常履歴リセット操作

③の診断結果表示画面にて異常履歴を表示させます。



[タイマー入切] ボタンを連続で3秒以内に2度押しする。

自己診断対象アドレスまたは、冷媒アドレスが点滅します。

異常履歴がリセットされた場合、下図の表示になります。

なお、異常履歴リセットに失敗した場合は異常内容が再度表示されます。



- ⑤ 自己診断の解除

自己診断の解除には次の2通りの方法があります。

[点検] ボタンを3秒以内に2度押す。

自己診断を解除し、自己診断前の状態になります。

[運転/停止] ボタンを押す。

自己診断を解除し、室内ユニットが停止となります。

(操作禁止状態時、この操作は無効です。)


8-2-2. リモコン診断

リモコンからの操作がきかない場合、本機能により、リモコン診断を行ってください。

① 通電マークを確認してください。

リモコンに正常な電圧 (DC12V) が印加されていない場合、通電マークは消灯しています。

通電マークが消えている場合は、リモコン配線、室内ユニットを点検してください。



② リモコン診断モードに移行

[点検] ボタンを5秒以上押し続ける。

下図の表示になります。



[フィルター] ボタンを押す。

リモコンの診断を開始します。

③ リモコン診断結果


- リモコン正常時



リモコンに問題はありませので他の原因を調査してください。

- リモコン不良時

(異常表示1) 「NG」が点滅→リモコン送受信回路不良



リモコンの交換が必要です。


- リモコン診断したリモコン以外に問題が考えられる場合

(異常表示2) 「E3」「6833」「6832」が点滅→送信不可




伝送線にノイズがのっている、あるいは室内ユニット、他のリモコンの故障が考えられます。伝送路、他のコントローラを調査してください。

(異常表示3) 「ERC」とデータエラー数を表示→データエラーの発生



データエラー発生数とはリモコンの送信データのビット数と実際に伝送路に送信されたビット数の差を意味します。この場合、ノイズなどの影響で送信データが乱れています。伝送路を調査してください。



④ リモコン診断の解除

[点検] ボタンを5秒以上押しすと、リモコン診断を解除し、「PLEASE WAIT」、運転ランプが点滅し、約30秒後、リモコン診断前の状態に戻ります。

9. サービス情報の登録 MAスマートリモコンの場合


リモコンへの形名、製造番号登録、ならびに販売店名やサービス店名、それぞれの連絡先を登録することで、異常発生時、異常画面に表示することができます。

手順

1. サービスメニュー画面で「サービス情報登録」を選択し【決定】ボタンを押す。



2. サービス情報登録画面から「形名登録」を選択し【決定】ボタンを押す。

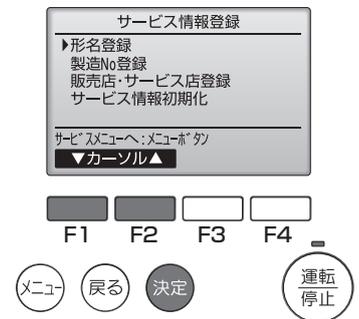

3. 【F1】、【F2】ボタンで登録する冷媒アドレスを選択し、【決定】ボタンを押す。

- ・ 冷媒アドレス：0～15
- ※ 接続されている冷媒アドレスのみ選択できます。



4. 【F1】、【F2】ボタンで登録するユニット(OC、IC1～IC4)を選択し、【決定】ボタンを押す。


- ・ OC：室外ユニット
- ・ IC1：室内ユニット1号機 ・ IC2：室内ユニット2号機
- ・ IC3：室内ユニット3号機 ・ IC4：室内ユニット4号機
- ※ IC2～IC4は接続されている空調機タイプ(シングル、ツイン、トリプル、フォース)により表示されません。



5. 形名を登録する。

形名は最大18文字まで入力できます。

- ・ 【F1】、【F2】ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。
- ・ 【F3】、【F4】ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。
- ・ 入力が終わりましたら【決定】ボタンを押します。(手順4に移動します。)

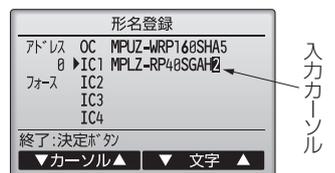


手順4～5の操作を繰り返し、選択した冷媒アドレスの室外ユニット、室内ユニット形名を登録します。冷媒アドレスを変更する場合は手順4の画面で【戻る】ボタンを押すことで、手順3の画面に移動するので、冷媒アドレスの変更を行い、同様の手順で形名登録を行います。

上手な使い方


登録した形名情報を冷媒アドレス単位でコピー、貼付けることができます。

- ・手順3にて[F3]ボタンを押すことで、選択している冷媒アドレスの形名情報をコピーします。
- ・手順3にて[F4]ボタンを押すことで、コピーした形名情報を選択している冷媒アドレスに上書きします。


6. 手順2で「製造 No 登録」を選択し[決定]ボタンを押す。



7. 手順3～5の要領で製造番号を登録する。
製造番号は最大で8文字まで入力できます。



8. サービス情報登録画面から「販売店・サービス店登録」を選択し[決定]ボタンを押す。




9. [F1]、[F2]ボタンで登録する項目(「販売店」「販売店 TEL NO」「サービス店」「サービス店 TEL NO」)を選択し、[決定]ボタンを押す。



10. 販売店名、サービス店名を登録する。
形名は最大で10文字まで入力できます。

- ・[F1]～[F4]ボタンで選択カーソルを移動させ入力文字を選択します。
- ・[決定]ボタンで選択カーソルが示す文字が入力カーソル部に入力されます。
- ・入力カーソルを移動させたい時は、選択カーソルで「←」「→」を選択し、[決定]ボタンを押すことで移動します。
- ・入力文字を消したいときは、選択カーソルで「DEL」を選択し[決定]ボタンを押すことで入力カーソル部の文字を消去します。
- ・入力が終わりましたら選択カーソルで「終了」を選択し[決定]ボタンを押すことで、入力内容を記憶し手順9に戻ります。

選択カーソル



入力カーソル

11. 手順9で「販売店 TEL NO」、もしくは「サービス店 TEL NO」を選択し、[決定]ボタンを押す。

12. 販売店 TEL NO、サービス店 TEL NO を登録する。

TEL NO は最大13文字まで入力できます。

- ・[F1]、[F2]ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動します。
- ・[F3]、[F4]ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。
- ・入力が終わりましたら[決定]ボタンを押します。
(手順11に移動します。)



入力カーソル

10. スムースメンテナンス機能

メンテモードとすることにより運転周波数を固定し、運転を安定させることで、リモコンに室内/室外ユニットの熱交換器温度や圧縮機消費電流などのメンテナンスデータを収集することができます。

本機能は、運転中/停止中のいずれの状態でも可能です。

※ 安定運転には 10～20分必要です。


※ 試運転中はできません。

運転中のデータを確認する場合は、**[運転/停止]** ボタンによる“運転” またはメンテモード安定運転をさせて確認を行ってください。

※ 室外ユニットとの組み合わせにより一部機種は対応しておりません。

本機能の有無は、カタログで確認してください。

表示例【吐出温度 64℃】

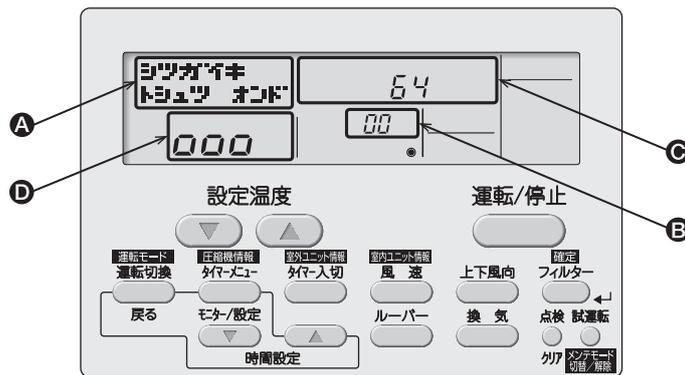

メンテナンスデータの収集

手順

1. **[試運転]** ボタンを 3 秒間押し、メンテモードに切替える。

表示 **A** メンテモード

2. **[設定温度]** ∇ , Δ ボタンを押して冷媒アドレスを選定する。

表示 **B** $00 \leftrightarrow 01 \dots 15 \leftarrow$

3. **[タイマーメニュー]** ボタン、**[タイマー入切]** ボタンまたは**[風速]** ボタンを押して、表示させるデータの種類を選定する。

圧縮機情報 [タイマーメニュー]ボタン	表示 A	→ 運転積算時間 → ON/OFF回数 → 運転電流 圧シユクキ ON x10h カイスウ x100 デンリユウ (A)
室外ユニット情報 [タイマー入切]ボタン	表示 A	→ 熱交温度 → 吐出温度 → 外気温度 シツガイキ ネットコウ オンド トシツ オンド ガイキ オンド
室内ユニット情報 [風速]ボタン	表示 A	→ 吸込温度 → 熱交温度 → フィルター運転時間 シツガイキ シツガイキ シツガイキ スイゴミ オンド ネットコウ オンド フィルターシカン

※ フィルター使用時間は、フィルターリセットの操作した後の経過時間を表示します。

4. **[フィルター]** ボタンを押して、確定する。

表示 **C** にデータが表示されます。

【吐出温度表示例】
表示 **C** \leftarrow 点滅 \rightarrow 64
約10秒後
応答待ち 64℃

5. 手順 2～4 の操作の繰返して、各データを確認する。


6. メンテモードを解除する場合は、**[試運転]** ボタンを 3 秒間または**[運転/停止]** ボタンを押す。

安定運転


メンテモードの状態では運転周波数を固定し、運転を安定させることが可能です。停止中の場合は、この操作で運転を開始します。

手順

1. 「メンテナンスデータの収集 (46 ページ)」の手順 1、2 を行う。
2. [運転切換] ボタンを押して、運転モードを選定する。



3. [フィルター] ボタンを押して、確定する。



- ※ 安定待ち状態でも、「メンテナンスデータの収集 (46 ページ)」の手順 3～5 の操作でデータを確認できます。
4. 安定状態になったら、「メンテナンスデータの収集 (46 ページ)」の手順 3 以降の操作を行う。

11. お客様への説明

11-1. エンドユーザー向け特記事項

- ・ 別冊の取扱説明書に従って、正しい使い方をご説明ください。とくに「安全のために必ず守ること」の項は、安全に関する重要な注意事項を記載していますので、必ず守るようにご説明ください。
- ・ お使いになる方が不在の場合は、オーナー様・ゼネコン関係者様や建物の管理人様にご説明ください。
- ・ この据付工事説明書は、据付け後お客様にお渡しください。なお同梱の取扱説明書（および保証書）も必ずお客様にお渡しください。
- ・ お使いになる方が代わる場合は、この据付工事説明書と取扱説明書（および保証書）を新しくお使いになる方にお渡しください。

お願い

- ・ 本ユニットは身体的、知覚的および知能的な能力の低い人物（子供を含む）や経験および知識を十分に有さない人物には扱いいただけません。前記の人物が本ユニットを扱う際には、責任者が監視するか、事前に取扱方法を指導することで安全を確保してください。

12. 法令関連の表示

標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合や、経年劣化を進める事情が存在する場合には、設計使用期間よりも早期に安全上支障をきたすおそれがあります。

12-1. フロン排出抑制法

この製品はフロン排出抑制法・第一種特定製品です。

- 1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- 2) この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- 3) 冷媒の種類および数量並びにGWP（地球温暖化係数）は、室外ユニットの定格銘板あるいはユニット内部の冷媒量記入ラベルに記載されています。
- 4) 冷媒を追加充てんした場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には室外ユニット内部の冷媒量記入ラベルに必要事項を記入してください。



ご不明な点がございましたらお客様相談窓口（別添）にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター

0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)

FAX(365日・24時間受付)

0037(80)2229(フリーボイス)・073(428)-2229(通常FAX)

三菱電機株式会社

本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)
冷熱システム製作所 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66

2017年2月作成

WT08520X01