

MITSUBISHI

別売部品

三菱電機 **ビル用** エアコン

シティマルチR2シリーズ 高顕熱合流管キット取付説明書

CMY-P28GK, CMY-P45GK
CMY-P56GK, CMY-P80GK
CMY-P160GK

- 取扱の前には、安全を確保するため必ずこの「取付説明書」をよくお読みください。
安全のために必ず守っていただく項目を ⚠ 警告 ⚠ 注意の形で記載しました。

WT05222X01

安全のために必ず守ること

- 取付け工事はこの「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、確実に守ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して表示しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

⚠ 警告

取付けは、販売店または専門業者に依頼してください。

、ご自分で取付工事をされ不備があると、冷媒ガス漏れや機器の損傷の原因になります。

取付工事は、この取付説明書に従って確実に行ってください。

、分岐管の種類および接続配管のサイズを間違えますと、空調機が所定の能力を発揮することができません。

改修は絶対にしないでください。また、修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。

、修理に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

取付け・移設時、指定の冷媒(R410A)以外の物質が冷媒回路内に無いことを確認してください。

、空気のような異物が入ると、異常な圧力上昇や、爆発を生じる可能性があります。

作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気してください。

、冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。

、冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

⚠ 注意

運転中および運転停止直後の冷媒配管・冷媒回路部品に素手で触れないでください。




、運転中、停止直後の冷媒配管や圧縮機などの冷媒回路部品は流れる冷媒の状態により、低温と高温になります。素手で触れると凍傷や火傷になるおそれがあります。

※分流コントローラー据付けに関する内容は、分流コントローラー本体に添付の据付説明書に従ってください。

(裏面あり)

部品確認

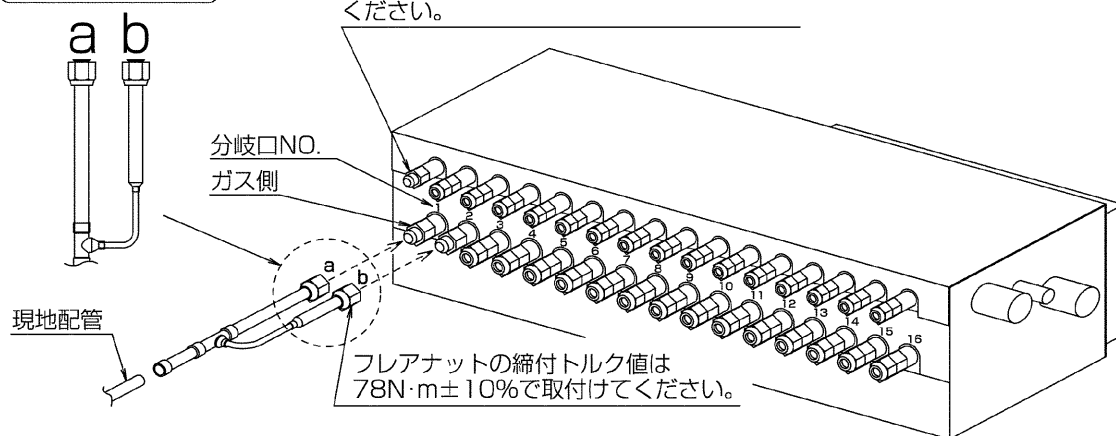
本キットは下記の部品で1セットとなります。

合流管本体 1個	本体カバー 1個	パンタイ 2個
		

取付方法

1. 合流管本体を下図の様にガス側（分流コントローラー下段）に取付けてください。

※ a を分岐口NO.の小さい方に接続



- 注1. フレアナット締付け前にパイプのフレア面と継手シート面に冷凍機油（エステル油またはエーテル油またはアルキルベンゼン（少量））を薄く塗布してください。
2. フレアナットの締付けはダブルスパナにて行ってください。

2. 気密確認を行った後、本体カバーを取付け、パンタイで固定してください。取付完了後は、本体カバーと現地配管の断熱材の継目を、テープ等で養生してください。隙間の養生は確実に行ってください（露たれの原因になります）。

