

MITSUBISHI 三菱電機 ビル用 エアコン 別売部品


〈防雪フード取付要領書〉 (PAC-KB72・73TD) (PAC-KB82・83SD)

下図に従って本体に防雪フードを取付けてください

取付は ① → ② → ③ → . . . → ⑬
の順で行なってください。
(吹出側 → 吸込側)

吹出側
PAC-KB72・73TD

吸込側
PAC-KB82・83SD

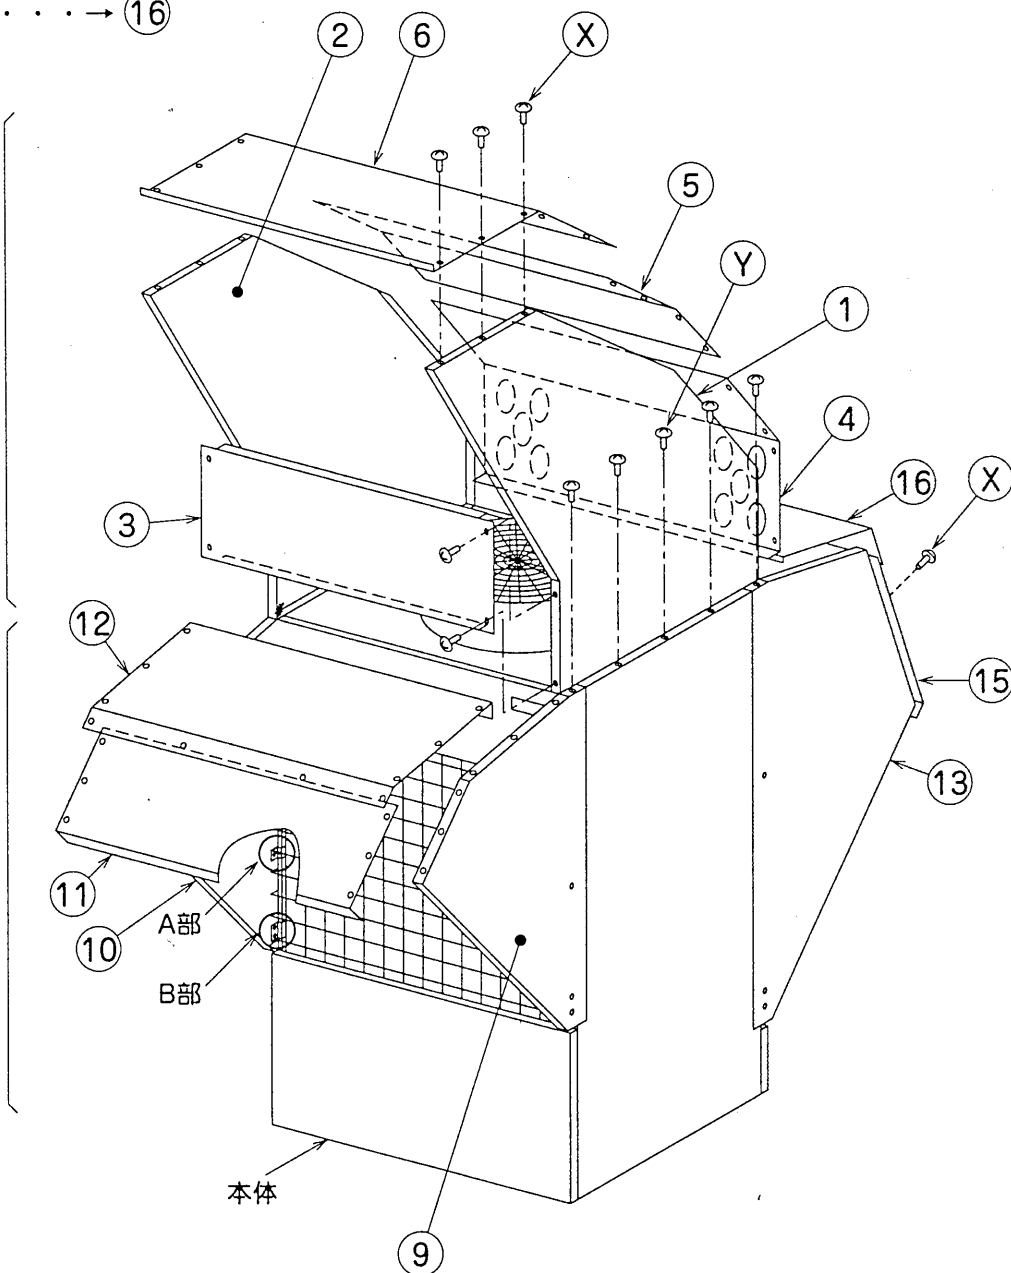


PAC-KB72・73TD

品番	品名	個数
1	サイドフードR	1
2	サイドフードL	1
3	トップフード4	1
4	トップフード3	1
5	トップフード2	1
6	トップフード1	1
X	M4タッピンネジ	32
Y	M5タッピンネジ	10

PAC-KB82・83SD


品番	品名	個数
7	トリツケイタ1	4
8	トリツケイタ2	4
9	サイドフードRF	1
10	サイドフードLF	1
11	トップフード1	1
12	トップフード2	1
13	サイドフードRB	1
14	サイドフードLB	1
15	トップフード3	1
16	トップフード4	1
X	M4タッピンネジ	44

B部詳細<4箇所>



トリツケイタ1をサイドフード
にネジ止し、ユニットのパネル
へ挟み込む

A部詳細<4箇所>

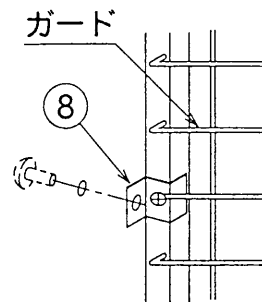

トリツケイタ2はガード
取付用ネジと共締め
(後ろのガードは上側)