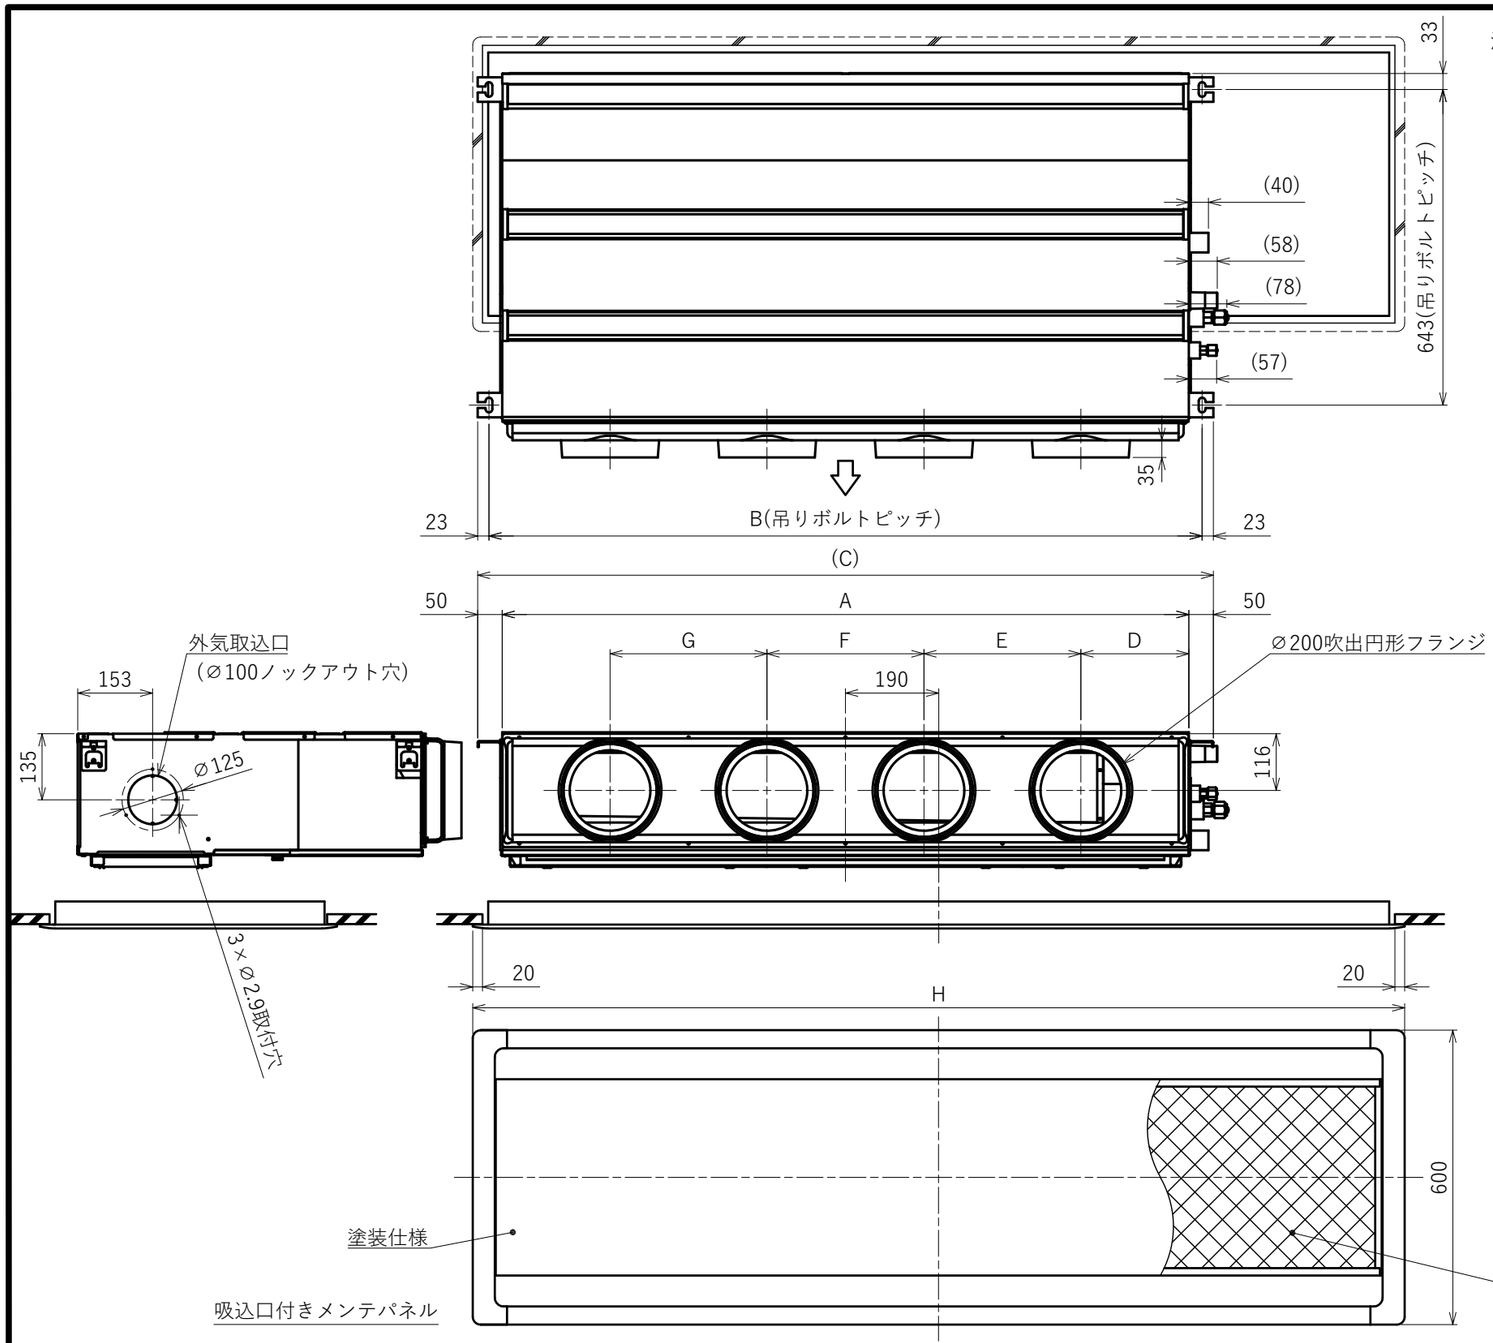


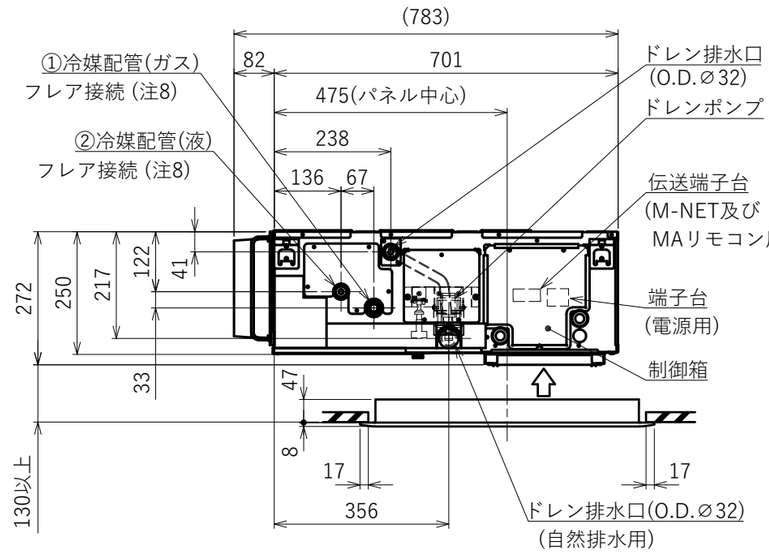


注1 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3 ドレンポンプ内蔵です。
4 ドレンポンプ試運転時は、室内制御基板上コネクタ(SWE)をONに差替えください。
ドレンポンプがまわります。
5 ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。
6 オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが55mmアップします。
7 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
8 ねじ接合継手を用いた配管接続は、ねじ接合継手の取付説明書を参照ください。

| 機種 | 塗装パネル | 天井材組込パネル | A | B | C | D | E | F | G | H | ①ガス | ②液 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | パネル形名 | パネル形名 | | | | | | | | | 配管サイズ | 配管サイズ |
| PDFY-MP140GM2 | CMP-P160DLWHG | CMP-P160DLXHG | 1400 | 1454 | 1500 | 220 | 320 | 320 | 320 | 1900 | ⌀15.88 | ⌀9.52 |

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

<标准仕様(下吸込)>

KB94CB5D

| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PDFY-MP140GM2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSION ARE MILLMETERS | 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 2026-06-30 | インバータマルチエアコン フリープランシステム<br>天井ビルトイン形室内ユニット 外形図 | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-PDFYMP140GM2-BI | 副番 | | 頁 1/2 |

天井開口部詳細

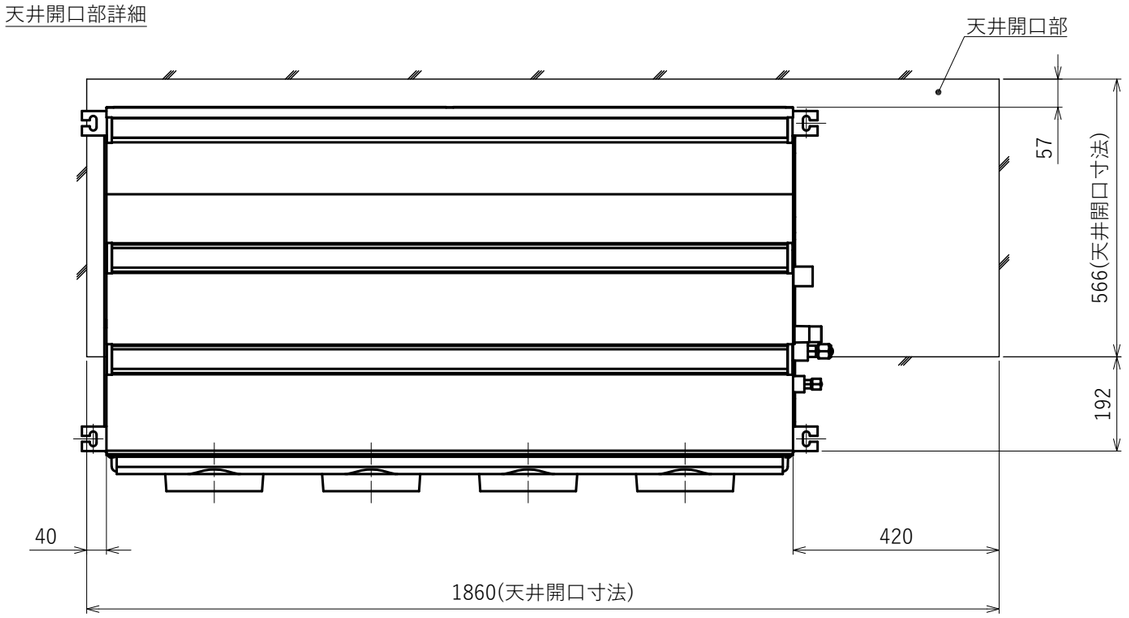


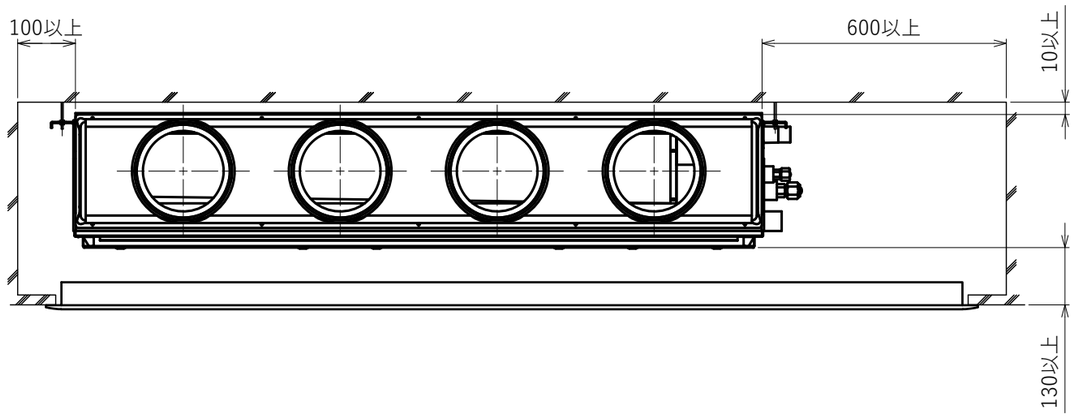


角ダクト仕様

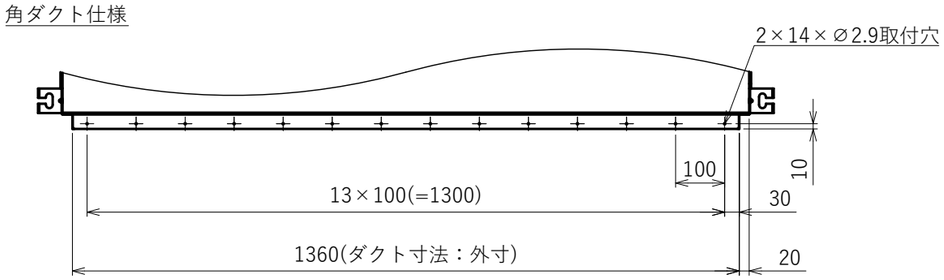


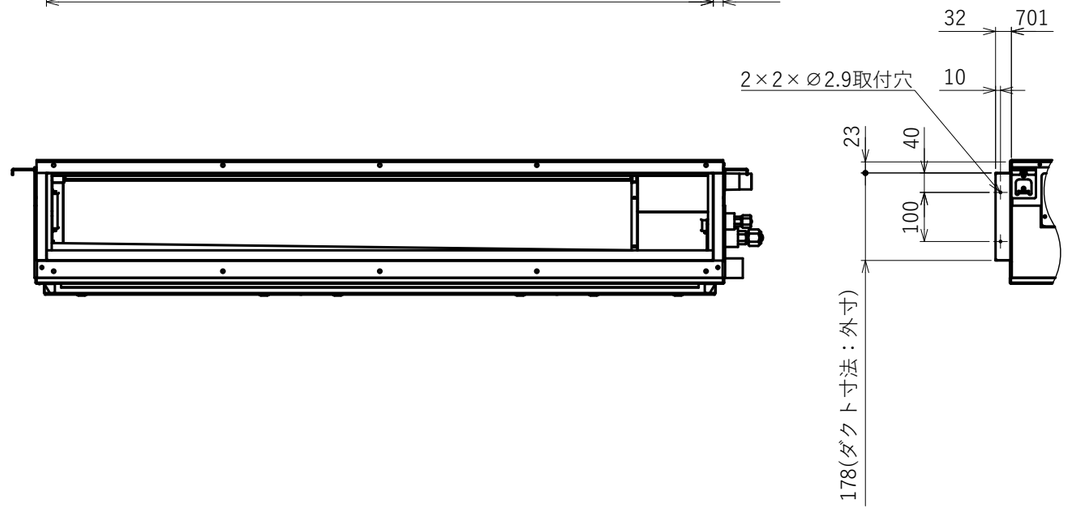


ドレン配管接続図

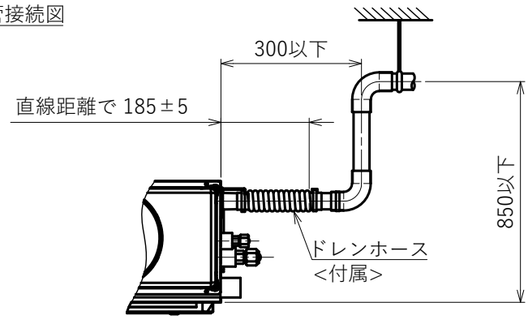


※上図範囲内で付属のドレンホースを
使用してドレン揚程の処理をしてください。

<標準仕様(下吸込)>

KB94CB5D

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PDFY-MP140GM2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSION ARE MILLMETERS | 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 2026-06-30 | インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット 外形図 | | | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-PDFYMP140GM2-BI | 副番 | | 頁 | 2/2 |