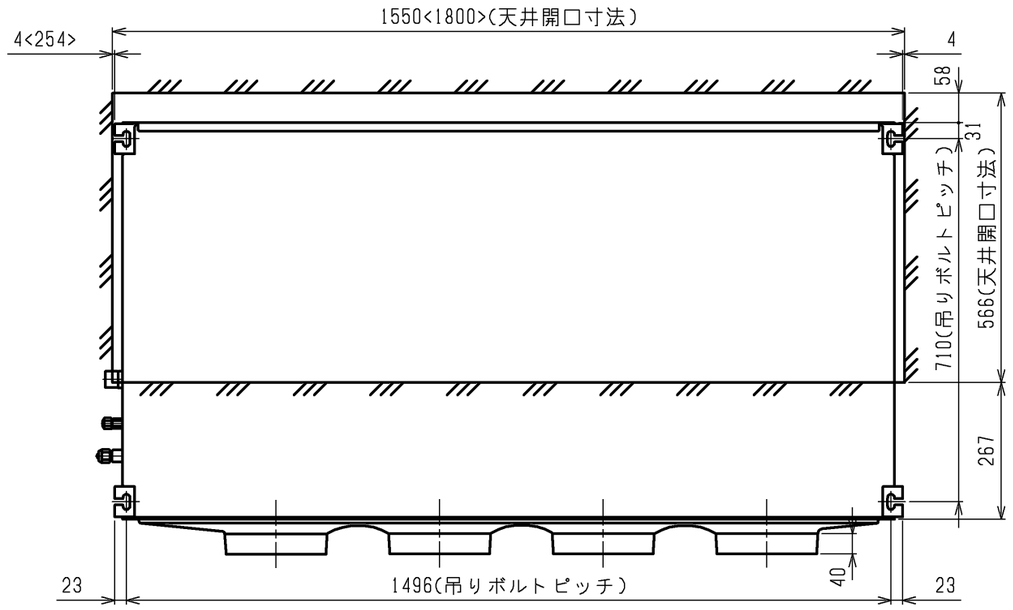

注1. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが32mmアップします。
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。
3. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
4. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
5. オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスが本体横方向からとなり標準サイズの化粧パネルでは下方からのメンテナンスが出来ませんので1ランク上の化粧パネルをご使用ください。
(サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。)
6. ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のフレキシブルホースを接続してください。
7. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。
指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

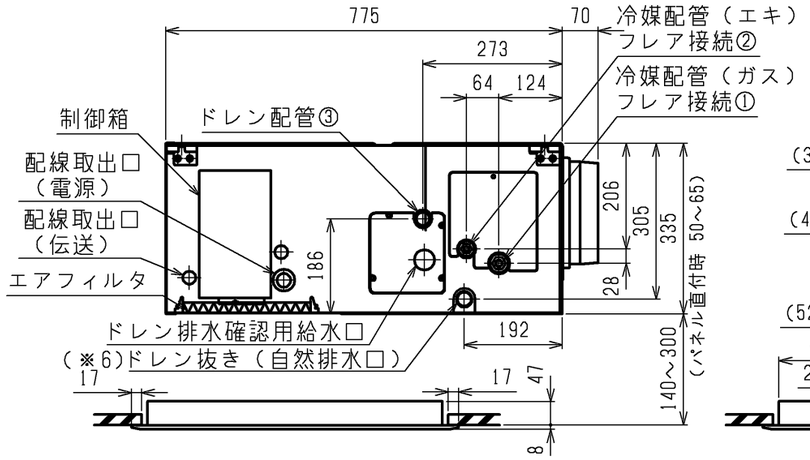

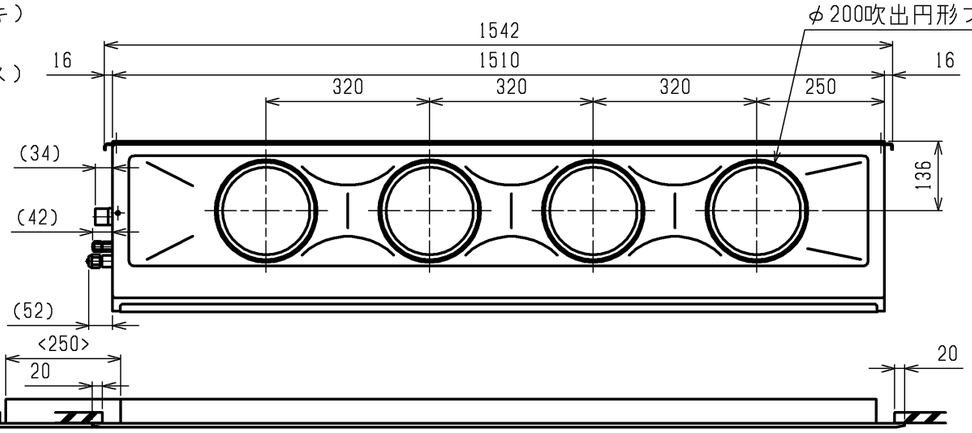

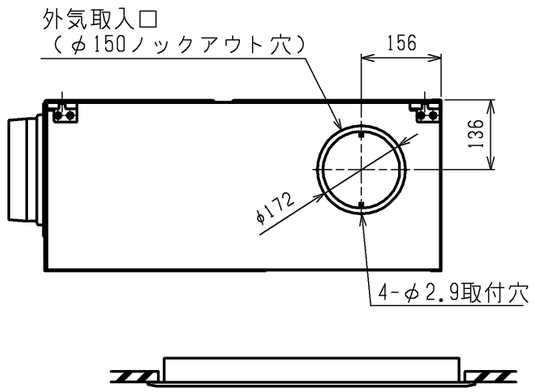

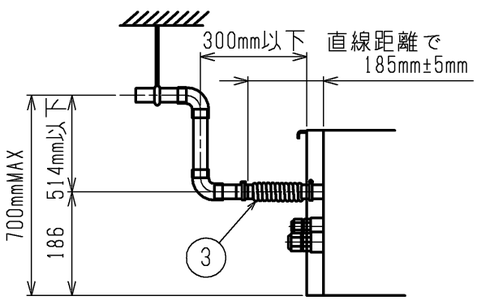

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

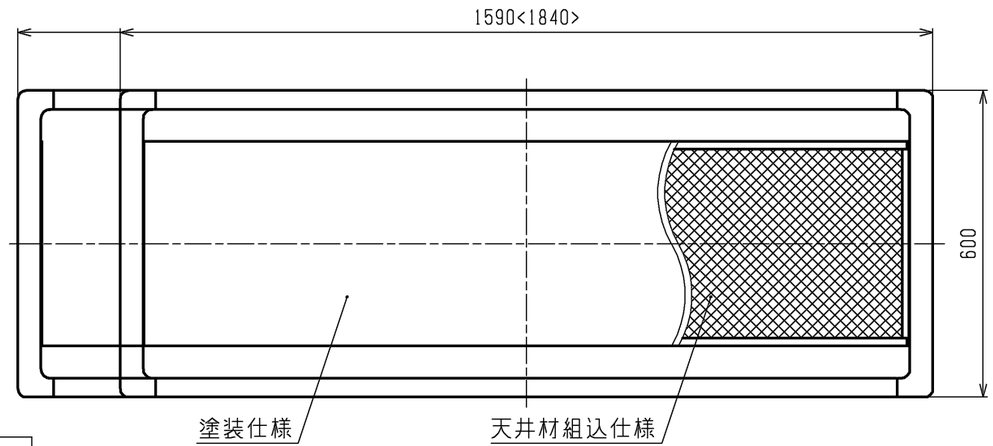

吸込口付きメンテパネル

①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ	②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ	③ﾄﾞﾚﾝ配管
φ15.88	φ9.52	ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ VP-25 <ﾌﾚｷ接手 175mm>(付属)

< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です。

<標準仕様(下吸込)>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	11-12-21	14-10-03	PD-RP112~160FA7, PD-RP112~160FA8 PD-RP112~160FA9, PD-RP112~160FA10 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO. W KD94R608	REV. G / PAGE 1/1

G