注１．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
２．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はＭ１０を使用してください。（現地御手配）
３．オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが１１０ｍｍアップします。
４．分ダクト接続口は両側面にあります。（どちらか片方のみご使用可能です。）
５．エアフィルタはパネルに同梱されています。
６．ドレンポンプ内蔵です。
７．ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント（１１０ｍｍアップ）またはスペーサ（２２０ｍｍアップ）をご使用ください。
８．ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。
自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

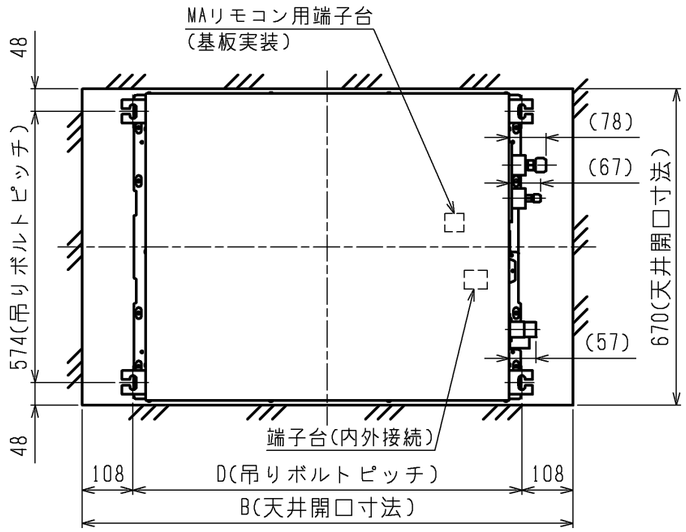

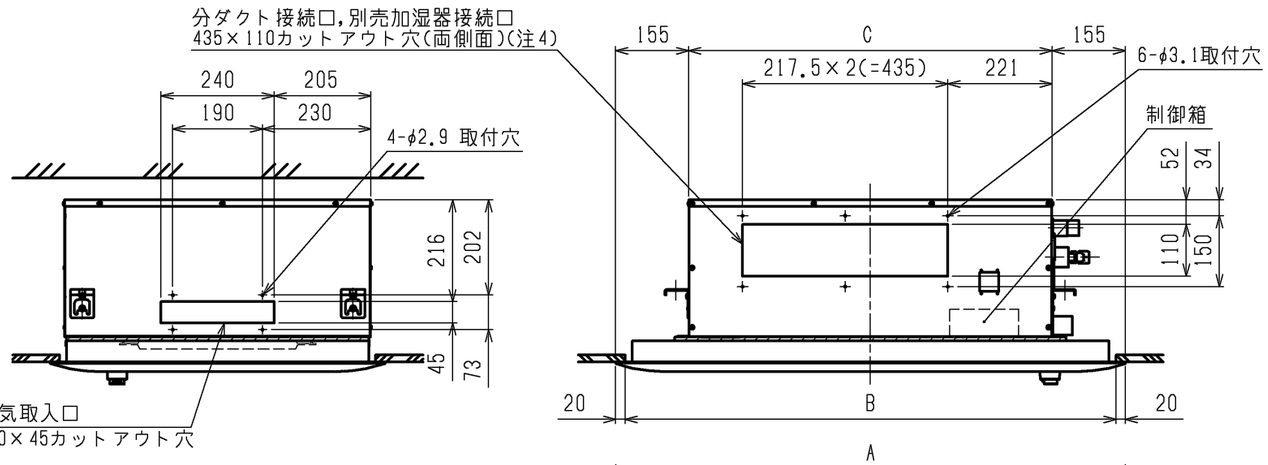

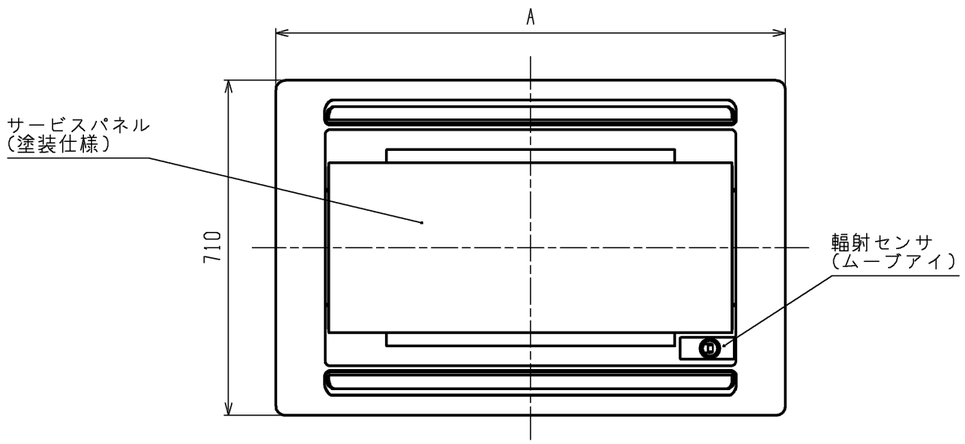

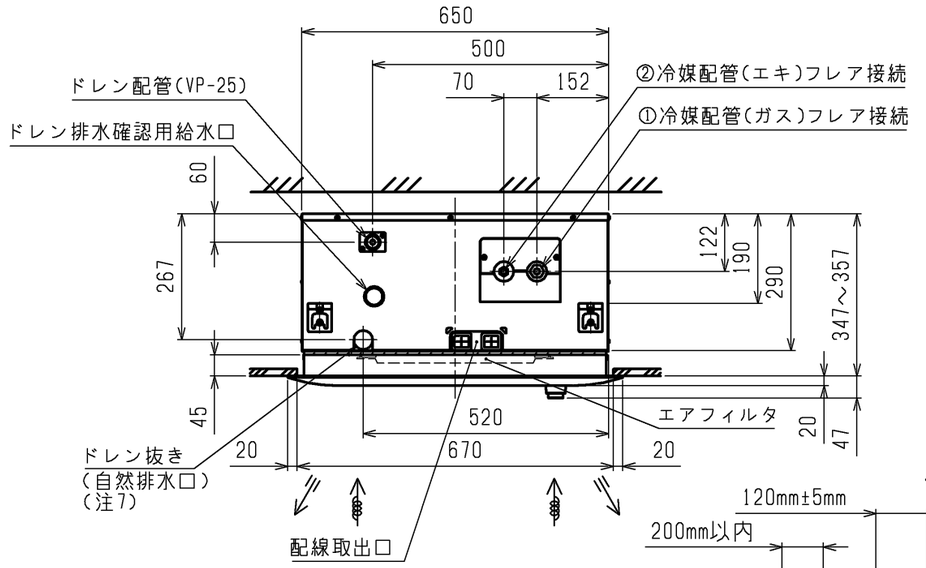

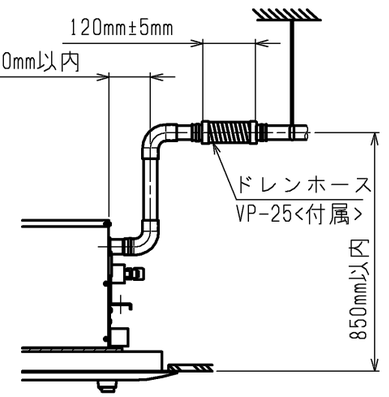

ドレン配管接続図

機　種	パネル形名	A	B	C	D	①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ	②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ
PL-RP40LA14	CMP-P45LWEG5	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
PL-RP45LA14	CMP-P71LWEG5	1250	1210	940	994		
PL-RP50LA14							
PL-RP56LA14							
PL-RP63LA14							
PL-RP71LA14						φ15.88	φ9.52
PL-RP80LA14							

<ムーブアイセンサパネル組込み仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	17-12-14		PL-RP40,45,50,56,63,71,80LA14
			天井カセット形二方向吹出し室内ユニット　外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO. W KL94L791	REV. / PAGE 1/1

*