注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルト及び振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。

※ HEPAフィルター、下吸込ユニット、化粧パネルは
別売のため現地取付となります。

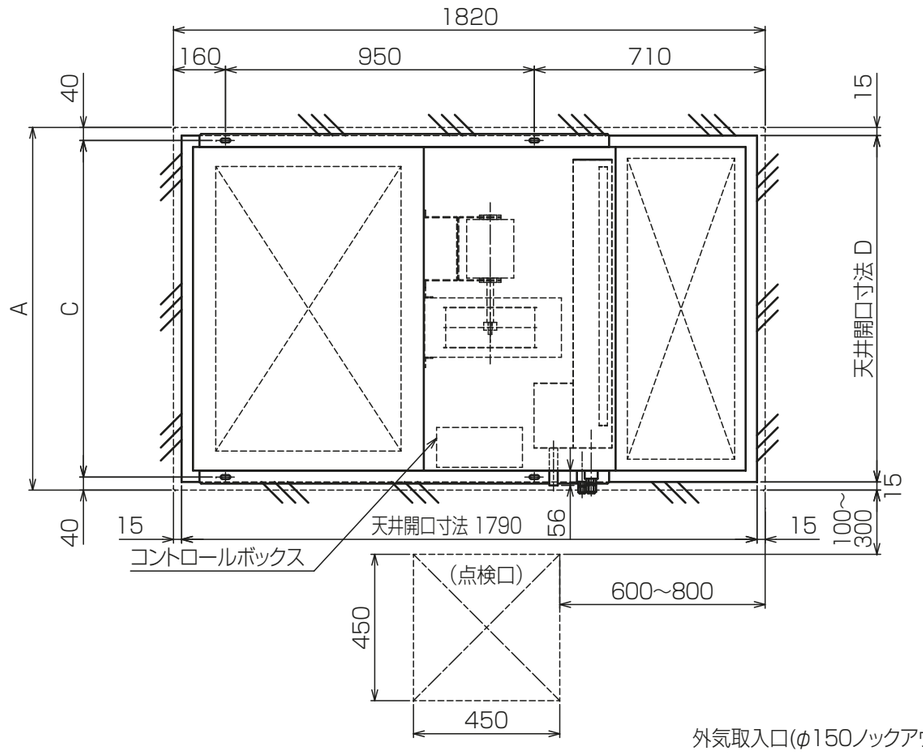

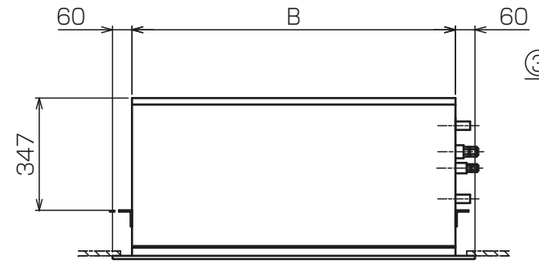

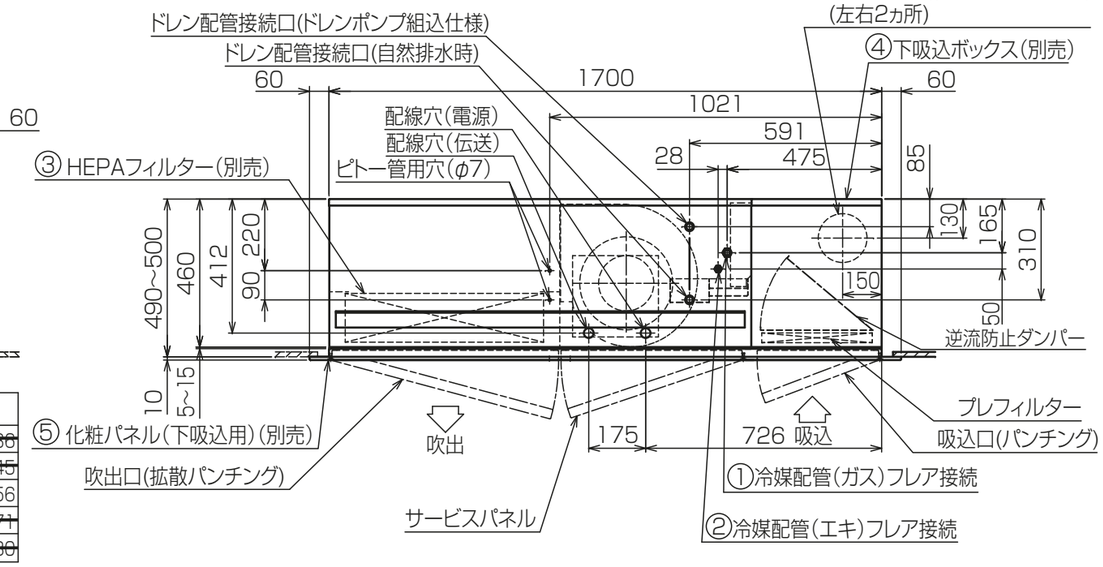

機　種	A	B	C	D	①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ	②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ	
~~PLFY-P36CLMG5~~	~~960~~	~~840~~	~~880~~	~~930~~	φ12.7	φ6.35	~~P36~~
~~PLFY-P45CLMG5~~	1115	995	1035	1085			~~P45~~
PLFY-P56CLMG5							P56
~~PLFY-P71CLMG5~~	~~1420~~	~~1300~~	~~1340~~	~~1390~~	~~φ15.88~~	~~φ9.52~~	~~P71~~
~~PLFY-P80CLMG5~~							~~P80~~

機　種	③HEPAﾌｨﾙﾀｰ	④下吸込ﾎﾞｯｸｽ(逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付)	⑤化粧パネル(下吸込用)	
~~PLFY-P36CLMG5~~	~~PAC-KC80CCL~~	~~PAC-KC60CTB~~	~~CMP-P36CLWG1~~	~~P36~~
~~PLFY-P45CLMG5~~	PAC-KC81CCL	PAC-KC61CTB	CMP-P56CLWG1	~~P45~~
PLFY-P56CLMG5				P56
~~PLFY-P71CLMG5~~	~~PAC-KC83CCL~~	~~PAC-KC63CTB~~	~~CMP-P80CLWG1~~	~~P71~~
~~PLFY-P80CLMG5~~				~~P80~~

<下吸込ﾕﾆｯﾄ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)組込>　KL94C550

単位	スケール	作成日	形名	PLFY-P56CLMG5			
mm	NTS	2017-05-15	インバーターマルチエアコン フリープランシステム クリーンルーム用天井カセット形室内ユニット　外形図				
三菱電機株式会社			図番	GA-PLFYP56CLMG5-BIB	副番		頁 1/1