


- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。  
 2. 吊りボルト及び振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)  
 3. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。  
 ※ HEPAフィルタ、化粧パネルは別売のため  
 現地取付となります。

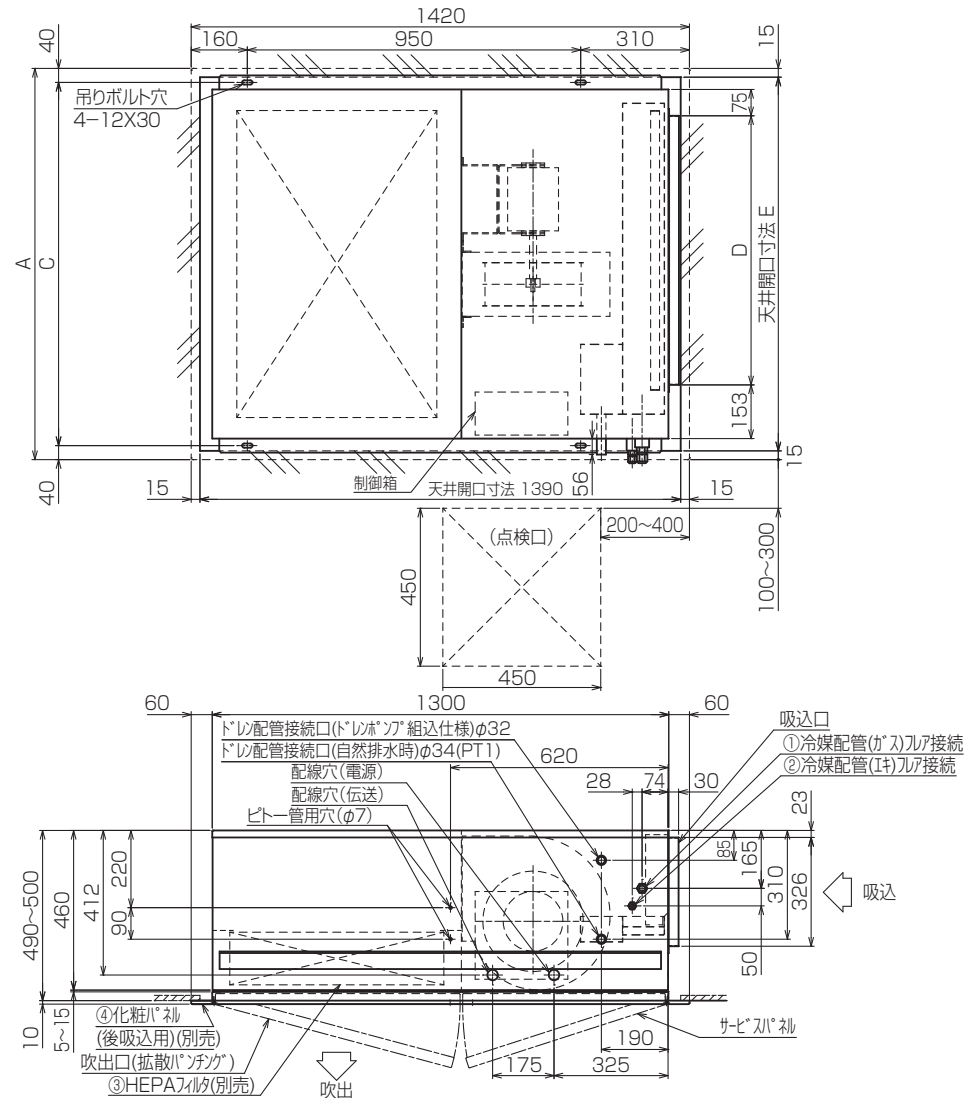

| 機種            | A    | B    | C    | D    | E    | ①ガス配管サイズ | ②R配管サイズ | ③HEPAフィルタ   | ④化粧パネル(後吸込用) |
|---------------|------|------|------|------|------|----------|---------|-------------|--------------|
| PLFY-P36CLMG5 | 960  | 840  | 880  | 612  | 930  | φ12.7    | φ6.35   | PAC-KC90CCL | CMP-P36CCWG1 |
| PLFY-P46CLMG5 | 1115 | 995  | 1035 | 767  | 1085 |          |         | PAC-KC81CCL | CMP-P56CSWG1 |
| PLFY-P56CLMG5 |      | 1420 | 1000 | 1040 | 1072 |          |         | 1300        | PAC-KC93CCL  |

<標準仕様> KL94C549

| 単位       | スケール | 作成日        | 形名                                                    | PLFY-P56CLMG5 |
|----------|------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| mm       | NTS  | 2017-04-15 | インバーターマルチエアコン フリープランシステム<br>クリーンルーム用天井カセット形室内ユニット 外形図 |               |
| 三菱電機株式会社 |      | 図番         | GA-PLFY-P56CLMG5                                      | 副番            |
|          |      | 頁          | 1/1                                                   |               |