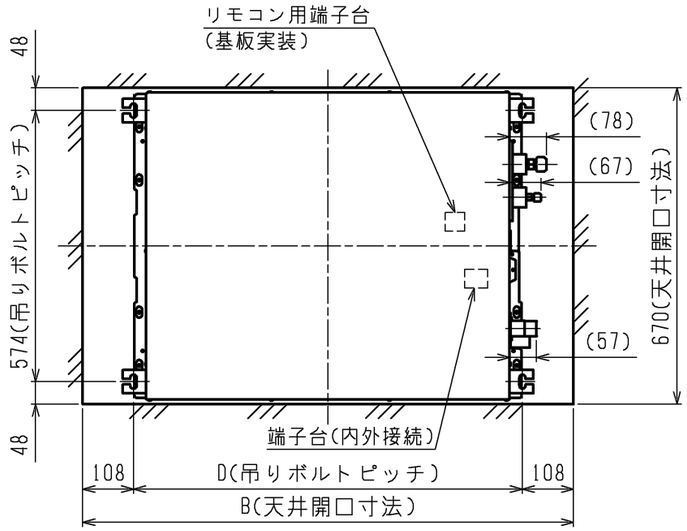

注１．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
２．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
３．ドレンポンプ内蔵です。
４．ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。
５．ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケースメント(110mmアップ)またはスペーサ(220mmアップ)をご使用ください。
６．エアフィルタはパネルに同梱されています。
７．オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は本体高さが110mmアップします。
８．分ダクト接続口は両側面にあります。(どちらか片方のみご使用可能です。)

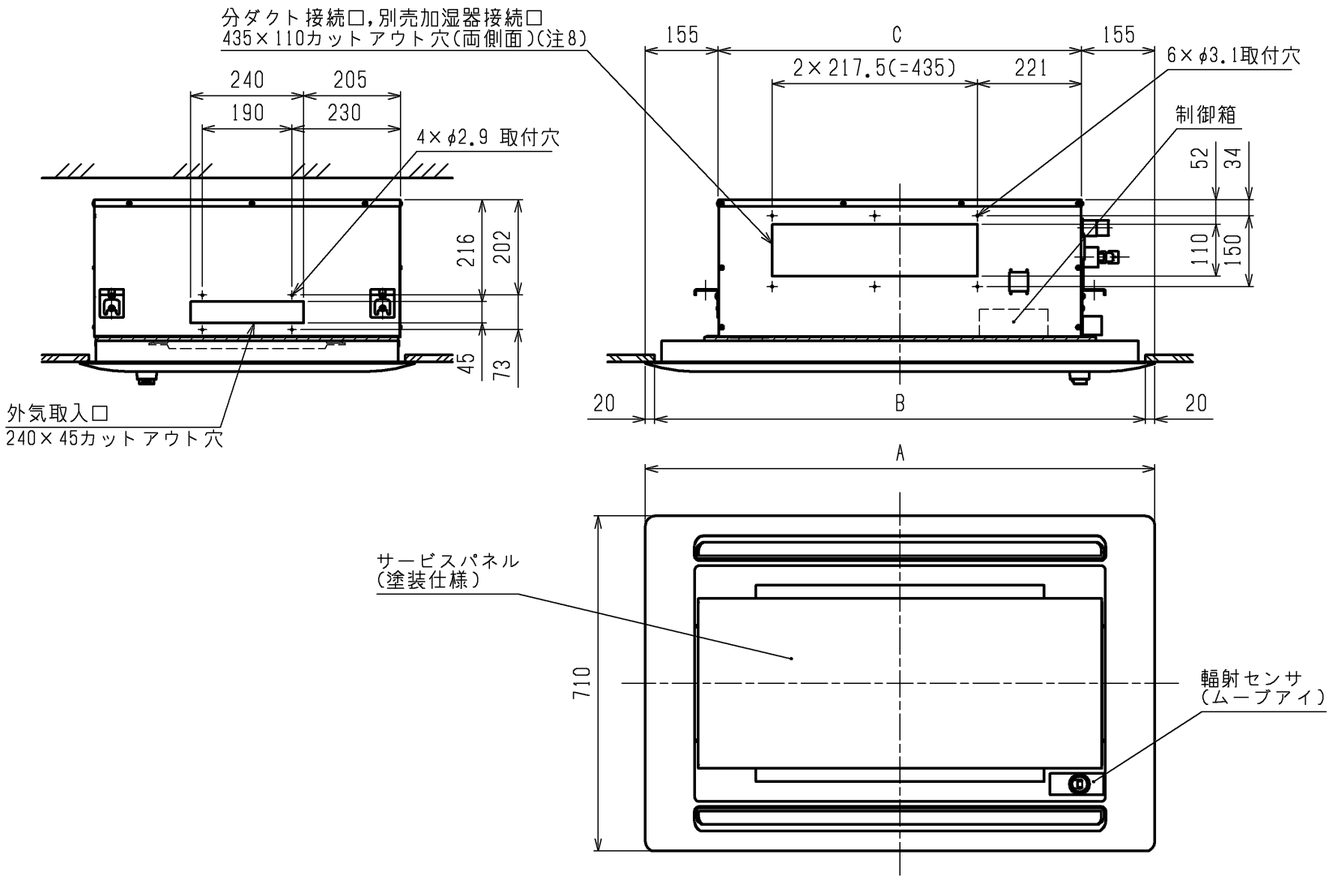

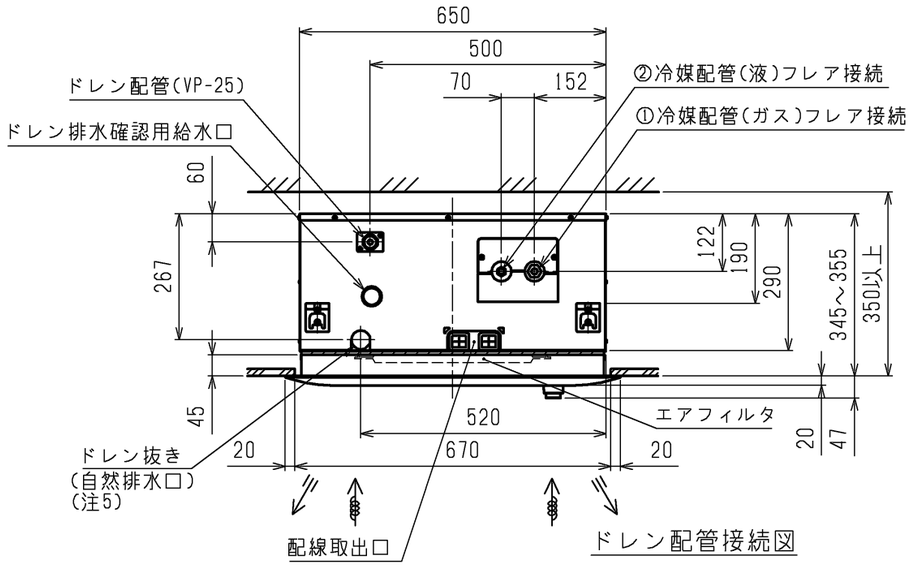

ドレン配管接続図

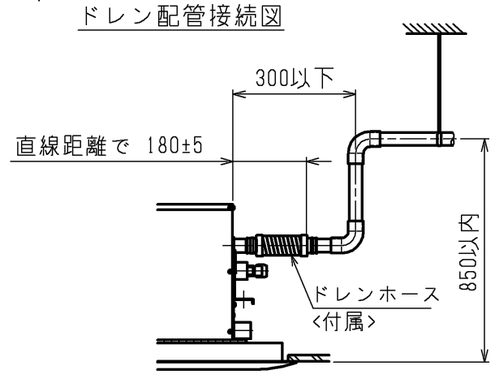

機　種	パネル形名	A	B	C	D	①ガス配管サイズ	②液配管サイズ
PL-RP40LA22	CMP-P45LWEG7	1080	1040	770	824	φ12.7	φ6.35
PL-RP45LA22 PL-RP50LA22 PL-RP56LA22 PL-RP63LA22 PL-RP71LA22 PL-RP80LA22	CMP-P71LWEG7	1250	1210	940	994	φ15.88	φ9.52

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

<ムーブアイセンサパネル組込み仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2025-12-01		PL-RP40,45,50,56,63,71,80LA22 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット　外形図
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. W KB94CAVH	REV. / PAGE 1/1

*